



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. W. Reymonta 15 33-100 Tarnów
Oddział Tarnobrzeg we Wrocławiu

Oddział Tarnobrzeg we Wrocławiu
ul. Wrocławska 7, 56-309 Wałbrzych
tel. 74 842 72 13, fax 74 842 46 14

pieczęć jednostki wydającej warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

**Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub
istn. przyłączy podwyższonego
średniego/wysokiego ciśnienia**

Załącznik nr 2 do Instrukcji wydawania Warunków
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

ZMS/137/2018/1/2

data wydania: 19.06.2026 r.

WARUNKI TECHNICZNE

**Budowy/Przebudowy/Remontu DEMONTAŻU gazociągu i/lub istn. przyłączy
podwyższonego średniego/wysokiego ciśnienia***

Nr PSGWR.ZMSW.773.5.397.MKJ.2026

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowość/ gmina/ dzielnica:* - rzeka Biała Łądecka gmina Kłodzko obręb Krosnowice dz. Nr
877; 1909; 871

Jednostka eksploatująca: Sekcja Stacji i Sieci Gazowych w Wałbrzychu

Rodzaj paliwa gazowego:

☒ E ☐ LW ☐ LS ☐ inny:

Informacja dodatkowa: **gazociąg nieczynny**

II. STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Remontu*)

Ciśnienie (MOP) [MPa]: nieczynny napowietrzny gazociąg pśr/c

a. **Gazociąg:** * DN 250 stal +rura osłonowa, rok budowy 1977, długość demontażu ok 50
m

średnica i materiał, długość, rok budowy, inne

III. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Ciśnienie (MOP): nieczynny

a. **Gazociąg:** * **DEMONTAŻ CZĘŚCI NAPOWIERZNEJ GAZOCIĄGU**

- gmina Kłodzko obręb Krosnowice dz. Nr 877, 1909,871
- : DN 250 w rurze osłonowej materiał STAL

Informacja dodatkowa: **ZAKRES PRAC**

ETAP I

1. Wizja lokalna
2. Wykonanie projektu rozbiórki wraz z uzyskaniem zgód właścicieli terenów
3. Otrzymanie pozwolenia na rozbiórkę ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku

ETAP II ROZBIÓRKA

4. Przekazanie placu budowy zabezpieczenie terenu
5. Przygotowanie miejsca pod pracę dźwigu
6. Wykonanie rusztowań, typ alpinistyczny
7. Zarejestrowanie pracy niebezpiecznej w PSG
8. Wykonanie prac ziemnych
9. Wykonanie przez PSG prac gazoniebezpiecznych (odcięcie, odgazowanie, zaślepienie gazociągu)
10. Demontaż gazociągów DN 250 STAL wraz z usunięciem betonowych podstaw wymiary około dł. 4m, szer. 2m. wys. 2m. (pylonów) -2 szt.
11. Zagospodarowania odpadów, powstałych w trakcie realizacji zadania jako wytwórca zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
12. Przekazania dokumentu potwierdzającego utylizację
13. Transportu zdemontowanej stalowej rury do punktu sprzedaży złomu, w przypadku możliwości jej sprzedaży – sprzedaż jej nastąpi w imieniu i na rzecz PSG,
14. Przekazania dokumentu potwierdzającego sprzedaż złomu (m.in. kwitu wagowego, WZ) wystawionego na PSG, w celu wystawienia przez PSG faktury sprzedażowej.
15. Usunięcie zabezpieczenia terenu
16. Uporządkowanie terenu.
17. Poinformowanie właścicieli obiektu oraz innych organów zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami o zakończeniu prac rozbiórkowych.
18. Oświadczenie właścicieli terenu, że teren został prawidłowo uporządkowany

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI**1. Wymagania ogólne****Zgodnie z OPZ****2. Wymagania dla dokumentacji projektowej**

Dokumentacja musi spełniać wymagania:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

**Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub
istn. przyłączy podwyższonego
średniego/wysokiego ciśnienia**Załącznik nr 2 do Instrukcji wydawania Warunków
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych**V. UZGODNIENIA**Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Sekcji Stacji i Sieci Gazowych w
Wałbrzychu**VI. DANE INWESTORA I WARUNKI FINANSOWANIA**POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY WE
WROCŁAWIU**VII. UWAGI KOŃCOWE**

- Niniejsze warunki techniczne są ważne 24 miesiące od daty wydania.
- Przywołane w umowie instrukcje obowiązujące w PSG sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej <https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne>
- Przywołane w umowie standardy techniczne IGG są do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglądu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w we Wrocławiu, Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Wałbrzychu
- Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych może dokonać tylko jednostka wydająca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

KIEROWNIK
Sekcja Zarządzania Majątkiem
Sieciowym

podpis

Magdalena Kawaler-Juszczak

Załączniki:

1. Mapa pogładowa z zakresem zadania
2. Dokumentacja fotograficzna



Sporządził/a:Magdalena Kawaler-Juszczak, kontakt e-mail: eleni.magdalena.kawaler-ju@psgaz.pl**VIII. PRZYJĘCIE DO REALIZACJI**

Nazwa firmy/jednostki/Działu/Sekcji.....

Data/Podpis.....

*) niepotrzebne skreślić lub wybrać/pozostawić właściwy opis

Krosnowice , Obręb Krosnowice, Gmina Kłodzko,
powiat kłodzki

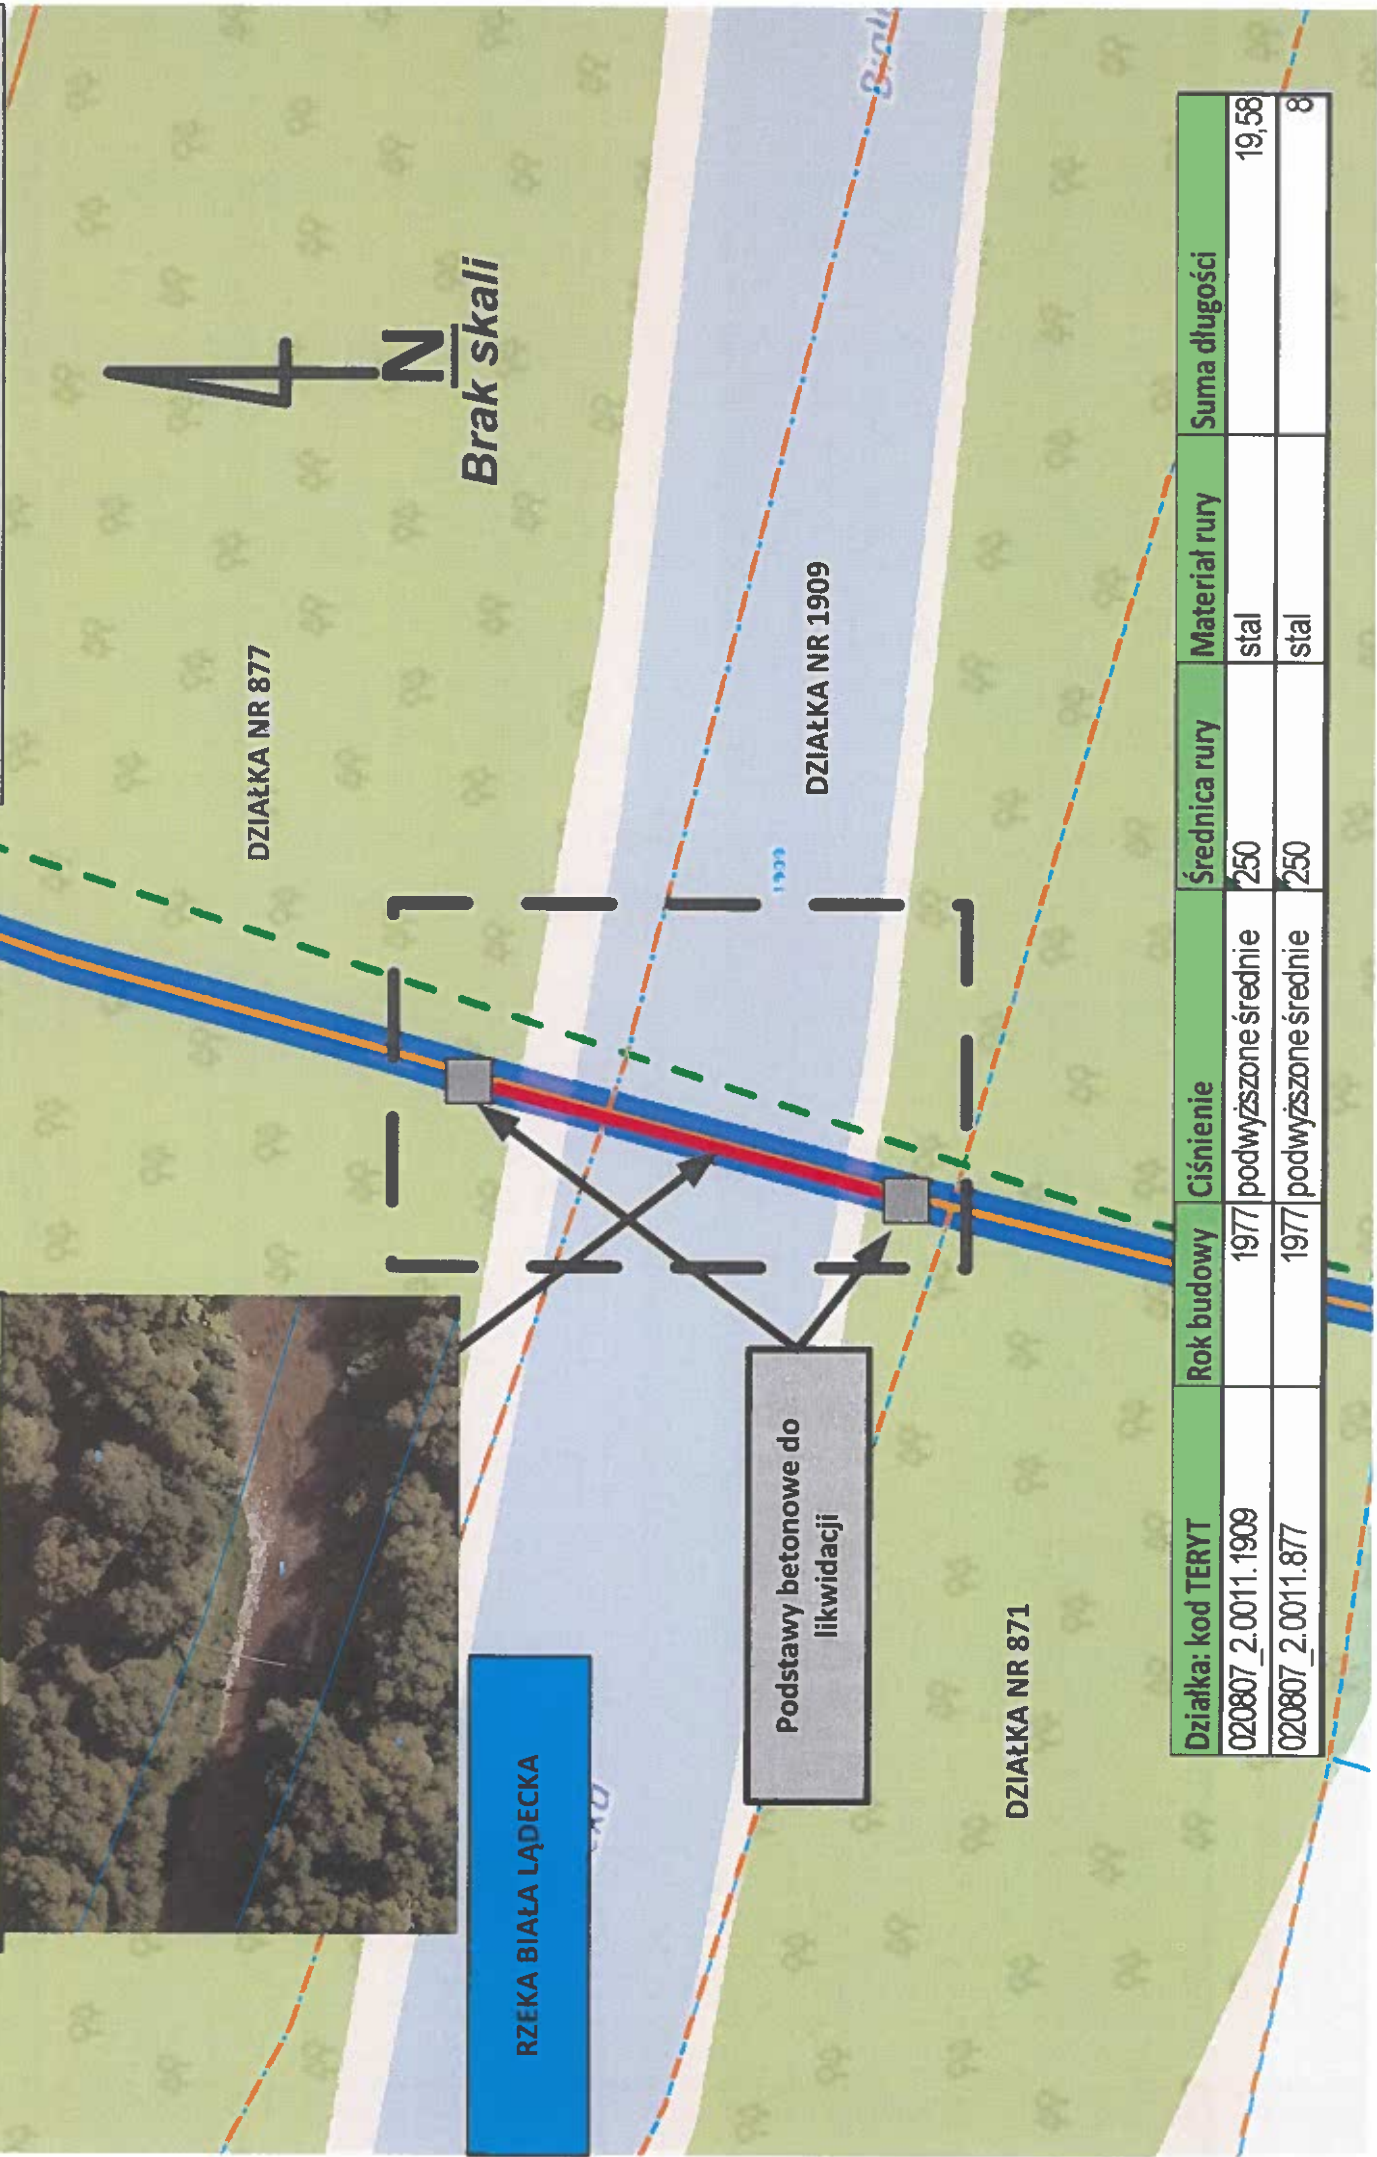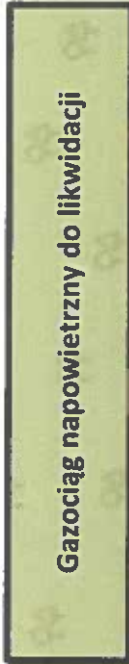

Działka: kod TERYT	Rok budowy	Ciśnienie	Średnica rury	Materiał rury	Suma długości
020807_2.0011.1909	1977	podwyższone średnie	250	stal	19,58
020807_2.0011.877	1977	podwyższone średnie	250	stal	8

