

7. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej – nie dotyczy

8. Uzgodnienia branżowe – nie dotyczy

9. Decyzje administracyjne

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna – nie dotyczy

11. Stan istniejący

Istniejąca linia napowietrzna 0,4 kV od stacji 30865 obw. 03 do słupa 03/15 wykonana jest przewodem Al 4x50 mm² oraz przewodem oświetleniowy AL. 2x25 mm². Na trasie obwodu znajdują się słupy z żerdzi ZN. Istniejące przyłącza napowietrzne wykonane są przewodami izolowanymi AsXSn oraz nieizolowanymi linkami Al. i zostaną przełożone lub wymienione na nowe.

12. Rozbiórki

Rozbiórce podlega istniejący odcinek linii napowietrznej 0,4kV na odcinku od stacji nr 30865 do słupa nr 03/15 wraz ze słupami.

- Linia Al 4x50 mm² – 690 m
- Ilość żerdzi ZN – 14 szt.

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) – nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa SN/nn

Modernizowany obwód wprowadzić do rozdzielni stacyjnej. Wkładki bezpiecznikowe pozostają bez zmian - 80A.

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr P/25/049779 należy wymienić przewody Al 4x50 mm² na linię ASXSN 4x120mm² wraz z przyłączami od stacji 30865 do słupa 03/15 dł. 692m / 770m.

15.1. Projektowana wymiana słupów i przewodów

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr P/25/049779 projektuję wymianę słupów w miejsce istniejących żerdzi:

a. słup 03/1

- wymiana słupa R-ŻN na E 10.5/15 ON w miejscu słupa istniejącego
- montaż ograniczników przepięć i uziomu R<10om
- montaż zestawu do zakładania uziemiaczy

b. słup 03/2

- wymiana słupa R-ŻN na E 12/4,3 P w miejscu słupa istniejącego

- c. słup 03/3
- wymiana słupa P-ŻN na E 12/4,3 P – przy granicy działki
- d. słup 03/4
- wymiana słupa P-ŻN na E 12/4,3 P w miejscu słupa istniejącego
- e. słup 03/5
- wymiana słupa P-ŻN 10 na E 12/4,3 P w miejscu słupa istniejącego
- f. słup 03/6
- wymiana słupa R-ŻN na E 12/6 N w miejscu słupa istniejącego
 - przyłącze napowietrzne do wymiany
 - przyłącze kablowe do przełożenia i przedłużenia
 - oprawa oświetleniowa do przełożenia
- g. słup 03/7
- wymiana słupa P-ŻN na E 10.5/10 O – przy granicy działki
 - oprawa oświetleniowa do przełożenia
- h. słup 03/8
- wymiana słupa P-ŻN na E 10.5/10 O w miejscu słupa istniejącego
 - montaż ograniczników przepięć i uziomu $R < 10 \Omega$
 - PNK do przełożenia – wymiana kabla do PNK
 - oprawa oświetleniowa do przełożenia
- i. słup 03/9
- wymiana słupa R-ŻN na E 12/6 P – przy granicy działki
 - przyłącze kablowe do przełożenia i przedłużenia
 - PNK do przełożenia – wymiana kabla do PNK
 - oprawa oświetleniowa do przełożenia
- j. słup 03/10
- wymiana słupa R-ŻN na E 12/4,3 P – przy granicy działki
 - przyłącze napowietrzne do wymiany
 - oprawa oświetleniowa do przełożenia
- k. słup 03/11
- wymiana słupa R-ŻN na E 12/4,3 P – przy granicy działki
 - oprawa oświetleniowa do przełożenia
- l. słup 03/12
- wymiana słupa R-ŻN na E 12/6 N w miejscu słupa istniejącego
 - przyłącze napowietrzne do wymiany
 - oprawa oświetleniowa do przełożenia

m. słup 03/13

- wymiana słupa R-ŻN na E 12/6 N – przy granicy działki
- oprawa oświetleniowa do przełożenia

n. słup 03/14

- wymiana słupa R-ŻN na E 12/6 N w miejscu słupa istniejącego
- przyłącze kablowe do przełożenia i przedłużenia
- oprawa oświetleniowa do przełożenia

o. słup 03/15

- istniejący słup E 10.5/12 K – pozostaje bez zmian
- montaż ograniczników przepięć i uziomu $R < 10\Omega$
- montaż zestawu do zakładania uziemiaczy
- przyłącze napowietrzne do przepięcia do nowej linii
- przyłącze kablowe do przepięcia do nowej linii
- PNK do przepięcia do nowej linii
- oprawa oświetleniowa do przepięcia do nowej linii

FIRMA USŁUGOWO-MANIPULACYJNA ①
elektroart
Józef Szymański
60-115 Opole, ul. Spodkowa 4
NIP 6191129638 REGON 146007612
tel. 605 535 128

CZESŁAW WRÓBLEWSKI
inżynier elektryk
Upr. do wyk. projektów i kier. bud
Upr. Nr 121/77, Dz. U. Nr 8, poz. 1
40-400 Wieruszów, ul. Wielkiszka

15.2 Dobór stanowisk słupowych

1). Stanowisko nr 03/1 - projektowany słup ON – E10,5/15 - $P_{ud} = 1500$ daN

Przewód ASXSN 4x120mm² – 33m

Przewód ośw. ulic ASXSN 2x25mm² – 33m

$$P_{uwd} > P_{uw}$$

$$P_{uwd} = \sqrt{P_u^2 + P_z^2} = 1174 \text{ daN}$$

$$P_{uwd} > P_{uw} - \text{warunek spełniony}$$

$$P_{udgd} > P_{ugd}$$

$$P_u = 2 * N_{po} * \cos(\alpha/2) + P_o + N_r = 1170 \text{ daN}$$

$$P_{ud} > P_u - \text{warunek spełniony}$$

2). Stanowisko nr 03/2 projektowany słup przelotowy P- E12/4,3 - $P_{ud} = 390$ daN

Przewód ASXSN 4x120mm² – 57m

Przewód ośw. ulic ASXSN 2x25mm² – 57m

$$P_{ud} > P_u$$

$$P_u = P_p + P_o + P_r = 117 \text{ daN}$$

$$390 \text{ daN} > 117 \text{ daN}$$

$$P_{ud} > P_u - \text{warunek spełniony}$$

3). Stanowisko nr 03/3 projektowany słup przelotowy P- E12/4,3 - $P_{ud} = 390$ daN

Przewód ASXSN 4x120mm² – 57m

Przewód ośw. ulic ASXSN 2x25mm² – 57m

$$P_{ud} > P_u$$

$$P_u = P_p + P_o + P_r = 117 \text{ daN}$$

$$390 \text{ daN} > 117 \text{ daN}$$

$$P_{ud} > P_u - \text{warunek spełniony}$$

4). Stanowisko nr 03/4 projektowany słup przelotowy P- E12/4,3 - $P_{ud} = 390$ daN

Przewód ASXSN 4x120mm² – 48m

Przewód ośw. ulic ASXSN 2x25mm² – 48m

$$P_{ud} > P_u$$

$$P_u = P_p + P_o + P_r = 117 \text{ daN}$$

$$390 \text{ daN} > 117 \text{ daN}$$

$$P_{ud} > P_u - \text{warunek spełniony}$$

5). Stanowisko nr 03/5 projektowany słup przelotowy P- E12/4,3 - $P_{ud} = 390$ daN

Przewód ASXSN 4x120mm² – 61m

Przewód ośw. ulic ASXSN 2x25mm² – 61m

$$P_{ud} > P_u$$

$$P_u = P_p + P_o + P_r = 125 \text{ daN}$$

$$390 \text{ daN} > 125 \text{ daN}$$

$$P_{ud} > P_u - \text{warunek spełniony}$$

6). Stanowisko nr 03/6 - projektowany słup N – E12/6 - $P_{ud} = 600 \text{ daN}$

Przewód ASXSN $4 \times 120 \text{ mm}^2$ – 61m

Przewód ośw. ulic ASXSN $2 \times 25 \text{ mm}^2$ – 61m

$$P_{udgd} > P_{ugd}$$

$$P_u = 2 * N_{po} * \cos(\alpha/2) + P_o + N_r = 470 \text{ daN}$$

$$P_{ud} > P_u - \text{warunek spełniony}$$

7). Stanowisko nr 03/7 - projektowany słup O – E10,5/10- $P_{ud} = 1000 \text{ daN}$

Przewód ASXSN $4 \times 120 \text{ mm}^2$ – 51m

Przewód ośw. ulic ASXSN $2 \times 25 \text{ mm}^2$ – 51m

$$P_{uwd} > P_{uw}$$

$$P_{uwd} = \sqrt{P_u^2 + P_z^2} = 754 \text{ daN}$$

$$P_{uwd} > P_{uw} - \text{warunek spełniony}$$

8). Stanowisko nr 03/8 - projektowany słup O – E10,5/10- $P_{ud} = 1000 \text{ daN}$

Przewód ASXSN $4 \times 120 \text{ mm}^2$ – 49m

Przewód ośw. ulic ASXSN $2 \times 25 \text{ mm}^2$ – 49m

$$P_{uwd} > P_{uw}$$

$$P_{uwd} = \sqrt{P_u^2 + P_z^2} = 754 \text{ daN}$$

$$P_{uwd} > P_{uw} - \text{warunek spełniony}$$

9). Stanowisko nr 03/9 - projektowany słup N – E12/6 - $P_{ud} = 600 \text{ daN}$

Przewód ASXSN $4 \times 120 \text{ mm}^2$ – 50m

Przewód ośw. ulic ASXSN $2 \times 25 \text{ mm}^2$ – 50m

$$P_{udgd} > P_{ugd}$$

$$P_u = 2 * N_{po} * \cos(\alpha/2) + P_o + N_r = 470 \text{ daN}$$

$$P_{ud} > P_u - \text{warunek spełniony}$$

10). Stanowisko nr 03/10 projektowany słup przelotowy P– E12/4,3 - $P_{ud} = 390 \text{ daN}$

Przewód ASXSN $4 \times 120 \text{ mm}^2$ – 50m

Przewód ośw. ulic ASXSN $2 \times 25 \text{ mm}^2$ – 50m

$$P_{ud} > P_u$$

$$P_u = P_p + P_o + P_r = 117 \text{ daN}$$

$$390 \text{ daN} > 117 \text{ daN}$$

$$P_{ud} > P_u - \text{warunek spełniony}$$

11). Stanowisko nr 03/11 projektowany słup przelotowy P– E12/4,3 - $P_{ud} = 390 \text{ daN}$

Przewód ASXSN $4 \times 120 \text{ mm}^2$ – 50m

Przewód ośw. ulic ASXSN $2 \times 25 \text{ mm}^2$ – 50m

$$P_{ud} > P_u$$

$$P_u = P_p + P_o + P_r = 117 \text{ daN}$$

$$390 \text{ daN} > 117 \text{ daN}$$

$$P_{ud} > P_u - \text{warunek spełniony}$$

12). Stanowisko nr 03/12 - projektowany słup N - E12/6 - $P_{ud} = 600 \text{ daN}$

Przewód ASXSN $4 \times 120 \text{ mm}^2$ - 51m

Przewód ośw. ulic ASXSN $2 \times 25 \text{ mm}^2$ - 51m

$P_{udgd} > P_{ugd}$

$P_u = 2 * N_{po} * \cos(\alpha/2) + P_o + N_r = 470 \text{ daN}$

$P_{ud} > P_u$ - warunek spełniony

13). Stanowisko nr 03/13 - projektowany słup N - E12/6 - $P_{ud} = 600 \text{ daN}$

Przewód ASXSN $4 \times 120 \text{ mm}^2$ - 55m

Przewód ośw. ulic ASXSN $2 \times 25 \text{ mm}^2$ - 55m

$P_{udgd} > P_{ugd}$

$P_u = 2 * N_{po} * \cos(\alpha/2) + P_o + N_r = 510 \text{ daN}$

$P_{ud} > P_u$ - warunek spełniony

14). Stanowisko nr 03/14 - projektowany słup N - E12/6 - $P_{ud} = 600 \text{ daN}$

Przewód ASXSN $4 \times 120 \text{ mm}^2$ - 55m

Przewód ośw. ulic ASXSN $2 \times 25 \text{ mm}^2$ - 55m

$P_{udgd} > P_{ugd}$

$P_u = 2 * N_{po} * \cos(\alpha/2) + P_o + N_r = 510 \text{ daN}$

$P_{ud} > P_u$ - warunek spełniony

15). Stanowisko nr, 03/15 istniejący słup końcowy K- E10,5/12 - $P_{ud} = 1200 \text{ daN}$

Przewód ASXSN $4 \times 120 \text{ mm}^2$ - 42m

Przewód ośw. ulic ASXSN $2 \times 25 \text{ mm}^2$ - 42m

$P_{uwd} > P_{uw}$

$P_{uwd} = \sqrt{P_u^2 + P_z^2} = 1003 \text{ daN}$

$P_{uwd} > P_{uw}$ - warunek spełniony

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
elektrostat
Józef Kozielecki
ul. Spacerowa 4
Kamień 24000 Regon 250937612
tel. 605 535 128

CZESŁAW WRÓBLEWSKI
inżynier elektryk
Upr. do wyk. projektów i kier. bud
Upr. Nr 121/77, Dz. U. Nr 8, poz. 1
28-400 Wieruszów, ul. Wielka

16. Oświetlenie uliczne

Istniejąca linia oświetlenia ulicznego wykonana jest przewodem AL. 2x25mm². Na słupach nr 03/6, 03/7, 03/8, 03/9, 03/10, 03/11, 03/12, 03/13, 03/14, 03/15 istnieją oprawy oświetlenia ulicznego do przełożenia/wymiany w zakresie OUiD.

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) – nie dotyczy

18. Przyłącze nN – kablowe – nie dotyczy

19. Ochrona przeciwprzebieciowa linii SN– nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzebieciowa stacji transformatorowej SN/nn – nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzebieciowa

Na słupach nr 03/1, 03/8, 03/15 zostaną zamontowane ograniczniki przepięć.

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN – nie dotyczy

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn – nie dotyczy

24. Ochrona przeciwporażeniowa

Podstawową ochronę przeciwporażeniową stanowi izolacja robocza kabla i urządzeń. Ochronę dodatkową stanowi system samoczynnego wyłączania napięcia.

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA ①
elektroprojekt
63-515-0000
NIP 619-111-111
ul. Słowackiego 4
tel. 603 335 128 0937612

CZESŁAW WRÓBLEWSKI
inżynier elektryk
Upr. do wyk. projektów i kier. bud.
Upr. Nr 121/77, Dz. U. Nr 8, poz. 1
28-400 Wieruszów, ul. Wieruska

25. Obliczenia techniczne

OBLICZENIA TECHNICZNE

Parcice

DANE:

Moc na jednego odbiorcę:

7,0kW

W stacji zaprojektowano wkładkę o charakterystyce zwłocznej i prądzie znamionowym:

80A

Stacja transformatorowa nr:

30865


Parcice

Obwód: 03

Transformator o mocy:

160kVA

GRAF SIECI ZASILAJĄCEJ:

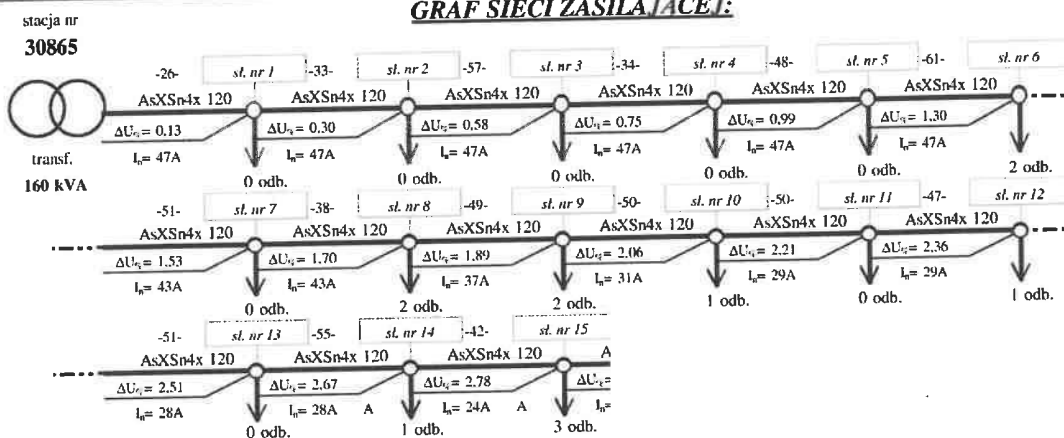

Spadek napięcia mniejszy od dopuszczalnego 10%

PĘTLA ZWARCIA

	R[Ω]	X[Ω]
transformator	0,02000	0,04070
linia zasilająca	0,35015	0,22144
razem	0,37015	0,26214

Impedancja pętli zwarcia $Z = (R^2 + X^2)^{1/2} = 0,4536 \Omega$

Prąd zwarcia $I_z = (0,75 \cdot 230) / Z = 380,31 A$

Prąd wyłączalny $I_w = k \cdot I_{BN} = 200 A$

gdzie:

$I_{BN} = 80A$

$k = 2,5$

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania jest spełniony! $t < 5s$

26. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia (Dz. U. z dn. 27.04.2012r. poz. 463) dla projektowanej energetycznej przyłącza kablowego ustala się I-szą kategorię geotechniczną, która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

W drodze na działce nr 803 zostanie umieszczony 1 słup - łącznie 1 słup o całkowitej powierzchni ok. 1m².

28. Kolizje / skrzyżowania – nie dotyczy

29. Ingerencja w zieleni wysoką – nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa linii 0,4 kV od stacji nr 30865 do słupa 03/15 w m. Parcice. Inwestycja przebiegać będzie na działce Parcice dz. nr 1047/1, 837, 803, 779/1, 802, 804, 805, 848/1, 1037/1, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1055/1, 1056, 1057, 1058/3, 1586/1, 1586/2, 1061/1

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

- Istniejący teren planowanej inwestycji dz. – nr 1047/1, 837, 803, 779/1, 802, 804, 805, 848/1, 1037/1, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1055/1, 1056, 1057, 1058/3, 1586/1, 1586/2, 1061/1
- Istniejące sieci uzbrojenia terenu:
 - sieć energetyczna kablowa 0,4 kV
 - sieć wodociągowa

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr **P/25/049779** należy wymienić przewody Al. 4x50mm² na linię AsXSn 4x120mm² wraz z przyłączami od stacji 30865 do słupa **03/15** oraz przystosować stanowiska słupowe do nowo pełnionej funkcji [rys 1.]

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania

Powierzchnia nowych urządzeń się nie zmienia, gdyż nowe słupy zostaną zamontowane w miejscu starych.

5. Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków

Teren, na którym jest projektowane przyłącze, nie jest objęty strefą obserwacji archeologicznej.

6. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej

Teren, na którym projektowana jest linia kablowa i złącza kablowe, nie znajdują się w granicach terenów górniczych.

7. Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Realizacja planowanej budowy przyłącza kablowego n.n. oraz budowy szafki licznikowej nie spowoduje zmian w ukształtowaniu terenu i przemieszczaniu gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wód, gleby oraz pogorszenia warunków krajobrazowych środowiska naturalnego i warunków klimatycznych oraz nie będzie mieć negatywnego wpływu na środowisko.

Działki, przez które przechodzi planowana inwestycja, nie wchodzi w skład ustanowionych terenów parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów lub innych form ochrony środowiska.

8. Inne konieczne dane wynikające z charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

Nie dotyczy projektowanych przyłączy i złączy kablowych.

9. Obliczenie powierzchni zabudowy

Nie dotyczy projektowanych przyłączy i złączy kablowych.

32. Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do obowiązujących przepisów zawierających regulacje odnoszące się do odległości obiektów i urządzeń budowlanych od innych obiektów i granic nieruchomości oraz wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Projektowana inwestycja polegająca na wymianie słupów i linii 0,4 kV w m. Parcice od dz. nr 403 nie narusza wymagań oraz ustaleń obowiązujących przepisów. Obszar oddziaływania wnioskowanej inwestycji mieści się w całości na działkach na których został zaprojektowany (Parcice dz. nr , 837, 803, 779/1, 802, 804, 805, 848/1, 1037/1, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1055/1, 1056, 1057, 1058/3, 1586/1, 1586/2, 1061/1).

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.460 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 tekst

jednolity z późniejszymi zmianami).

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

- ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. poz. 556).

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i sposobów sprawdzania tych poziomów (Dz. U. z 2003 poz. 1883 z późniejszymi zmianami).

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. poz. 69 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

- norma Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr N-SEP-004:2002 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

33. Uwagi końcowe

1. Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z RD Kępno - pracę należy wykonać w technice PPN.

2. Wyznaczenie trasy projektowanego kabla przed rozpoczęciem prac zlecić uprawnionemu geodecie.

3. Po ułożeniu kabla w ziemi a przed zasypaniem należy dokonać odbioru w dziale zarządzania eksploatacją RD Kępno, na co należy uzyskać odpowiedni protokół oraz zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej pomiar kabla i złącza kablowego.

4. Po przysypaniu kabla wykonać pomiary rezystancji izolacji kabla.

5. Dla wykonanych uziemień wykonać pomiary rezystancji uziemienia.

6. Całość prac zgłosić do odbioru technicznego w RD Kępno.

7. Wszystkie prace wykonać przestrzegając przepisów BHP, starannie, napięciowo (technika PPN) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

34. Zestawienia montażowe i demontażowe

Montaż :

- 15 słupów
 - E 10,5/10 - 3 szt.
 - E 10,5/15 - 1 szt.
 - E 12/4,3 - 6 szt.
 - E 12/6 - 5 szt.
- Linia AsXSn 4x120mm² - 770 m
- Linia AsXSn 4x25mm² - 73 m
- Kabel NA2XY 4x35mm² - 3m
- Kabel NA2XY 4x35mm² - 3m
- Kabel NA2XY 4x35mm² - 3m
- Mufa przelotowa - 3 szt.

Demontaż:

- 15 słupów ŻN
- Linia Al. 4x50 mm² - 690 m
- AsXSn 4x25mm² - 40 m
- Al 4x16mm² - 20 m

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA ①

elektromat

Janusz Strzemiński

27-01-2011 20:55 Region 250937812
tel. 602 616 128

ZESŁAW WRÓBLEWSKI
inżynier elektryk
Upr. do wyk. projektów i kier. bud.
Upr. Nr 121/77, Dz. U. Nr 8, poz. 1
28-400 Wieruszów, ul. Wieluńska

Znak: ITOŚ.6853.1.12.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 4, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) dalej: k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 grudnia 2025 r. (data wpływu do tut. organu), wniesionego przez Pana Tomasza Ferdynusa działającego w imieniu firmy Józef Strzelecki Firma Usługowo-Handlowa ELEKTROMAT z siedzibą przy ul. Spacerowej 4, 63-645 Łęka Opatowska, działającego z pełnomocnictwa Inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Kaliszu z siedzibą w Opatowie przy Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz o wyrażenie zgody na umieszczenie i uzgodnienie projektowanej wymiany linii napowietrznej od stacji 30865 do słupa 03/15 wraz z wymianą słupów w miejscowości Parcice tj. w pasie drogi gminnej - działka nr ewid. 803 obręb 0008 Parcice, gmina Czastary

zezwała się ENERGA-OPERATOR S.A.

na lokalizację projektowanej wymiany linii napowietrznej wraz z wymianą słupów w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Parcice - na terenie działki drogowej o nr ewid. 803 obręb 0008 Parcice, gmina Czastary tj. urządzeń obcych, zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu, z zastosowaniem rozwiązań technicznych i unormowań prawnych zawartych w obowiązujących przepisach oraz po uwzględnieniu warunków określonych poniżej.

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

1. Przebieg trasy projektowanej wymiany linii napowietrznej wraz z wymianą słupów uzgadnia się jak przedstawiono na załączniku graficznym – projekt zagospodarowania terenu sporządzony na mapie w skali 1:500.
2. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek robót w obrębie pasa drogowego w granicach przebudowanego odcinka drogi gminnej nr 118130E, w szczególności w zakresie krawędzi jezdni oraz utwardzonego pobocza, tj. na działce ewidencyjnej nr 803, obręb 0008 Parcice. Niniejsza decyzja nie obejmuje zgody na prowadzenie robót ziemnych w tym rejonie, ponieważ na dzień jej wydania, wskazana nieruchomość znajduje się w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi dotyczącej robót budowlanych wykonanych w ramach przebudowy i remontu drogi gminnej nr 118130E w miejscowości Parcice, ul. Rzemieślnicza.
3. Każda ingerencja w nawierzchnię drogi, elementy jej konstrukcji lub infrastruktury wykonane w ramach projektowanej inwestycji mogą skutkować utratą gwarancji jakości na wykonane roboty i obciążeniem Inwestora kosztami ewentualnych napraw.
4. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym nie może ingerować w elementy konstrukcyjne drogi, a także nie może powodować czasowego lub trwałego zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ani prowadzić do obniżenia wartości użytkowej drogi.
5. Dopuszcza się w obrębie pasa zieleni z wyjątkiem obszaru wskazanego w pkt 2, wykonanie prac ziemnych metodą wykopu otwartego. Roboty ziemne należy prowadzić wyłącznie ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności, w sposób wykluczający możliwość naruszenia konstrukcji.
6. Powstałe wykopy pod projektowaną wymianę słupów zasypać warstwowo i zagęszczać mechanicznie z zachowaniem wskaźników zagęszczenia gruntu. Właściciel urządzeń będzie usuwał wszelkie uszkodzenia i zapadnięcia związane ze złym zagęszczeniem wykopów i osiadaniem gruntu przy wykopie otwartym.
7. Inwestor ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, spowodowanie awarii urządzeń obcych zaistniałych w związku z zajęciem terenu, a także skutków wypadków i kolizji.

8. Projektowana wymiana linii napowietrznej wraz z wymianą słupów powinna być wykonana zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. *w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych* (Dz. U. poz. 1518 z późn. zm.).
9. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń w pasie drogowym związanych z realizacją inwestycji, w tym usunięcie powstałych kolizji w trakcie prowadzenia robót, ponosi Inwestor.
10. Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego i zgłosić zarządcy drogi celem komisyjnego odbioru zajętego pasa drogowego.
11. Szczegółowe warunki przywrócenia pasa drogowego drogi gminnej zostaną określone w decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2025 r. (data wpływu do tutejszego organu) Pan Tomasz Ferdynus działający w imieniu firmy Józef Strzelecki Firma Usługowo-Handlowa ELEKTROMAT z siedzibą w Opatowie przy ul. Spacerowej 4, 63-645 Łęka Opatowska, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora: ENERGIA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Kaliszu z siedzibą przy Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, zwrócił się do zarządcy drogi gminnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na umieszczenie i uzgodnienie wymiany linii napowietrznej od stacji 30865 do słupa 03/15 wraz z wymianą słupów w miejscowości Parcice tj. w pasie drogi gminnej - działka nr ewid. 803 obręb 0008 Parcice, gmina Czastary.

Do wniosku pełnomocnik Inwestora załączył projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, na którym naniesiony został przebieg projektowanej wymiany linii napowietrznej wraz z wymianą słupów.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889) w pasie drogowym zabrania się lokalizacji lub umieszczania urządzeń obcych, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis, ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. W niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizowanie w pasie drogi gminnej - działka nr ewid. 803 obręb 0008 Parcice projektowanej wymiany linii napowietrznej wraz z wymianą słupów w ramach inwestycji polegającej na wymianie linii napowietrznej od stacji 30865 do słupa 03/15 wraz z wymianą słupów w miejscowości Parcice.

Lokalizacja planowanej infrastruktury nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego *pod warunkiem* zachowania przez stronę wnioskującą ww. warunków.

POUCZENIE

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych w pasie drogowym zobowiązuje się wnioskodawcę do:
 - 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej;
 - 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urządzenia, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych;
 - 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych.

Wnioski o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz umieszczenie w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych Inwestor lub Wykonawca działający z upoważnienia inwestora winien złożyć w Urzędzie Gminy w Czastarach na miesiąc przed

planowanym rozpoczęciem robót, zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych, który mówi, że zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej.

Do wniosku o zajęcie pasa drogowego należy dołączyć:

- informację o planowanym okresie zajęcia pasa drogowego,
- plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia drogi gminnej ze zwymiarowanymi elementami pasa drogowego w skali 1:500,
- kserokopię niniejszej decyzji,
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

W związku z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Wójt Gminy Czystary informuje, że:

- zgodnie z art. 40 ust. 5 cytowanej ustawy opłata za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasach drogowych jest opłatą roczną,
 - w związku z powyższym przy składaniu wniosku na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych należy podać właściciela urządzenia, który corocznie będzie obciążany opłatami z tego tytułu, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym,
 - zgodnie z art. 40 ust. 13 termin uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego wynosi 14 dni od dnia w którym decyzja uzasadniająca jej wysokość stała się ostateczna.
2. Utrzymanie urządzeń obcych wprowadzonych w pas drogowy we właściwym stanie technicznym należy do ich właściciela, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.
 3. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku uzgadniania robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub w jego pobliżu, wynikających z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub innych przepisów szczegółowych.
 4. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Czystary w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu



z up. Wójta
Bożena Bak
mgr Bożena Bak
Sekretarz Gminy