



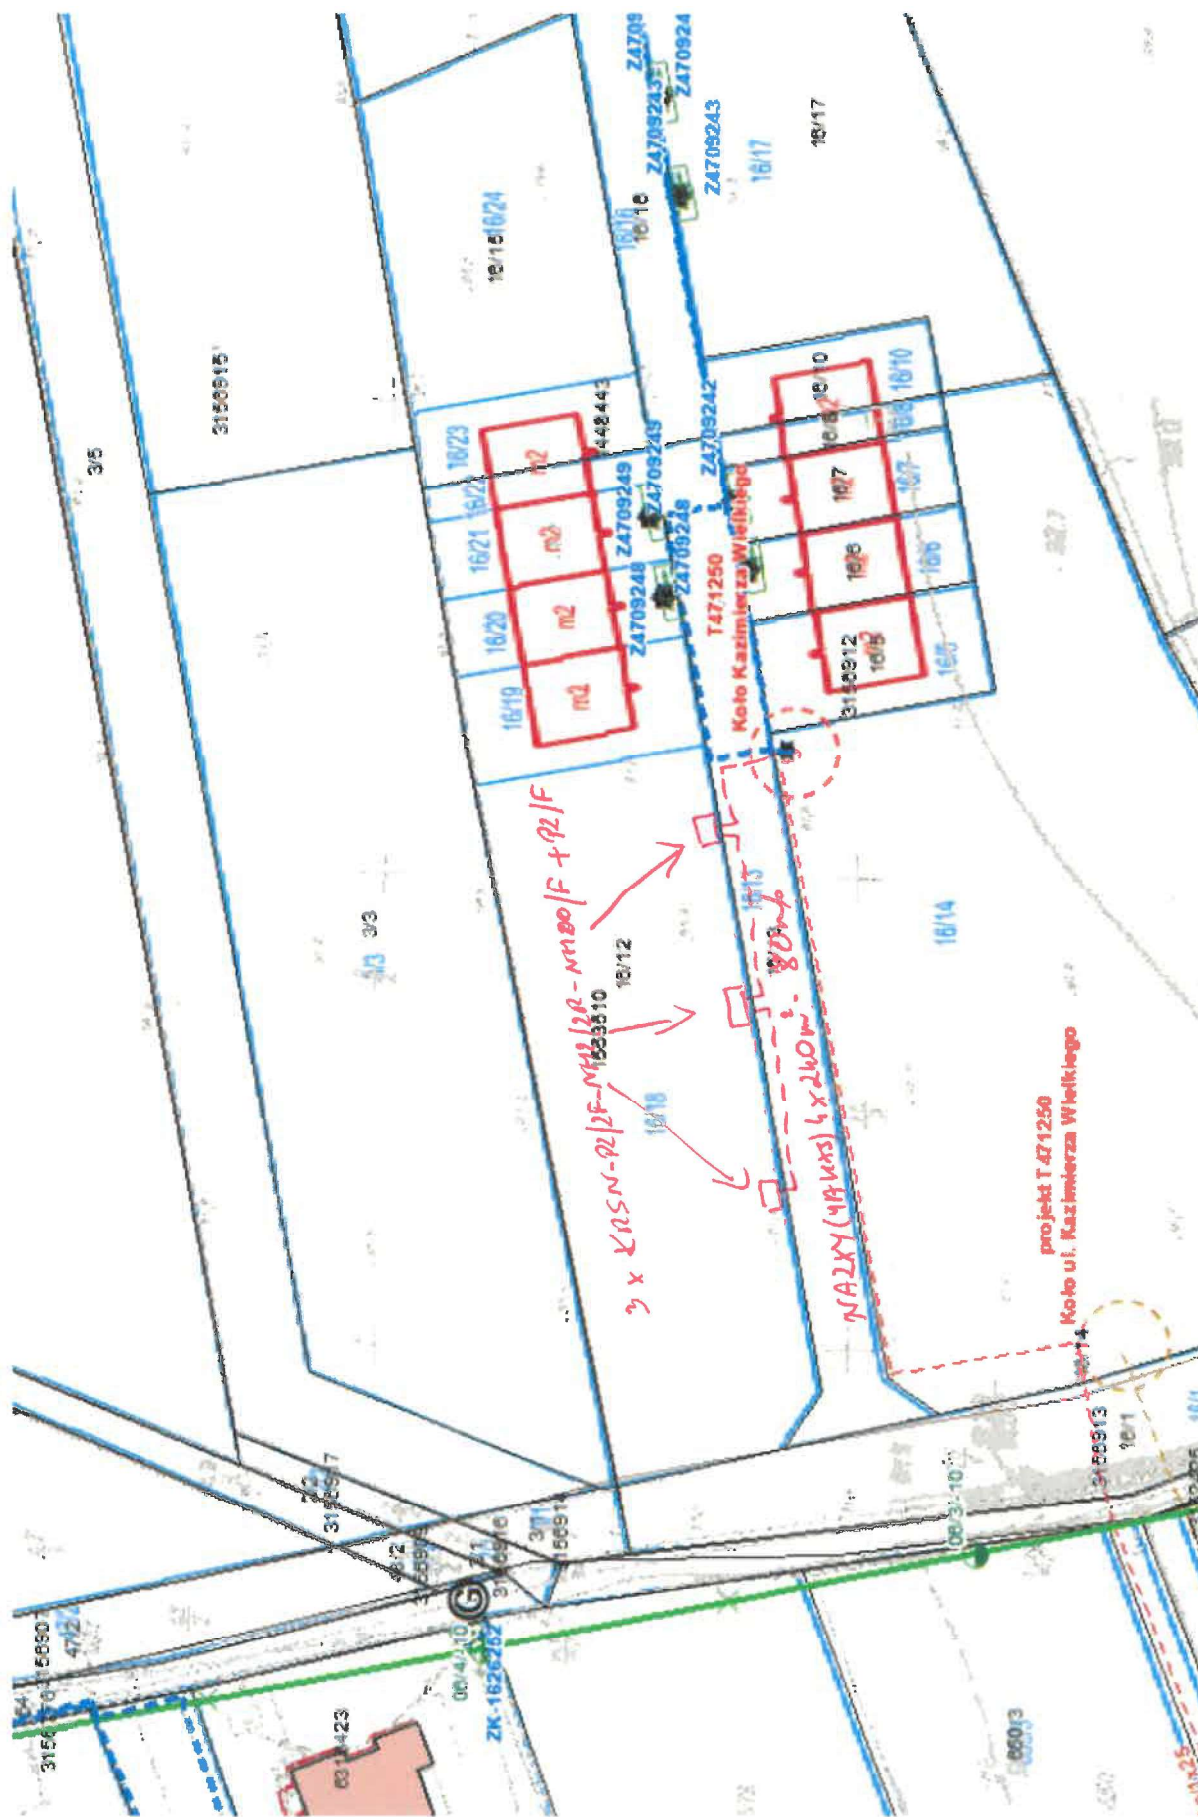


- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
- PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA (wg odrębnego opracowania)
- PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ (wg odrębnego opracowania)

1 Maslo K00
0001 K00

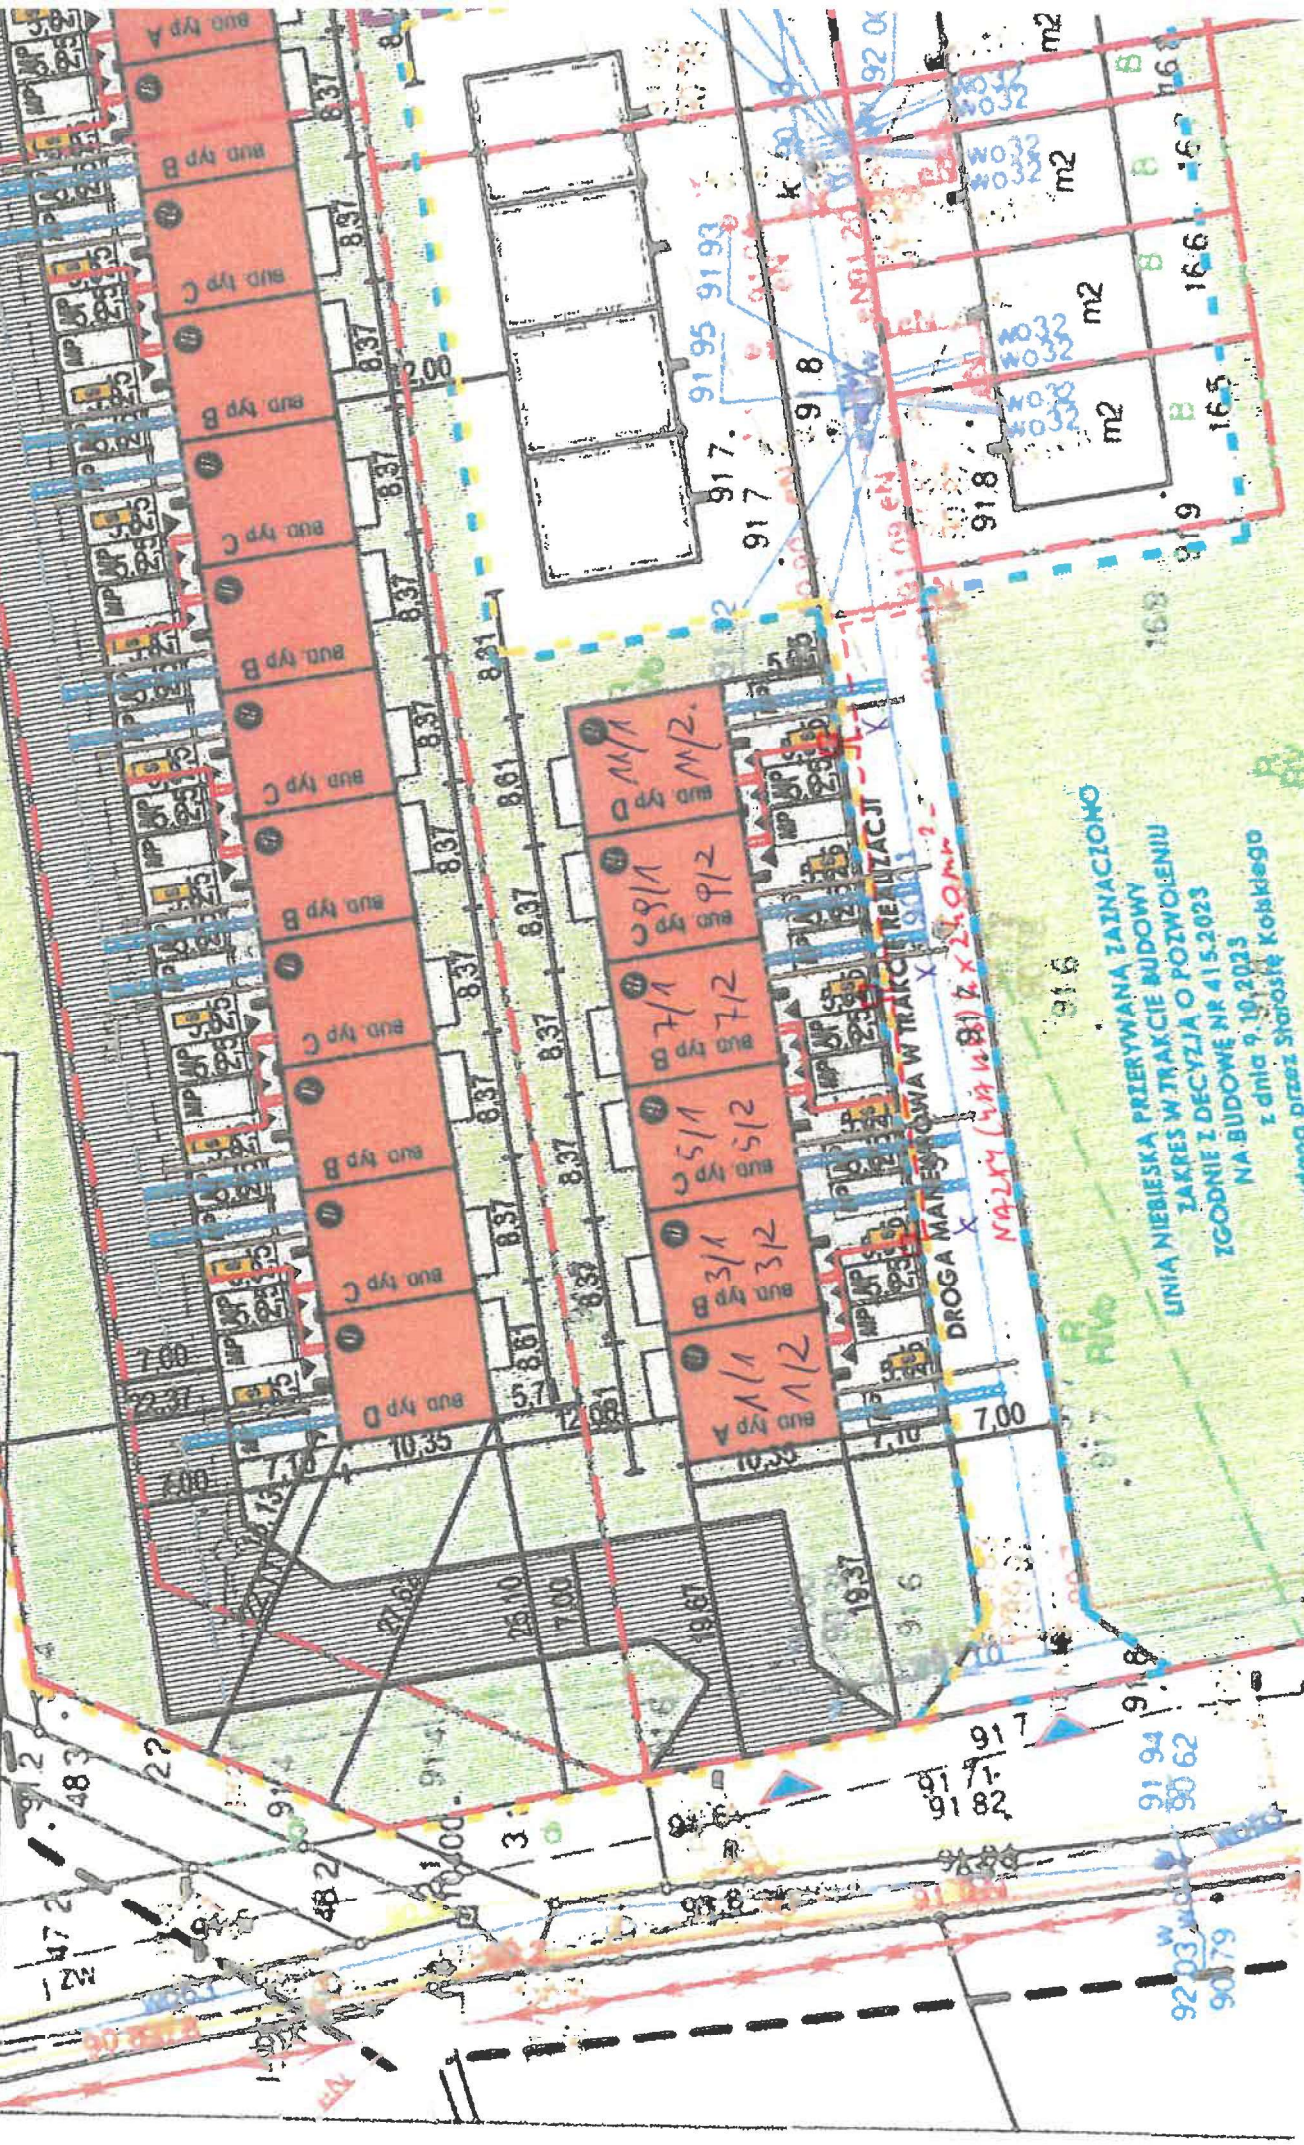

UNIA NIEBIESKA PRZERYWANA ZAINACJOWO
ZAKRES W TRAKCIE BUDOWY
ZGODNIE Z DECYZJĄ O POZWOLENIU
NA BUDOWĘ NR 415.2023
z dnia 9.10.2023
wydanej przez Starostę Koszkiego

Idm. kontenerowa stacja transformatorowa SN/nm
typu MBST 20630 nr 71183
(eін. RGSN typu XRIA w konf. OCT do rym. na XRIA prod.
EATON w konf. KTK 4-półowa)

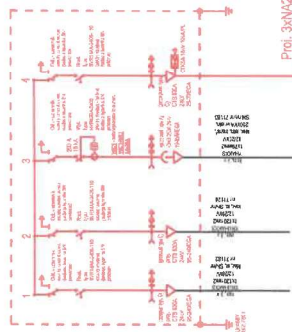

Proj. 3xNA2XS(FUZ)Y (KRUHAKXS)
1x70RMC/25 1020kV z tyła powrotną
25mm²
L=3393/75m

Proj. ograniczniki przepięć SN
(typu ASM 18N + zacisk liniowy typu A
+ wspornik izolacyjny z odłącznikiem W3 + osłona izolacyjna.)

Proj. BWMAN-24
25A/BWMPNW 24/50

Proj. transformator 160kVA
15,75/0,42kV

Proj. ograniczniki przepięć nn

RS3Ω

2,5 kVA

Proj. Kable typu
2 x 3 x NA2XY(YAKXS) 1 x 240RMC
(L1, L2, L3)

Rozdzielnica stacyjna wisząca typu RS-W
(zamontowana na żerdzi typu E-13,5/25
proj. stacji transformatorowej SN/nm)

UWAGI!!!
ZASTOSOWAĆ OSŁONĘ
PRZECZYSTĄ
Z MOŻLIWOŚCIĄ OPIOMBOWANIA

Proj. szafa AMI SG typ 1N

Proj. układ pomiarowo-bilansujący
zrealizowany za pośrednictwem
szafki AMI SG typ 1N

Proj. inna kablowa m=0,4V typu
NA2X1(YAKXS) 4x240SM 0,91kV
L=20,06m

Obwód napięciowy
układu bilansującego AMI
6 x DY 1x1,5 L = 2m

Obwód odprężający
układu bilansującego
6 x DY 1x2,5 L = 2m

Uwaga:
Obudowa rozdzielni
stacyjnej ma umożliwiać
zamknięcie drzwi po
podłączeniu agregatu.

Urs=68V
RS=3Ω

Proj. inna kablowa m=0,4V typu
NA2X1(YAKXS) 4x240SM 0,91kV
L=20,06m

Nr
AU% ob.
Wz
Lz
Wz
Wz