

Proelektro Piotr Wawrzyniak
ul. Uroczą 1, 87-820 Kowal
NIP: 888-306-25-11
tel. 726-524-951
e-mail: piotr.wawrzyniak.projekty@wp.pl

TOM I Egz. nr. 1
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

ELEMENTY PROJEKTU	Projekt zagospodarowania terenu Opinie, uzgodnienia i inne dokumenty
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXVI
NR ZADANIA	OBI/93/2600838 (ZN/2555/9393MZI/2026/2600838/1)
OBIEKT/TEMAT	Sieć elektroenergetyczna nN-0,4kV
LOKALIZACJA	Miasto Włocławek ul. Rybnicka i Spokojna, gm. Miasto Włocławek dz. nr 20/1, 21, w obrębie Włocławek KM 121 dz. nr 26, 20/18, 20/13, 20/14, 20/15, 20/16, w obrębie Włocławek KM 120 id działek: 046401_1.1210.20/1, 046401_1.1210.21, 046401_1.1200.26, 046401_1.1200.20/18, 046401_1.1200.20/13, 046401_1.1200.20/14, 046401_1.1200.20/15, 046401_1.1200.20/16
INWESTOR	Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

Projektant	mgr inż. Piotr Wawrzyniak upr. bud. nr POM/0127/PWBE/24 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	mgr inż. Piotr Wawrzyniak uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr POM/0127/PWBE/24 
------------	---	---

UA.AB.6743.18.56.2026

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.) Prezydent Miasta Włocławek zaświadcza z urzędu, że brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu, na dokonane w dniu 8 września 2026 r. przez Energa - Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowaną przez Pana Piotra Wawrzyniaka zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV, na terenie działek nr 20/1 i 21 obręb Włocławek KM 121 oraz działek nr 26, 20/18, 20/13, 20/14, 20/15, 20/16 obręb Włocławek KM 120 przy ul. Rybnickiej i Spokojnej we Włocławku.

Wydanie niniejszego zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.) oraz uprawnienia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępne są w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Ryнку 11/13 we Włocławku, pokój 404 (w godzinach urzędowania) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek: <https://bip.um.wlocl.pl/2625/1161/klauzule-informacyjne.html>

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Jolanta Stańczak – Bromirska
Dyrektor

Wydziału Urbanistyki i Architektury – Architekt Miejski

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jolanta Stańczak – Bromirska
Data: 2026.09.10 12:59:51
CEST

Otrzymuje:

1. Pan Piotr Wawrzyniak reprezentujący
Energa - Operator S.A. Oddział w Toruniu

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
2. a/a D.M.

Zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujące Pani/Panu prawa z tym związane:

Tożsamość Administratora	Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Włocławek
Dane kontaktowe Administratora	Z administratorem – Prezydentem Miasta Włocławek może Pani/Pan skontaktować się pod adresem email: poczta@um.wloclawek.pl nr telefonu: (54) 414 40 00 lub pisemnie na adres siedziby: Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony danych	Z inspektorem może Pani/Pan skontaktować się pod adresem email iod@um.wloclawek.pl nr telefonu: (54) 414 42 69 lub pisemnie na adres administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania	Przetwarzanie odbywa się w celu dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
Podstawa prawna	Dane przetwarzane są na podstawie: - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
Odbiorcy danych	Dane mogą być udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, stronom i uczestnikom postępowania administracyjnego, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Włocławek przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Włocławek.
Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej	Dane mogą być przekazywane w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi np. gdy strona postępowania mieszka w innym kraju lub dane nie podlegają przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania Danych	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres 5 lat (kategoria archiwalna B5).
Prawa podmiotów Danych	Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do: - dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) - cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody, na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem - wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Informacja o dowodności lub obowiązku podania danych	Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
Informacja o automatycznym przetwarzaniu danych	Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane, tj. dane osobowe konkretnej osoby nie będą analizowane w taki sposób, aby stworzyć dokładny opis jej preferencji i cech.

ZGŁOSZENIE
budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
(PB-2)

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673 i 1847).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: **Prezydent Miasta Włocławek**

2.1. DANE INWESTORA¹⁾

Imię i nazwisko lub nazwa: **Energa-Operator SA Oddział w Toruniu**

Kraj: **Polska**

Województwo: **kujawsko-pomorskie**

Powiat: **Toruń**

Gmina: **Toruń**

Ulica: **Bema**

Nr domu: **128**

Nr lokalu:-

Miejscowość: **Toruń**

Kod pocztowy: **Toruń**

E-mail (nieobowiązkowo):-

Nr tel. (nieobowiązkowo):-

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)¹⁾

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Adres do doręczeń elektronicznych²⁾:

3. DANE PEŁNOMOCNIKA / PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ¹⁾

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☒ pełnomocnik

☐ pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko: **Piotr Wawrzyniak**

Kraj: **Polska**

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania: Sieci elektroenergetyczna

nN-0,4kV

Planowany termin rozpoczęcia³⁾: 30.09.2026 r.

5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)¹⁾

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: Miasto Włocławek

Gmina: Miasto Włocławek

Ulica: Rybnicka, Spokojna

Nr domu:-

Miejscowość: Miasto Włocławek

Kod pocztowy: 87-800

Identyfikator działki ewidencyjnej⁴⁾: 046401_1.1210.20/1, 046401_1.1210.21, 046401_1.1200.26, 046401_1.1200.20/18, 046401_1.1200.20/13, 046401_1.1200.20/14, 046401_1.1200.20/15, 046401_1.1200.20/16

6. ZAŁĄCZNIKI

- ☒ Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
- ☒ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154, 1795 i 1847)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
- ☒ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Inne (wymagane przepisami prawa):
- ☒ projekt budowlany

7. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej.

¹⁾ W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

²⁾ W przypadku określonym w art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 3) w razie braku adresu do doręczeń elektronicznych wskazuje się adres skrzynki ePUAP. Możliwość doręczania korespondencji na skrzynkę ePUAP obowiązuje do dnia określonego w tym przepisie.

³⁾ W przypadku zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu „Planowany termin rozpoczęcia” należy wskazać również planowany termin rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

⁴⁾ W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i numer działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.

Proelektro Piotr Wawrzyniak
ul. Uroczą 1, 87-820 Kowal
NIP: 888-306-25-11
tel. 726-524-951
e-mail: piotr.wawrzyniak.projekty@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANŻA **ELEKTRYCZNA**


KAT. OBIEKTU **XXVI**
BUDOWLANEGO

NR ZADANIA **OBI/93/2600838 (ZN/2555/9393MZI/2026/2600838/1)**


OBIEKT/TEMAT **Sieć elektroenergetyczna nN-0,4kV**

LOKALIZACJA **Miasto Włocławek ul. Rybnicka i Spokojna, gm. Miasto Włocławek**
dz. nr 20/1, 21 w obrębie Włocławek KM 121
dz. nr 26, 20/18, 20/13, 20/14, 20/15, 20/16 w obrębie Włocławek
KM 120
id działek: 046401_1.1210.20/1, 046401_1.1210.21,
046401_1.1200.26, 046401_1.1200.20/18, 046401_1.1200.20/13,
046401_1.1200.20/14, 046401_1.1200.20/15, 046401_1.1200.20/16

INWESTOR **Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu**
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

Projektant	mgr inż. Piotr Wawrzyniak upr. bud. nr POM/0127/PWBE/24 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	mgr inż. Piotr Wawrzyniak uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr POM/0127/PWBE/24 
------------	---	---

Ja podpisany projektant Piotr Wawrzyniak potwierdzam, że wszystkie dokumenty zawarte
w niniejszym projekcie są zgodne z oryginałem.

mgr inż. Piotr Wawrzyniak
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr POM/0127/PWBE/24 

Kowal, 24 sierpnia 2026 r.
Projekt jest opracowaniem autorskim i podlega ochronie prawne

Spis treści:

1.	Oświadczenia projektanta.....	3
2.	Kopia uprawnień budowlanych projektanta.....	4
3.	Kopia zaświadczenia z PIIB projektanta.....	6
Część opisowa		7
4.	Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego	7
5.	Stan istniejący	7
6.	Opis projektu zagospodarowania terenu	7
7.	Obszar oddziaływania inwestycji	8
Część rysunkowa		9
8.	Projekt zagospodarowania terenu - rys. E-01	9

1. Oświadczenia projektanta

OŚWIADCZENIE^{1) 2)}

projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niżej podpisany: **Piotr Wawrzyniak**

Oświadczam, że projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu)

dotyczący inwestycji: **sieć elektroenergetyczna nN-0,4kV**

obejmującej **Miasto Włocławek ul. Rybnicka i Spokojna, gm. Miasto Włocławek**
dz. nr 20/1, 21, w obrębie Włocławek KM 121
dz. nr 26, 20/18, 20/13, 20/14, 20/15, 20/16, w obrębie Włocławek KM 120
id działek: 046401_1.1210.20/1, 046401_1.1210.21, 046401_1.1200.26,
046401_1.1200.20/18, 046401_1.1200.20/13, 046401_1.1200.20/14,
046401_1.1200.20/15, 046401_1.1200.20/16

opracowany na rzecz Inwestora:


Energa - Operator S.A. Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

został opracowany zgodnie z obowiązującym przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami Technicznymi Energa-Operator S.A. opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

24.08.2026 r.

(data złożenia oświadczenia)

mgr inż. Piotr Wawrzyniak
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr POM/0127/PWBE/24



.....
(podpis projektanta)

¹⁾- wymóg ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (ze zmianami).

²⁾- wymóg Standardy Techniczne Energa-Operator S.A.

2. Kopia uprawnień budowlanych projektanta

POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
80-369 Gdańsk, al. Rzeczypospolitej 4/155
tel. 58 324 89 77
- 4 -

Gdańsk, dnia 24 czerwca 2024 r.

sygn. akt. 15/POM/OKK/24

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.) i **art. 12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22** ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), po ustaleniu, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
stwierdza, że:

Pan Piotr Jan Wawrzyniak
magister inżynier elektrotechniki
urodzony dnia

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0127/PWBE/24

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pan Piotr Jan Wawrzyniak upoważniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń do:

- a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
- b) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
- f) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności niniejszych uprawnień,
- g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. 2024 r. poz. 572 ze zm.) strona przed upływem terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji stronie nie przysługuje prawo do złożenia odwołania jak i skargi na decyzję do sądu administracyjnego.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZĄCY

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inż. Marek Wesółowski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Maciej Malinowski

SEKRETARZ

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej


mgr inż. Marcin Burzyński



Otrzymują:

- 1. Wnioskodawca
- 2. Okręgowa Rada Izby
- 3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- 4. a/a

3. Kopia zaświadczenia z PIIB projektanta

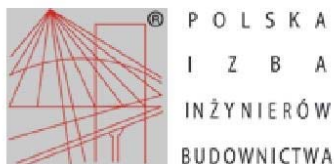

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-USX-P9I-8YL *

Pan Piotr Jan Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0236/24

adres zamieszkania

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-11-04 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Weryfikacja poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu możliwa jest za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Część opisowa

4. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV (elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz szafkami pomiarowymi) mającej na celu przyłączenie do sieci elektroenergetycznej garaży zlokalizowanych na dz. nr 20/14, 20/16, 20/17, z rezerwą dla dz. nr 20/13 i 20/15.

5. Stan istniejący

Teren trasy elektroenergetycznej linii kablowej obejmuje tereny mieszkaniowe (teren zielni przy drodze), drogę miejską o jezdni asfaltowej oraz wewnętrzną drogę gruntową obecna klasyfikacja gruntu jako rolny.

6. Opis projektu zagospodarowania terenu

a) nowym obiektem budowlanym ujętym w niniejszym projekcie jest elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia 0,4 kV (dł. trasy/dł. całkowita z zapasami) typu:

- YAKXS 4x120mm² SE, L = 34/47 m + 165/174 m + 133/141 m = 332/362 m

W skład proj. sieci wchodzi: szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F oraz dwie szafki pomiarowe P2-Rs/LZV/F.

b) niniejszy projekt nie dotyczy powstawania, sposobu odprowadzania i oczyszczania ścieków,

c) układ komunikacyjny – projektowane obiekty zawarte w projekcie nie wymagają ciągłego dostępu do drogi,

d) działki na których zlokalizowane są obiekty ujęte w niniejszym projekcie posiadają dostęp do dróg publicznych - dojazd do obiektów tylko w trakcie prowadzenia robót,

e) elektroenergetyczna linia kablowa nN zasilana jest napięciem znamionowym równym 0,4 kV,

f) teren objęty inwestycją nie zmienia swojego przeznaczenia, będzie użytkowany jak dotychczas, nie jest objęty wycinką drzew,

g) teren inwestycji nie jest objęty strefą ochronną konserwatora zabytków,

h) teren inwestycji znajduje się poza terenami górniczymi.

i) dzięki zastosowanej odpowiedniej ochronie podstawowej oraz ułożeniu na odpowiedniej głębokości, a w przypadku zbliżeń i skrzyżowań z innymi obiektami – w rurach ochronnych, inwestycja nie będzie wpływać ujemnie na sąsiadujące działki, nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz zdrowia ludzi i zwierząt, nie zagraża środowisku,

j) nie dotyczy danych dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi,

k) obiekty budowlane objęte niniejszą inwestycją są obiektami powtarzalnymi o prostej i nieskomplikowanej konstrukcji,

l) kategoria obiektu budowlanego XXVI,

ł) ustalono warunki gruntowe proste oraz kategorie geotechniczną nr I, w przypadku odkrycia w czasie robót w terenie innych warunków gruntowych lub innej kategorii geotechnicznej kierownik budowy zobowiązany jest do wykonania prac i wymogów z tym związanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi.

Projektant: mgr inż. Piotr Wawrzyniak

m) inwestycja nie zawiera w sam zakresie obiektów kubaturowych, wobec tego projekt budowlany nie zawiera części projektu architektoniczno-budowlanego.

7. Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach, na których została ona zaprojektowana tj. Miasto Włocławek ul. Rybnicka i Spokojna, gm. Miasto Włocławek, dz. nr 20/1, 21, w obrębie Włocławek KM 121, dz. nr 26, 20/18, 20/13, 20/14, 20/15, 20/16, w obrębie Włocławek KM 120, id działek: 046401_1.1210.20/1, 046401_1.1210.21, 046401_1.1200.26, 046401_1.1200.20/18, 046401_1.1200.20/13, 046401_1.1200.20/14, 046401_1.1200.20/15, 046401_1.1200.20/16. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późn. zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zmianami).

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500

Miasto Włocławek
046401_1 Jednostka ewidencyjna Miasto Włocławek
ID obrębu ewidencyjnego: 046401_1.1200, Włocławek KM 120
Działka: 20/17, ul. Spokojna
ID zgłoszenia pracy geodezyjnej: DGK.6640.372.2026
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie linią przerywaną na dzień: 29.06.2026 r.

Układ współrzędnych: PL-2000/18, Godło mapy: 6.182.30.04.1.3 i inne
Geodezyjny układ wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
Geodezyjny układ odniesienia: PL-ETRF2000
Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.


Kierownik prac geodezyjnych: Piotr Witczak, upr. 18186, zakres: 1,2

Włocławek, dnia: 29.06.2026 r.
Mapę opracował: Piotr Witczak, upr. 18186


Biurowisko Geodezyjnych
i Wycen Nieruchomości Piotr Witczak
ul. Letnia 11, 87-800 Włocławek
Regon 340138092
tel. 601-847-650, geodetapw@wp.pl

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	DGK.6640.372.2026
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK
Wykonawca prac geodezyjnych	Biurowisko Geodezyjnych i Wycen Nieruchomości Piotr Witczak ul. Letnia 11, 87-800 Włocławek Regon 340138092 tel. 601-847-650, geodetapw@wp.pl
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr: DGK.6640.372.2026_3 z dnia: 13.07.2026 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Geodeta Piotr Witczak Nr upr. 18186


Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Piotr Witczak
Data: 2026.07.13 15:35:23 CEST

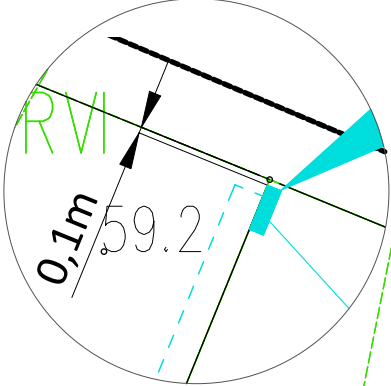

szczegółowa lokalizacja
proj. szafki nr 3

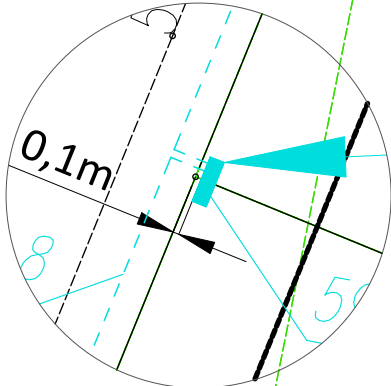

szczegółowa lokalizacja
proj. szafki nr 2

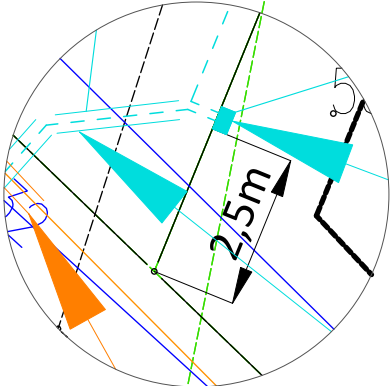

szczegółowa lokalizacja
proj. szafki nr 1

proj. kabel nN YAKXS 4x120mm² SE,
L = 133/141m

proj. szafka pomiarowa
nr 2 typu P2-Rs/LZV/F
nr Z9317907
(wym. 0,8 m x 0,25 m)
proj. R < 30 Ω

proj. kabel nN YAKXS 4x120mm² SE,
L = 165/174m

zasilanie z istn. stacji
transf. „PIASKI”
STA3-1267

przy wodociągu i światłowodzie
wykop otwarty

proj. rura SRS-110, L = 8m
(w tym przecisk mechaniczny
na dł. 6 m zgodnie z rys. E-03)

istn. słup nr 304
P-10/ŻN
istn. linia nap. nN
AsXSn 4x70mm²
obwód 03

proj. kabel nN YAKXS 4x120mm² SE,
L = 34/47m

proj. rura DVK-110, L = 2m

proj. szafka pomiarowa nr 1
typu P1-Rs/LZV/F
nr Z9317906
(wym. 0,4 m x 0,25 m)
proj. R < 30 Ω

proj. rura DVK-110, L = 2m
(wyko otwarty)

proj. rura dwudzielna A PS 110, L = 1m
(na światłowodzie)

gazociąg na gł. ok. 0,9-1m
(przekop kontrolny w celu weryfikacji),
zachować odległość pionową min. 0,2m
między gazociągiem a rurą kabla

Poświadczam, że kopia mapy do celów projektowych jest zgodna z oryginałem.

Projektant: Piotr Wawrzyniak

mgr inż. Piotr Wawrzyniak
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr POM/0127/PWBE/24

Projektant: Piotr Wawrzyniak ul. Urocz. 1 87-820 Kowal NIP- 888-306-25-11	Kontakt: mgr inż. Piotr Wawrzyniak tel. 726-524-951 piotr.wawrzyniak.projekty@wp.pl
INWESTOR: Energa-Operator SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń	OBIEKT: Budowa sieci elektroenergetycznej nN
LOKALIZACJA: Włocławek ul. Spokojna, Rybnicza	DATA UKONCZENIA: 24.08.2026 r.
PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Wawrzyniak upr. bud. do proj. i kier. robot. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych	NR UPRAWNIENIA: POM/0127/PWBE/24
NADZWA RYS: Projekt zagospodarowania terenu	SKALA: 1:500
NR STR:	NR RYS: E-01

Proelektro Piotr Wawrzyniak
ul. Uroczą 1, 87-820 Kowal
NIP: 888-306-25-11
tel. 726-524-951
e-mail: piotr.wawrzyniak.projekty@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY
Opinie, uzgodnienia i inne dokumenty

BRANŻA **ELEKTRYCZNA**


KAT. OBIEKTU **XXVI**
BUDOWLANEGO

NR ZADANIA **OBI/93/2600838 (ZN/2555/9393MZI/2026/2600838/1)**

OBIEKT/TEMAT **Sieć elektroenergetyczna nN-0,4kV**

LOKALIZACJA **Miasto Włocławek ul. Rybnicka i Spokojna, gm. Miasto Włocławek**
dz. nr 20/1, 21 w obrębie Włocławek KM 121
dz. nr 26, 20/18, 20/13, 20/14, 20/15, 20/16 w obrębie Włocławek
KM 120
id działek: 046401_1.1210.20/1, 046401_1.1210.21,
046401_1.1200.26, 046401_1.1200.20/18, 046401_1.1200.20/13,
046401_1.1200.20/14, 046401_1.1200.20/15, 046401_1.1200.20/16

INWESTOR **Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu**
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

Projektant	mgr inż. Piotr Wawrzyniak upr. bud. nr POM/0127/PWBE/24 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	mgr inż. Piotr Wawrzyniak uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr POM/0127/PWBE/24 
------------	---	---

Ja podpisany projektant Piotr Wawrzyniak potwierdzam, że wszystkie dokumenty zawarte
w niniejszym projekcie są zgodne z oryginałem.

mgr inż. Piotr Wawrzyniak
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr POM/0127/PWBE/24 

Kowal, 24 sierpnia 2026 r.
Projekt jest opracowaniem autorskim i podlega ochronie prawne

Spis treści:

1.	Warunki techniczne	3
2.	Uzgodnienia koncepcji	14
3.	Uzgodnienia branżowe.....	15
4.	Odpis protokołu z Narady Koordynacyjnej.....	16
5.	MPZP	21
6.	Decyzja administracyjna.....	27
7.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.....	30

1. Warunki techniczne



Numer B/26/027351	Miejscowość Włocławek	Data 14-04-2026
-------------------	-----------------------	-----------------

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Toruniu

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia poszczególnych obiektów określone są odrębnie na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych.

1. Obiekt:

Nazwa: garaż

Adres (Nr działki): Włocławek, ul. Spokojna

gm. Włocławek, działka numer 20/13, 20/14, 20/15, 20/16, 20/17

2. Zakres niezbędnej budowy/rozbudowy sieci:

2.1. Urządzenia WN i SN:

-

2.2. Stacja transformatorowa:

Nr ekspl. stacji SN/nN	STA3-1267
Nazwa stacji SN/nN	PIASKI
Nr ekspl. obwodu	NN 3-1267-03
Nazwa obwodu	OBW. 300 L.NAP. RYBNICKA KIER. DZIAŁKI

2.3. Urządzenia nn:

- z dogodnego stanowiska słupowego np. 305 wybudować linię kablową YAKXS 4x120 dł. ok. 350m. Przy granicach przyłączanych działek zabudować szafki kablowo-pomiarowe (1 szt. P1-Rs/LZV/F i 2szt. P2-Rs/LZV/F).

2.4. Demontaże:

-

3. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

3.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Układ sieci	TN-C
b) Napięcie znamionowe sieci	0,4 kV
c) System ochrony od porażeń	Samoczynne wyłączenie zasilania.

3.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci	-	kV		
b) Napięcie znamionowe sieci	-	A	i czas wyłączenia zwarcia	- s
c) Prąd zwarcia doziemnego	-	MVA	i czas wyłączenia zwarcia	- s
d) Moc zwarciaowa na szynach 15 kV	-			

-

w stacji GPZ Włocławek Wschód

e) System ochrony od porażeń

uziemienie ochronne

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

- projekt budowy przyłącza/sieci elektroenergetycznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania. Uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji we Włocławku.

4.2. Inne wymagania:

-

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków budowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu

Wiliński Marcin
OPRACOWAŁ
tel. 564706511

Kierownik
Działu Przyłączeń
[Podpis]
Marcin Wiliński

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji we Włocławku
ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek



Numer P/26/005904	Miejscowość Włocławek	Data 06-02-2026
-------------------	-----------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Toruniu

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: Garaż
Adres (Nr działki): Włocławek, ul. Spokojna
gm. Włocławek, działka numer 20/14
2. Grupa przyłączeniowa: grupa V
3. Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - Włocławek Wschód [GPZ3-0023]
Linia 15 kV GPZ WSCHÓD - DETAL-MET 2 [SN 3-0023-11]
Stacja SN/nn PIASKI [STA3-1267]
Obwód nn OBW. 300 L.NAP. RYBNICKA KIER. DZIAŁKI [NN 3-1267-03]
Obiekt Obwód [nN] OBW. 300 L.NAP. RYBNICKA KIER. DZIAŁKI [NN 3-1267-03]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
Zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji przyłączanej
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
 - 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
-
 - 7.1.2. Stacja transformatorowa:
-
 - 7.1.3. Urządzenia nn:
-realizacja przyłączenia zgodnie z WBS nr B/26/027351.
 - 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
sieć/instalację odbiorczą należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnoszkodawcy:
urządzenia i instalacje odbiorcy nie mogą powodować zakłóceń w sieci.
 - 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
-
 - 7.1.7. Demontaże:
-
 - 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
Odbiorca z proj. szafki kablowo-pomiarowej wybuduje kabel zalicznikowy do rozdzielni głównej obiektu. Przekrój kabla oraz instalację przyłączaną dostosuje do planowanego poboru mocy. Wykonanie tych czynności należy potwierdzić w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej".
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
tgφ QI: 0.4
tgφ QIV: 0
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



- 9.1. Miejsce zainstalowania:
na granicy działki
- 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:
3 faz. wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciovego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 25 A, zainstalowane w części pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego
- 9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni
- 9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Moc maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe
- 9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych
-
- 9.6. Wymagania dodatkowe:
- Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.
 - Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.
 - Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.
 - Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
 - inne:
-
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
- 10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:
- Układ sieci TN-C
 - Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV
 - Maksymalny prąd zwarciovowy w sieci 26 kA
Rzeczywistą wartość prądu zwarciovowego oblicza projektant.
 - System ochrony od porażeń Samoczynne wyłączenie zasilania
- 10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:
- Sposób pracy punktu neutralnego sieci -
 - Napięcie znamionowe sieci - kV
 - Prąd zwarcia doziemnego - A
 - Czas wyłączenia zwarcia doziemnego - s
 - Moc zwarciovowa na szynach 15 kV - MVA
 - Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ Włocławek Wschód
Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciovowej.
 - System ochrony od porażeń uzziemienie ochronne
- 10.3. Inne:
-
11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
- | Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci | Napięcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prąd rozruchu [A] |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | |
12. Inne ustalenia:
- 12.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Projekt budowlany przyłącza/sieci elektroenergetycznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania. Uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji



- Włocławek.
- 12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:
-
- 12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:
-
- 12.4. Inne wymagania:
-
13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu
16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.
18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:
- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.
- Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.


Balcerkowski Wiktor

OPRACOWAŁ
tel. +48 564 706 316


Kierownik
Działu Przyłączeń
Marcin Wilniński

ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji we Włocławku
ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek



Numer P/26/005216	Miejscowość Włocławek	Data 14-04-2026
-------------------	-----------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA-AKTUALIZACJA NR 2

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Toruniu

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: garaż
Adres (Nr działki): Włocławek, ul. Spokojna
gm. Włocławek, działka numer 1200-20/16
2. Grupa przyłączeniowa: grupa V
3. Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - Włocławek Wschód [GPZ3-0023]
Linia 15 kV GPZ WSCHÓD - DETAL-MET 2 [SN 3-0023-11]
Stacja SN/nn PIASKI [STA3-1267]
Obwód nn OBW. 300 L.NAP. RYBNICKA KIER. DZIAŁKI [NN 3-1267-03]
Obiekt Obwód [nn] OBW. 300 L.NAP. RYBNICKA KIER. DZIAŁKI [NN 3-1267-03]
Zaciski kablowe w części złączowej projektowanej szafki pomiarowej
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji przyłączanej w szafce kablowo-pomiarowej;
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Urządzenia WN i SN:
-
7.1.2. Stacja transformatorowa:
-
7.1.3. Urządzenia nn:
- realizacja przyłączenia zgodnie z WBS nr B/26/027351.
7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
- sieć/instalację odbiorczą należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- urządzenia i instalacje odbiorcy nie mogą powodować zakłóceń w sieci.
7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
-
7.1.7. Demontaże:
-
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
- odbiorca z proj. szafki kablowo-pomiarowej wybuduje kabel zalicznikowy do rozdzielni głównej obiektu. Przekrój kabla oraz instalację przyłączaną dostosuje do planowanego poboru mocy. Wykonanie tych czynności należy potwierdzić w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej".
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
tgφ QI: 0.4
tgφ QIV: 0
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
na granicy działki
- 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:
3 faz. wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciovowego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 25 A, zainstalowane w części pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego
- 9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni
- 9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Moc maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe
- 9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych
-
- 9.6. Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w

- obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.
- b) Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.
 - c) Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.
 - d) Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
 - e) inne:
-
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
 - 10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:
 - a) Układ sieci TN-C
 - b) Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV
 - c) Maksymalny prąd zwarcia w sieci 26 kA
Rzeczywistą wartość prądu zwarcia oblicza projektant.
 - d) System ochrony od porażeń Samoczynne wyłączenie zasilania
 - 10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:
 - a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci -
 - b) Napięcie znamionowe sieci - kV
 - c) Prąd zwarcia doziemnego - A
 - d) Czas wyłączenia zwarcia doziemnego - s
 - e) Moc zwarcia na szynach 15 kV - MVA
 - f) Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ Włocławek Wschód
Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarcia.
 - g) System ochrony od porażeń uziemienie ochronne
 - 10.3. Inne:
-
11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
- | Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci | Napięcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prąd rozruchu [A] |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | |
12. Inne ustalenia:
 - 12.1. Dotyczy projektu budowlanego:

- projekt budowlany przyłącza/sieci elektroenergetycznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania. Uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji Włocławek.
 - 12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:
 - 12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:
 - 12.4. Inne wymagania:

Niniejsza aktualizacja nr 2 warunków przyłączenia nr P/26/005216 z dnia 14-04-2026r. zastępuje dotychczasową aktualizację warunków przyłączenia nr P/26/005216 z dnia 03-03-2026r.
 13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
 14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
 15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu
 16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
 17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.
 18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączonego:
- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,

umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.


Bławat Augustyn

OPRACOWAŁ

tel.


Kierownik
Działu Przyłączeń

Marcin Wiliński

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji we Włocławku
ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek



Numer P/26/014731	Miejscowość Włocławek	Data 03-03-2026
-------------------	-----------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Toruniu

1. Przyłączany obiekt:
 - Nazwa: garaż
 - Adres (Nr działki): Włocławek, ul. Spokojna
gm. Włocławek, działka numer 20/17
2. Grupa przyłączeniowa: grupa V
3. Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
4. Miejsce przyłączenia:
 - GPZ - Włocławek Wschód [GPZ3-0023]
 - Linia 15 kV GPZ WSCHÓD - DETAL-MET 2 [SN 3-0023-11]
 - Stacja SN/nn PIASKI [STA3-1267]
 - Obwód nn OBW. 300 L.NAP. RYBNICKA KIER. DZIAŁKI [NN 3-1267-03]
 - Obiekt Obwód [nn] OBW. 300 L.NAP. RYBNICKA KIER. DZIAŁKI [NN 3-1267-03]
 - zaciski kablowe w części złączowej projektowanej szafki pomiarowej
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
 - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji przyłączanej w szafce kablowo-pomiarowej;
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
 - 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
 -
 - 7.1.2. Stacja transformatorowa:
 -
 - 7.1.3. Urządzenia nn:
 - realizacja przyłączenia zgodnie z WBS nr B/26/027351.
 - 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
 - sieć/instalację odbiorczą należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
 - urządzenia i instalacje odbiorcy nie mogą powodować zakłóceń w sieci.
 - 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
 -
 - 7.1.7. Demontaże:
 -
- 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
 - odbiorca z proj. szafki kablowo-pomiarowej wybuduje kabel zalicznikowy do rozdzielni głównej obiektu. Przekrój kabla oraz instalację przyłączaną dostosuje do planowanego poboru mocy. Wykonanie tych czynności należy potwierdzić w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej".
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
 - tgφ QI: 0.4
 - tgφ QIV: 0
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



- 9.1. Miejsce zainstalowania:
na granicy działki
- 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:
3 fazy, wyłącznik nadmiarowy - prądowy bez członu zwarciovego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 25 A, zainstalowane w części pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego
- 9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni
- 9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Moc maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe
- 9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych
-
- 9.6. Wymagania dodatkowe:
- Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.
 - Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.
 - Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.
 - Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
 - inne:
-
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
- 10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:
- | | | | |
|----|-------------------------------------|------|----|
| a) | Układ sieci | TN-C | |
| b) | Napięcie znamionowe sieci | 0,4 | kV |
| c) | Maksymalny prąd zwarciovowy w sieci | 26 | kA |
- Rzeczywistą wartość prądu zwarciovowego oblicza projektant.
- d) System ochrony od porażeń Samoczynne wyłączenie zasilania
- 10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:
- | | | | |
|----|---------------------------------------|---|-----|
| a) | Sposób pracy punktu neutralnego sieci | - | |
| b) | Napięcie znamionowe sieci | - | kV |
| c) | Prąd zwarcia doziemnego | - | A |
| d) | Czas wyłączenia zwarcia doziemnego | - | s |
| e) | Moc zwarciovowa na szynach 15 kV | - | MVA |
| f) | Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego | - | s |
- w stacji 110/15 kV GPZ Włocławek Wschód
- Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciovowej.
- g) System ochrony od porażeń uziemienie ochronne
- 10.3. Inne:
-
11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
- | Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci | Napięcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prąd rozruchu [A] |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | |
12. Inne ustalenia:
- 12.1. Dotyczy projektu budowlanego:
- projekt budowlany przyłącza/sieci elektroenergetycznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania. Uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji



Włocławek.

12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:

-

12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:

-

12.4. Inne wymagania:

-

13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu

16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.

17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.

Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.

18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączonego:

- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

Kierownik
Działu Przyłączeń
Marcin Wiśniewski

Krysińska Beata

OPRACOWAŁ

tel. 564706313


ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji we Włocławku
ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek

2. Uzgodnienia koncepcji

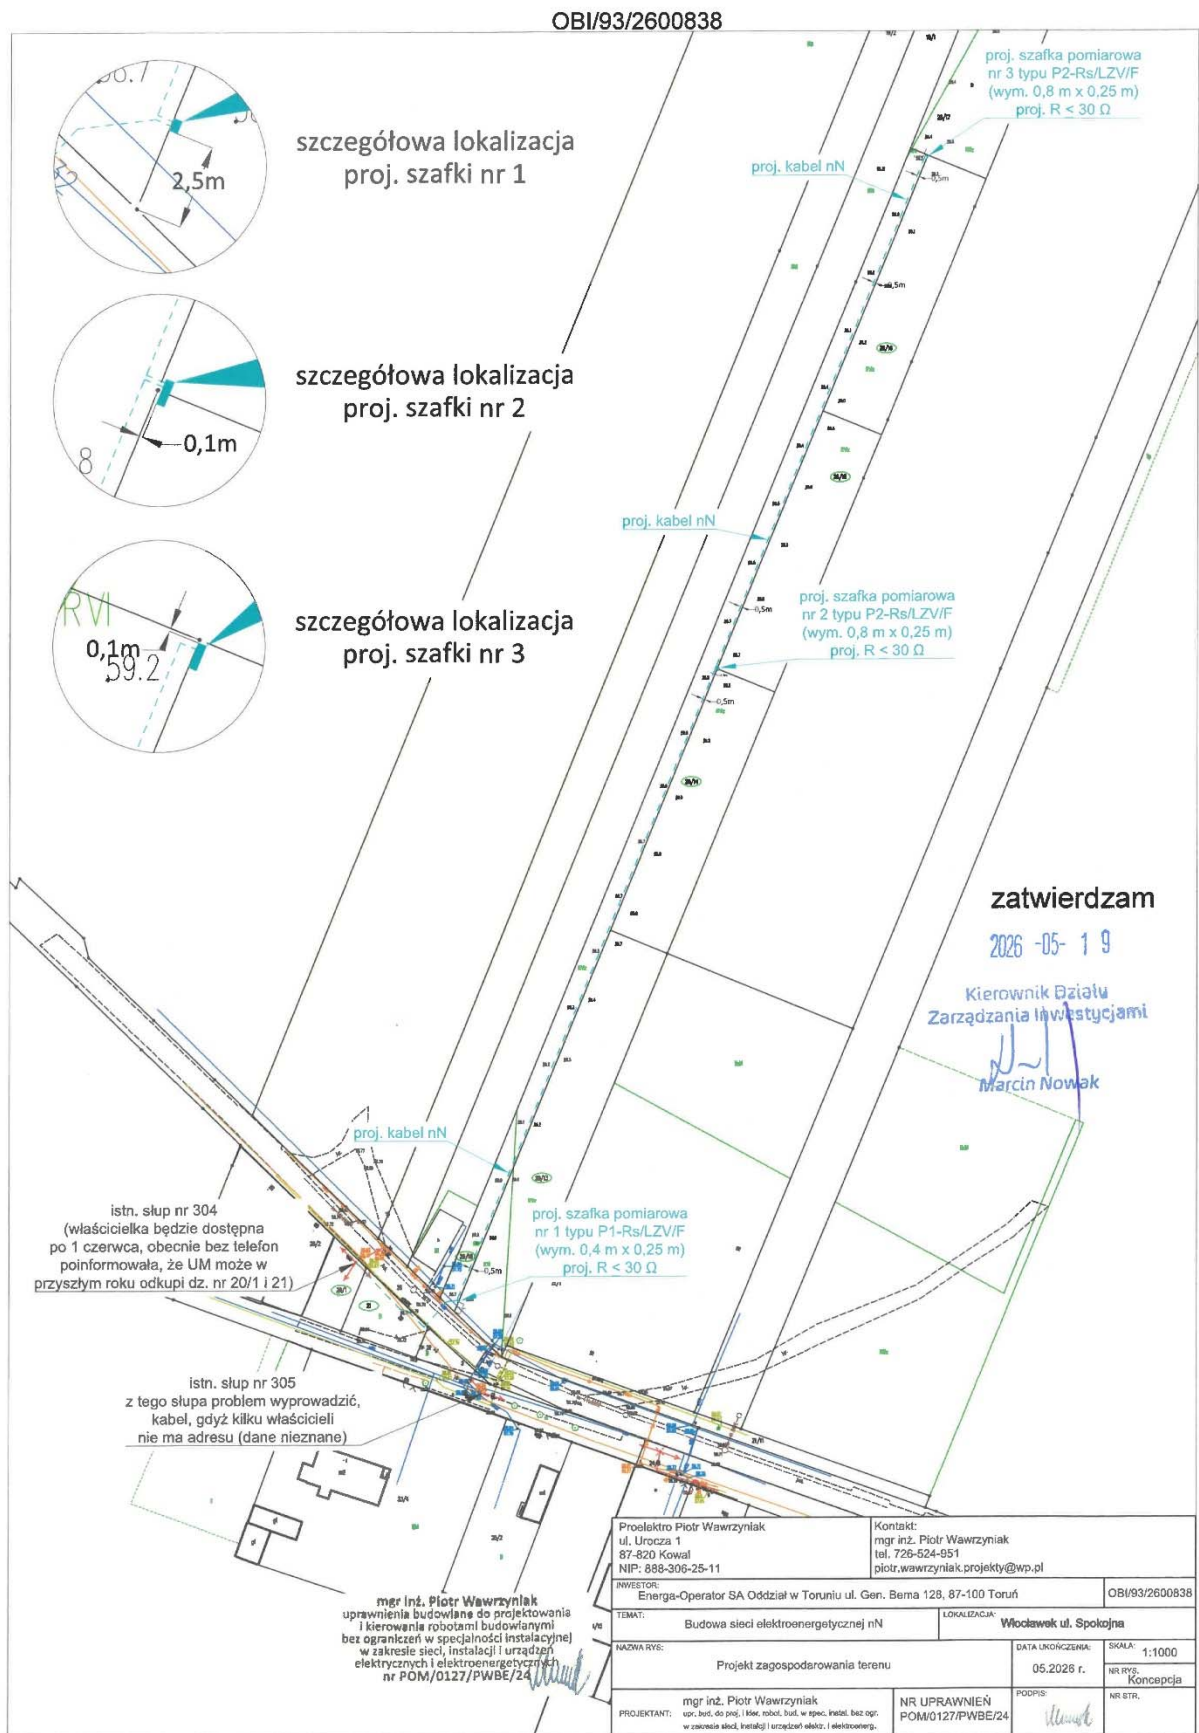

Od Energa-Operator S.A.
 Oddział w Toruniu
 Dział Dokumentacji Energetycznej
 ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek

Do Proelektro Piotr Wawrzyniak
 ul. Uroczą 1
 87-820 Kowal

Znak EOP/KD/9/2026/08/05316
Dot. Odpowiedź na korespondencję

Włocławek, 08.09.2026 roku

Przedłożoną do uzgodnienia dokumentację projektową dla zadania nr OBI/93/2600838 pt. „Sieć elektroenergetyczna nN-0,4kV” zawierającą budowę kabla niskiego napięcia oraz zabudowę szafek kablowo - pomiarowych dla zasilenia dz. nr 20/13, 20/14, 20/15, 20/16 oraz 20/17 zlokalizowanych w m. Włocławek ul. Rybnicka, Spokojna, obręb WŁOCŁAWEK KM 120, gm. Miasto Włocławek, opracowaną na podstawie warunków budowy sieci nr B/26/027351 wydanych dnia: 14.04.2026 oraz warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr P/26/005904 wydanych dnia: 06.02.2026, nr P/26/005216 wydanych dnia: 14.04.2026, nr P/26/014731 wydanych dnia: 03.03.2026,

uzgodniono bez uwag.


Praca w technologii PPN.

Uzgodnieniu podlegają urządzenia do granicy zarządu stron.
Uzgodnienie ważne jest dwa lata.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiązku dotrzymania procedury poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów budowy i norm.

Z poważaniem

Specjalista
ds. Dokumentacji Energetycznej


Jarosław Walczak

Opracowała:

Występska Joanna

4. Odpis protokołu z Narady Koordynacyjnej

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK
Urząd Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek

Włocławek, dnia 2026-07-28

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ DGK.6630.2.139.202- ODPIS

przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, termin zakończenia narady: 2026-07-28

Na wniosek z dnia: 2026-07-13

Wnioskodawca: Proelektro Piotr Wawrzyniak

Uroczą 1
87-820 Kowal

Opis przedmiotu narady: **sieć elektroenergetyczna**

miasto Włocławek, ul. Spokojna, Rybnicka

**Działka nr : 046401_1.1200.20/16, 046401_1.1200.20/15, 046401_1.1200.20/18, 046401_1.1200.20/14,
046401_1.1200.20/13, 046401_1.1200.26, 046401_1.1210.21, 046401_1.1210.20/1**

Stanowisko zastępcy przewodniczącego narady koordynacyjnej - inspektor Barbara Łucka

- 1)Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu przez wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych, o którym mowa w art. 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne a po zakończeniu realizacji inwestycji - geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy.
- 2)W przypadku istotnego odstępiania od uzgodnionego usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu inwestor lub projektant zobowiązani są do przedłożenia wyników geodezyjnej inwentaryzacji obiektu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego we Włocławku celem doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem.
- 3)Inwestor i wykonawca robót budowlanych winni prowadzić roboty w sposób wykluczający możliwość powstania awarii lub uszkodzeń innych sieci oraz armatury branżowej.
- 4)W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znaków geodezyjnych lub urządzeń zabezpieczających te znaki inwestor jest zobowiązany do przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt, na warunkach określonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Włocławek.

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Oznaczenie podmiotu	Imię i nazwisko uczestnika reprezentującego podmiot Data	Stanowisko uczestnika
1	Wydział Urbanistyki i Architektury Referat Administracji Budowlanej	Zbigniew Kazimierczyk 2026-07-28 09:08:44	uzgadniam. Należało by rozważyć możliwość przesunięcia szafki do projektowanych granic pasa drogowego w miejscowym planie zagospodarowania
2	Wydział Urbanistyki i Architektury Referat Zagospodarowania Przestrzennego	Anna Pasik 2026-07-21 15:55:01	brak uwag

3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka	Anita Sadowska 2026-07-21 13:23:57	brak uwag
4	Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii infrastruktura energetyczna	Krzysztof Zieliński 2026-07-20 14:44:23	brak uwag
5	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku Referat Administrowania Pasem Drogowym	Agnieszka Ruczevska 2026-07-21 08:31:31	brak uwag
6	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku Referat Inwestycji Drogowych i Zamówień Publicznych	Piotr Przybyszewski 2026-07-23 12:31:22	brak uwag
7	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	Renata Żebrowska 2026-07-24 08:02:28	brak uwag
8	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.		zawiadomiony nie uczestniczył w naradzie
9	NETIA S.A.	Waldemar Wachowski 2026-07-27 22:18:36	brak uwag
10	Orange Polska S.A.		zawiadomiony nie uczestniczył w naradzie
11	Energa Operator SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Włocławek	Jarosław Walczak 2026-07-23 08:37:48	brak uwag
12	Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	Andrzej Dzwonkowski 2026-07-20 15:00:57	brak uwag


13	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy	Andrzej Gawłowski 2026-07-21 07:06:10	Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami: 1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, na adres Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, Gazownia Włocławek, 87-800 ul. Toruńska 91A i adres e-mail gazownia.wlclawek@psgaz.pl, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. 2. Zachować, wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz. U. z 2013 r. Poz. 640/, odległości w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci gazowych 3. W miejscach, dla których wyżej wymienione rozporządzenie oraz przepisy dotyczące warunków technicznych dla innych obiektów budowlanych nie określają wymaganego przykrycia sieci gazowej, należy zachować przykrycie nie mniejsze niż 0,8m i nie większe niż 1,2 m. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polską Spółką Gazownictwa z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza się przykrycie gazociągu większe niż 1,2 m. 4. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 5. W rejonie czynnych sieci gazowych prace wykonywać w technologii wykopu otwartego, roboty ziemne prowadzić systemem ręcznym, nie składować mas ziemi i materiałów, nie pracować sprzętem ciężkim. 6. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujące zadanie będą obciążane kosztami usunięcia awarii oraz utraconych ilości paliwa gazowego. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe nr tel. 992. 7. Nad siecią gazową w pasie 2m /1m w każdą stronę/ nie stosować nawierzchni betonowej zbrojonej.
14	SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa	Robert Szpulecki 2026-07-24 07:51:26	SATFILM uzgadnia zgłoszony projekt przy spełnieniu następujących warunków. Dla projektowanej sieci elektroenergetycznej na ul. Spokojnej i Rybnickiej występują kolizje i zbliżenia z siecią telekomunikacyjną SATFILM. 1. Prace ziemne w pobliżu sieci SATFILM należy bezwzględnie przeprowadzić metodą tradycyjną bez użycia sprzętu mechanicznego. Ustala się 1m strefy ochronnej z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy przeprowadzić ręcznie. 2. Odkryte w trakcie prac ziemnych urządzenia SATFILM zgłosić pod numer 542367412 w celu ich zabezpieczenia pod nadzorem pracownika SATFILM. 3. Sieć SATFILM w miejscach zbliżeń i skrzyżowań oraz w razie odkrycia zabezpieczyć rurą dwudzielną

			typu AROT. 4. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, SATFILM obciąża sprawcę pełnymi kosztami napraw oraz odszkodowaniem za straty związane z koniecznością wypłat bonifikat i kar wynikających z umów zawartych z klientami SATFILM. 5. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty wydania. 6. Przed przystąpieniem do prac powiadomić SATFILM pisemnie na adres 87-800 Włocławek ul. Hutnicza 20 lub mailowy biuro@satfilm.pl o terminie ich rozpoczęcia z tygodniowym wyprzedzeniem, zawierającym kontakt do kierownika budowy.
15	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	Dorota Łukasiak 2026-07-21 08:24:19	brak uwag
16	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZAZAMCZE		zawiadomiony nie uczestniczył w naradzie
17	FIBEE I SP. Z O.O. Wysogotowo	Agnieszka Krasoń 2026-07-20 15:11:12	FIBEE I SP Z O.O. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 20.07.2026 r., we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBEE I SP Z O.O. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE I SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE I SP Z O.O. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

Podstawa prawna: art. 7d i 28-28f ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024r., poz.1151 ze zm.), Zarządzenie Nr 19/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2026r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Barbara Łucka
Zastępca Przewodniczącego
Narady Koordynacyjnej

Dokument podpisany
przez Barbara Łucka
Data: 2026.07.28
10:37:34 CEST

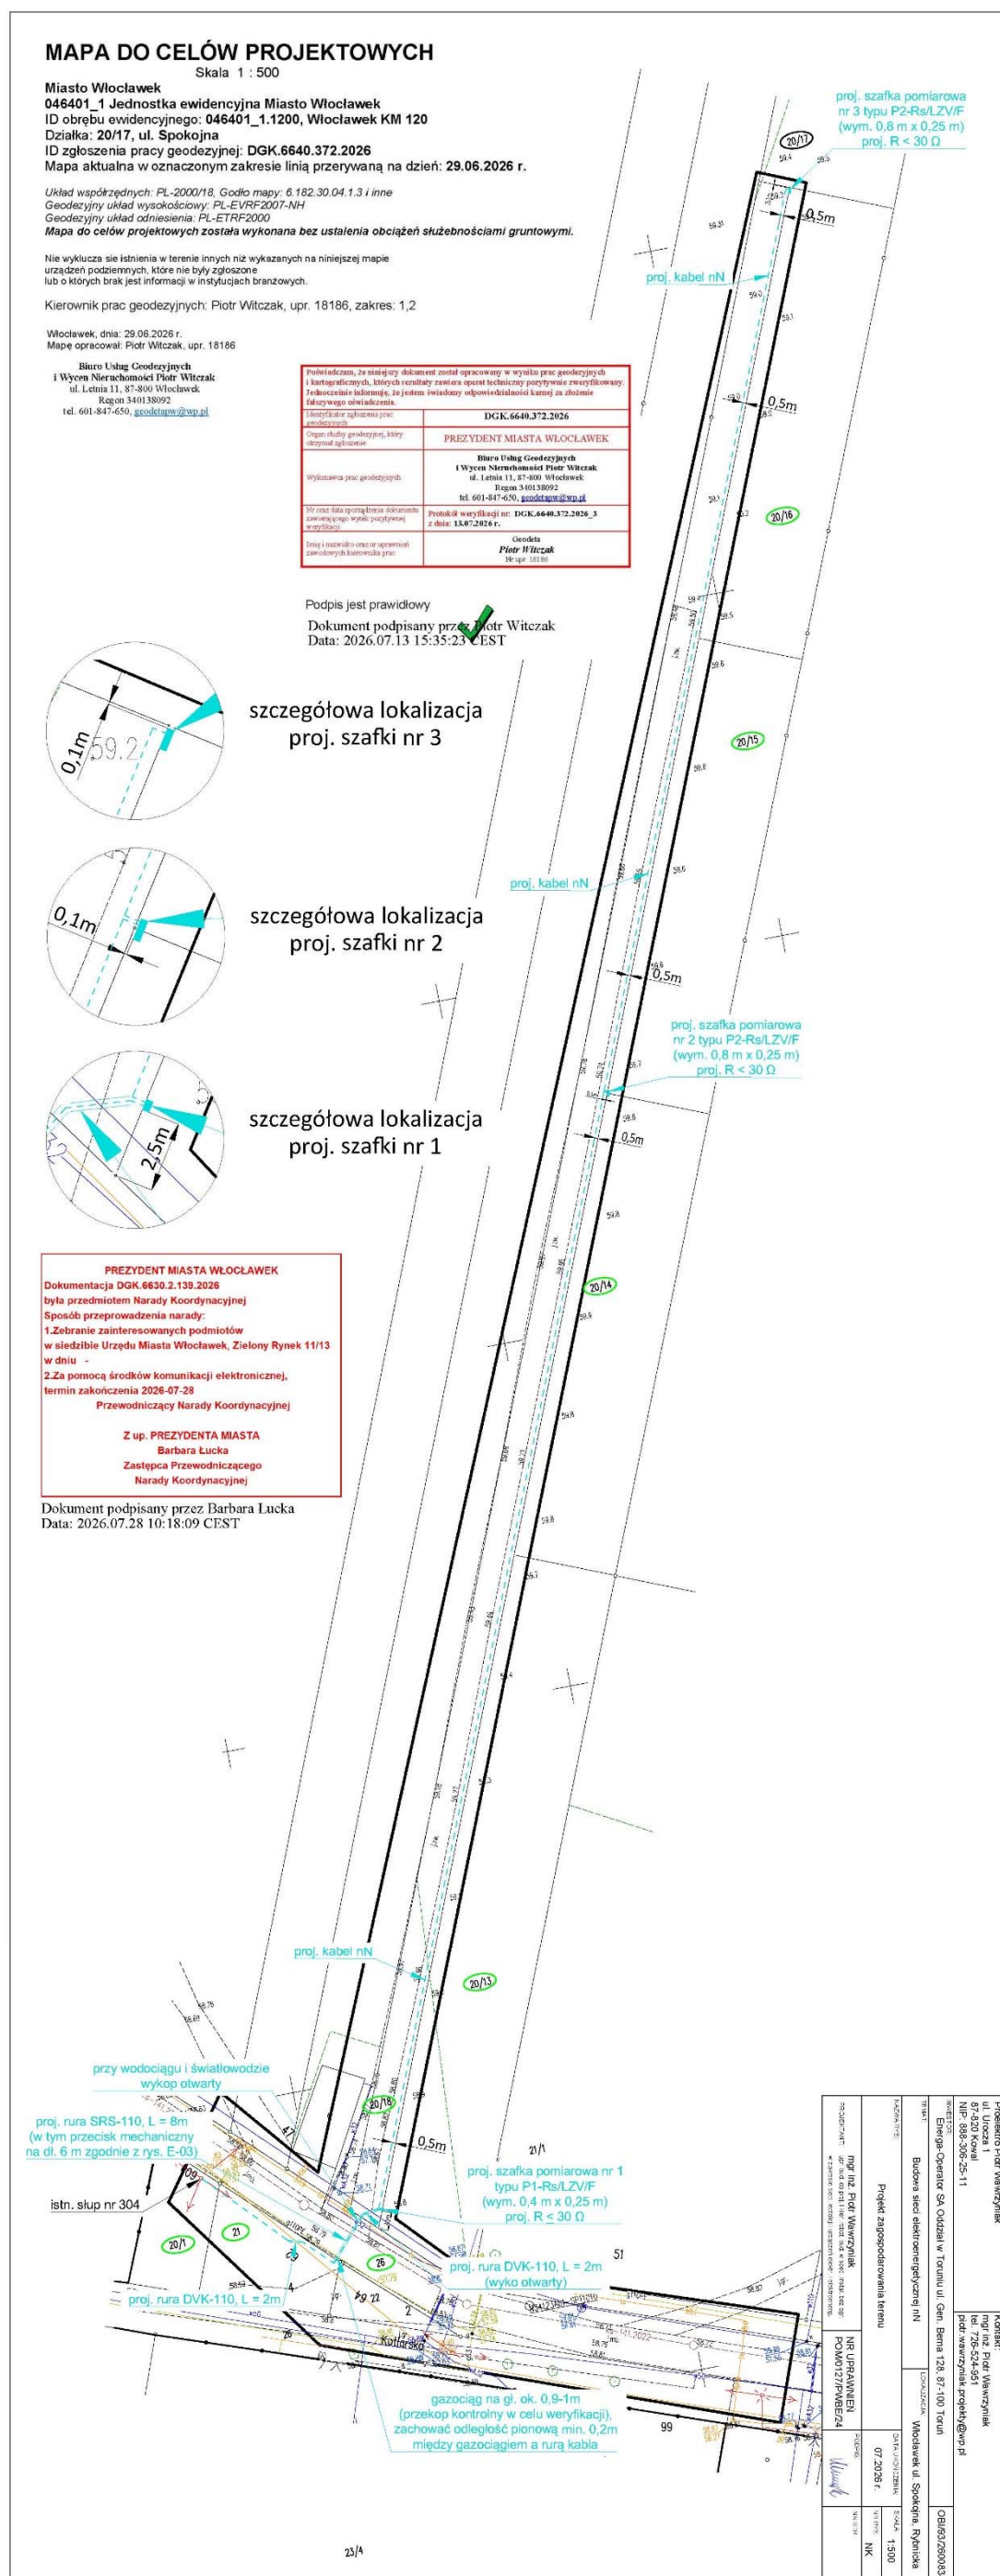

5. MPZP



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 listopada 2025 r.

Poz. 4996

Elektronicznie podpisany przez:
Katarzyna Krzyżanowska-Kurek
Data: 2025-11-06 13:58:12



UCHWAŁA Nr XXV/105/2025 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 października 2025 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego we Włocławku pomiędzy zaporą boczną stopnia wodnego na rzece Wiśle, ul. Płocką, Aleją Kazimierza Wielkiego, granicą gruntów leśnych, granicą ogródków działkowych i granicą miasta

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (*Dz. U. z 2024r. poz. 1130, poz. 1907 i poz. 1940, z 2025r. poz. 527 i poz. 680*), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (*Dz. U. Nr 130 z 2010r., poz. 871*), art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (*Dz. U. z 2023r. poz. 1688, z 2024r., poz. 1824, z 2025r., poz. 527*) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2025r., poz. 1153*), uchwala się, co następuje

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek” przyjętego Uchwałą Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego we Włocławku pomiędzy zaporą boczną stopnia wodnego na rzece Wiśle, ul. Płocką, Aleją Kazimierza Wielkiego, granicą gruntów leśnych, granicą ogródków działkowych i granicą miasta.

2. Integralne części uchwały stanowią:

- 1) rysunek planu w skali 1:2000 przedstawiający graficzne ustalenia planu, w tym granice obszaru objętego planem, jako załącznik Nr 1a (części A i B);
- 2) wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek” w skali 1:10000, jako załącznik Nr 1b;
- 3) wypis (legenda) ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek”, jako załącznik Nr 1c;
- 4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako załącznik Nr 2;
- 5) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, jako załącznik Nr 3;
- 6) dane przestrzenne utworzone dla planu, jako załącznik Nr 4.

§ 2. 1. Plan, o którym mowa w § 1 ust. 1, obejmuje obszar położony w jednostce ewidencyjnej miasto Włocławek, w całości obręby Włocławek KM 97/1, 97/2, 118/1, 120 i 121, część obrębów Włocławek KM 95, 96, 98, 99/1, 99/2, 115, 116/1, 117, 118/2, 119, 122/1 i 123 oraz część obrębu 0001-Lęg i część obrębu 0002-Rybnica.

2. Zakres ustaleń planu obejmuje tekst i rysunek planu.

§ 3. Plan w granicach obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 1, skutkuje zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek, przyjętego Uchwałą Nr 50/XXIV/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego we Włocławku pomiędzy zaporą boczną stopnia wodnego na rzece Wiśle, ul. Płocką, Aleją Kazimierza Wielkiego, granicą gruntów leśnych wzdłuż byłych zakładów („URSUS”, „Fabryka Domów”), zaporą awaryjną stopnia wodnego na rzece Wiśle, ul. Rybnicką i granicą miasta (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2004r., Nr 104, poz. 1783), z wyłączeniem obszaru objętego Uchwałą Nr 88/XXI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 października 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego we Włocławku w granicach działek 9/4, 10/4, 11/3, 12/3 i 13/3 KM 98 przy ul. Spokojnej (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2008r., Nr 152, poz. 2325).

§ 4. 1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu przedstawiają ustalenia planu, oznaczenia przeznaczenia terenów oraz oznaczenia informacyjne, zgodnie z zamieszczoną na rysunku planu legendą.

2. Oznaczenia graficzne ustaleń planu przedstawione na rysunku planu:

- 1) Granice obszaru objętego planem;
- 2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) Linie zabudowy nieprzekraczalne;
- 4) Granice obszarów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów hydrotechnicznych – zapory bocznej Stopnia Wodnego lub zapory awaryjnej Stopnia Wodnego;
- 5) Granice obszarów o słabej przydatności gruntów dla budownictwa;
- 6) Granice obszaru występowania odpadów przemysłowych i komunalnych;
- 7) Granica lasów ochronnych;
- 8) Granica otuliny Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego;
- 9) Zabytki nieruchome objęte ochroną na podstawie ustaleń miejscowego planu – budynki;
- 10) Zabytki nieruchome objęte ochroną na podstawie ustaleń miejscowego planu – kapliczka przydrożna lub krzyże przydrożne;
- 11) Stanowiska archeologiczne wraz ze strefami ochrony archeologicznej;
- 12) Linia elektroenergetyczna napowietrzna wysokiego napięcia WN 110kV;
- 13) Strefa techniczna linii elektroenergetycznej napowietrznej wysokiego napięcia WN 110kV;
- 14) Linia elektroenergetyczna napowietrzna średniego napięcia SN 15kV;
- 15) Strefa techniczna linii elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia SN 15kV;
- 16) Wyróżnik terenów publicznych.

3. Oznaczenia przeznaczenia terenów użyte w uchwale:

- 1) 1, ... 15.1, ... 81 – Numer terenu;
- 2) MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 3) U – Usługi lub usługi nieuciążliwe;
- 4) UR – Rzemiosło lub rzemiosło nieuciążliwe;
- 5) US – Usługi sportu i rekreacji;
- 6) P – Przemysł lub produkcja;

- 7) S – Zabudowa magazynowa lub składy;
- 8) RU – Obsługa produkcji rolnictwa;
- 9) R – Teren rolniczy;
- 10) RM – Zabudowa zagrodowa;
- 11) ZD – Teren rodzinnych ogrodów działkowych;
- 12) ZP – Teren zieleni;
- 13) ZL – Teren lasu;
- 14) WS – Śródlądowe wody powierzchniowe – płynące lub stojące;
- 15) ZA – Obiekt hydrotechniczny - zapora awaryjna Stopnia Wodnego;
- 16) ZB – Obiekt hydrotechniczny - zapora boczna Stopnia Wodnego;
- 17) KD-GP – Droga główna ruchu przyspieszonego;
- 18) KD-G – Droga główna;
- 19) KD-Z – Droga zbiorcza;
- 20) KD-L – Droga lokalna;
- 21) KD-D – Droga dojazdowa;
- 22) KDW – Droga wewnętrzna;
- 23) KDp – Teren obsługi komunikacji.

4. Oznaczenia graficzne informacyjne przedstawione na rysunku planu:

- 1) Obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi, obejmujący tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu hydrotechnicznego – zapory bocznej Stopnia Wodnego, o głębokości zalewu wodą do 4,0m, miejscowo powyżej 4,0m;
- 2) Granice obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi, obejmującego tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu hydrotechnicznego – zapory bocznej Stopnia Wodnego, o głębokości zalewu wodą do 4,0m, miejscowo powyżej 4,0m;
- 3) AZP 48-48/1 – oznaczenie numeryczne stanowiska archeologicznego - wraz ze strefą ochrony archeologicznej;
- 4) AZP 48-49/8 – oznaczenie numeryczne stanowiska archeologicznego - wraz ze strefą ochrony archeologicznej;
- 5) AZP 48-49/15 – oznaczenie numeryczne stanowiska archeologicznego - wraz ze strefą ochrony archeologicznej;
- 6) AZP 48-49/16 – oznaczenie numeryczne stanowiska archeologicznego - wraz ze strefą ochrony archeologicznej;
- 7) AZP 48-49/17 – oznaczenie numeryczne stanowiska archeologicznego - wraz ze strefą ochrony archeologicznej;
- 8) Granica Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, poza granicami planu;
- 9) Granica miasta;
- 10) Mosty drogowe stanowiące przebiegi dróg publicznych nad śródlądowymi wodami powierzchniowymi – płynącymi.

5. Symbol terenu o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania tworzą identyfikatory składające się z cyfr i liter lub z cyfr, liter i oznaczenia graficznego:

- 1) liczba porządkowa pisana cyframi arabskimi – oznacza numer terenu;
- 2) oznaczenie literowe – oznacza przeznaczenie terenu;

3) oznaczenie graficzne „...*” – oznacza teren publiczny, przeznaczony do realizacji celów publicznych.

§ 5. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) adaptacji - należy przez to rozumieć działania inwestycyjne zmierzające do przystosowania istniejącej zabudowy do nowych rozwiązań przestrzennych i technicznych poprzez rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, oraz poprzez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej; w przypadku zabudowy poza ustalonymi planem liniami zabudowy nieprzekraczalnymi, dopuszcza się powyższe działania z wykluczeniem zwiększenia powierzchni zabudowy;
- 2) głównym kanale odwadniającym „Kanał A” – należy przez to rozumieć główny kanał odwadniający (potocznie określany również jako kanał „Zuzanka”), stanowiący część Stopnia Wodnego we Włocławku oraz Zbiornika Wodnego Włocławek, związany z obsługą i funkcjonowaniem Stopnia Wodnego oraz ochroną przeciwpowodziową, zabezpieczający tereny przed niebezpieczeństwem powodzi w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zapory bocznej Stopnia Wodnego;
- 3) gospodarstwach opiekuńczych - terapeutycznych - należy przez to rozumieć gospodarstwa (w tym z zabudową zagrodową), prowadzące działalność rolniczą, w tym hodowlaną i/lub ogrodniczą lub leśną, w których świadczone są dodatkowo usługi opiekuńcze – terapeutyczne i/lub prowadzona jest praca socjalna oraz realizowane są projekty socjalne w rozumieniu przepisów odrębnych, na rzecz osób i rodzin w celu poprawienia ich funkcjonowania;
- 4) liniach zabudowy nieprzekraczalnych - należy przez to rozumieć linie wyznaczone na określonym terenie i przedstawione na rysunku planu, wyznaczające dopuszczalną minimalną dopuszczalną odległość ścian budynków i budowli pełniących funkcje użytkowe oraz wiat i altan od linii rozgraniczających tereny dróg, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
- 5) moście drogowym nad śródlądowymi wodami powierzchniowymi płynącymi - należy przez to rozumieć obiekt inżynierski w rozumieniu przepisów odrębnych, stanowiący przebieg drogi publicznej zbiorczej (ul. Granicznej) lub lokalnej (ul. Rozdroże), nad wodami głównego kanału odwadniającego „Kanału A”;
- 6) obszarach o słabej przydatności gruntów dla budownictwa – należy przez to rozumieć granice obszarów występowania gruntów organicznych o płytkim zaleganiu wód gruntowych określone w opracowaniu ekofizjograficznym wykonanym dla obszaru objętego planem;
- 7) określenie „rodzinne ogrody działkowe” - użyte w tekście planu oraz w legendzie oznaczeń przeznaczenia terenów na rysunku planu, jest tożsame z określeniem „ogródki działkowe” użytym w tytule uchwały;
- 8) przeznaczeniu terenu lub przeznaczeniu terenu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony planem sposób użytkowania, zagospodarowania lub zabudowy terenu;
- 9) przeznaczeniu terenu uzupełniającym - należy przez to rozumieć dodatkowy ustalony planem sposób użytkowania, zagospodarowania lub zabudowy terenu;
- 10) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć powierzchnię działki lub łączną powierzchnię działek objętych realizowaną inwestycją, o ustalonych granicach geodezyjnych;
- 11) usługach nieuciążliwych lub rzemiośle nieuciążliwym - należy przez to rozumieć działalności nie będące przedsięwzięciami mogącymi zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone w przepisach odrębnych, z wyjątkiem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz sieci i urządzeń telekomunikacyjnych;
- 12) usługach opiekuńczych – należy przez to rozumieć usługi nieuciążliwe o charakterze terapeutycznym, opiekuńczym i integracyjnym w zakresie agroturystyki, animaloterapii, hortiterapii, rehabilitacji i opieki dziennej świadczone w gospodarstwach opiekuńczych – terapeutycznych w ramach projektów socjalnych służących integracji społecznej, na rzecz osób i rodzin w celu poprawienia ich funkcjonowania;
- 13) wolnostojących instalacjach odnawialnych źródeł energii – należy przez to rozumieć instalacje odnawialnego źródła energii w rozumieniu przepisów odrębnych, lokalizowane na gruncie (w tym na użytkach rolnych lub leśnych) na podstawie ustaleń planu miejscowego;
- 14) zabudowie sezonowej - należy przez to rozumieć ogródki gastronomiczne zlokalizowane okresowo;

- 15) zaporze awaryjnej Stopnia Wodnego - należy przez to rozumieć obiekt / budowlę hydrotechniczną w rozumieniu przepisów odrębnych, o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, stanowiącą część Stopnia Wodnego we Włocławku oraz Zbiornika Wodnego Włocławek, zabezpieczającą tereny przed niebezpieczeństwem powodzi w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zapory bocznej Stopnia Wodnego;
- 16) zaporze bocznej Stopnia Wodnego - należy przez to rozumieć obiekt / budowlę hydrotechniczną w rozumieniu przepisów odrębnych, o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, stanowiącą część Stopnia Wodnego we Włocławku oraz Zbiornika Wodnego Włocławek, zabezpieczającą tereny przed niebezpieczeństwem powodzi, oddzielającą wody Zbiornika Włocławskiego od obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi obejmującego tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia tej zapory;
- 17) zieleni o cechach zieleni naturalnej - należy przez to rozumieć zieleni nieurządzoną jak: zieleni łęgowa, zadrzewienia, zadrzewienia śródpolne, zakrzewienia lub nieużytki.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 2.

Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Ustala się sytuowanie zabudowy zgodnie z ustalonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi oraz ustalonymi w tekście planu zasadami kształtowania zabudowy oraz warunkami zagospodarowania terenu.

2. Zasady realizacji ogrodzeń, w tym w przestrzeniach publicznych:

- 1) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych oraz z blachy trapezowej lub falistej wzdłuż granic frontowych wzdłuż dróg publicznych, ogrodzenia wzdłuż dróg publicznych wyłącznie jako ażurowe;
- 2) ogrodzenia w obszarach sąsiadujących z lasami i terenami śródlądowych wód powierzchniowych stojących lub płynących oraz terenami przepływu cieków powierzchniowych, wyłącznie jako ażurowe;
- 3) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń w obrębie przestrzeni publicznych, przy czym nie uważa się za ogrodzenia elementów takich jak: pacholki, słupki, kompozycje gazonów roślinnych, wygrodenia zabudowy sezonowej oraz urządzenia techniczne drogi.


3. Zasady lokalizacji reklam, w tym w przestrzeniach publicznych:

- 1) dopuszcza się lokalizację reklam o powierzchni większej niż 6m² na urządzeniach reklamowych na danym terenie o maksymalnej wysokości do 12,0m oraz na elewacjach budynków bez otworów okiennych, w terenach przylegających bezpośrednio do dróg publicznych o klasach: główna ruchu przyspieszonego, główna i zbiorcza, na działkach lub terenach inwestycji bezpośrednio przylegających do tych dróg, z wyłączeniem terenów, dla których ustalono przeznaczenie terenu podstawowe „teren rolniczy” (oznaczonych wyłącznie oznaczeniem literowym „R”), na warunkach wynikających z przepisów odrębnych;
- 2) dopuszcza się lokalizację reklam emitujących światło (zmieniających kolory i obrazy sekwencyjnie, płynnie lub skokowo), na urządzeniach reklamowych na danym terenie o maksymalnej wysokości do 12,0m oraz na elewacjach budynków bez otworów okiennych, wyłącznie w terenach określonych w przepisach szczegółowych zawartych w rozdziale 3 i w rozdziale 4, na warunkach wynikających z przepisów odrębnych;
- 3) dopuszcza się lokalizację innych reklam niż wymienione w pkt 1 i 2 dla lokali usługowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych oraz na obiektach: usług, usług nieuciążliwych, rzemiosła, rzemiosła nieuciążliwego, przemysłu, zabudowy magazynowej i zabudowy składowej, oraz na urządzeniach reklamowych o maksymalnej wysokości 4,0m;
- 4) zakaz umieszczania reklam i tablic reklamowych na ogrodzeniach;

Cała treść MPZP licząca 123 strony została przekazana na płycie CD. Treść dostępna również na:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Poz. 4996 z dnia 28.10.2025 r

załącznik nr 1a
do uchwały nr XXV/105/2025
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 października 2025 r.

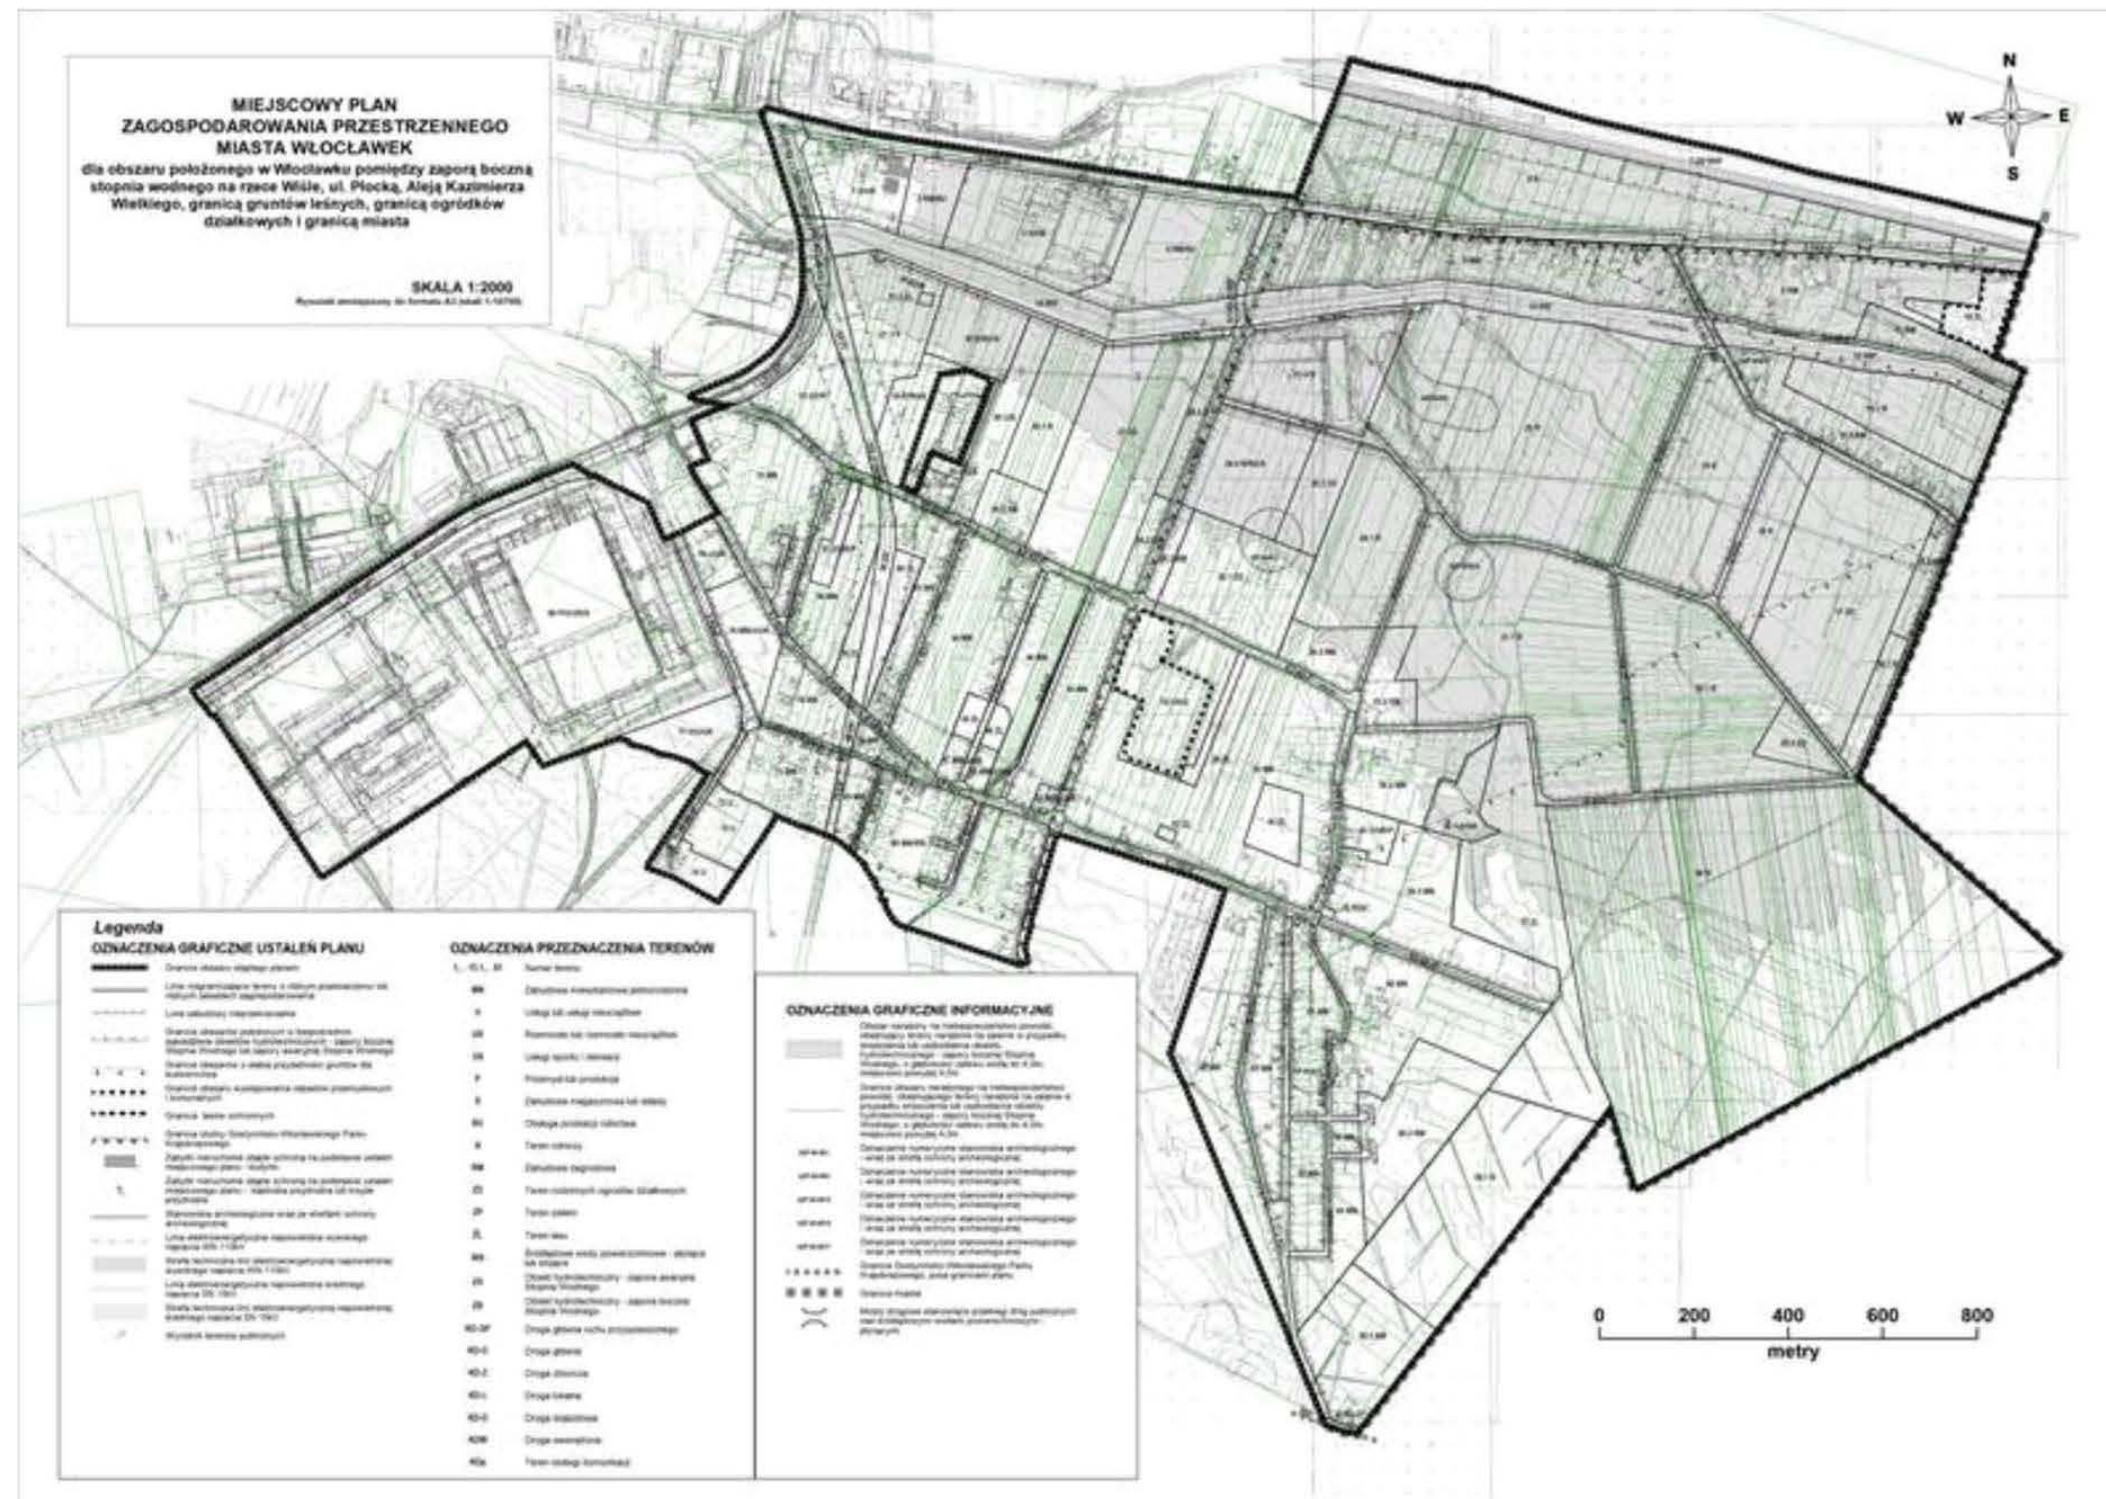

6. Decyzja administracyjna

Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
we Włocławku
ul. Zielna 13/21, 87-800 Włocławek
tel. 54 411 64 54, 54 413 70 35, 36
NIP: 888 314 33 33

DA.4042.113.2026

Włocławek, dnia 17.06.2026 r.

ENERGA - OPERATOR S.A.
z siedzibą w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
Oddział w Toruniu

DECYZJA

o zezwoleniu na lokalizację liniowego urządzenia obcego

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889 t. j.), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 t. j.) oraz z upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek nr OPIK.0052.2.268.2024 z dnia 16 grudnia 2024 r., do wydawania przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.05.2026 r., złożonego przez Pana Piotra Wawrzyniak, działającego na podstawie pełnomocnictwa do reprezentowania ENERGA – OPERATOR S.A., o wydanie zezwolenia na lokalizację kabla elektroenergetycznego nN w pasie drogowym ul. Rybnickiej we Włocławku, zgodnie z lokalizacją oznaczoną na mapie załączonej do wniosku;

I. Zezwalam:

na lokalizację kabla elektroenergetycznego nN w pasie drogowym ul. Rybnickiej we Włocławku, na niżej podanych warunkach:

1. lokalizacja jak na mapie sytuacyjno - wysokościowej stanowiącej załącznik do przedmiotowej decyzji;
2. szafkę pomiarową umieścić poza granicą pasa drogowego;
3. szczegółowe warunki odbudowy zajętego pasa drogowego będą podane w zezwoleniu Zarządu drogi na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia w nim robót;
4. wszystkie prace będą wykonane na koszt Inwestora;
5. za skutki prowadzenia robót w pełni odpowiada Inwestor;
6. wszystkie odbudowane przez Inwestora elementy pasa drogowego podlegają udzielonej przez niego bezwarunkowej gwarancji określonej w protokole odbioru spisany po zakończeniu robót.

II. Wyrażam zgodę

na dysponowanie gruntem stanowiącym własność **Gminy Miasto Włocławek**, dz. nr **26 KM 120 obręb Włocławek**, wyłącznie w celu określonym w punkcie I.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 20.05.2026 r. Pan Piotr Wawrzyniak, działający na podstawie pełnomocnictwa do reprezentowania ENERGA – OPERATOR S.A., wystąpił o wydanie zezwolenia na lokalizację kabla elektroenergetycznego nN w pasie drogowym ul. Rybnickiej we Włocławku. Szczegółowe warunki odbudowy zajętego pasa drogowego będą podane w zezwoleniu Zarządu drogi na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia w nim robót, jednakże już na etapie wydania niniejszej decyzji organ wskazuje konieczność wykonania przejścia pod jezdnią ul. Rybnickiej metodą bezrozkopową.

Na powyższe zamierzenie inwestycyjne Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku wyraził zgodę z warunkami lokalizacji jak w punkcie I oraz ogólnymi warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889 t. j.).

Ustalono, że wykonanie zamierzenia inwestycyjnego, o którym mowa w punkcie pierwszym, zgodnie z ww. aktem prawnym, spowoduje najmniejsze – dopuszczalne, zakłócenie w funkcjonowaniu miejskiego układu drogowego.

Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.

Pouczenie

Przed rozpoczęciem inwestycji, po spełnieniu powyższych warunków, Inwestor (Wnioskodawca) jest zobowiązany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych;
2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urządzenia;
3. uzyskania zezwolenia Zarządu drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim urządzenia, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889 t. j.).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dokument nie zawiera podpisu


Podpis elektroniczny

Otrzymują:

1. Pan Piotr Wawrzyniak - Pełnomocnik
2. a/a

Tomasz Celmer Elektrycznie
podpisany przez
Tomasz Celmer
Data: 2026.06.19
11:57:08 +02'00'

Sporządziła: A. Ruczewska

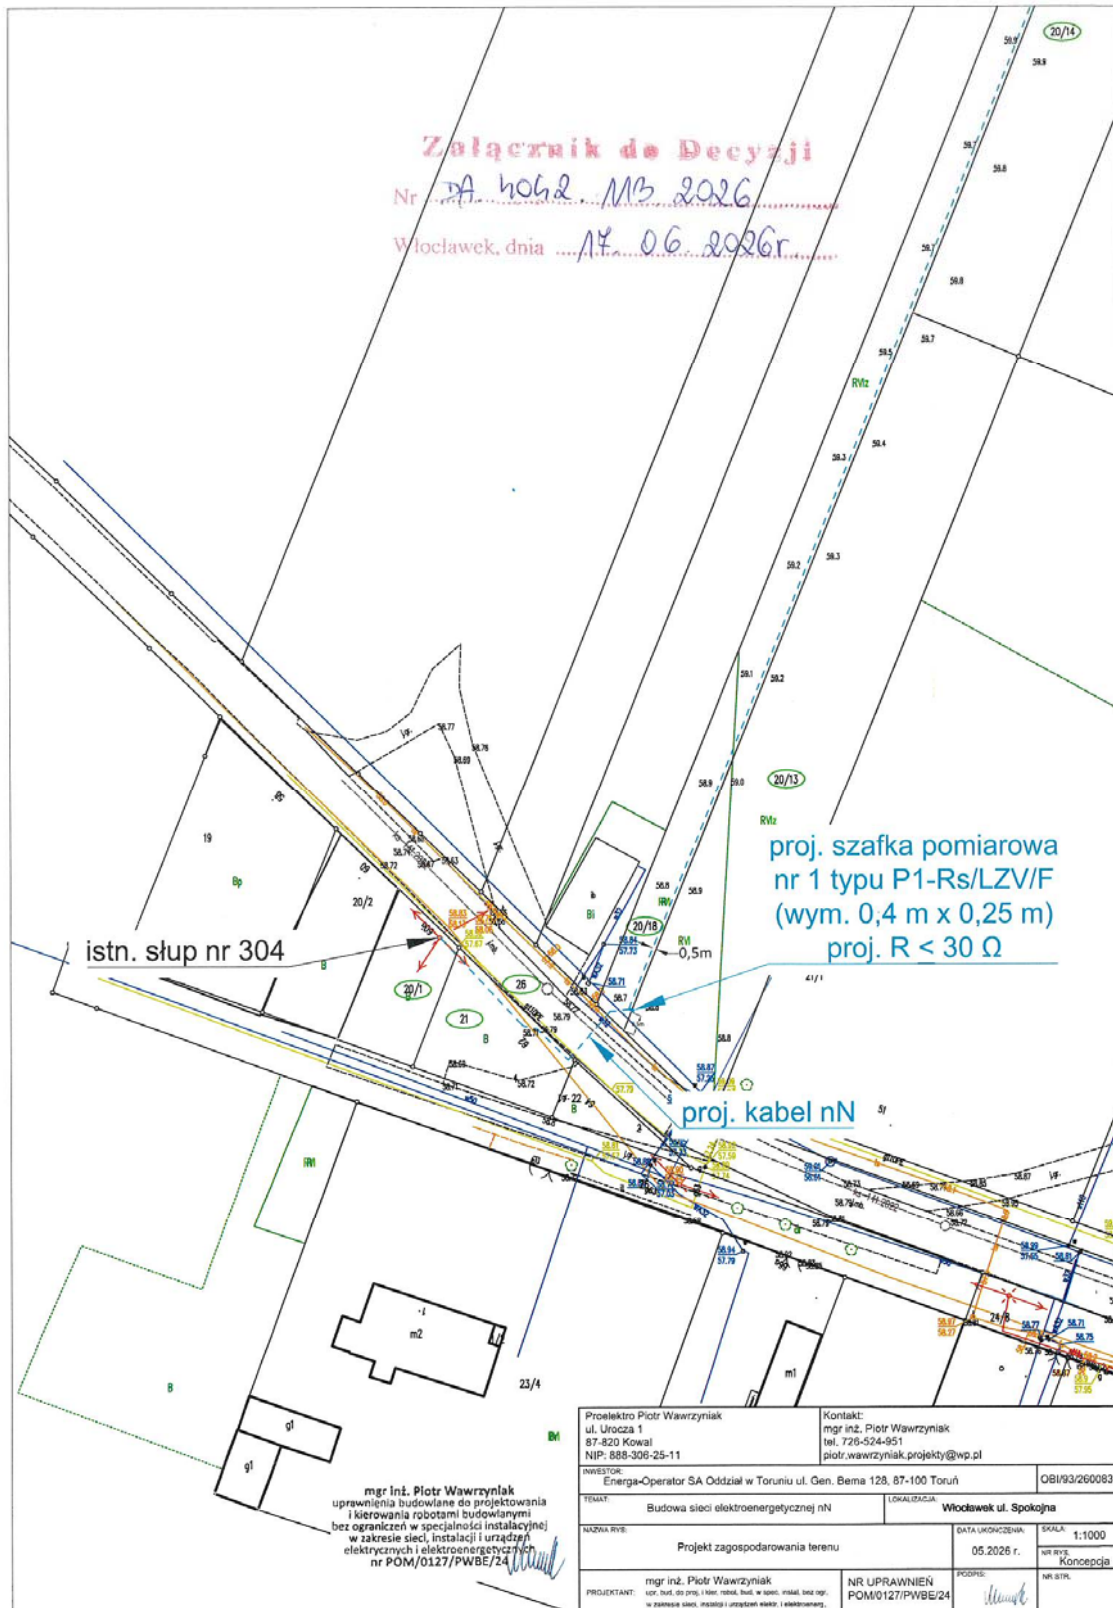

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Dane ogólne

- 1) Nazwa i adres obiektu budowlanego objętego pozwoleniem na budowę:
Budowa sieć elektroenergetyczna nN-0,4kV
Miasto Włocławek ul. Rybnicka i Spokojna, gm. Miasto Włocławek
dz. nr 20/1, 21, w obrębie Włocławek KM 121
dz. nr 26, 20/18, 20/13, 20/14, 20/15, 20/16, w obrębie Włocławek KM 120
Nazwa inwestora i adres:
Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
- 2) Imię i nazwisko projektanta, adres:
mgr inż. Piotr Wawrzyniak, ul. Uroczą 1, 87-820 Kowal
tel.: 726-524-951

Część opisowa

Część opisowa

- 1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:
 - wytyczenie geodezyjne,
 - wykop rowu kablowego,
 - ułożenie kabli i folii w rowie,
 - montaż szafek pomiarowych,
 - ułożenie kabla na słupie i podłączenie do linii oraz w szakach,
 - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
 - wykonanie pomiarów elektrycznych,
 - zasypanie wykopu,
 - uporządkowanie terenu inwestycji.
- 2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
 - istniejąca linia napowietrzna nN,
 - istniejąca infrastruktura techniczna w tym sieć gazowa,
 - istniejąca droga.

Powyżej wymienione elementy zabudowy terenu mogą stwarzać zagrożenie podczas prac naziemnych oraz podziemnych dla sprzętu wykorzystywanego podczas wykonywania prac, oraz jego obsługi.
- 3) Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
 - istniejąca linia napowietrzna nN, istniejąca droga,
 - istniejąca infrastruktura techniczna w tym sieć gazowa,
 - niezainwentaryzowana infrastruktura podziemna.
- 4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia:
 - porażenie prądem elektrycznym w trakcie podpinania kabla (w zależności od sposobu realizacji prac uzgodnionego z inwestorem),
 - upadek z wysokości w trakcie wykonywania prac na wysokości,
 - uderzenie/ przygniecenie/zranienie podczas transportu materiałów na plac budowy i w trakcie realizacji prac,
 - skaleczenie ostrymi narzędziami w trakcie prac,
 - zmiżdżenie części ciała w trakcie zaprasowywania końcówek kablowych,
 - oparzenie gorącym powietrzem w trakcie wykonywania termokurczliwych palczatek,

- zagrożenia związane z użytkowaniem elektronarzędzi (uderzenia, zranienia, przecięcia itp.),
 - zagrożenia związane z użytkowaniem urządzeń zagęszczających grunt (przygnięcie, zranienia itp.),
 - potrącenie przez pojazdy poruszające się po istniejącej drodze.
- 5) Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
- zapoznanie pracowników z zakresem prac do wykonania,
 - przeprowadzenie instruktażu ogólnego dla wszystkich pracowników z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - rozdzielanie zadań pomiędzy poszczególne osoby, z uwzględnieniem kwalifikacji posiadanych do wykonywania określonych prac,
 - szczegółowe omówienie zagrożeń występujących w trakcie realizacji prac wraz z określeniem środków ochrony zbiorowej i indywidualnej do stosowania przez pracowników eliminujących ryzyko zagrożenia zdrowia i życia.
- 6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:
- wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej, takie jak: ubranie ochronne, hełm ochronny, obuwie ochronne, rękawice robocze, kamizelki odblaskowe,
 - wyposażyć pracowników w środki ochrony zbiorowej eliminujące zagrożenia zgodnie z realizowanymi pracami (np. w przypadku podpięcia do linii napowietrznej lub w złączu kablowym, udostępnić narzędzia izolowane oraz sprzęt izolacyjny służący do właściwego przygotowania miejsca pracy),
 - przydzielić zadania do realizacji przez poszczególnych pracowników zgodnie z posiadanymi przez nich kompetencjami i uprawnieniami,
 - wyposażyć pracowników w sprzęt techniczny umożliwiający wykonanie pracy w sposób bezpieczny (sprawne technicznie elektronarzędzia, maszyny itp.),
 - wyposażyć zespół pracowników w apteczkę oraz sprzęt p-poż.,
 - w trakcie realizacji prac zachować wymagane odległości pracującego sprzętu i maszyn od czynnych urządzeń elektroenergetycznych (pomijając sam etap prac pod napięciem, który opisano poniżej),
 - wygrodzić i oznakować strefę pracy pod napięciem oraz w pobliżu drogi,
 - prace pod napięciem wykonać zgodnie z kartami technologicznymi PPN w uzgodnieniu z inwestorem.
- 7) Przed rozpoczęciem robót w oparciu o informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednocześnie prowadzenie robót budowlanych. Jeśli w trakcie postępu robót budowlanych nastąpią zmiany dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy powinien nanieść zmiany na plan BIOZ wraz z adnotacją o przyczynie ich wprowadzenia.

mgr inż. Piotr Wawrzyniak
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr POM/0127/PWBE/24

.....
(podpis projektanta)

Proelektro Piotr Wawrzyniak
ul. Urocza 1, 87-820 Kowal
NIP: 888-306-25-11
tel. 726-524-951
e-mail: piotr.wawrzyniak.projekty@wp.pl

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA **ELEKTRYCZNA**


KAT. OBIEKTU **XXVI**
BUDOWLANEGO

NR ZADANIA **OBI/93/2600838 (ZN/2555/9393MZI/2026/2600838/1)**

OBIEKT/TEMAT **Sieć elektroenergetyczna nN-0,4kV**

LOKALIZACJA **Miasto Włocławek ul. Rybnicka i Spokojna, gm. Miasto Włocławek
dz. nr 20/1, 21 w obrębie Włocławek KM 121
dz. nr 26, 20/18, 20/13, 20/14, 20/15, 20/16 w obrębie Włocławek
KM 120
id działek: 046401_1.1210.20/1, 046401_1.1210.21,
046401_1.1200.26, 046401_1.1200.20/18, 046401_1.1200.20/13,
046401_1.1200.20/14, 046401_1.1200.20/15, 046401_1.1200.20/16**

INWESTOR **Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń**

Projektant	mgr inż. Piotr Wawrzyniak upr. bud. nr POM/0127/PWBE/24 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	mgr inż. Piotr Wawrzyniak uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr POM/0127/PWBE/24 
------------	---	---

Spis treści

1.	Temat.....	4
2.	Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń	4
3.	Oświadczenia projektanta	5
4.	Uprawnienia budowlane	5
5.	Podstawa opracowania	5
6.	Uzgodnienie koncepcji PZT z Energa-Operator S.A.	5
7.	Odpis protokołu z Narady Koordynacyjnej.....	5
8.	Uzgodnienia branżowe.....	5
9.	Decyzje administracyjne.....	5
10.	MPZP	5
11.	Stan istniejący	5
12.	Rozbiórki	5
13.	Linia SN (napowietrzna/kablowa)	5
14.	Stacja transformatorowa SN/nN.....	6
15.	Linia nN (napowietrzna/kablowa)	6
16.	Oświetlenie uliczne	6
17.	Przylączy SN (napowietrzne/kablowe).....	7
18.	Przylączy nN (napowietrzne/kablowe)	7
19.	Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN	7
20.	Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nN	7
21.	Ochrona przeciwprzepięciowa linii nN	7
22.	Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN.....	7
23.	Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nN	7
24.	Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nN	7
25.	Obliczenia techniczne	8
26.	Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	9
27.	Kolizje / skrzyżowania	9
28.	Ingerencja w zieleni wysoką	10
29.	Ochrona konserwatorska	10
30.	Opis projektu zagospodarowania terenu	10
31.	Obszar oddziaływania inwestycji	10
32.	Uwagi.....	10
33.	Zestawienie montażowe i demontażowe	12

Projektant: mgr inż. Piotr Wawrzyniak

34.	Projekt zagospodarowania terenu – rys. E-01	13
35.	Schemat jednokreskowy – rys. E-02.....	14
36.	Inne rysunki – profil przecisku – rys. E-03	15
37.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	16

1. Temat

Zawarte w projekcie zagospodarowania terenu.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń zasilanych ze stacji transformatorowej „PIASKI” STA3-1267.

Nazwa elementu:	Typ lub moc	Ilość lub dł. trasy/dł. całkowita
Wymiana pojedynczego słupa SN		NIE DOTYCZY
Linia napowietrzna SN		NIE DOTYCZY
Rozłącznik napowietrzny SN		NIE DOTYCZY
Linia kablowa SN		NIE DOTYCZY
Mufy kablowe		NIE DOTYCZY
Głowice kablowe		NIE DOTYCZY
Ograniczniki przecięć		NIE DOTYCZY
Złącze kablowe SN		NIE DOTYCZY
Stacja transformatorowa SN/nN		NIE DOTYCZY
Transformator		NIE DOTYCZY
Wymiana pojedynczego słupa nN		NIE DOTYCZY
Linia napowietrzna nN		NIE DOTYCZY
Przyłącze napowietrzne		NIE DOTYCZY
Szafka pomiarowa	P2-Rs/LZV/F P1-Rs/LZV/F	2 1
Przyłącze kablowe		NIE DOTYCZY
Linia kablowa nN	YAKXS 4x120mm ² SE	34/47 m + 165/174 m + 133/141 m = 332/362 m
Kablowa rozdzielnica szafowa		NIE DOTYCZY
Słupowy rozłącznik bezp.		NIE DOTYCZY
Przecisk	SRS-110	8 m
Przewiert		NIE DOTYCZY

3. Oświadczenia projektanta

Zawarte w projekcie zagospodarowania terenu.

4. Uprawnienia budowlane

Zawarte w projekcie zagospodarowania terenu.

5. Podstawa opracowania

- [1] Warunki budowy sieci nr B/26/027351, przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr P/26/005904, P/26/005216 (aktualizacja nr 2), P/26/014731 zawarte w części opinii, uzgodnienia i inne dokumenty.
- [2] Uzgodnienia z właścicielami gruntów, gestorami sieci i Inwestorem.
- [3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późn. zm.).
- [4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zmianami).
- [5] Obowiązujące Standardy Techniczne Energa-Operator S.A., normy i przepisy.
- [6] Ustalenia z wnioskodawcą.
- [7] Przeprowadzona wizja lokalna w terenie.

6. Uzgodnienie koncepcji PZT z Energa-Operator S.A.

Zawarte w części opinii, uzgodnienia i inne dokumenty.

7. Odpis protokołu z Narady Koordynacyjnej

Zawarte w części opinii, uzgodnienia i inne dokumenty.

8. Uzgodnienia branżowe

Zawarte w części opinii, uzgodnienia i inne dokumenty.

9. Decyzje administracyjne

Zawarte w części opinii, uzgodnienia i inne dokumenty.

10. MPZP

Zawarte w części opinii, uzgodnienia i inne dokumenty.

11. Stan istniejący

Zawarte w projekcie zagospodarowania terenu.

12. Rozbiórki

- NIE DOTYCZY

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)

- NIE DOTYCZY

14. Stacja transformatorowa SN/nN

- NIE DOTYCZY

15. Linia nN (~~napowietrzna~~/kablowa)

Przystąpieniem do prac zapoznać się z treścią uzgodnień zawartych w niniejszym projekcie.

Ze słupa nr 304 wyprowadzić linię kablową YAKXS 4x120mm² SE o długościach kolejnych odcinków 34/47m, 165/174m i 133/141m przeprowadzając przelotowo przez szafki: P1-Rs/LZV/F (dz. nr 20/13), P2-Rs/LZV/F (dz. nr 20/15 i 20/14) oraz zakończyć w szafce P2-Rs/LZV//F (dz. nr 20/16). Trasa kabli oraz dokładne lokalizacje szafek zostały przedstawione na rys. E-01. Schemat jednokreskowy przedstawiono na rys. E-02.

Zasilanie z istn. stacji transf. „PIASKI” STA3-1267 z obwodu 03 – linia napowietrzna wykonana przewodami AsXS_n 4x70mm².

Głębokość ułożenia kabli:

- 1,1 m – dz. nr 20/18 zgodnie z ST EOP w gruncie oznaczonym jako rola,
- ok. 1,3 m – przejście poprzeczne przez drogę miejską w rurze osłonowej zgodnie z pkt. 28,
- 0,7 m na dz. nr 20/1 i 21.

Kable ułożyć na 10 cm podsypce z piasku gliniastego lub pylastego (bez ostrych przedmiotów i krawędzi), zasypać 10 cm nasypką z piasku, a następnie 15 cm gruntu rodzimego. W przypadku odpowiedniego gruntu piaszczystego (piasek gliniasty lub pylasty) można za zgodą Inwestora wykorzystać rodzimy piasek. Nie dopuszcza się stosowania żwiru lub gruntu spoistego. W odległości pionowej 25cm od kabla trasę oznaczyć odpowiednią folią koloru niebieskiego o min. szerokości 30cm. Wykop następnie zasypać i teren wyrównać. Ewentualne nieczystości i kamienie wykopane podczas prac zutylizować. Układanie i zasypywanie kabla wykonać pod nadzorem przedstawiciela Inwestora.

Kable układać w ziemi faliście z zapasem ok. 3%. Kabla w ramach możliwości nie zginać. Promień gięcia zachować jak największy nie mniejszy niż 15-krotna zewnętrzna średnica kabla. Kabel oznaczać co około 5m (teren mocno zurbanizowany) oraz w miejscach skrzyżowań, muf itp. tabliczką identyfikacyjną wykonaną zgodnie ze „Standardami oznakowania i numeracji obiektów energetycznych” Energa-Operator S.A. Kabel i temperatura otoczenia przy układaniu nie może być niższa niż - 5°C.

Podczas prac zwrócić uwagę za zapisy zawarte w protokole z Narady Koordynacyjnej.

Kabel na słupie sprowadzić w grunt w 3m rurze osłonowej (3 uchwyty dystansowe do rury) oraz oznaczyć zgodnie ze „Standardami oznakowania i numeracji obiektów energetycznych” Energa-Operator S.A. Końce kabli (w tym żyły) zabezpieczyć przed wnikaniami wody oraz promieniami UV.

Szafki pomiarowe powinny być wykonane z tworzywa sztucznego zgodnie ze „Standardami technicznymi” Energa-Operator S.A., wyposażone w elementy i zabezpieczenia przedstawione na rys. E-02. Na wewnętrznej stronie drzwiczek w części kablowej umieścić schemat ideowy zasilania, zaś na zewnątrz tabliczkę z numerem szafki, obowiązującym w sieci systemem TN-C oraz tabliczkę ostrzegawczą. Dolną część fundamentu szafek wypełnić 20-25cm warstwą piasku. Górną część fundamentu szafek zasypać 10-15cm warstwą wypełniacza fundamentu. Szynę PEN w proj. szafkach należy uziemić wykonując przy nich uziemienia prętowe. Rezystancja uziemień szyn PEN szafek powinna wynosić $R \leq 30 \Omega$. Wartość uziemień potwierdzić pomiarami, w przypadku braku spełnienia wymaganej rezystancji dokonać rozbudowy uziomów. Sporządzić protokół z badania wartości uziemień. Kable w szafkach oznaczać zgodnie ze „Standardami oznakowania i numeracji obiektów energetycznych” Energa-Operator S.A.

16. Oświetlenie uliczne

- NIE DOTYCZY

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe)

- NIE DOTYCZY

18. Przyłącza nN (napowietrzne/kablowe)

- NIE DOTYCZY

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN

- NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nN

- NIE DOTYCZY

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nN

Na słupie nr 305 zainstalowane są ograniczniki przepięć.

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN

- NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nN

- NIE DOTYCZY


24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nN

Jako środek ochrony podstawowej przed dotknięciem bezpośrednim części czynnych stosuje się izolację podstawową (np. izolacja kabli, przewodów).

Ochronę przy dotyku pośrednim zrealizować przez samoczynne odłączenie zasilania, poprzez zastosowanie wkładek topikowych lub wyłączników nadmiarowoprądowych. Zgodnie z normą N SEP-E-001 punkt 9.1. Projekt dotyczy wyłącznie sieci i urządzeń do granicy zarządu stron EOP.

25. Obliczenia techniczne

Obliczenia ochrony przeciwporażeniowej

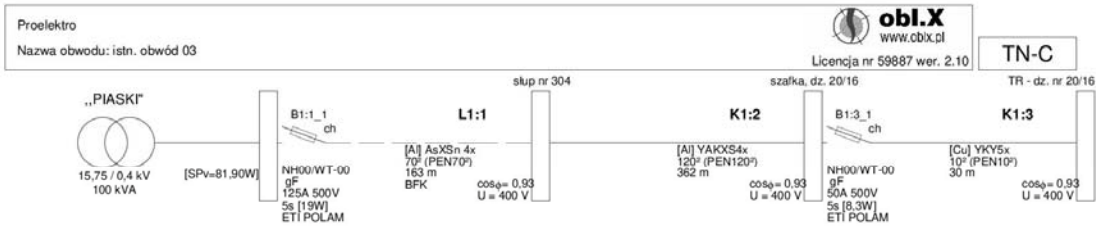

©2023 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obi.x.pl; info@obi.x.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221 Wiersz 1 Kolumna 1

Proiektro

Nazwa obwodu: istn. obwód 03


Licencja nr 59887 wer. 2.10

Wyniki obliczeń skuteczności ochrony od porażień:

Element	Opis	l [m]	Zabezpieczenie	Opis zabezpieczenia	Czas zadziałania [s]	Zs [Ω]	Ia [A]	Zs*Ia [V]	Tolerancja[V]	U [V]	Zs*Ia ≤ U	Izw [A]
L1:1	AsXSn 4x 70 _n	163,0	B1:1_1	NH00/WT-00 gF 125 A (ETI POLAM)	5,0	0,251	335,4	84,17	±3,37	230	TAK	916,4
K1:2	YAKXS4x 120 _n	362,0	B1:1_1	NH00/WT-00 gF 125 A (ETI POLAM)	5,0	0,497	335,4	166,58	±6,66	230	TAK	463,0
K1:3	YKY5x 10 _n	30,0	B1:3_1	NH00/WT-00 gF 50 A (ETI POLAM)	5,0	0,627	121,6	76,23	±3,05	230	TAK	366,8

OCHRONA OD PORAŻEŃ **JEST SKUTECZNA**

Zs (Ωm) - impedancja pętli zwarcia (Zs = Zp_{zł} * wsp. korygujący_nominalną_impedancję, np. 1,00 lub 1,25 lub uwzględniając wpływ podwyższonej temperatury kabli i przewodów podczas zwarcia, gdzie wszystkie rezystancje elementów za wyjątkiem źródła zasilania są mnożone przez współczynnik 1,24 wpływu podwyższonej temperatury do 80 st. C)
Ia (A) - wartość prądu zapewniającej zadziałanie urządzenia zabezpieczającego - dla bezpieczników i wyłączników nadmiarowoprądowych jest to maksymalny prąd wyłączalny wyznaczony z charakterystyki czasowo-prądowej wg PN, danych producenta oraz zgodnie z wytycznymi Grup Energetycznych, gdzie prąd wyłączalny dla każdego czasu zadziałania bezp. łopkowych wyliczany jest jako krotność: wsp. k x ln (A) prądu znamionowego bezpiecznika
Uo (V) - napięcie fazowe (230V lub 220V AC)
Program oblicza ww. wielkości zgodnie z „Wytyczne ochrony przewodów przed prądem przeciążeniowym (...)”, COBR Elektromontaż: 1998 w zakresie ochrony od porażenia prądem elektrycznym.
W obliczeniach uwzględniono wartości impedancji powiększoną o 25%.
Program korzysta ze stabilizowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)” Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- wartości skutecznych prądów wyłączalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika
Maksymalny czas wyłączenia bezpiecznika gTR wynoszący 2 sekundy zgodnie z PN-EN 60076-5:2009.

Skuteczność ochrony od porażeń należy potwierdzić pomiarami w trakcie wykonywania robót. W przypadku stwierdzenia braku skutecznej ochrony należy dokonać wymiany wkładek topikowych o prądzie zadziałania zabezpieczenia I_a mniejszym lub równym podanym w poniższych obliczeniach.

26. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Miasto Włocławek, dz. nr 26, obręb Włocławek KM 120 - droga miejska					
[miejscowość, ulica / gmina, nr działki(ek)]					
miejsce lokalizacji	rura SRS	dł. [m]	rura DVK	dł. [m]	powierzchnia [m2]
jezdnia [asfalt, bruk]	rura SRS 160		rura DVK 160		
	rura SRS 110	5,00	rura DVK 110		0,5500
	rura SRS 75		rura DVK 50		
	kabel YAKXS 4 x 240mm2				
	kabel YAKXS 4 x 120 mm2				
	kabel YAKXS 4 x 70 mm2				
	kabel YAKXS 4 x 35 mm2				
0,5500	m2				
pas zieleni / pozostały pas drogowy	rura SRS 160		rura DVK 160		
	rura SRS 110	1,00	rura DVK 110		0,1100
	rura SRS 75		rura DVK 75		
	kabel YAKXS 4 x 240mm2				
	kabel YAKXS 4 x 120 mm2				
	kabel YAKXS 4 x 70 mm2				
	kabel YAKXS 4 x 35 mm2				
0,1100	m2				
pobocze	rura SRS 160		rura DVK 160		
	rura SRS 110	1,00	rura DVK 110		0,1100
	rura SRS 50		rura DVK 50		
	kabel YAKXS 4 x 240mm2				
	kabel YAKXS 4 x 120 mm2				
	kabel YAKXS 4 x 70 mm2				
	kabel YAKXS 4 x 35 mm2				
0,1100	m2				
typ szafki, rozdzielnic, lokalizacja		szer.	długość	ilość	powierzchnia [m2]
m2		PODSUMOWANIE			
		rura SRS 110		7,00	
		ilość użytych rur SRS / DVR [m]		7,00	0,7700 m2
		Razem powierzchnia urządzeń elektrycznych			0,7700 m2

27. Kolizje / skrzyżowania

Proj. kabel nN na przejściu poprzecznym pod jezdnią asfaltową umieścić w rurze osłonowej SRS-110, którą ułożyć metodą przecisku, tak aby rura była ułożona na głębokości ok. 1,3m licząc od nawierzchni jezdni do górnej powierzchni rury. Nadrzędnym jest, aby zachować odległość min. 0,2m odległości pionowej rury osłonowej od gazociągu (wykonać przekop kontrolny w celu weryfikacji). Przecisk wykonać jedynie na niezbędnym odcinku tj. na szerokości jezdni asfaltowej. Pozostałe media odkryć (wodociąg, kabel światłowodowy). W przypadku wcześniejszego ułożenia rury kanalizacyjnej zweryfikować głębokość jej ułożenia w dwóch sąsiednich studzienkach. Przestrzegać zapisów zawartych w decyzji z MZDiZ we Włocławku oraz w protokole z Narady Koordynacyjnej zwłaszcza w stosunku do uwag Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o..

Na skrzyżowaniu z podziemną infrastrukturą techniczną na kabel nN założyć rury osłonowe DVK-110 (niebieskie) wskazane na rys. E-01.

Zakończenie końców wszystkich rur wykonać szczelnie uszczelnieniami QSR-110. Prace w pobliżu i na skrzyżowaniu z podziemną infrastrukturą techniczną wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością, aby nie uszkodzić obcych mediów.

W przypadku wystąpienie w terenie kolizji z niezainwentaryzowaną infrastrukturą techniczną ewentualne skrzyżowanie/zbliżenie należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

28. Ingerencja w zielenią wysoką

- NIE DOTYCZY

29. Ochrona konserwatorska

- NIE DOTYCZY

30. Opis projektu zagospodarowania terenu

Zawarte w projekcie zagospodarowania terenu.

31. Obszar oddziaływania inwestycji

Zawarte w projekcie zagospodarowania terenu.

32. Uwagi

- wszystkie prace należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z obowiązującymi katalogami,
- powiadomić właścicieli działek o terminie wykonania prac, na których realizowana jest przedmiotowa inwestycja w tym zwłaszcza zarządcę drogi oraz podmioty przyłączane do sieci,
- układanie kabli w ziemi wykonać przy udziale przedstawiciela Inwestora z uwzględnieniem Standardów Technicznych Energa-Operator S.A. oraz obowiązujących norm,
- po wykonaniu robót wykonać wymagane przepisami pomiary i badania po montażowe, inwentaryzację powykonawczą oraz dostarczyć atesty i deklaracje zgodności zastosowanych urządzeń,
- projekt dotyczy wyłącznie sieci i urządzeń do granicy zarządu stron EOP,
- podczas wykonywania robót uwzględnić uwagi zawarte w protokole z Narady Koordynacyjnej,
- wynikające z prowadzenia prac budowlanych szkody powinny być naprawione, natomiast teren uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego, nie tylko w miejscu robót, ale również na trasie dojazdu,
- wszystkie elementy projektu wzajemnie się uzupełniają opis, rysunki, zestawienie materiałów, kosztorys należy zatem traktować, tak iż dana rzecz ujęta w jednym miejscu projektu obowiązuje w innym i na odwrót,
- zestawienie materiałów montażowych w odniesieniu do materiałów drobnych należy traktować w sposób orientacyjny, można wg potrzeb np. stosować innego rodzaju haki, uchwyty, zaciski, złączki, jednakże

z zastrzeżeniem, aby posiadały parametry nie gorsze niż pierwotnie zastosowane oraz niezbędne do odbioru przez Inwestora certyfikaty, deklaracje zgodności, gwarancje itp.

- wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty przetargowej na wykonanie prac powinien zapoznać się dokładnie z aktualnymi warunkami panującymi w terenie, a nie opierać się wyłącznie na projekcie (PZT),

- wykonać wymagane pomiary np. rezystancji izolacji projektowanych przewodów, kabli elektroenergetycznych oraz rezystancji uziemień.

33. Zestawienie montażowe i demontażowe

Wszystkie użyte materiały dla niniejszej inwestycji muszą być dopuszczone do stosowania w Energa-Operator S.A.

L.p.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1	Kabel typu YAKXS 4x120mm ² , SE L = 34/47 m + 165/174 m + 133/141 m = 332/362 m	m	362
2	Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F zgodnie z rys. E-02	szt.	1
3	Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV//F zgodnie z rys. E-02	szt.	2
4	Ogranicznik mocy typu ETIMAT T 3P 25A	szt.	3
5	Wkładka topikowa WT-00/gF 50A 500V	szt.	6
6	Folia ostrzegawcza niebieska o szer. min. 30cm	m	324
7	Tabliczka identyfikacyjna do kabli	szt.	40
8	Taśma kablowa TK 30/5	szt.	40
9	Rura osłonowa typu BE 75	m	3
10	Termokurczliwa kształtka uszczelniająca REC 75	szt.	1
11	Uchwyt dystansowy do rury fi75 na słup ŻN	szt.	3
12	Uchwyt dystansowy do kabla fi50 na słup ŻN	szt.	4
13	Głowica SFEX4 70-150 (w tym zawarte rurki termokurczliwe na żyły na słup)	kpl.	6
14	Zacisk odgałęźny typu SLIP 32.2	szt.	4
15	Rura osłonowa dwudzielna A PS 110	m	1
16	Rura osłonowa DVK-110 (niebieska)	m	4
17	Rura osłonowa SRS-110	m	8
18	Uszczelnienie QSR-110	szt.	6
19	Zamek do szafek: - bez kluczy - z kluczami	szt. kpl.	3 5
20	Tabliczka z numerem szafki	szt.	3
21	Schemat jednokreskowy do szafki	szt.	3
22	Piasek zgodny z ST EOP ((324/10+0,05+0,05+0,03)	m ³	32,53
23	Wypełniacz fundamentu – 25L	szt.	3
24	Tabliczka z opisem kabla na słup wraz z konstrukcją mocującą – zgodna ze standardami EOP	szt.	1
25	Płaskownik typu Fe/Zn 25x4mm	m	15
26	Uziom prętowy (kpl.): - uchwyt krzyżowy - głowica utwardzana do pograżania prętów - grot utwardzany - pręt uziemiający Φ16 i L = 1,5m - pasa denso wg porzeb	szt. szt. szt. szt.	3 3 3 9


34. Projekt zagospodarowania terenu – rys. E-01

Zawarty w planie zagospodarowania terenu.

OCHRONA OD PORAŻEŃ:

SAMOCZYNNE ODŁĄCZANIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI:

- TN-C sieć zasilająca

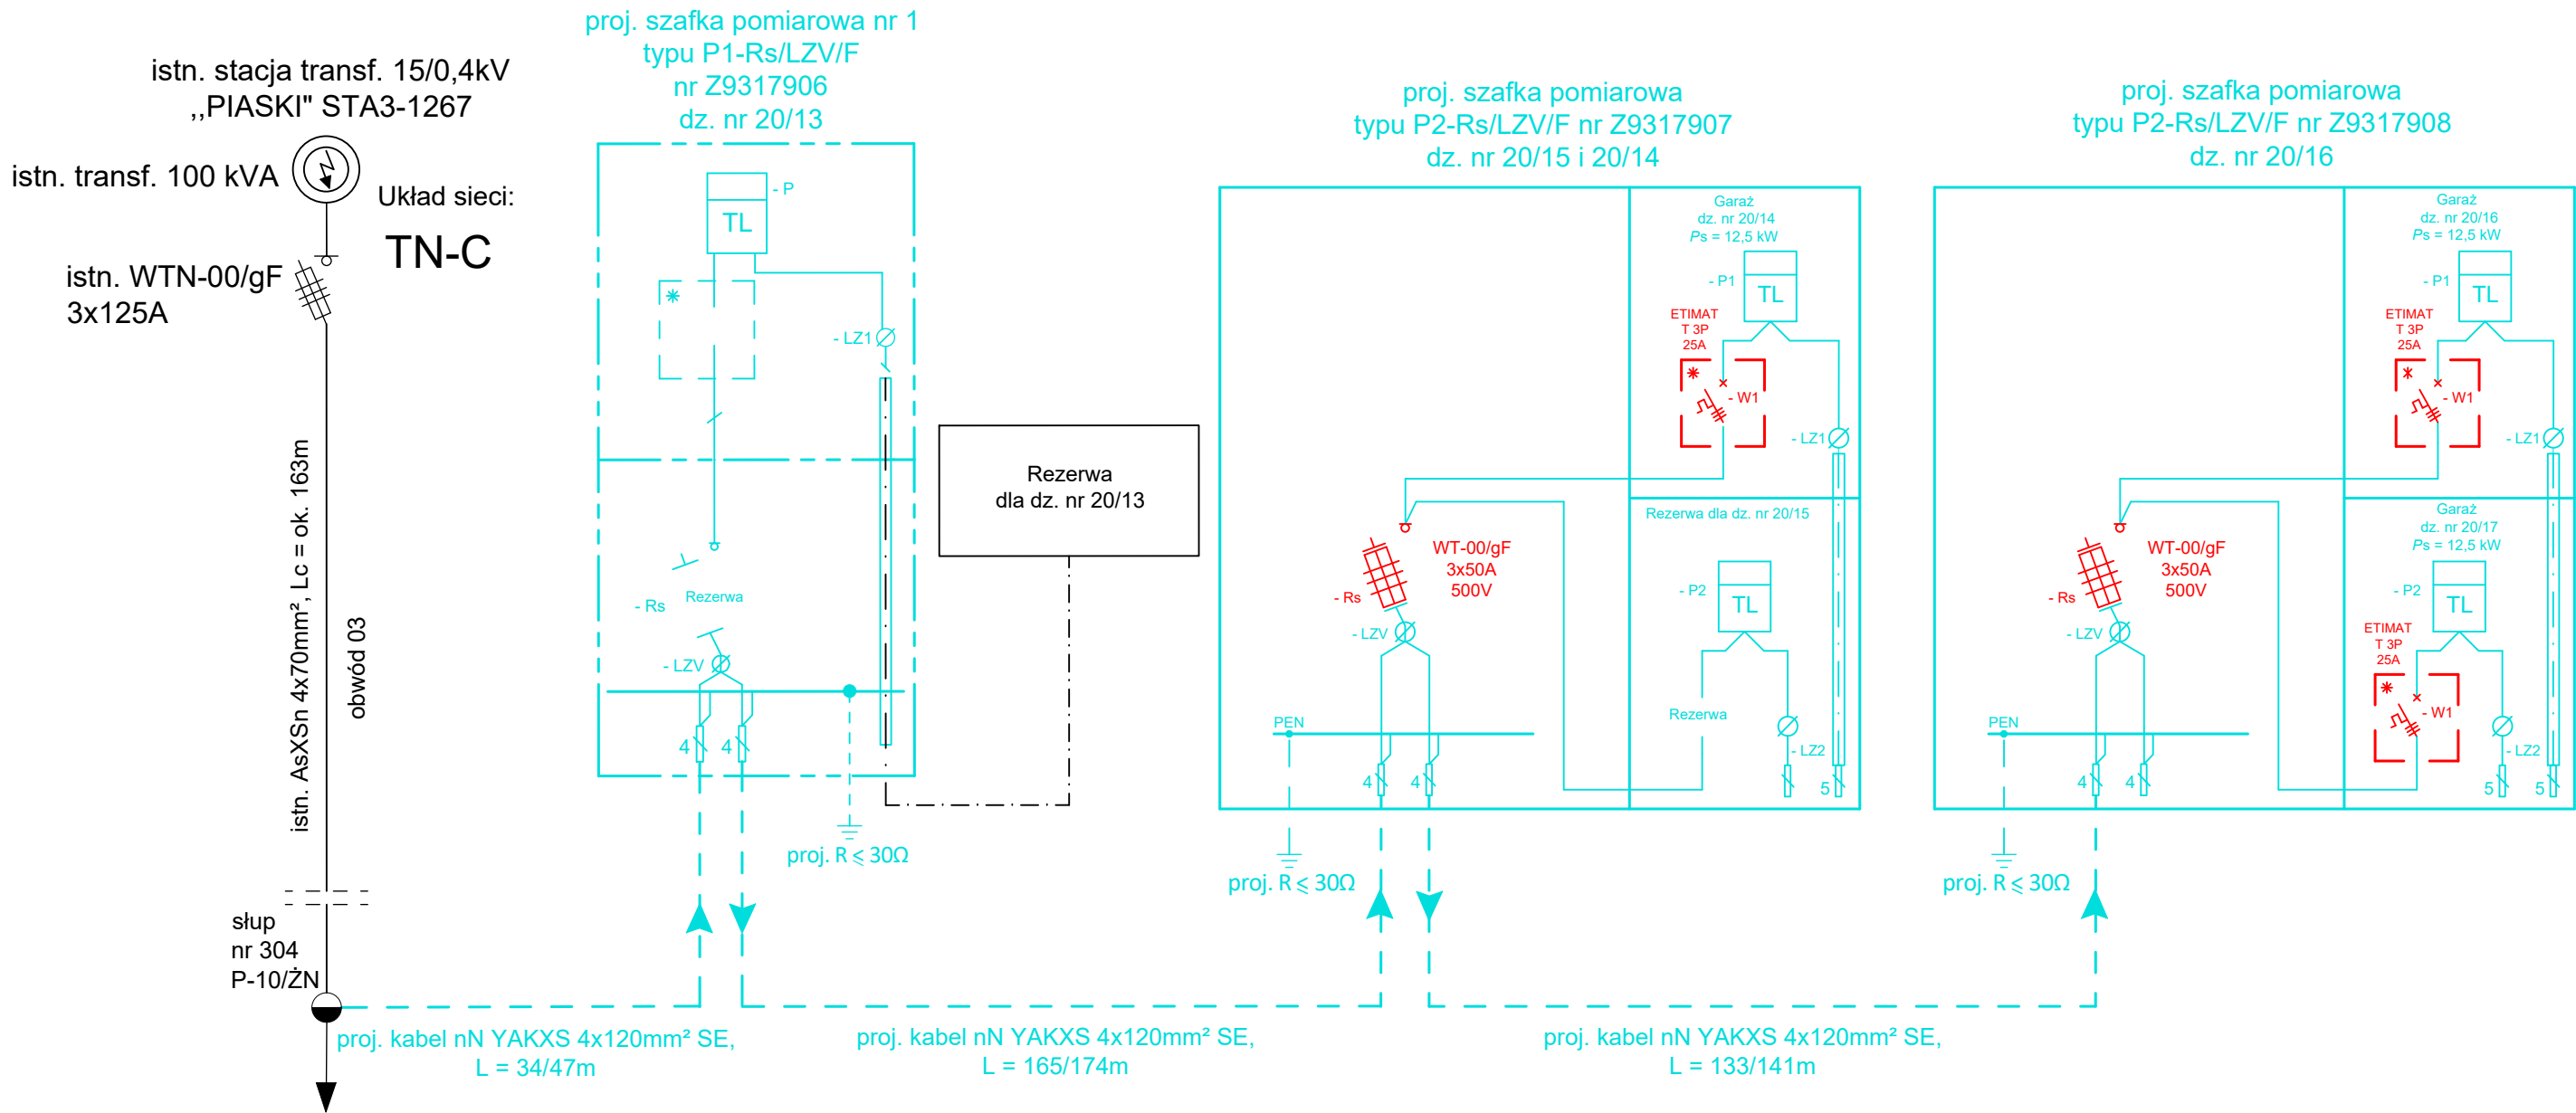

Proiektro Piotr Wawrzyniak ul. Uroczą 1 87-820 Kowal NIP: 888-306-25-11		Kontakt: mgr inż. Piotr Wawrzyniak tel. 726-524-951 piotr.wawrzyniak.projekty@wp.pl	
INWESTOR: Energia-Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń		OBI/93/2600838	
TEMAT: Budowa sieci elektroenergetycznej nN		LOKALIZACJA: Włocławek ul. Spokojna, Rybnicka	
NAZWA RYS: Schemat jednokreskowy		DATA UKOŃCZENIA: 24.08.2026 r.	SKALA: -
PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Wawrzyniak upr. bud. do proj. i kier. robot. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerg.		NR UPRAWNIEN POM/0127/PWBE/24	NR RYS. E-02
		PODPIS: 	NR STR.

Projektant: mgr inż. Piotr Wawrzyniak

37. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zawarte w części opinii, uzgodnienia i inne dokumenty.