

Tom I – Projekt Wykonawczy

TEMAT:	Budowa linii kablowej nN dla zasilania budynku garażowego na dz. nr 576/1 w miejscowości Turek gm. Turek	
DZIAŁKI INWESTYCJI:	Nr jednostki ewid. 302701_1 Miasto Turek obręb nr 0003 Turek C dz. nr 576/1, 566, 774	
ADRES INWESTYCJI:	Turek, 62-700 Turek	
INWESTOR:	Energia Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk	
KATEGORIA OBIEKTU:	XXVI	
BRANŻA:	Elektryczna	
NR WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA	P/23/077478 z dn. 06.12.2023r.; OBI/46/2400027	
NR UMOWY	KJ00881/24 z dn. 20.02.2024r	
Niżej podpisani oświadczają, że niniejsza dokumentacja jest zgodna z umową i obowiązującymi przepisami.		
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	mgr inż. Bartłomiej Łańduch upr. nr LOD/4611/PWBE/21 spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	mgr inż. Bartłomiej Łańduch Upr. projektant i kierownik budowy w zakresie sieci, instalacji elektrycznych Nr upr. bud. LOD/4611/PWBE/21 Michałów Drugi 32a, 62-860 Opatówek
	ASYSTENCI PROJEKTANTA	
	mgr inż. Błażej Pacholczyk	mgr inż. Błażej Pacholczyk ELMONT s.c., tel. 692 351 925 mail: b.pacholczyk@elmontsc.pl

Oryginał

Kwiecień 2025

URZĄD MIEJSKI w TURKU

woj. wielkopolskie
ul. Kaliska 59
62-700 Turek

GIM.7230.28.2024

Turek, dnia 02.05.2024 r.

ENERGA –OPERATOR S.A

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

pełnomocnik:

Arkadiusz Łańduch

ELMONT s.c

Michałów Drugi 32A

62-860 Opatówek

Odpowiadając na pismo, dotyczące wyrażenia zgody na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej – projektowanej linii kablowej nN w celu zasilenia budynku garażowego na działce oznaczonej nr geod. 576/1 obręb 0003 Turek C, która przebiegać będzie w drodze wewnętrznej- ul. Makowa - działka nr geod.: 774 obręb 0003 Turek C, zarządzanej przez Gminę Miejską Turek, złożone przez pana Arkadiusza Łańducha, pełnomocnika ENERGA –OPERATOR S.A, informuję co następuje:

1. W odniesieniu do przedmiotowej działki, na potrzeby realizacji inwestycji, tutejszy organ wyraża zgodę na dysponowanie w/w nieruchomościami na cele budowlane.
2. Przedmiotowa infrastruktura należy lokalizować zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.
3. Przejście poprzeczne pod drogami wykonać w rurze osłonowej.
4. W przypadku wystąpienia na trasie ww. infrastruktury kolizji z krzewami lub drzewami inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do usunięcia ich na własny koszt po uzyskaniu decyzji zezwalającej,
5. W przypadku wystąpienia na trasie projektowanej infrastruktury kolizji z innymi urządzeniami, koszt przebudowy tych urządzeń ponosi Inwestor.
6. Rozpoczęcie i zakończenie robót należy zgłosić w Urzędzie Miasta Turku pok. nr 107 lub tel. 63 289 6175. Po wykonaniu prac dostarczyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
7. Po zakończonych robotach pas drogowy przywrócić do stanu pierwotnego,
8. Dla obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, wymagane jest ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu lub podpisanie umowy dzierżawy z Gminą Miejską Turek na dzierżawę pasa drogowego w celu umieszczenia przedmiotowych urządzeń w pasie drogowym oraz w celu prowadzenia robót.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Urząd Miejski w Turku

Z-ca BURMISTRZA

Jerzy Kurzawa

ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, Wielkopolska

tel. (63) 289 61 00, fax (63) 289 61 11, e-mail: poczta@miastoturek.pl, www.miastoturek.pl

Sprawę prowadzi: Wydział Inżynierii Miejskiej Tel. 63 2896175

21

Urząd Miejski w Turku

ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, Wielkopolska
tel. (63) 289 61 00, fax (63) 289 61 11, e-mail: poczta@miastoturek.pl, www.miastoturek.pl
Sprawę prowadzi: Wydział Inżynierii Miejskiej Tel. 63 2896175

22

Turek, dnia 11.07.2024 r.

ENERGA – OPERATOR S.A
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
pełnomocnik:
Arkadiusz Łańduch
ELMONT s.c
Michałów Drugi 32A
62-860 Opatówek

Nawiązując do korespondencji w sprawie zmiany lokalizacji uzgodnionej pismem znak: GIM.7230.28.2024 z dnia 02.05.2024 r. projektowanej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, która przebiegać będzie w drodze wewnętrznej o numerze geodezyjnym: 774 obręb 0003 Turek C (ul. Makowa), zarządzanej przez Gminę Miejską Turek, złożone przez pana Bartłomieja Pauś – pełnomocnika ENERGA – OPERATOR S.A, informuję co następuje:

1. Tutejszy organ akceptuje zmianę załącznika graficznego - przedmiotową infrastrukturę należy lokalizować zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma,
2. Pozostałe warunki i ustalenia zawarte w uprzedniej korespondencji z dnia 02.05.2024r. pozostają bez zmian.

z-ca BURMISTRZA
Joanna Misiak-Kędziora


Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Urząd Miejski w Turku


ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, Wielkopolska
tel. (63) 289 61 00, fax (63) 289 61 11, email: poczt@miastoturek.pl, www.miastoturek.pl
Sprawę prowadzi: Wydział Inżynierii Miejskiej Tel. 63 2896175

Istniejąca szafka pomiarowa typu
P1-Rs/LZV/F na dz. nr 610
Z468485


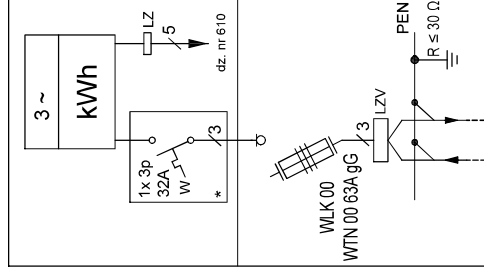


**Stacja nr T460001 Turek - Dobrska
typu MBST-20/630**



Transformator $S_n = 160 \text{ kVA}$



istn. WT-1 100A gG
proj. WT-1 100A gF
IB = 96.51A

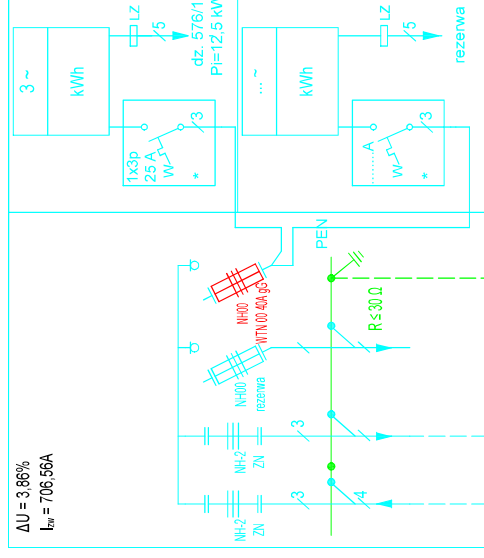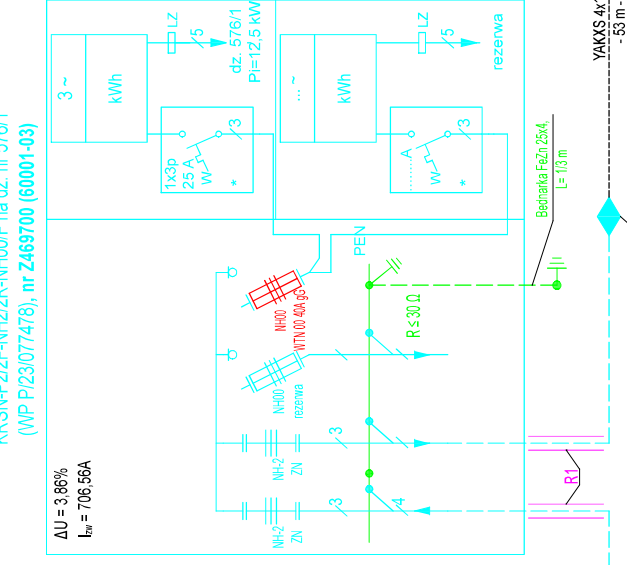

Proj. kablowa rozdzielnica szafowa typu
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F na dz. nr 576/r/
(WP P/23/077478), nr Z469700 (600001-03)

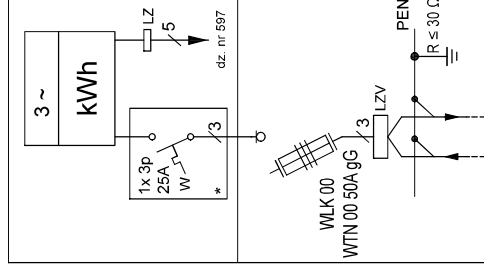

Podział sieci

"ELMONT" ELMONT s.c. Michałów Drupi 32A 62-560 Opatówek tel. +48 62 761 93 33		Schemat		UMOWA KJ0824/24 OB1 CBIA624/0027 NP 723.077.175 ST.OBM 6000.003 INWESTOR Energia Operator SA OBST link kablowy nN kategoria obiektu XXVI NR.RYS E-02	
LEGENDA Projektowane przyłącze kablowe nN 2x NAX2Y (YAKXS) 4x120SE 0,6/1 kV L=4250 m Granice działek Projektowana rura osłonowa typu AROT: R1 - 2x SRS 110 L = 10 m (przezsk)		NAZWA RYSUNKU: TEMAT: Budowa linii kablowej nN dla budynku garażowego na dz. nr 576/1 w miejscowości Turek gm. Turek		PROJEKT BUDOWLANY PODPISY PROJEKTANT: mgr inż. Bartłomiej Landuch upr. nr 0040419174WEZ1 spec. instalacji w zakresie sił. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ASISTENCI: inż. Błażej Pacholczyk ADRES: nr parcelacji ewid. 302073, 1. Miasto Turek objętych nr 0003 Turek C, dz. nr 1/001, 556, 744	
1. Benarkę cynkową FeZn 25x4 należy ułożyć zgodnie ze schematem (Rys. E-02). 2. Z uwagi na brak możliwości zapewnienia skutecznej ochrony od porażen proponuje się wymianę wkładów bezprzewodowych w obwodzie nr 03.		BRANŻA: ELEKTRYCZNA DATA: Czerwiec 2024 SKALA: -			