


PROJEKTOWANA STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4 kV ZPUE MRw-b2pp 20/630 "BUDZISTOWO KFC"

T551011

UWAGA:
Stację przystosować do zamontowania w przyszłości telesterowania.
Szafa AMI NIEWYPOSAŻONA w sterownik oraz sensory napięcia i cewki Rogowskiego

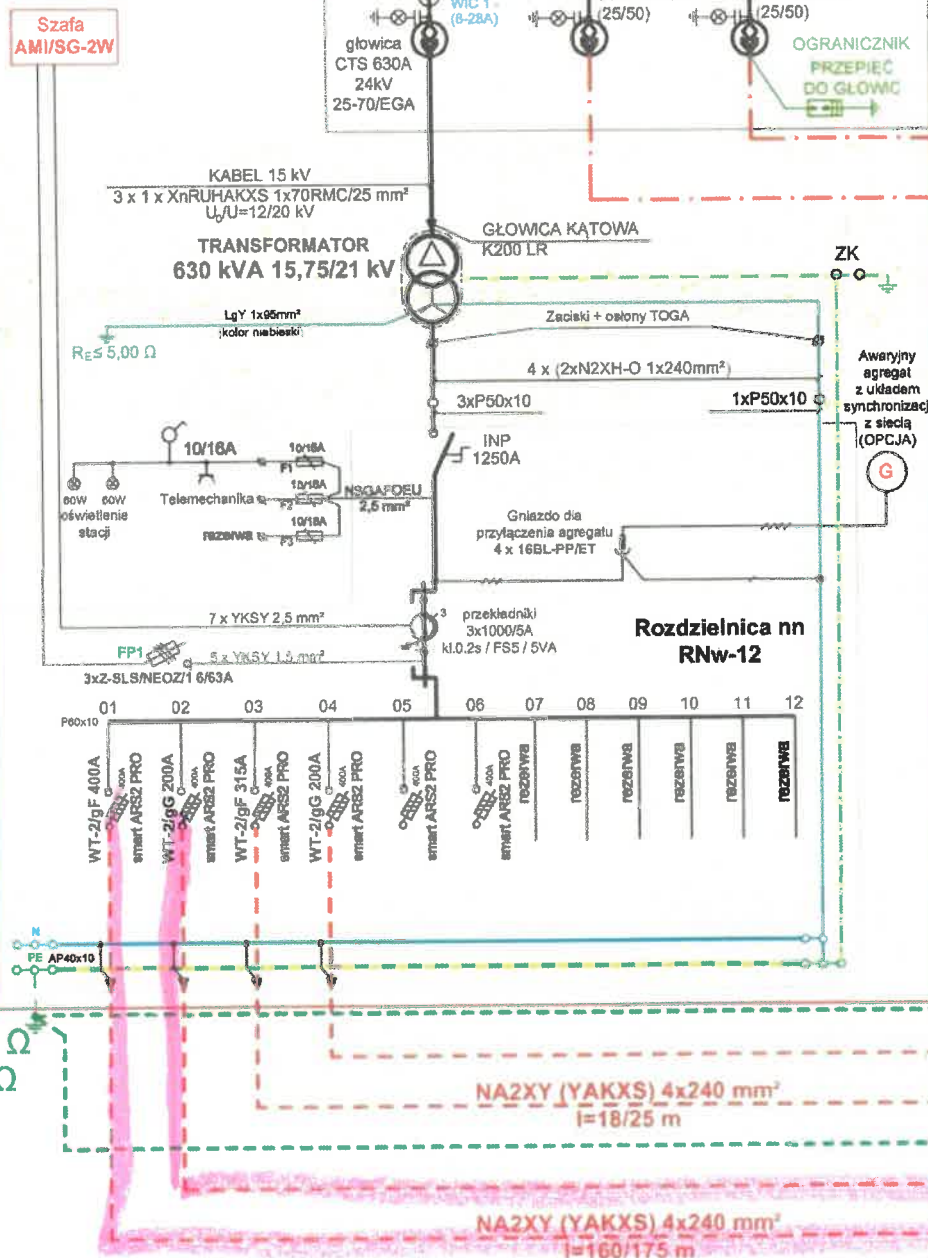

$R_{E[S]} \leq 5,00 \Omega$
 $R_B \leq 0,62 \Omega$

- ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Legenda:

- proj. kabel energetyczny 15 kV
- istn. kabel energetyczny 15 kV
- istn. sieć napowietrzna 15 kV z przewodami AFI-6
- proj. kabel energetyczny 0,4 kV
- proj. układ uziomowy (prędkość S/Z: 25x4 mm)

OCHRONA PRZY USZKODZENIU WG. PN-EN 50522:2011E
w sieci 0,4 kV - samoczynne wyłączenie zasilania
w sieci 15 kV - uziemienie ochronne

istn. linia kablowa nr 524 (524/004/02)
3 x XRUHAKXS 1x120 mm²

odłącznik nr 555688

proj. mufy przelotowe 15 kV
6 x POLJ-24/1x120-240

SN15KV
S535524
8


3 x NA2XS(FL)2Y 1x150/25 mm²
 $U_0/U = 12/20kV, I=6/3x18 m$
3 x NA2XS(FL)2Y 1x150/25 mm²
 $U_0/U = 12/20kV, I=6/3x18 m$

NA2XY (YAKXS) 4x240 mm²
 $I=3/6 m$

NA2XY (YAKXS) 4x240 mm²
 $I=18/25 m$

NA2XY (YAKXS) 4x240 mm²
 $I=161/176 m$

NA2XY (YAKXS) 4x240 mm²
 $I=160/175 m$

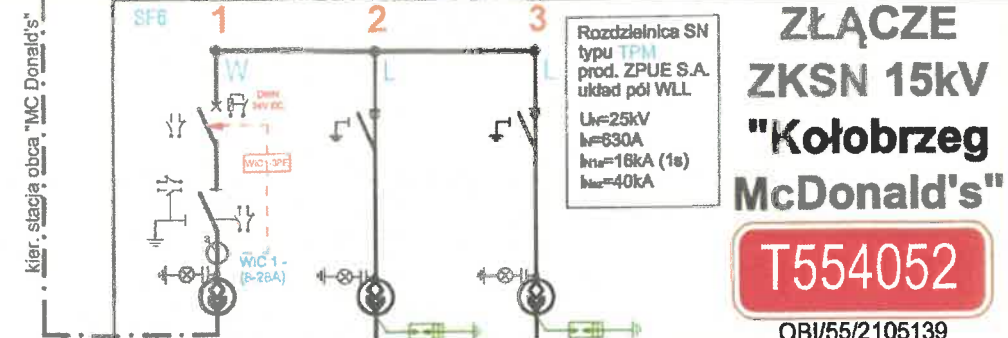


**ZŁĄCZE
ZPSN 15kV
"Kołobrzeg
McDonald's"**

T554052

OBI/55/2105139


Z5503773

**PROJEKTOWANA SZAFKA POMIAROWA
KKRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F dz. 628/15**
dz. 628/15 obręb Budzistowo, P/24/020732, Pp=35,0 kW
MYJNIA SAMOCHODOWA

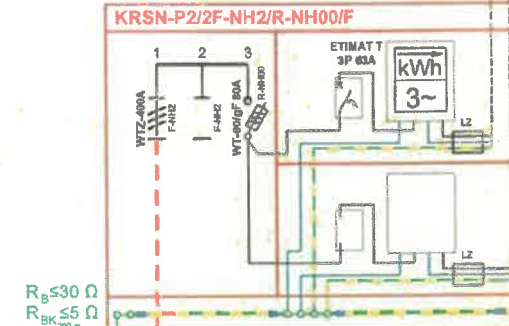


Z5503774

**PROJEKTOWANA SZAFKA POMIAROWA
KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F dz. 628/15**
dz. 628/15 obręb Budzistowo, P/23/059509
BUDYNEK USŁUGOWY - RESTAURACJA KFC
Pp=190,0 kW, $I_{sc} = 294,88 A, \cos \phi = 0,93$

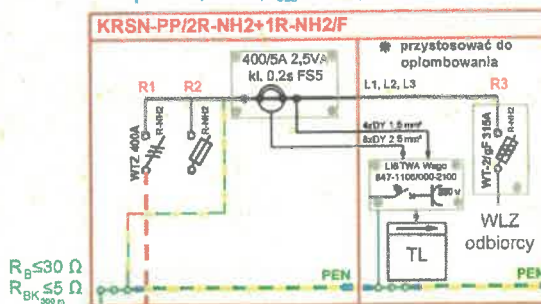


Z5503775

**PROJEKTOWANA SZAFKA POMIAROWA
KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F dz. 628/15**
dz. 628/15 obręb Budzistowo, P/24/008101
BUDYNEK STACJI PALIW "MOYA"
Pp=50,0 kW, $I_{sc} = 77,6 A, \cos \phi = 0,93$

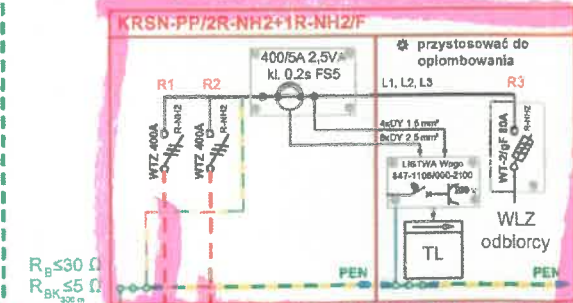

Z5503776

**PROJEKTOWANA SZAFKA POMIAROWA
KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F dz. 628/15**
dz. 628/15 obręb Budzistowo, P/24/008095
OŚLONOSTĘPNA STACJA ŁADOWANIA
Pp=180,0 kW, $I_{sc} = 279,36 A, \cos \phi = 0,93$

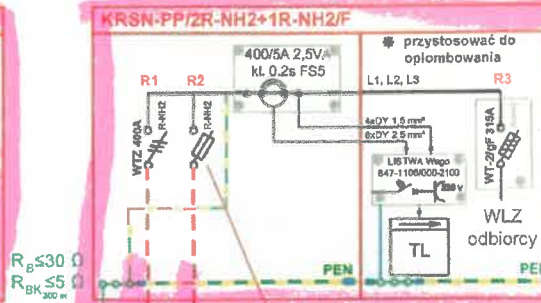

PODZIAŁ SIECI

SCHEMAT IDEOWY

Inwestor:		ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KOSZALINIE ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, REGON: 190275904, NIP: 583-000-11-90			ENERGOPROJEKT TOMASZ TESSIKOWSKI
Biuro projektowe:		ENERGOPROJEKT TOMASZ TESSIKOWSKI Charzyno 16J, 78-122 Charzyno, kom. 792 062 998, tomasz.tessikowski@wp.pl			
	Imię i nazwisko	Uprawnienia		Data	Podpis
Projektował:	Tomasz Tessikowski	ZAP/0179/POOE/14 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		21.05.2024	
Nazwa inwestycji: Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z budową szafek energetycznych 0,4 kV oraz energetycznych linii kablowych 0,4 i 15 kV z elementami towarzyszącymi, dla przyłączenia stacji paliw, myjni, stacji ładowania pojazdów oraz budynku usługowego przy ul. Dobrawy w miejscowości Budzistowo				Obiekt:	Sieć 15/0,4 kV (kat. XXVI)
				OBI:	OBI-55-2400410
				Skala:	-
Działki, adres inwestycji: 628/15 obręb Budzistowo				Rysunek:	E2