

**Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach**

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): **Woryty OBI/64/2202945**
**Nr OBI:** \_\_\_\_\_

**I. Dotyczy tylko robót na nN:**

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
  - a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:
 

WYKONAWCA ☐
SPNS ☒
  - b) agregat zapewnia:
 

WYKONAWCA ☐
ENERGA ☐

- ilość ..... moc.....  
 - ilość ..... moc.....  
 - ilość ..... moc.....

**II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:**

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:
 

WYKONAWCA ☐
SPNS ☐
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:
 

TAK ☐
NIE ☐
3. Agregat zapewnia:
 

WYKONAWCA ☐
ENERGA ☐

- ilość ..... moc.....  
 - ilość ..... moc.....  
 - ilość ..... moc.....  
 - ilość ..... moc.....  
 - ilość ..... moc.....
4. Przewidywany czas pracy na sieci:
 

- ilość wyłączeń: ..... **1** .....  
 - czas wyłączeń: ..... **4 godz.** .....
5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.
 

TAK ☐
NIE ☒

| LP | TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTOREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE | IŁOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM | ZAKRES SZKOLENIA |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1  |                                                            |                                |                  |
| 2  |                                                            |                                |                  |
| 3  |                                                            |                                |                  |

6. Uwagi:

**BIU**

Sporządził  
Pracownik MZE:

**2026-09-23**  
ds. Linii Elektroenergetycznych

**Jacek Odoliński**

Pole wyboru ☐ wypełnić znakiem X

Zatwierdził:  
Kierownik MZE

**2026-09-23**

Kierownik Działu  
Zarządzania Eksploatacją


**Danusz Sygura**

## UWAGA



- Ochrona od porażeń zapewniona poprzez samoczynne wyłączanie zasilania
- Układ sieci TN-C
- \* urządzenia przystosowane do plombowania

*zabudowa stacji transformacji na raporcie Liniowej Kablej (Kablej Elong)*

istn. złącze kablowo-pomiarowe  
typu ZK-1L\*TL4R/F  
nr 14130201

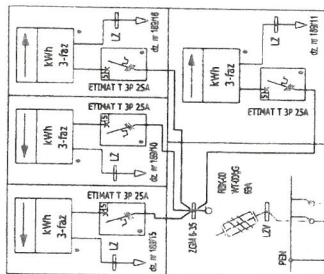

Os-1413  
Worty Siedlisko  
100KVA

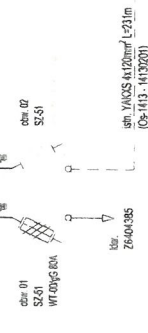

*zabudowa przy zabudowie pomieszczenia - P125/D90219*

18.11.2025


Technik Władcy  
os. przyłączeń  
Sebastian Pose

*- zabudowa przy do wyłączenia*


2025-09-20

ds. Liniowej Energetycznych

Jacek Odolinski

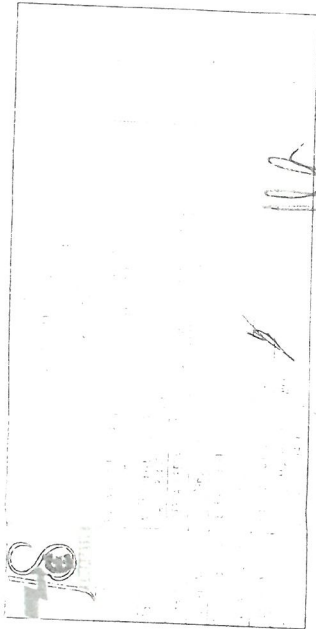

100% zgodność z projektem  
100% zgodność z projektem  
100% zgodność z projektem

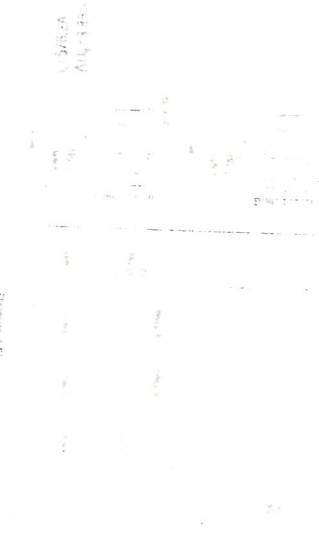

KAMIL BRUDZIŃSKI  
14-140 Młodych Różyczek 3/1  
kbrudzinski7@wp.pl tel. 514071792  
NIP: 247-206-75-76 REGON: 380653408

Wybudowano

KRSN-P213F-MH2/10-NH00F

NR 26404862

1 ETAP

WYKONANO  
zgodnie z projektem

19.11.2023