


ZK nr 1,2-zapas kabla
ZK nr 3 wybudować
ZK nr 4,5,6 nie realizować
ZK nr 7 kompletne
ZK nr 8 bez wyposażenia

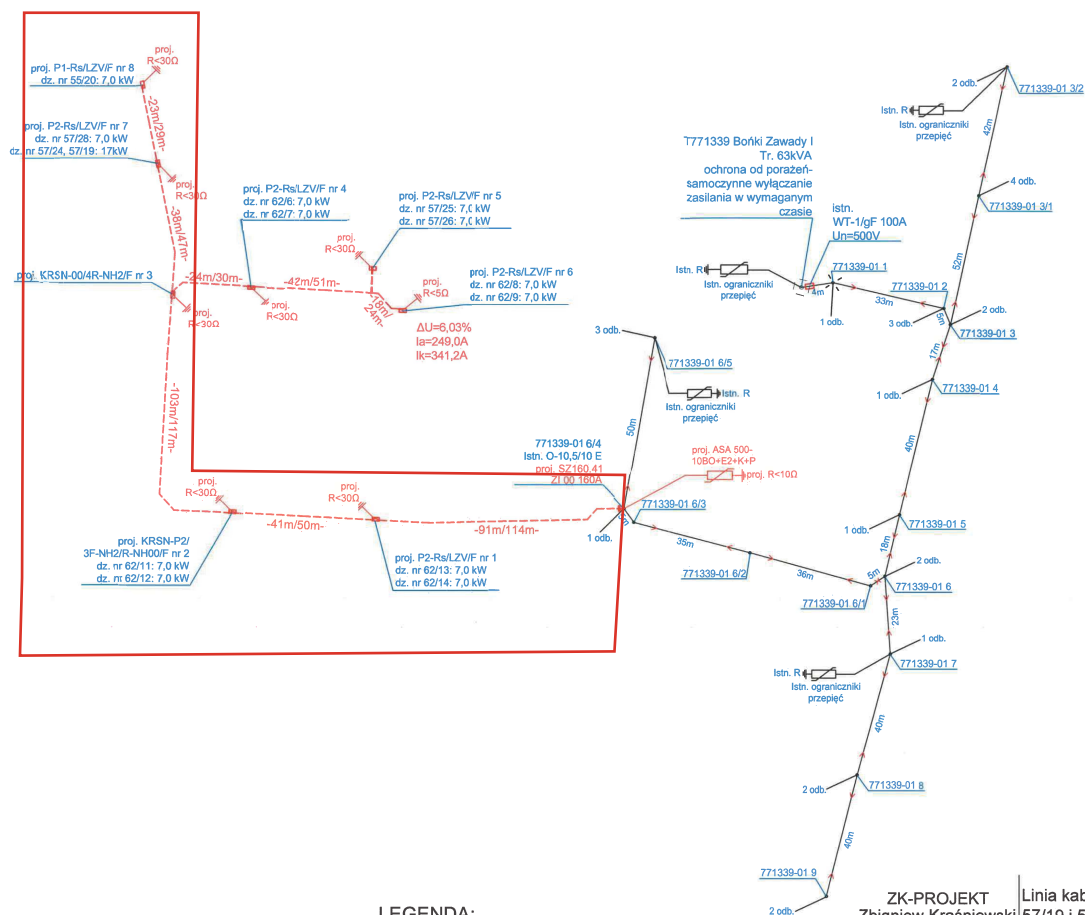

- istn. stacja transformatorowa SN/nN,
- proj. linia kablowa nN kablem typu NA2XY 4x120mm²,
- istn. linia napowietrzna nN przewodami typu AsXSn 4x50mm².

ZK-PROJEKT | Linia kablowa niskiego napięcia dla zasilania działek nr
Zbigniew Kraśniewski | 57/19 i 57/24 w m. Bońki Zawady, gm. Płońsk.

Tytuł rysunku	Schemat ideowy zasilania - linia kablowa nN obwód 01
---------------	--

		Projektant		Nr umowy
		mgr inż. Tomasz Kraśniewski		PJ.01/191/26
		Nr upr. MAZ/0592/PWBE/19		
Podpis	Data	Podpis <u>inż. Tomasz Kraśniewski</u> Upoważniona do projektowania bez ograniczeń w specjalności II w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zr. nr upr. MAZ/0592/PWBE/19	Data lipiec 2026r.	Rys nr E-03 19