


Pośrednia ochrona od porażeń - samoczynne wyłączanie zasilania w układzie sieci TN-C

LEGENDA


— ELEMENTY ISTNIEJĄCE
— ELEMENTY PROJEKTOWANE

T-4161
Zielonisz Szkoła
630kVA




obw. 1-06
WTNH-2/
gF 125A

Z-601




Z-602



Uzgodnienie wystawione wyłącznie w formie elektronicznej.
Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku
Dział Dokumentacji Energetycznej
Dokumentację projektową sprawdzono pod względem
zgodności z B/25/051656;P/25/050192;P/25/050194
Uzgodnienie nr 2026/07/06441/32MMD
Data uzgodnienia 11.08.2026



Podpis
cyfrowy:
Jakub Druet
Data:
2026.08.11
14:24:50
+02'00'

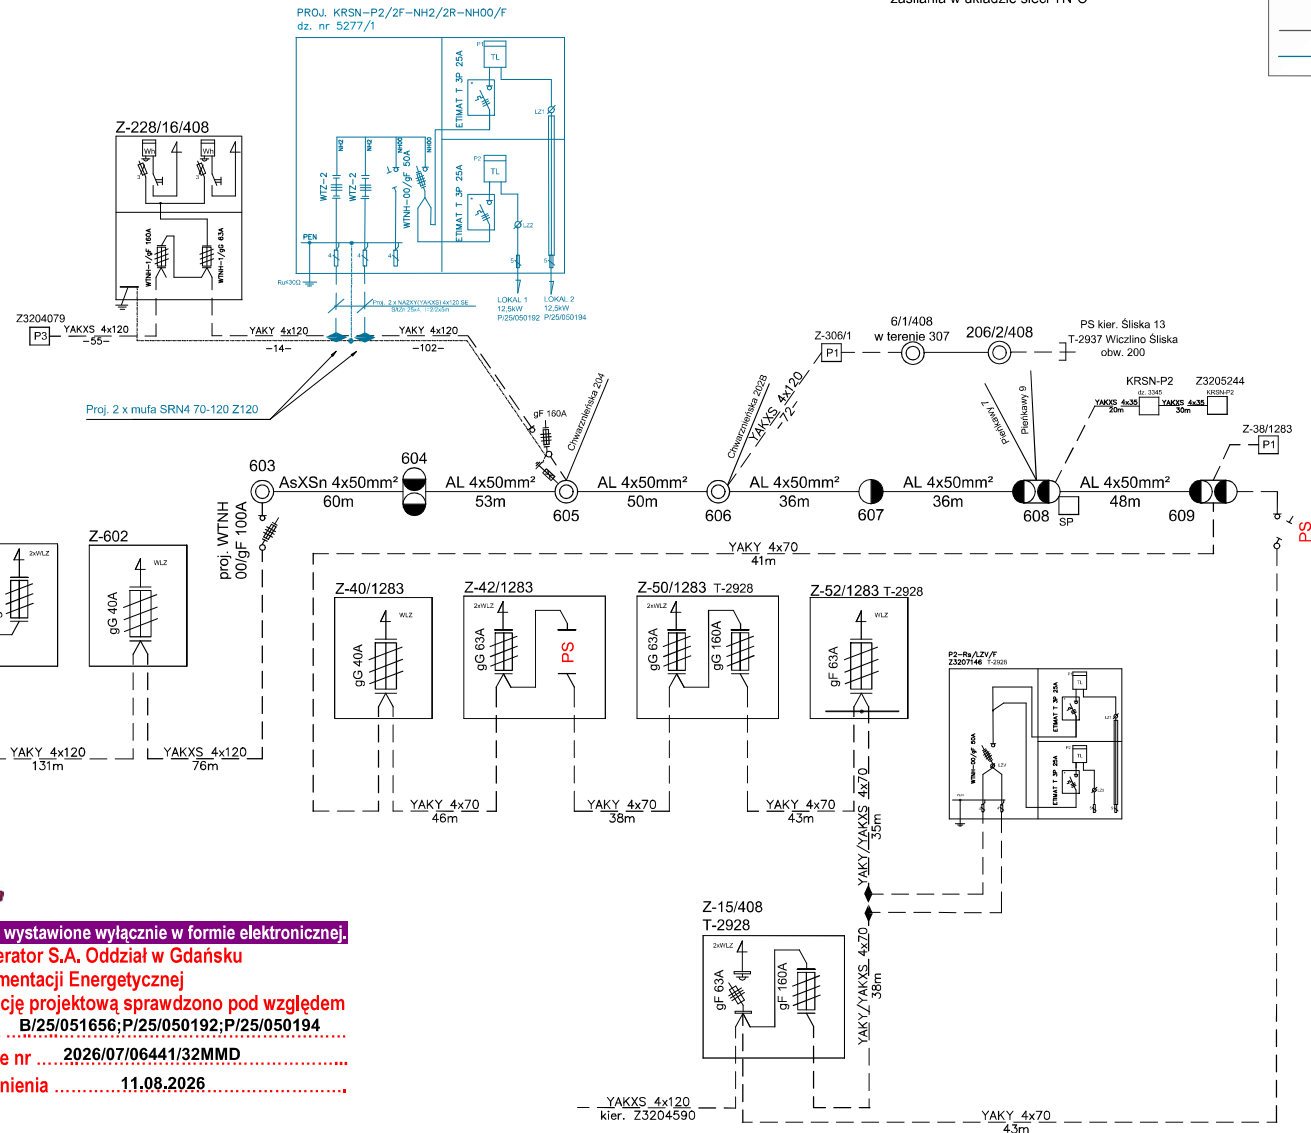

INWESTOR		Energa-Operator S.A. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130	
		Biuro Projektowe FORTE Sandra Kaczmarek 81-159 Gdynia, ul. Żeliwna 5B/1, NIP: 9581575697	
		ZN/8419/3232MZI/2025/2504004	
		SCHEMAT JEDNOKRESKOWY	
RYSUNEK NR. E-02b		projekt przyłącza kablowego nn 0,4kV	
Dla zasilenia dz. nr 5277/1 w m. Gdynia, ul. Chwarznińska, gm. Gdynia			
PROJEKTOWAŁ:	Jaroslav REUT	UAN/8346/165/86 POMIĘ/0394/08 upr. bud. do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznej	