



Schemat systemu detekcji gazu dla pomieszczenia kotłowni

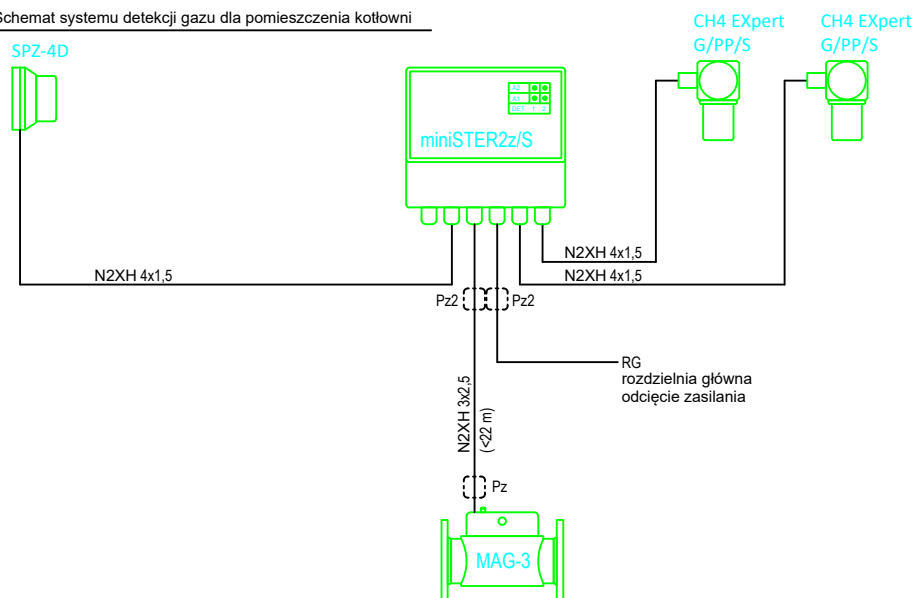

Uwagi:

1. Maksymalna długość przewodu YDY 4x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy MD-2.ZA z zaworem MAG-3 - 44 m (z dodatkową puszką Pz2).
2. Dostępne średnice zaworów MAG-3: DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100.
3. Maksymalna ilość detektorów - 2.

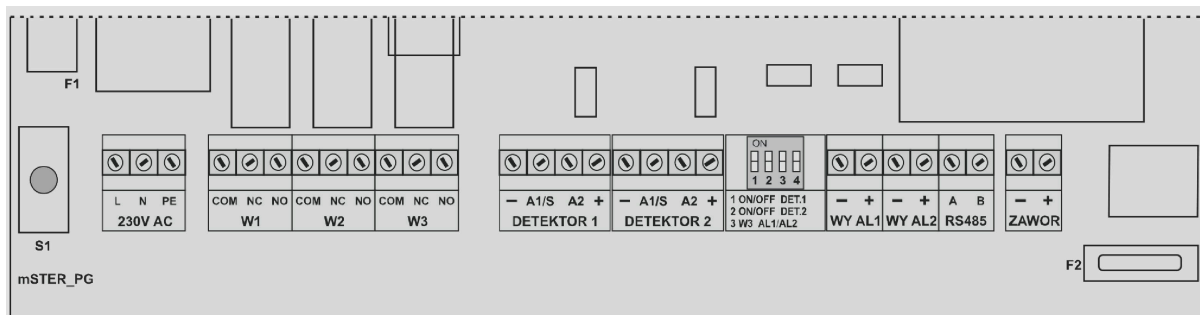

NOVA PROJEKT
ARCHITEKCI sp. z o.o.
 40-083 Katowice, ul. Zabrska 14/11,
 tel: 514-333-280;
 e-mail: biuro@nova-projekt.pl

Budowa stacji paliw płynnych i gazu lpg z wiatą dystrybutorową wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami

nazwa
i adres
inwestycji:

Bystrzejowice, trasa S17
 dz.nr: 250/4, 251, 321/1, 164/6
 jednostka ewidencyjna: 061703_5;
 Obręb 0006 Bystrzejowice A Ukaz

rysunek:

Schemat instalacja przyzywowa

branża:	Telekomunikacyjna	faza:	Projekt Techniczny
zespół:	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
projektant:	mgr inż. Grzegorz Ziajka	DTT-TU/02337/02/U	
sprawdzający:	mgr Artur Machnik		
skala:	-/-	data:	lipiec 2026
		nr rys.:	T 04