




NR POLA /odpływu/	113			113.1	113.2	113.3
ODBIORNIK	zasilanie z RG	ochrona przepięciowa	kontrola napięcia	oświetlenie	gniazdko	gniazdko 3 faz.
moc zainst. Pi [kW]						
TYP KABLA, PRZEWODU [mm2]	YKYzo 5x4			YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 5x2,5

NAPIĘCIE ZASILANIA	400/230 V
UKŁAD PRACY INSTALACJI	TN–S
ŚRODEK OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM (ochrona dodatkowa)	SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

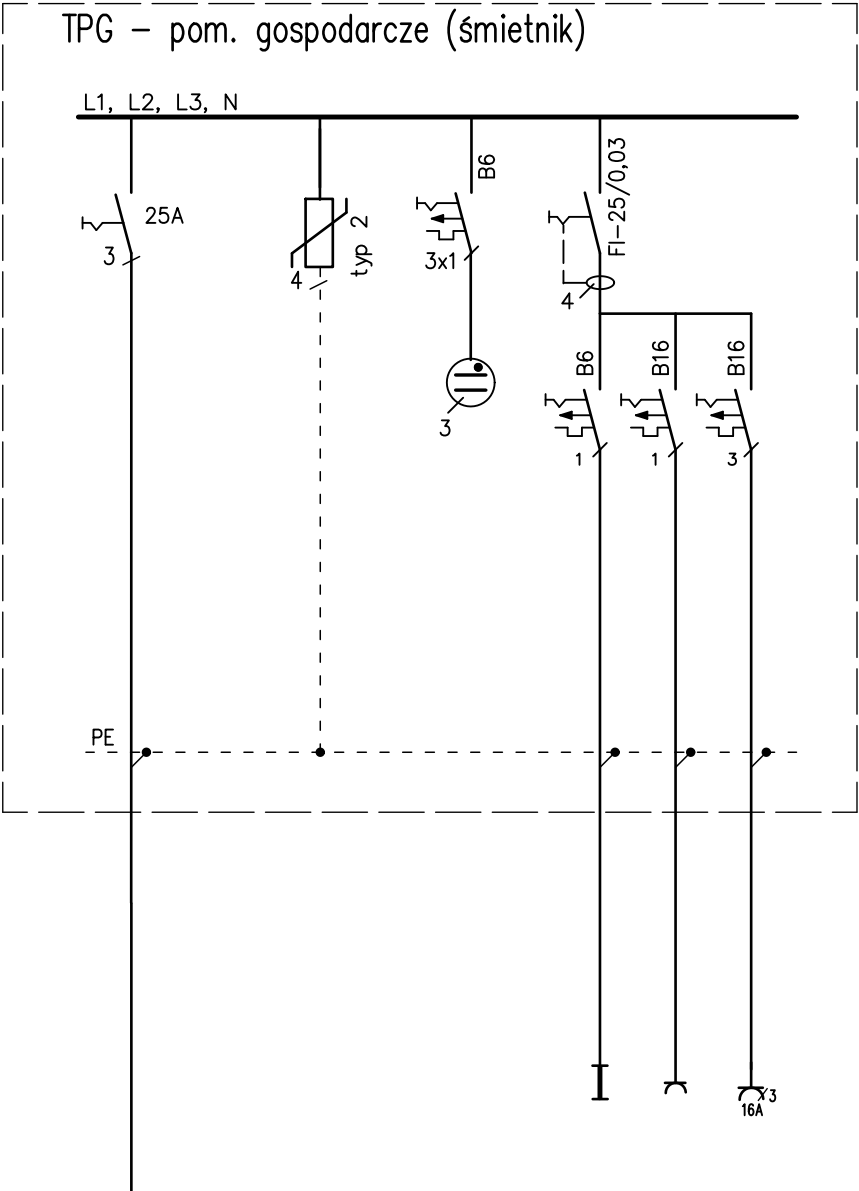

NOVA PROJEKT ARCHITEKCI SP. Z O.O
40-083 Katowice, ul. Zabrska 14/11,
T: 666 831 811; E: biuro@nova-projekt.pl
www.nova-projekt.pl;

nazwa i adres inwestycji:

Budowa stacji paliw płynnych i gazu lpg z wiatą naddystybutorową, wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami
Wierchowiska Drugie, trasa S17
nr: 42/3, 43/3, 43/4, 23/7, 44/7
jednostka ewidencyjna: 061703_5; Obręb 0035 Wierchowiska Drugie

rysunek:	TABLICA BEZPIECZNIKOWA POM. GOSPODARCZE TPG		
branża:	Instalacje elektryczne	faza:	Projekt techniczny
zespół:	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
projektant:	mgr inż. Krzysztof Nowak	136/82	
sprawdzający:	mgr inż. Michał Żarnota	2013/07	
opracował:			
skala:		data:	07.2026
		nr rys.:	IE-13