

PROJEKT

BUDOWLANY

– BRANŻA ELEKTRYCZNA –

Nazwa projektu:	Przebudowa słupowej stacji trafo Gruta 4 wraz z przebudową linii SN-15kV i linii nn-0,4kV oraz przyłącza w msc. Gruta gm. Gruta.
Lokalizacja:	Działki nr 154/1 i 156; obr. Gruta gm. Gruta.
Inwestor:	ENERGA-OPERATOR S.A Oddział w Toruniu ul. gen. Bema 128, 87-100 Toruń,
Jednostka projektowa:	ENERGOPLANER Łukasz Pilat ul. Ikara 1/10, 86-300 Grudziądz tel. kon.: 605-309-325

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

Starostwo Powiatowe
w Grudziądzu
ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Załącznik Nr
do zgłoszenia z projektem
Nr
przyjęte dnia
50.6743.54.2026
09.02.2026

Spis zawartości Projektu Budowlanego:

- projekt zagospodarowania terenu
- załączniki do projektu

(zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa Budowlanego całość problematyki można przedstawić w projekcie zagospodarowania terenu)

Z up. Starosty
KIEROWNIK
Wydziału Środowiska i Budownictwa
Kazimierz Sobótka

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa projektu:	Przebudowa słupowej stacji trafo Gruta 4 wraz z przebudową linii SN-15kV i linii nn-0,4kV oraz przyłącza w msc. Gruta gm. Gruta.
Lokalizacja:	Działki nr 154/1 i 156; obr. Gruta gm. Gruta.
Inwestor:	ENERGA-OPERATOR S.A Oddział w Toruniu ul. gen. Bema 128, 87-100 Toruń,
Jednostka projektowa:	ENERGOPLANER Łukasz Piłat ul. Ikara 1/10, 86-300 Grudziądz tel. kon.: 605-309-325

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

Funkcja	Nazwisko i imię	Nr uprawnień	Data opracowania	Podpis
Projektant:	mgr inż. Piłat Łukasz	Nr ewid.:KUP/ 0139/POOE/14	28.01.2026	mgr inż. Łukasz Piłat uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych NR EWID KUP/0139/POOE/14

Grudziądz, 28.01.2026

Grudziądz, dnia 9 lutego 2026 r.

ŚB.6743.54.2026

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa i 5b w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a, pkt. 23 lit. a oraz ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.)

zaświadczam

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

do przebudowy słupowej stacji trafo Gruta 4 wraz z budową odcinków linii SN-15 kV i linii nn 0,4 kV wraz z przyłączem na działkach nr 154/1, 156, obręb Gruta, gmina Gruta objętej zgłoszeniem z dnia 29 stycznia 2026 r. (wpływ dnia 29 stycznia 2026 r.).

Zgodnie z art. 30 ust. 5aa wydanie niniejszego zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 i 7 oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Załącznik:

1. Projekt budowlany – 3 egz.
(1 egz. – otrzymuje inwestor, 1 egz. – otrzymuje PINB, 1 egz. - a/a)
2. Klauzula informacyjna RODO (na odwrocie)

Z up. Starosty
KIEROWNIK
wydziału Środowiska i Budownictwa
Kazimierz Sobótka

Otrzymują:

1. Inwestor:
Energa-Operator S.A., Oddział w Toruniu
przez pełnomocnika, którym jest Łukasz Piłat
2. A/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grudziądzkiego
2. Wójt Gminy Gruta

Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu,
klauszula informacyjna (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Małomłyńskiej 1, 86- 300 Grudziądz;
2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych Pana Dawida Banasiak z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną pod adresem: e-mail: inspektor@powiatgrudziadzki.pl; w sprawach związanych z ochroną danych;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu/celach realizacji zadań Starostwa Powiatowego w Grudziądzu wynikających z przepisów prawa, zawartych umów i udzielonych zgód.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów RODO
 - a) art. 6 ust 1 pkt a.) wyrażonej zgody na przetwarzanie danych;
 - b) art. 6 ust 1 pkt e) realizujący działania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu określonym w pkt.3 odbiorcami danych mogą być:
 - a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne działające na podstawie przepisów prawa;
 - b) podmioty, z którymi Administrator podpisał stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji określonych celów zawartych w punkcie 3, a po tym czasie zgodnie z okresem oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.).
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 - c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 - d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;
 - f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, dane nie będą przekazywane do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Jeśli takie działania będą mieć miejsce zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/ny.

1 Spis zawartości projektu zagospodarowania terenu

Spis treści

1	Spis zawartości projektu zagospodarowania terenu.....	0
2	Oświadczenie Projektanta	1
3	Część opisowa projektu zagospodarowania terenu.....	2
3.1	Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.....	2
3.2	Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu	2
3.3	Projektowane zagospodarowanie terenu	2
3.4	Zestawienie powierzchni.....	2
3.5	Informacje i dane.....	2
3.6	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwporażeniowej	3
3.7	Inne niezbędne dane	3
3.8	Obszar oddziaływania	3
4	Uprawnienia zawodowe projektanta i sprawdzającego	4
5	Część rysunkowa projektu zagospodarowania terenu	7
5.1	Projekt zagospodarowania terenu.....	8

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z Art. Nr 34 ust. 3d Prawa Budowlanego oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu p.t. „Przebudowa słupowej stacji trafo Gruta 4 wraz z przebudową linii SN-15kV i linii nn-0,4kV oraz przyłącza w msc. Gruta gm. Gruta Działki nr 154/1 i 156 obr. Gruta gm. Gruta” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inż. Łukasz Piłat

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych oraz elektroenergetycznych
NR EWID KUP/0139/POOE/14

Łukasz Piłat
(KUP/0139/POOE/14)

.....

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

3 Część opisowa projektu zagospodarowania terenu

3.1 *Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego*

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na przebudowę linii napowietrznej SN na kablową wymiana z przestawieniem słupowej stacji transformatorowej wraz z przebudową linii nn na kablową.

3.2 *Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu*

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 154/1 i 156 obr. Gruta gm. Gruta gdzie znajduje się słupowa stacja transformatorowa Gruta 4 i sieć średniego i niskiego napięcia. Na w/w działkach znajdują się zabudowania mieszkaniowe oraz teren rolny. Na wyżej wymienionej działkach zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej napowietrzno- kablowej i teletechnicznej

3.3 *Projektowane zagospodarowanie terenu*

Zgodnie z wytycznymi projektowymi oraz uzgodnioną zmianą koncepcji istniejącą linię napowietrzną SN-15kV zasilającą stację Gruta 4 należy skablować od stanowiska z łącznikiem nr 3839 do nowoprojektowanej stacji Gruta 4 w nowej lokalizacji. Istniejąca słupową stację trafo typu SB2I Gruta 4 nr STA 2-0313 należy zdemontować i wybudować nową stację typu STNKu21-20/250/R w nowej lokalizacji Istniejącą linię napowietrzną nn-0,4kV jako wyprowadzenie obwodu nn 01 należy skablować od stacji do projektowanego złącza kablowego usytuowanego w linii ogrodzenia. Z projektowanego złącza kablowego wyprowadzić WLZ do istniejącego budynku mieszkalnego. Istniejący transformator, szafę kablową oraz szafkę AMI wraz z przekładnikami należy przelożyć ze starej stacji na nowoprojektowaną.

3.4 *Zestawienie powierzchni*

- a) Nie dotyczy,
- b) Nie dotyczy,
- c) Nie dotyczy,
- d) Nie dotyczy,

3.5 *Informacje i dane*

- a) Obszar objęty opracowaniem nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.
W przypadku natrafienia w trakcie realizacji inwestycji na obiekty o cechach zabytku lub wykopaliska archeologicznego, wówczas prace zostaną wstrzymane, znalezisko zabezpieczone i niezwłocznie zostanie powiadomiony Wojewódzki Konserwator Zabytków.
- b) Nie dotyczy

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

- c) Planowana inwestycja będzie realizowana metodą wykopu otwartego. Prace ziemne w pobliżu drzew będą wykonywane ręcznie, tak by nie uszkodzić bryły korzeniowej. Inwestor zamierza przeprowadzić i wykonać w sposób zapewniający ograniczenie jego oddziaływania na środowisko, w tym ochronę walorów krajobrazowych. Inwestor zobowiązuje się w trakcie prowadzenia prac budowlanych do ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. W trakcie realizacji inwestycji nastąpią krótkotrwałe wyłączenia energii elektrycznej związane z pracami łączeniowymi. O przerwach w dostawie energii elektrycznej zostaną poinformowane przez inwestora wszystkie zainteresowane strony zgodnie z obowiązującymi wymogami. Inwestycja nie będzie ograniczać korzystania z wody, kanalizacji, energii cieplnej i środków łączności dla obiektów zlokalizowanych na innych działkach. Planowana inwestycja nie ogranicza dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu występujących na sąsiednich działkach.

3.6 *Dane dotyczące warunków ochrony przeciwporażeniowej*

Nie dotyczy

3.7 *Inne niezbędne dane*

Nie dotyczy

3.8 *Obszar oddziaływania*


Zgodnie z Art. 34 ust. 3 punkt 3e Prawa Budowlanego określám obszar oddziaływania. Projektowana i przebudowana sieć średniego i niskiego napięcia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu będzie ułożona nie bliżej niż 0,5m od granicy działek objętych wnioskiem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z normą NSEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa ” nie spowoduje to ograniczenia w zagospodarowaniu terenu sąsiednich działek a obszar oddziaływania inwestycji ograniczy się tylko do działek ujętych we wniosku o pozwolenie na budowę.

mgr inż. Łukasz Pilat

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych oraz elektroenergetycznych
NR EWID KUP/0139/POOE/14

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

4 Uprawnienia zawodowe projektanta i sprawdzającego



KUJAWSKO
POMORSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: KUPOIB/KK-0055-0079/14

Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Łukasz Piłat
magister inżynier o kierunku elektrotechnika

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0139/POOE/14

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Jacek Kołodziej

inż. Wojciech Klatecki

inż. Paweł Gonczewicz

Otrzymują:

2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Szczegółowy zakres uprawnień budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w związku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Pan Łukasz Piłat jest upoważniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
 - projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów,
 - sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami
- bez ograniczeń.**


Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Jacek Kołodziej

inż. Wojciech Klatecki

inż. Paweł Gonczorzewicz

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
KUP-LM3-7ZZ-78A *

Pan Łukasz Piłat o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0016/15
adres zamieszkania
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-09 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograf., których rezultaty zawiera operat techniczny zweryfikowany pozytywnie. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.1392.2025
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Grudziądzki
Wyk. prac geodezyjnych	FUH "ewiGEO", Kamil Mojek
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego pozytywną weryfikację	Protokół weryfikacji Nr: 6640.1392.2025_16593 z dnia: 29.09.2025r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień kierownika prac	Bohdan Zieliński Nr uprawnień 11375 zakres 1, 2




MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH
ID zgłoszenia: 6640.1392.2025, ks.rob.: 282/2025, data sporządzenia: 17.09.2025r.
Mapa została sporządzona bez badania obciążeń gruntowych w KW.

Województwo: kujawsko-pomorskie [04]
Powiat: grudziądzki [0406]
Jednostka ewidencyjna: Gruta [040602_2]
Obręb: Gruta [040602_2.0005]
Działka: 154/1, 156

INWESTOR:		ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128; 87-100 Toruń		
BIURO PROJEKTOWE:		ENERGOPLANER Łukasz Piłat ul. Ikara 1/10; 86-300 Grudziądz,		
TEMAT: Wymiana i przestawienie słupowej stacji trafo Gruta 4 oraz przebudowa linii napowietrznej SN i nn na kablową w miejscowości Gruta.				DATA: 11-2025
Treść Rys.: Plan zagospodarowania terenu				
FUNKCJA:	Nazwisko i Imię:	Nr uprawnień	Podpis	SKALA:
PROJEKTANT:	mgr inż.Piłat Łukasz	nr ewid.: KUP/ /0139/POOE/14		Nr Rysunku: 1

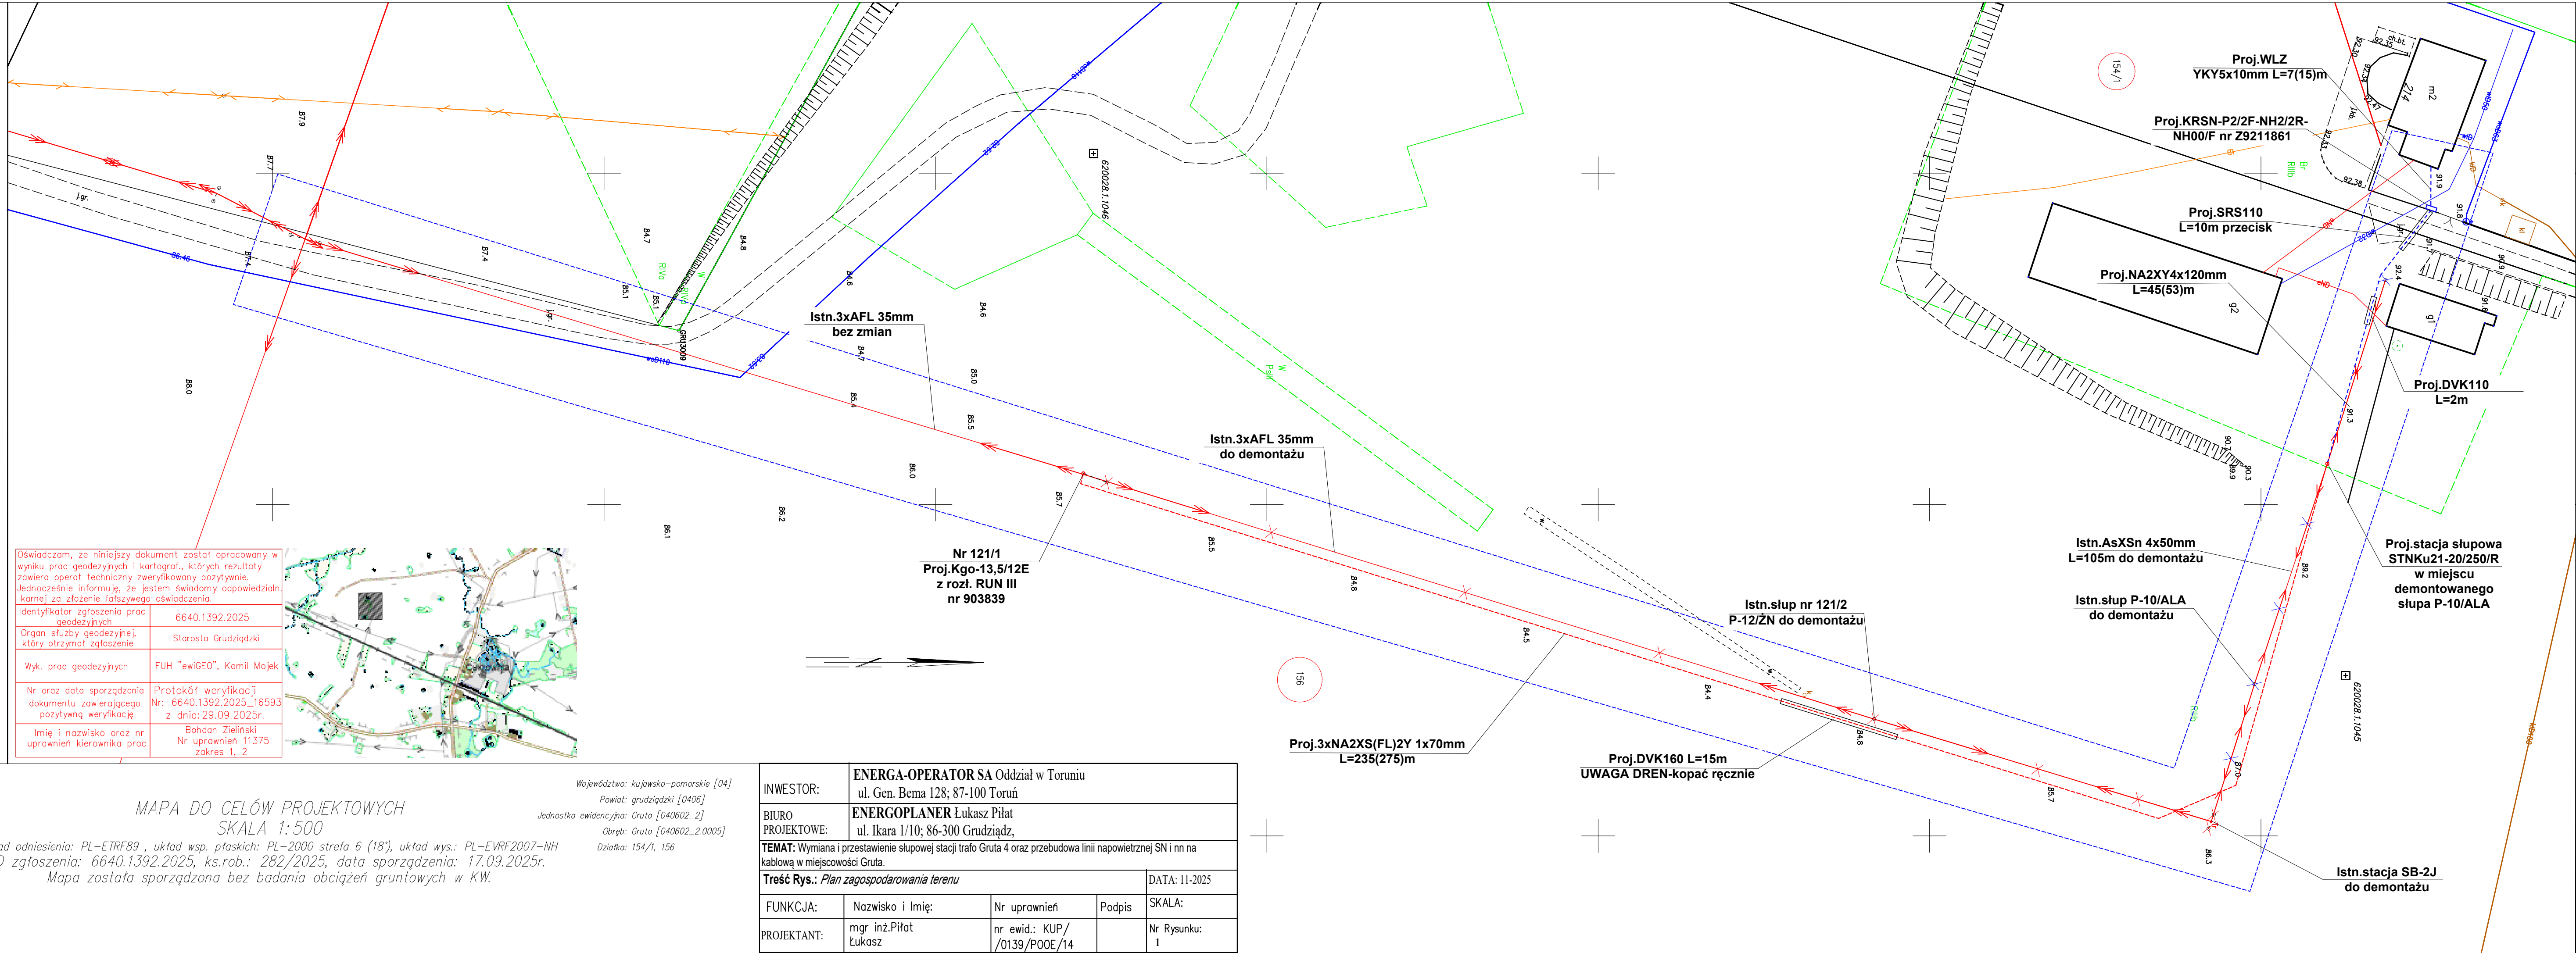

Załączniki do projektu

- Uzgodnienie projektu w EOP
- Informacje do planu BIOZ
- Pismo znak GN.6124.1.242.2025 z dnia 01.12.2025
- Decyzja lokalizacyjna nr 160.2025
- Opinia z narady Koordynacyjnej
- Wytyczne projektowe
- Widok stacji istniejącej
- Widok projektowanej stacji słupowej
- Oryginał mapy do celów projektowych
- Oświadczenie zgody właścicieli nieruchomości

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Od Dział Dokumentacji Energetycznej

Do **ENERGOPLANER Łukasz Piłat**
ul. Ikara 1/10
86-300 Grudziądz

Znak EOP/KD/9/2026/01/00758 (uzg. 004/2026)

Grudziądz, dnia 16.01.2026r.

Dot. **Uzgodnienia projektu – przebudowa słupowej stacji transformatorowej GRUTA 4 wraz z przebudową linii SN-15kV i linii nn-0,4kV oraz przyłącza, dz. nr 154/1, 156 w miejscowości Gruta, gmina Gruta.**

Zakres dokumentacji:

- proj. stacja transformatorowa typu: STNu 21-20/250/R z transformatorem 63kVA,
- proj. przewód typu: EKOPAS 50mm²,
- proj. kabel typu: NA2XS(FL)2Y 70/25mm²,
- proj. słup typu: E-13,5/12,
- proj. rozłącznik RUN III S24/4-25A,
- proj. kabel nn typu: NA2XY 4x120mm²,
- proj. złącze kablowe typu: KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F,
- demontaż istniejącej stacji transformatorowej SB-2I,
- demontaż przewodów typu: AFL 35mm², AsXSn 4x50mm², AsXSn 4x25mm²,
- demontaż słupów typu ŻN-12, ALA-10, oraz drewniane.

Przedstawiony projekt zgodny z wytycznymi programowymi z dnia 31.05.2025.

Projekt uzgodniono bez uwag.

Praca z wyłączeniem 1 x 8 godz.

Uzgodnieniu podlegają urządzenia do granicy zarządu stron.

Uzgodnienie ważne 2 lata od daty wydania.

Z poważaniem:
Kierownik Działu
Dokumentacji Energetycznej

Zdzisław Szumota

Kontakt:
Jacek Klucznik
T: 56 470 62 89

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Informacje do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(planu BIOZ)

Informacje do opracowania planu BIOZ dotyczą przebudowy słupowej stacji transformatorowej Gruta 4 wraz z przebudową sieci SN i nn na dz nr 154/1 i 156 obr. Gruta gm. Gruta.

Inwestor : ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu
ul. gen. Bema 128
87-100 Toruń

Plan BIOZ sporządził : Łukasz Piłat
ul. Ikara 1/10
86-300 Grudziądz

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Przebudowa słupowej stacji trafo Gruta 4 wraz z przebudową linii SN-15kV i linii nn-0,4kV w celu odtworzenia zasilania.

Kolejność realizacji przedsięwzięcia

- Ułożenie linii kablowych SN i nn
- Wymiana słupowej stacji
- Wymiana słupa linii SN oraz demontaż słupa SN
- Demontaż i wymiana słupów nn
- Demontaż odcinków linii napowietrznej nn i SN
- Wymiana i wybudowanie złącza kablowo pomiarowego
- Załączenie pod napięcie wybudowanych urządzeń
- Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego

Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie prowadzonych robót

W pasie prowadzonych robót znajduje się sieć energetyczne 15kV i 0,4kV

Wykaz elementów zagospodarowania terenu oraz prac, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Istniejąca sieć energetyczna średniego napięcia
- Istniejąca sieć energetyczna niskiego napięcia
- Istniejąca sieć wodociągowa

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas robót budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

- Wykonywanie wszelkich prac na istniejących liniach i urządzeniach elektrycznych tylko na wyłączonych spod napięcia, uziemionych i odpowiednio oznakowanych realizować wyłącznie na podstawie pisemnego polecenia na pracę wystawionego przez uprawnionych pracowników Zakładu Energetycznego – zagrożenie średnie
- Prace na wysokości powyżej 3 metrów z zastosowaniem atestowanych szelek bezpieczeństwa – zagrożenie średnie
- Brygadzysta oraz co najmniej dwóch elektryków powinno posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne „E” na napięcie do 30kV

Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników

- Zapoznanie pracowników z zakresem i charakterem robót, wynikających z projektu budowlanego
- Ogólny instruktaż BHP rozpoczęciem robót
- Dodatkowy instruktaż BHP w przypadku zmiany charakteru robót

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

- Wszystkie szkolenia i instruktarze stanowiskowe winny zostać odnotowane w zeszycie instruktarzy
- Osobami odpowiedzialnymi do udzielenia instruktarzu są: brygadzysta, kierownik robót, inspektora do spraw BHP

Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia

- Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej takich jak: kaski, rękawice, szaliki bezpieczeństwa, kamizelki odblaskowe
- Wyposażenie ekipy elektromonterów z zestaw narzędzi i przyrządów pomiarowych posiadających aktualny atest
- Wyposażenie bazy budowy w sprzęt p-poż oraz apteczkę
- Zachować wymagane odległości pracującego sprzętu i maszyn od czynnych urządzeń elektroenergetycznych
- Nie wykonywać robót po zapadnięciu zmroku lub przy złej widoczności
- Stosować się do warunków zawartych w uzgodnieniach z inwestorami sieci

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji

- Projekt budowlany, dziennik budowy, lista obecności oraz zeszyt instruktażu winny znajdować się u kierownika
- Pisemne polecenie na prace w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych winny być w posiadaniu brygadzysty

Grudziądz, dnia 23.12.2025

mgr inż. Łukasz Piłat
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych oraz elektroenergetycznych
NR EWID KUP/0139/POOE/14

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Grudziądz, dnia 01.12.2025 r.

GN. 6124.1.242.2025

Pan Łukasz Piłat
ul. Ikara 1/10,
86-300 Grudziądz,
pełnomocnik
ENERGA OPERATOR S.A.,
Oddział w Toruniu,
ul. Gen. Bema 128,
87-100 Toruń

W związku z wnioskiem o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów numerami: 156 i 154/1, obręb Gruta, gmina Gruta pod projektowaną przebudowę linii napowietrznej średniego napięcia oraz niskiego napięcia na linię kablową nN 0,4kV oraz przebudowę z przestawieniem słupowej stacji transformatorowej w miejsce istniejącego słupa linii napowietrznej nn i budowę złącza kablowego informuję, że zgodnie z załączoną do wniosku decyzją Wójta Gminy Gruta Nr 7/2025 z dnia 31 października 2025 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego teren planowanej inwestycji obejmuje powierzchnię działek nr: 156 i 154/1, stanowiącą grunty orne klas: Br-RIIIb, RIIIb i RIVa. Realizacja inwestycji na gruntach klasy III w sposób określony w punkcie 4.6 wyżej wymienionej decyzji nie powoduje zmiany dotychczasowego przeznaczenia gruntu i nie wymaga jego wyłączenia z produkcji rolnej na podstawie art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82).

załącznik: klauzula informacyjna (RODO).

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Z.T.

Z up. Starosty
GEODETA POWIATOWY
Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości
Edward Wiatrowski

**Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu,
klauzula informacyjna (RODO)**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grudziądzki z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Małomłyńskiej 1, 86- 300 Grudziądz;
2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną pod adresem: e-mail: inspektor@powiatgrudziadzki.pl; w sprawach związanych z ochroną danych;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu/celach realizacji zadań Starostwa Powiatowego w Grudziądzu wynikających z **przepisów prawa, zawartych umów i udzielonych zgód.**
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów RODO
 - a) art. 6 ust 1 pkt a.) **wyrażonej zgody na przetwarzanie danych;**
 - b) art. 6 ust 1 pkt e) **realizujący działania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.**
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu określonym w pkt.3 odbiorcami danych mogą być:
 - a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne działające na podstawie przepisów prawa;
 - b) podmioty, z którymi Administrator podpisał stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji określonych celów zawartych w punkcie 3 a po tym czasie zgodnie z okresem oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 - c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 - d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;
 - f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody **przed jej cofnięciem**, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, dane nie będą przekazywane do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych jeśli takie działania będą mieć miejsce zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/ny.

RIR.6733.4.2025.HW

DECYZJA NR 7/2025
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.) – dalej: UPZP, w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) – dalej: KPA: po rozpatrzeniu wniosku: firmy Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu, ul. gen. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanej przez Pana Łukasza Piłat, ul. Ikara 1/10, 86-300 Grudziądz z dnia 22 sierpnia 2025 r. (data wpływu do urzędu 22 sierpnia 2025 r.)

ustalam dla

firmy Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu, ul. gen. Bema 128, 87-100 Toruń
reprezentowanej przez

Pana Łukasza Piłat, ul. Ikara 1/10, 86-300 Grudziądz

lokalizację inwestycji celu publicznego

dla terenu obejmującego działkę: nr 156 i 154/1, obręb geodezyjny Gruta 0005, gmina Gruta.

w zakresie: demontaż linii napowietrznej i budowa linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV oraz średniego napięcia SN-15 kV wraz z wymianą słupa SN-15 kV oraz demontaż i budowa stacji transformatorowej.

Linie rozgraniczające teren objęty niniejszą decyzją wyznaczone zostały w części graficznej stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji. Część graficzna zawiera objaśnienia użytych w niej oznaczeń.

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy: Obiekt infrastruktury technicznej - cel publiczny: budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

2. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: planowana inwestycja dotyczy demontaż linii napowietrznej i budowa linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV oraz średniego napięcia SN-15 kV wraz z wymianą słupa SN-15 kV oraz demontaż i budowa stacji transformatorowej

3. Ustalenia i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

- 3.1. Budowa linii kablowej nn 0,4kV oraz SN-15 kV o łącznej długości do 500,0 m.
- 3.2. Demontaż linii napowietrznej niskiego napięcia nn 0,4kV oraz linii napowietrznej średniego napięcia SN 15kV o łącznej długości do 500,0 m.
- 3.3. W ramach planowanej inwestycji zrealizowany będzie demontaż istniejącej stacji transformatorowej SN/nn oraz budowa nowej, a w przypadku zmiany lokalizacji realizacja słupa stacji transformatorowej zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 3.4. W ramach planowanej inwestycji zrealizowana zostanie wymiana słupa linii średniego napięcia SN-15 kV, w istniejącym miejscu oraz zrealizowane zostanie złącze kablowe.
- 3.5. Lokalizacja linii kablowej na głębokości zgodnej z przepisami odrębnymi.
- 3.6. Wszelkie ewentualne skrzyżowania (kolizje) planowanej inwestycji z istniejącą infrastrukturą techniczną, należy uzgodnić z dysponentem sieci i wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach.
- 3.7. Inwestycja powinna być projektowana oraz realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami techniczno-budowlanymi, w przypadku braku możliwości ich spełnienia wnioskodawca może się ubiegać o uzyskanie odstępstwa od tych przepisów na kolejnym etapie postępowania administracyjnego.

4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- 4.1. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie stanowi przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- 4.2. Teren inwestycji nie jest położony w granicach obszaru objętego ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.
- 4.3. Teren inwestycji obejmuje grunty Br-RIIIb, RIIIb, RIVa, czyli grunty rolne zabudowane oraz grunty orne, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów.
- 4.4. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze.
- 4.5. Zgodnie z przepisami należy uzgodnić projekt decyzji z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
- 4.6. Planowana inwestycja częściowo przebiegać będzie przez teren gruntów klasy III, czyli gruntów chronionych w myśl art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82) i w związku z tym:
 - a) realizacja inwestycji nie może powodować ograniczenia w dysponowaniu tymi gruntami oraz nie może zachodzić konieczność ich wywłaszczenia,
 - b) w czasie budowy należy odpowiednio zabezpieczyć do ponownego wykorzystania wierzchnią warstwę gleby oraz zrealizować planowaną inwestycję na głębokości umożliwiającej ponowne przywrócenie gruntu i jego właściwe wykorzystanie do produkcji rolniczej.
- 4.7. W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu.
- 4.8. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska w granicach terenu inwestycji, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
- 4.9. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedsięwzięcia.
- 4.10. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą.

5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 5.1. Teren inwestycji nie jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie występują na nim obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej.
- 5.2. W przypadku odkrycia w trakcie trwających robót budowlanych lub ziemnych, znalezisk, przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkami archeologicznymi, należy zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć znaleziony przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Gruta.

6. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- 6.1. Zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy.
- 6.2. Zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy.
- 6.3. Odprowadzenie ścieków – nie dotyczy.
- 6.4. Odprowadzenie wód deszczowych – nie dotyczy.
- 6.5. Zasilanie w energię elektryczną – na warunkach uzyskanych od właściwego dysponenta sieci.
- 6.6. Zasilanie w energię ciepłą – nie dotyczy.
- 6.7. Środki łączności – nie dotyczy.
- 6.8. Gospodarka odpadami – nie dotyczy.
- 6.9. Dostęp do drogi publicznej – nie dotyczy.
- 6.10. Zapewnienie miejsc parkingowych – nie dotyczy.

Wszelkie ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną należy uzgodnić z właścicielami lub dysponentami sieci.

7. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich w zakresie określenia warunków ochrony przed:

- 7.1. Dostęp do drogi publicznej oraz do urządzeń infrastruktury technicznej – wnioskowana inwestycja nie może pozbawić działek sąsiednich dostępu do drogi publicznej oraz do urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności.
 - 7.2. Dostęp do światła dziennego – wnioskowana inwestycja nie może pozbawiać dostępu do światła dziennego pomieszczeniom w budynkach zlokalizowanych na sąsiednich działkach.
 - 7.3. Oddziaływanie wnioskowanej inwestycji pod kątem uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie – wnioskowana inwestycja nie może powodować ww. uciążliwości.
 - 7.4. Oddziaływanie wnioskowanej inwestycji pod kątem zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby – wnioskowana inwestycja nie może powodować ww. uciążliwości.
 - 7.5. Projektowana inwestycja nie może pogarszać warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich, a jej użytkowanie nie może powodować uciążliwości w zakresie określonym w pkt 7.3 i 7.4, ewentualne uciążliwości powinny zamknąć się w granicy terenu inwestycji, na którym będzie ona realizowana.
 - 7.6. Inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych – art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
- 8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych** - przedmiot i zakres inwestycji nie wymaga dokonania rozstrzygnięć w tym zakresie.

UZASADNIENIE

1. W dniu 22 sierpnia 2025 r. wpłynął wniosek: firmy Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu, ul. gen. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanej przez Pana Łukasza Piłat, ul. Ikara 1/10, 86-300 Grudziądz, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji dotyczącej demontaż linii napowietrznej i budowa linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV oraz średniego napięcia SN-15 kV wraz z wymianą słupa SN-15 kV oraz demontaż i budowa stacji transformatorowej, na działce nr 156 i 154/1, obręb geodezyjny Gruta 0005, gmina Gruta.
2. Wnioskodawca wskazał lokalizację inwestycji w terenie, dla którego gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czym wyczerpano przesłanki, o których mowa w art. 4 ust. 2 UPZP.
3. Decyzja niniejsza określa przedmiot i zakres inwestycji zgodnie z informacjami podanymi we wniosku (zgodnie z żądaniem strony).
4. Analizując wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gruta, uchwalonego uchwałą Nr X/77/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015 r., Wójt Gminy stwierdził, że nie zachodzi okoliczność dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Wniosek został przeanalizowany i sprawdzony pod względem wymogu stawianego przez art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stwierdza się, iż w przedmiotowej sprawie wymogi stawiane przez ustawę w art. 61 ust. 1 pkt 3-6 oraz ust. 3 zostały spełnione, pozostałe wymogi nie wymagały zastosowania.
6. Zgodnie z art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z właściwymi organami. Warunki zabudowy dla ww. inwestycji zostały uzgodnione z:
 - a) Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popieluszki 3, 87-100 Toruń – postanowienie z dn. 18.09.2025 r. o sygn. GR.ZZI.521.7789.2025 – uzgodnienie w zakresie melioracji wodnych (art. 53 ust. 4 pkt 6),
 - po zapoznaniu się z wnioskiem oraz załączonymi do niego dokumentami stwierdzono, iż zgodnie z prowadzoną ewidencją urządzeń melioracji wodnych planowana inwestycja, w miejscowości Gruta koliduje z urządzeniami melioracyjnymi – rowem RM-A-2 oraz na obszarze inwestycji występuje drenowanie. Nie wyklucza się występowania urządzeń melioracyjnych poza ewidencją.
 - Nie występują natomiast publiczne wody powierzchniowe. Nie wyklucza się występowania innych urządzeń melioracyjnych poza ewidencją.

- b) Starostwem Powiatowym w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, postanowienie z dn. 16.09.2025 r. o sygn. GN.673.379.2025 – uzgodnienie w zakresie ochrony gruntów rolnych (art. 53 ust. 4 pkt 6),
 - pod warunkiem uzyskania przed wydaniem pozwolenia na budowę lub przed złożeniem zgłoszenia budowy do właściwego organu decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, bądź informacji, iż nie zachodzi konieczność wydania takiej decyzji.
 - c) Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Grudziądzu, ul. Kosynierów Gdyńskich 31, 86-302 Grudziądz – uzgodnienie w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych (art. 53 ust. 4 pkt 2a),
 - milczące załatwienie sprawy.
7. Z uwagi na fakt, iż w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji nie zachodzą okoliczności określone w pozostałych punktach art. 53 ust. 4, odstąpiono od uzgodnienia niniejszej decyzji z organami wskazanymi w tych przepisach.
8. Zgodnie z wymogiem art. 50 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 3 UPZP sporządzenie niniejszego projektu decyzji powierzono osobie posiadającej kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie art. 5 pkt 3 UPZP. Niniejszy projekt decyzji sporządził mgr Artur Składanek, który posiada takie kwalifikacje.
- Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 63 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
 - a) w odniesieniu do tego samego terenu decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości,
 - b) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich,
 - c) jeżeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywołuje skutki, o których mowa w art. 36, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio. Koszty realizacji roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 3, ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 - d) wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2. Zgodnie z art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Organ, który wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli:
 - a) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
 - b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, o ile nie została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.
3. Zgodnie odpowiednio z art. 51 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2, wszczyna się z urzędu, jeżeli podmiot, który wystąpił z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, wniesie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o warunkach zabudowy. Żądanie wnosi się za pośrednictwem organu właściwego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest pierwszym etapem w czynnościach administracyjnych, zmierzających do rozpoczęcia robót budowlanych.
5. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r.,

- poz. 518), w których zostały ustalone roboty budowlane, wymagające jedynie dokonania odpowiedniego zgłoszenia.
6. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego rozpoczęcia robót budowlanych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 7. W celu uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia dotyczącego rozpoczęcia robót budowlanych, należy złożyć odpowiedni wniosek do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Do wniosku należy załączyć niniejszą decyzję, odpowiednie dokumenty wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami jeżeli są one wymagane przepisami szczególnymi oraz oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 8. Wszelkie rozstrzygnięcia związane ze spełnieniem warunków w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia dotyczącego rozpoczęcia robót budowlanych, rozstrzygane będą w odrębnym postępowaniu administracyjnym, przez właściwy wydział Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.
 9. Zgodnie z art. 127, art. 127a, art. 129 i art. 130 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) jeżeli wszystkie strony postępowania zrzekną się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawdo wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Gruta w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Oplata skarbową: 598,00 zł, zgodnie z art. 4 i zał. cz. I pkt 8 w kol. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

Oplata skarbową: 17,00 zł – pełnomocnictwo, ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

Z up. WÓJTA
H. Witkowska
mgr inż. Hanna Witkowska
Inspektor ds. geodezji
i zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – graficzna część decyzji,
2. Załącznik Nr 2 – wyniki analizy, część tekstowa.

Otrzymują:

- 1) Wnioskodawca;
- 2) Strony wg rozdzielnika;
- 3) aa.

**WYNIKI ANALIZY UWARUNKOWAŃ DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO**

Wyniki analizy sporządzono na podstawie:

- art. 61 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.) – dalej: UPZP, w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688),
 - rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 15 lipca 2024 r., w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1116),
 - rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164 poz. 1589).
1. Analiza dotyczy wniosku: Pana Łukasza Piłat, ul. Ikara 1/10, 86-300 Grudziądz, działającego z upoważnienia Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu, ul. gen. Bema 128, 87-100 Toruń.
 2. Teren inwestycji obejmuje działkę nr 156 i 154/1, obręb geodezyjny Gruta 0005, gmina Gruta, zgodnie z granicami określonymi na załączniku nr 1 do decyzji.
 3. Planowana inwestycja dotyczy demontaż linii napowietrznej i budowa linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV oraz średniego napięcia SN-15 kV wraz z wymianą słupa SN-15 kV oraz demontaż i budowa stacji transformatorowej.
 4. Art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi, że „przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, **obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej**”.

Na skutek powyższego uzasadnienia nie ma podstawy do wyznaczenia „obszaru analizowanego”, do niniejszej decyzji nie załączono, więc części graficznej do analizy.

5. Wydanie decyzji inwestycji celu publicznego jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) *Co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu:*

a) **wyznaczenie obszaru analizowanego** - zgodnie z pkt 4 analizy nie dotyczy wnioskowanej inwestycji,

b) **kontynuowanie funkcji** - zgodnie z pkt 4 analizy nie dotyczy wnioskowanej inwestycji.

2) *Teren ma dostęp do drogi publicznej* - zgodnie z pkt 4 analizy nie dotyczy wnioskowanej inwestycji.

3) *Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego:*

c) w granicach terenu inwestycji znajduje się:

- sieć elektroenergetyczna,
- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacyjna,

d) w przypadku ujawnienia w terenie innych sieci infrastruktury, nieoznaczonych na mapie, należy rozwiązać ewentualne kolizje, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4) *teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1- wymagania w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych (art. 61 ust. 1 pkt 4):*

a) teren inwestycji obejmuje grunty: Br-RIIIb, RIIIb, RIVa, czyli grunty rolne zabudowane oraz grunty orne, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów,

b) przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze,

- c) zgodnie z przepisami należy uzgodnić projekt decyzji z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,
 - d) planowana inwestycja częściowo przebiegać będzie przez teren gruntów klasy III, czyli gruntów chronionych w myśl art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82) i w związku z tym:
 - realizacja inwestycji nie może powodować ograniczenia w dysponowaniu tymi gruntami oraz nie może zachodzić konieczność ich wywłaszczenia,
 - w czasie budowy należy odpowiednio zabezpieczyć do ponownego wykorzystania wierzchnią warstwę gleby oraz zrealizować planowaną inwestycję na głębokości umożliwiającej ponowne przywrócenie gruntu i jego właściwe wykorzystanie do produkcji rolniczej.
- 5) *decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi (art. 53 ust. 3 pkt 1):*
- a) warunki wynikające z przepisów o ochronie środowiska – planowana inwestycja nie narusza przepisów ochrony środowiska oraz nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 - b) warunki wynikające z przepisów o ochronie przyrody – teren inwestycji nie jest położony w granicach obszaru objętego ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
 - c) warunki wynikające z przepisów o ochronie dóbr kultury – teren inwestycji nie jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie występują na nim obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej,
 - d) warunki wynikające z przepisów prawa wodnego – planowana inwestycja położona jest poza obszarami chronionymi na podstawie przepisów prawa wodnego,
 - e) warunki wynikające z innych przepisów - planowana inwestycja nie narusza przepisów odrębnych.
- 6) *Zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze:*
- a) w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1199), ustanowiony został zakaz, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,
 - b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu,
 - c) strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.
6. Informacja dotycząca map, które stanowią - załącznik nr 1 do niniejszej decyzji: załącznik nr 1 zostały opracowane na podstawie kopii (skanu) mapy pochodzącej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grudziądzu, załączonej do złożonego wniosku obejmujący teren, którego wniosek dotyczy wraz z naniesionymi niezbędnymi oznaczeniami – mapa w wersji papierowej (oryginał), z której wykonano skan stanowi materiał dowodowy w niniejszej sprawie.
7. Stan prawny terenu (art. 53 ust. 3 pkt 2):
- a) teren inwestycji nie stanowi własności wnioskodawcy,
 - b) teren inwestycji obejmuje grunty: Br-RIIIb, RIIIb, RIVa, czyli grunty rolne zabudowane oraz grunty orne,
 - c) teren inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
8. Stan faktyczny terenu (art. 53 ust. 3 pkt 2) – grunty rolne..
9. Wskaźniki parametrów zabudowy w terenie analizowanym - z zgodnie z pkt 4 analizy – nie dotyczy wnioskowanej inwestycji

Wnioski końcowe

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie przesądza o realizacji inwestycji, określa jedynie zasady i warunki zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego terenu w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie, o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wszelkie zagadnienia związane ze spełnieniem warunków o jakich mowa w przepisach prawa budowlanego rozstrzygane są w odrębnym postępowaniu administracyjnym przez właściwy organ administracji budowlanej.
2. Wniosek został przeanalizowany i sprawdzony pod względem wymogu stawianego przez art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stwierdza się, iż w przedmiotowej sprawie wymogi stawiane przez ustawę w art. 61 ust. 1 pkt 3-6 oraz ust. 3 zostały spełnione, pozostałe wymogi nie wymagały zastosowania.
3. Analizę sporządził mgr Artur Składanek, posiadający kwalifikację do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie art. 5 pkt 3 UPZP.

podpis:

Z up. WÓJTA
mgr inż. Hanna Witkowska
Inspektor ds. geodezji
i zagospodarowania przestrzennego

mgr Artur Składanek
urbanista
kwalifikacja do projektowania w planowaniu przestrzennym
uzyskana na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budowlanych oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 11, poz. 121)

Grudziądz, dn. 17.12.2025 r.

Starosta Grudziądzki
ul. Małomińska 1
86-300 Grudziądz

Znak sprawy: GN.6630.282.2025

ODPIS

PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakończonej w dniu 17.12.2025 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2024.1151 t.j. z dnia 31.07.2024 r. z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 51/2021, 52/2021 Starosty Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Przedmiot narady:	Wymiana i przestawienie słupowej stacji transformatorowej Gruta 4 oraz przebudowa linii napowietrznej SN i nn
Lokalizacja:	Gmina: Gruta Obręb: Gruta, dz.: 154/1, 156
Wnioskodawca:	PIŁAT ŁUKASZ ul. Ikara 1/10, 86-300 Grudziądz
Inwestor:	ENERGA OPERATOR SA ODDZIAŁ W TORUNIU ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
Projektant:	ŁUKASZ PIŁAT Inne upr.: budowlane: KUP/0139/POOE/14
Przewodniczący:	Zbigniew Preuss, Wydział Geodezji i Nieruchomości
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	07.12.2025 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Przewodniczący Narad Koordynacyjnych elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Zbigniew Preuss
2	Powiatowy Zarząd Dróg ul.Paderewskiego 233 86-300 Grudziądz elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Jakub Tadych
3		Stanowisko pozytywne Sprawę uzgodniono bez uwag (sygnatura uzgodnienia)	Adam Krajewicz

Dokument wygenerował(a): Zbigniew Preuss, dn. 17-12-2025 11:52:18

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Grudziądzu ul. Curie- Skłodowskiej 6/7 86-300 Grudziądz elektroniczny	RG/2MMD/AK/U/975/2025)	
4	EXATEL S.A. ul. Perkuna 47 04-164 Warszawa elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
5	Gmina Gruta Gruta 244 86-330 Mełno elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
6	NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa elektroniczny	Bez uwag. Stanowisko pozytywne	Waldemar Wachowski
7	Nexera Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 29; Atrium Plaza, VI p. 00-867 Warszawa elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
8	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku ul. Wałowa 47 80-858 Gdańsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Piotr Feldmann
9	Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
10	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42 85-097 Bydgoszcz elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
11	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Gazownia w Grudziądzu ul. Mickiewicza 34 86-300 Grudziądz elektroniczny	Bez uwag. Stanowisko pozytywne	Marcin Żebrowski

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: N34086Db3-SP10440, N34086Db3-SP10450, N34086Db3-SP10460, N34086Db3-SP10470.

ZA WŁASNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Dokument wygenerował(a): Zbigniew Preuss, dn. 17-12-2025 11:52:18

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Z upoważnienia
Zbigniew Preuss, Wydział Geodezji i Nieruchomości

Starostwo Powiatowe
w Grudziądzu
ul. Małomyślska 4
86-300 GRUDZIĄDZ

Dokument podpisany
przez Zbigniew Preuss;
Starostwo Powiatowe
Data: 2025.12.17
11:52:56 CET

z up. STAROSTY

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:


1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U. 2024 poz. 1151 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U. 2024 poz. 1151 z późn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U. 2024 poz. 1151 z późn. zm.).

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Dokument wygenerował(a): Zbigniew Preuss, dn. 17-12-2025 11:52:18

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

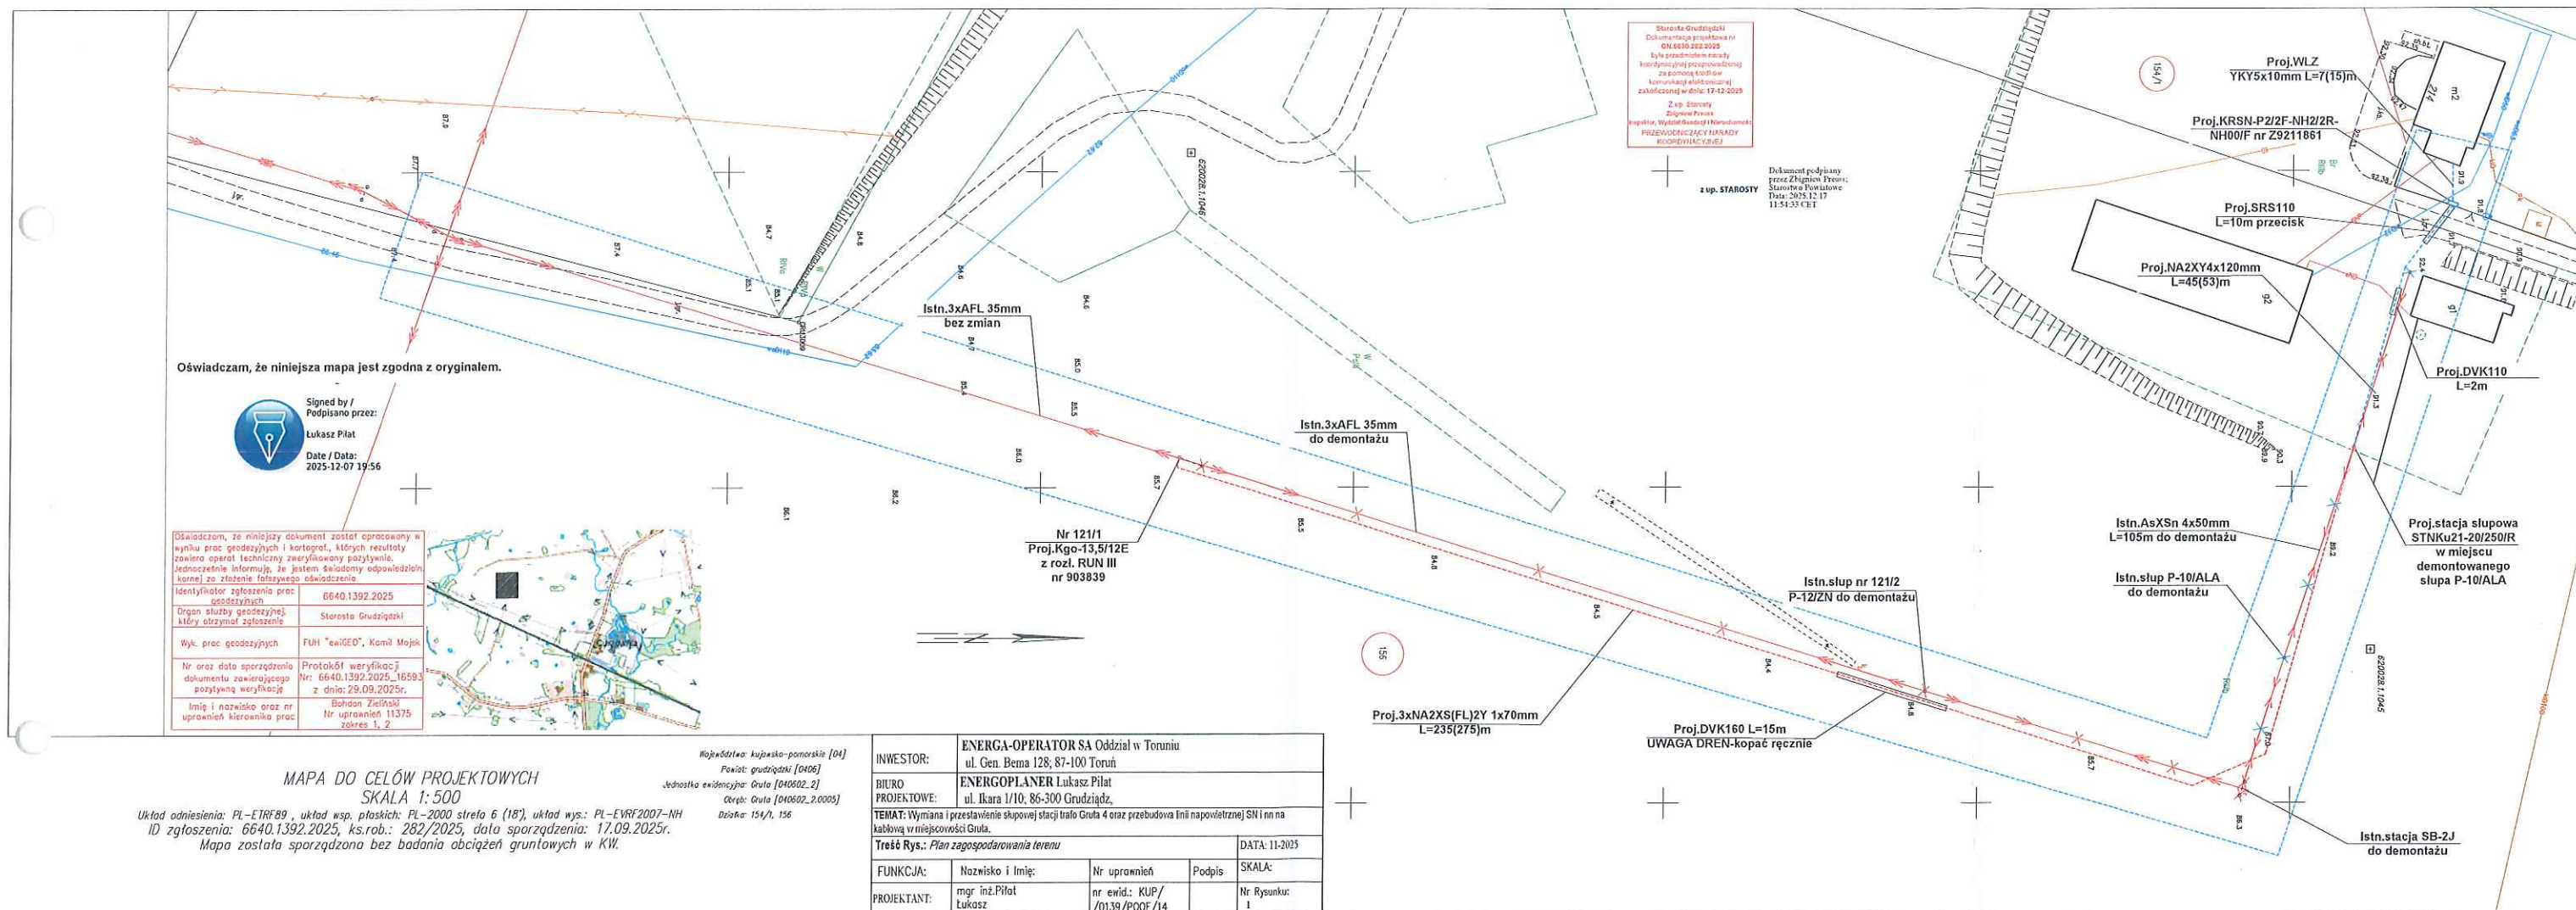

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu

REJON DYSTRYBUCJI W GRUDZIĄDZU

WYTYCZNE PROGRAMOWE

**WYKONANIE PROJEKTU NA WYMIANĘ ISTNIEJĄCEJ
SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/NN
TYPU SB2J
STA2-0313 GRUTA 4**

NR WYT: .../2025/92MZE


NR ZAD. INWEST:

OPRACOWANO W: DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ 92MZE

OPRACOWAŁ: ZENON SZCZUTKOWSKI,
92MZE


SPRAWDZIŁ: MICHAŁ ŁUSZCZEWSKI,
92MZE


..... Kierownik.....
Dział Zarządzania..... eksploatacją


..... Michał Łuszczewski

Kierownik
Dział Zarządzania..... eksploatacją

ZATWIERDZIŁ:


..... Michał Łuszczewski

Data:

31 05 2015

SPIS TREŚCI

1.	Wymagania techniczne	2
2.	Przedmiot opracowania	2
3.	Lokalizacja przedmiotu wytycznych.....	2
4.	Stan istniejący	2
4.1	Podpunkt 1 - Tytuł.....	2
4.2	Podpunkt 2 - Tytuł.....	2
5.	Stan planowany / zakres prac	3
5.1	Podpunkt 1 – Tytuł.....	3
6.	Rzeczowy zakres prac.....	4
7.	Wymagania dodatkowe	4
8.	Informacje dodatkowe	4
9.	Spis załączników	4

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są wytyczne na wymianę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV Gruta 4. typu SB2J na stację słupową STNu - 20/250ISp.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Stacja słupowa (typu SB2J) SN/hN, STA2-0313 „Gruta 4.” posadowiona jest na działce nr 156 położonej w miejscowości Gruta gmina Gruta. Mapka przedstawiająca usytuowanie obiektu w terenie jest przedstawiona w załączniku.

4. Stan istniejący

Stacja słupowa „Gruta 4.” została wybudowana i oddana do eksploatacji w 1968 roku. Na stacji zabudowany jest transformator 63kVA z 1984 roku, oraz zabudowana jest skrzynka AML.

Przed stacją jest odłącznik słupowy z uziemnikiem Nr 3839.

Stacja transformatorowa jest w złym stanie technicznym (spruchniałe żerdzie) i w związku z tym została zakwalifikowana do wymiany.

4.1 Podpunkt 1 - tytuł

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1968r.	
Nr obiektu	STA2-0313	
{NN 2-0313-01}{Makowski}	63A	AL 4x35

4.2 Podpunkt 1 - tytuł

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
GPZ ŁĄKOWA-GAĆ	SN 2-0013-15	

5. Stan planowany / zakres prac

Zaprojektować nową lokalizację stacji transformatorowej z dostępem od drogi

Stację transformatorową zasilić istniejącą linią napowietrzną SN.

Obwód 01 gołej linii nn AL. 3x50 + 35mm w całości wymienić na linie kablową.

Istniejący transformator 63 kVA zabudować na nową stację.

6. Rzeczowy zakres prac

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Wykonanie projektu na wymianę istniejącej stacji na stację typu STNu - 20/250/I/Sp	kpl	1

7. Wymagania dodatkowe

- Przed przystąpieniem do prac uzyskać zgodę zarządcy gruntu na wykonanie prac.
- Przed przystąpieniem do prac uzgodnić przyjęte rozwiązania techniczne oraz specyfikację zamówienia stacji w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu.
- Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
- Wykonać pomiar rezystancji uziemienia stacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obwodów nN zasilanych ze stacji.
- Prace wykonać zgodnie z:
 - ❖ aktualnie obowiązującym polskim prawem,
 - ❖ aktualnie obowiązującymi „Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl,
 - ❖ prawem budowlanym,
 - ❖ aktualnymi normami,
 - ❖ zasadami wiedzy technicznej
- Dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą zgodną ze standardami ENERGA- OPERATOR S.A.
- Maksymalny czas wyłączenia: 8 godz. włącznie z dopuszczeniem
- Materiał z demontażu należy rozliczyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR S.A.

8. Informacje dodatkowe


Zmiany i odstępstwa


W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieujętych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych programowych.


Zastosowanie rozwiązań nieujętych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa od Dyrektora Departamentu Zarządzania Usługami (dla sieci WN) lub od Kierownika Biura Zarządzania Eksploatacją (dla sieci SN i nn) za pośrednictwem Sekcji ds. Standardów Technicznych w Centrali EOP. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne programowe.

- Do wykonania zakresu wytycznych powinny być dopuszczone wyłącznie wykwalifikowane służby ENERGA-OPERATOR SA lub wykonawcy zewnętrzni posiadający certyfikaty wydane przez upoważnione ośrodki szkoleniowe lub przez producentów/dostawców sprzętu

Stacja transformatorowa 15/0,4kV, Nazwa: Gruta 4, Numer eksploatacyjny: STA2 0313

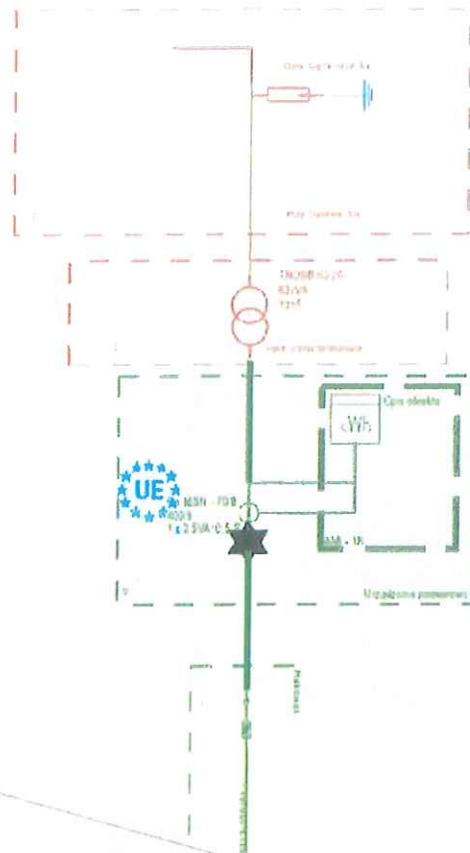

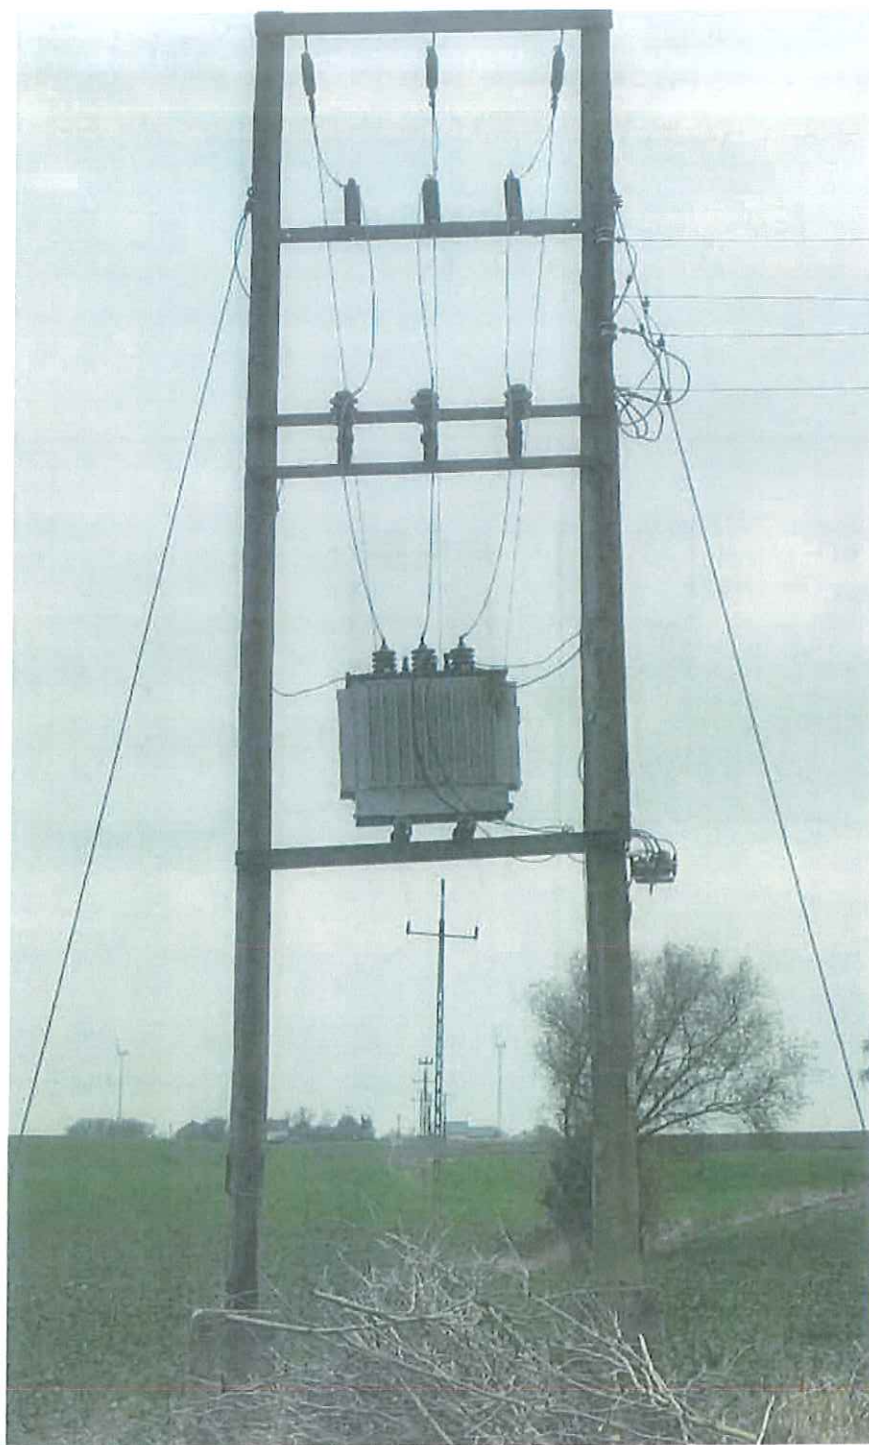

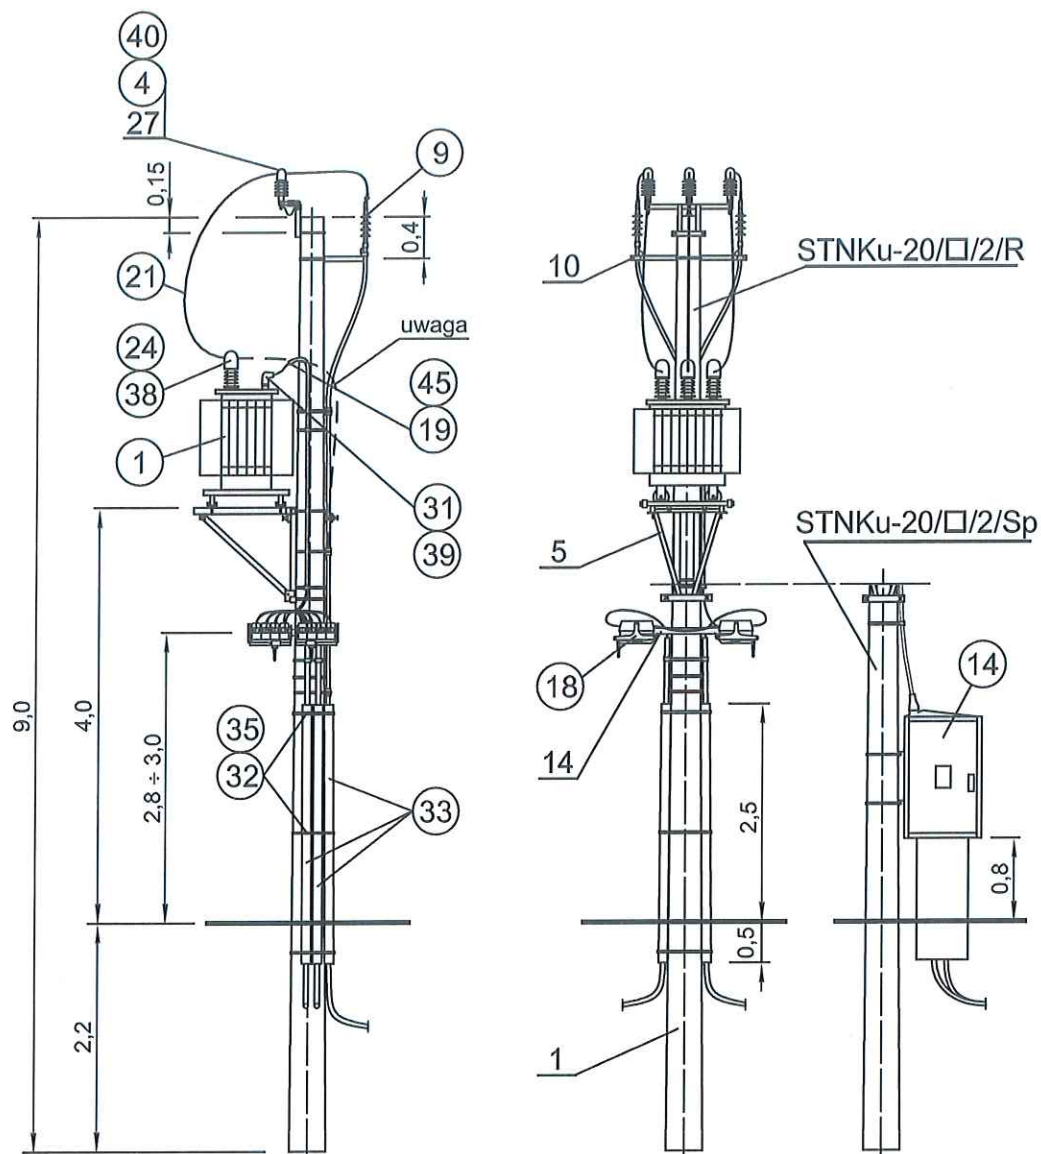

Uwaga: Zasilanie stacji kablem SN z głowicami konektorowymi - wg tomu II.




ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

57-1-100

57-1-100

ZA ZGODNOST
Z ORIGINALEM

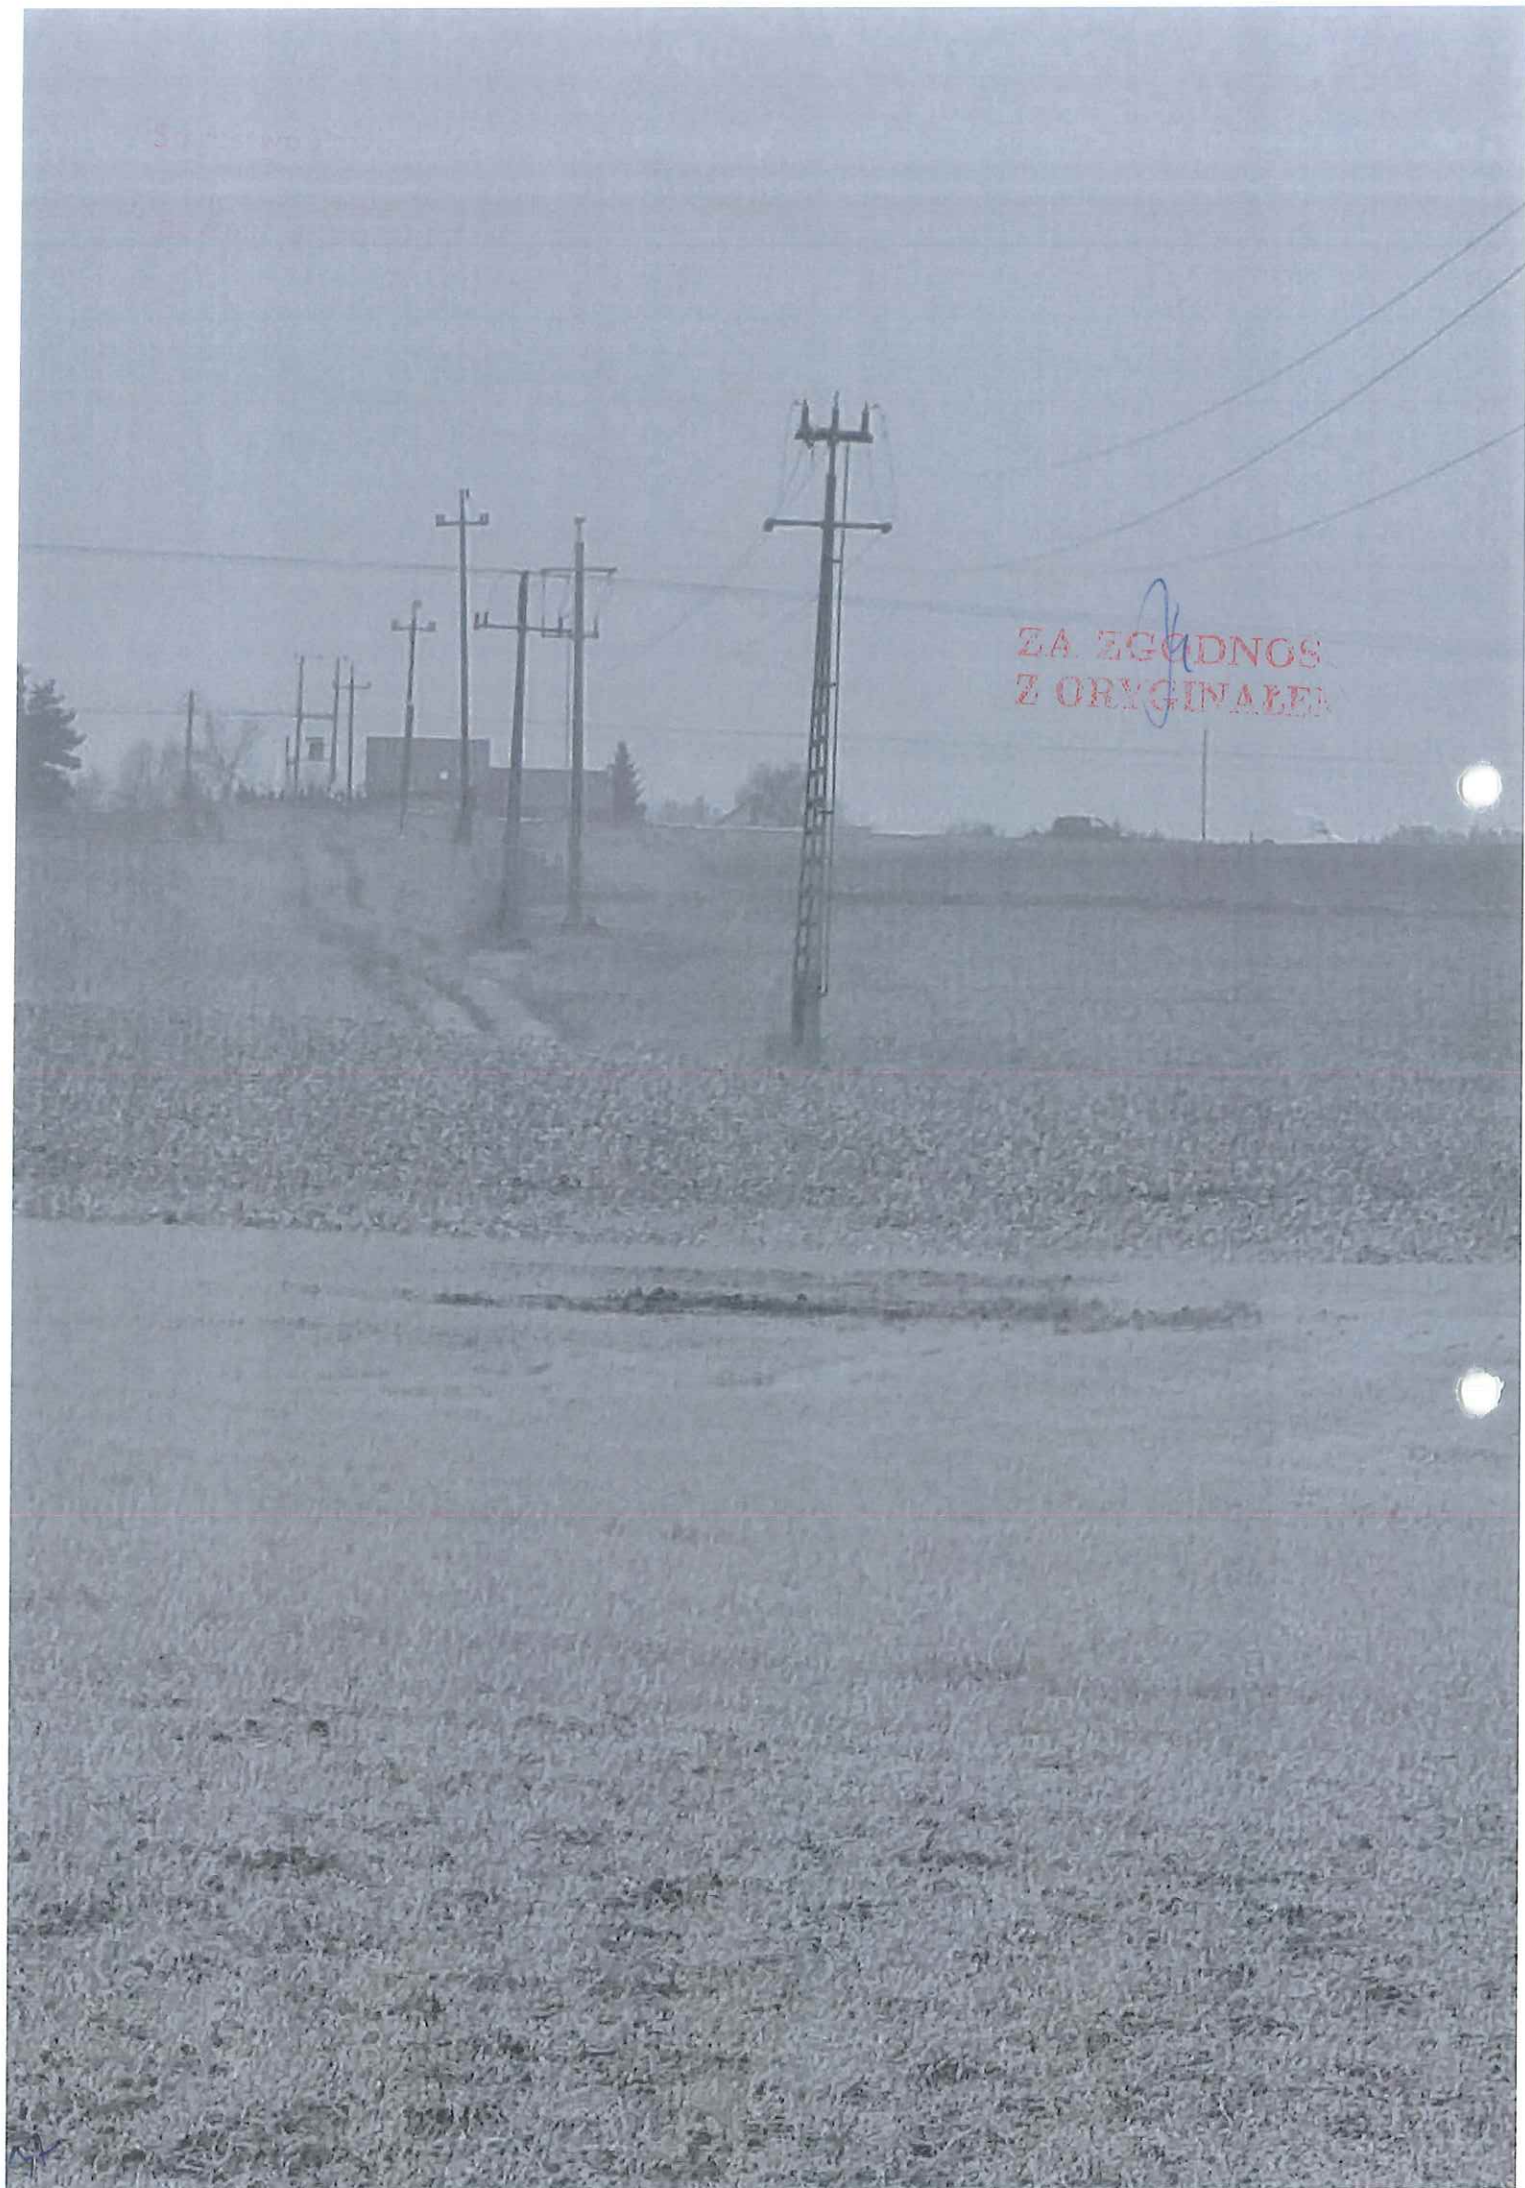

Układ adresienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000, strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH
ID zgłoszenia: 6640.1392.2025, ks.rob.: 282/2025, data sporządzenia: 17.09.2025r.
Mapa została sporządzona bez badania obciążen gruntowych w KW.

[illegible]

Starostwo Powiatowe
w Grudziądzu
ul. Małomysłowska 1
86-800 GRUDZIĄDZ

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM