

**8. Uzgodnienia branżowe – nie dotyczy**

**9. Decyzje administracyjne – nie dotyczy**

**10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna - nie dotyczy**

**11. Stan istniejący**

Istniejąca linia kablowa 0,4 kV, z której ma być zasilany budynek mieszkalny w m. Kępno dz. nr 4882/4, jest wykonana kablem YAKY 4x185mm<sup>2</sup> zasilanym ze stacji transformatorowej SN/nN nr 30362 obw 05 Kępno.

**12. Rozbiórki – nie dotyczy**

**13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) – nie dotyczy**

**14. Stacja transformatorowa SN/nn – nie dotyczy**

**15. Linia nn (napowietrzna/kablowa) – nie dotyczy**

**16. Oświetlenie uliczne – nie dotyczy**

**17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) – nie dotyczy**

**18. Przyłącze nN – kablowe**

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr **P/25/074545** wydanymi przez RD w Kępnie przyłącze kablowe projektuje się przez rozcięcie istniejącego kabla. Po rozcięciu, kabel wycofać do nowej skrzynki rozdzielczej KRSN-00/4R-NH2/F o numerze **Z4309891**, a brakujący odcinek uzupełnić nowym kablem NA2XY 4x240 mm<sup>2</sup> i połączyć z istniejącym za pomocą mufy kablowej. Następnie od tego złącza poprowadzić kabel NA2XY 4x240 mm<sup>2</sup> w kierunku działki przyłączanej i zakończyć szafką rozdzielczą KRSN-00/3R-NH2/F o numerze **Z4309892** usytuowaną na działce odbiorcy zgodnie z uzgodnieniem - w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym na rys. nr 1.

**18.1. Układanie kabla w ziemi**

Projektowany kabel ułożyć w ziemi równolegle do osi drogi linią falistą z zapasem 1-3% jego długości, na głębokości 0,8m i na podsypce z piasku o grubości 0,1m. Kabel oznakować zgodnie ze **standardami oznakowania i numeracji urządzeń energetycznych Energa - Operator**. Przy wejściu kabla do proj. złącza pozostawić zapas kabla. Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić zainteresowane jednostki o terminie rozpoczęcia prac zgodnie z załączonymi uzgodnieniami.

## 18.2 Szafka licznikowa z układem pomiarowo- rozliczeniowym

Projektowaną szafkę licznikową z tworzywa termoutwardzalnego typu KRSN-00/3R-NH2/F należy usytuować w miejscu pokazanym na rys. nr 1 - zgodnie z uzgodnieniem właściciela działki. Od strony zewnętrznej na drzwiach w lewym górnym rogu umieścić napis **30362-05** i unikatowy nr złącza **Z4309891**. Wewnątrz złącza w części energetycznej umieścić schemat jednokreskowy zasilania i wielkości zabezpieczeń oraz oznakować zgodnie ze **standardami oznakowania i numeracji urządzeń energetycznych Energa - Operator**. W złączu do wspólnej szyny PEN przyłączyć przewód PEN z uziemieniem. Części przewodzące w złączu połączyć z uziemieniem.

## 18.3. Uziemienie

Szyna PEN w złączach powinna być uziemiona, a rezystancja uziemienia winna spełniać warunek  $R \leq 30 \Omega$ . Projektowane złącze należy uziemić przy pomocy uziomu prętowo - taśmowego. Elementy pionowe wykonać w postaci prętów ocynkowanych fi 14,2 połączonych z bednarką stalową ocynkowaną o min. przekroju  $25 \times 4 \text{ mm}^2$  w ziemi na głębokości 0,6m poprzez spawanie bądź skręcanie dwoma śrubami M10 lub zaciskami śrubowymi. Miejsca połączeń zabezpieczyć w ziemi masą asfaltową a w części naziemnej wazeliną bezkwasową. Natomiast bednarkę łączącą uziomy z zaciskami probierczymi pokryć powłoką antykorozyjną w części naziemnej oraz do głębokości 0,2m w ziemi.

**19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN- nie dotyczy**

**20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn - nie dotyczy**

**21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nN - nie dotyczy**

**22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN - nie dotyczy**

**23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn - nie dotyczy**

**24. Ochrona przeciwporażeniowa**

Podstawową ochronę przeciwporażeniową stanowi izolacja robocza kabla i urządzeń. Ochronę dodatkową stanowi system samoczynnego wyłączania napięcia.

MAKEL SP. J.  
Dąbrowskiego 42/21  
98-400 Wieruszów  
NIP: 9970085916 REGON: 141529129

CZESŁAW WRÓBLEWSKI  
inżynier elektryk  
Upr. do wyk. projektów i kier. bud.  
Upr. Nr 12/1/77, Dz. U. nr 8, poz. 46  
98-400 Wieruszów, ul. Wieluńska 22A

## 25. Obliczenia techniczne

### OBLICZENIA TECHNICZNE

Kępno

DANE:


Moc na jednego odbiorcę: 7,0kW

W stacji zamontowano wkładkę o charakterystyce zwłocznej  
i prądzie znamionowym: 160A

Stacja transformatorowa nr: 30362 Kępno

Obwód: 05

Transformator o mocy: 400kVA

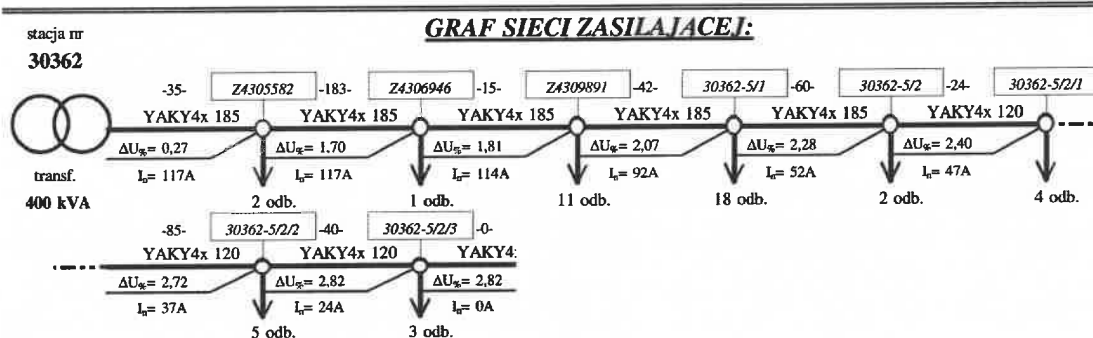

Spadek napięcia mniejszy od dopuszczalnego 10%

#### PĘTLA ZWARCIA

|                  | R[Ω]    | X[Ω]    |
|------------------|---------|---------|
| transformator    | 0,00660 | 0,01670 |
| linia zasilająca | 0,17956 | 0,15488 |
| razem            | 0,18616 | 0,17158 |

Impedancja pętli zwarcia  $Z = (R^2 + X^2)^{1/2} = 0,2532 \Omega$   
 Prąd zwarciov  $I_z = (0,75 \cdot 230) / Z = 681,36 A$   
 Prąd wyłączalny  $I_w = k \cdot I_{BN} = 400 A$

gdzie:  
 $I_{BN} = 160A$   
 $k = 2,5$

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania jest spełniony!  $t < 5s$

## 26. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia (Dz. U. z dn. 27.04.2012r. poz. 463) dla projektowanej energetycznej przyłącza kablowego ustala się I-szą kategorię geotechniczną, która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń.

## 27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

W drodze gminnej dz. nr 776/1 zostanie umieszczone:

- kabel NA2XY 4x240mm<sup>2</sup> średnicy zewnętrznej 0,041m x dł. 4 m 0,164 m<sup>2</sup>

łącznie: 0,164 m<sup>2</sup>

28. Kolizje / skrzyżowania – nie dotyczy

29. Ingerencja w zielenią wysoką – nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska – nie dotyczy

MAXEL SP.J.  
Dąbrowskiego 42/21  
98-400 Wieruszów  
NIP: 9970088916 REGON: 731340147

CZESŁAW WROBLEWSKI  
inżynier elektryk  
Ior. do wyk. projektów i kier. bud.  
upr. Nr 121/77, Dz. U. nr 8, poz. 46  
98-400 Wieruszów, ul. Wieluńska 22A

## **31. Opis projektu zagospodarowania terenu**

### **1. Przedmiot inwestycji**

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyłącza kablowego 0,4 kV do zasilającego budynek mieszkalny wielorodzinny na dz. nr 4882/4 w m. Kępno. Inwestycja przebiegać będzie na działkach Kępno dz. nr 4882/4, 776/1.

### **2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.**

- Istniejący teren planowanej inwestycji dz. – Kępno dz. nr 4882/4, 776/1.
- Istniejące sieci uzbrojenia terenu:
- sieć energetyczna kablowa 0,4 kV
- sieć wodociągowa

### **3. Projektowane zagospodarowanie terenu**

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr **P/25/074545** wydanymi przez RD w Kępnie przyłącze kablowe projektuje się przez rozcięcie istniejącego kabla. Po rozcięciu, kabel wycofać do nowej skrzynki rozdzielczej KRSN-00/4R-NH2/F o numerze **Z4309891**, a brakujący odcinek uzupełnić nowym kablem NA2XY 4x240 mm<sup>2</sup> i połączyć z istniejącym za pomocą mufy kablowej. Następnie od tego złącza poprowadzić kabel NA2XY 4x240 mm<sup>2</sup> w kierunku działki przyłączanej i zakończyć szafką rozdzielczą KRSN-00/3R-NH2/F o numerze **Z4309892** usytuowaną na działce odbiorcy zgodnie z uzgodnieniem - w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym na rys. nr 1.

### **4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania**

Na działce nr 4882/4 zainstalowana zostanie szafka licznikowa o powierzchni ok. 0,2m<sup>2</sup> i wysokości ok. 1m.

### **5. Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków**

Teren, na którym jest projektowane przyłącze, nie jest objęty strefą obserwacji archeologicznej.

### **6. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej**

Teren, na którym projektowana jest linia kablowa i złącza kablowe, nie znajdują się w granicach terenów górniczych.

### **7. Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników**

Realizacja planowanej budowy przyłącza kablowego n.n. oraz budowy szafki licznikowej nie spowoduje zmian w ukształtowaniu terenu i przemieszczaniu gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wód, gleby oraz pogorszenia warunków krajobrazowych środowiska naturalnego i warunków klimatycznych oraz nie będzie mieć negatywnego wpływu na środowisko.

Działki, przez które przechodzi planowana inwestycja, nie wchodzi w skład ustanowionych terenów parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów lub innych form ochrony środowiska.

## **8. Inne konieczne dane wynikające z charakteru i stopnia skomplikowania obiektu**

Nie dotyczy projektowanych przyłączy i złączy kablowych.

## **9. Obliczenie powierzchni zabudowy**

Nie dotyczy projektowanych przyłączy i złączy kablowych.

## **32. Obszar oddziaływania inwestycji**

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do obowiązujących przepisów zawierających regulacje odnoszące się do odległości obiektów i urządzeń budowlanych od innych obiektów i granic nieruchomości oraz wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Projektowana inwestycja polegająca na budowie przyłącza kablowego 0,4 kV zasilającego budynku mieszkalne w m. Kępno dz. nr 4882/4 nie narusza wymagań oraz ustaleń obowiązujących przepisów. Obszar oddziaływania wnioskowanej inwestycji mieści się w całości na działkach na których został zaprojektowany (Kępno 4882/4, 776/1).

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy:  
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 tekst jednolity z

późniejszymi zmianami).

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

- ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. poz. 556).

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i sposobów sprawdzania tych poziomów (Dz. U. z 2003 poz. 1883 z późniejszymi zmianami).

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. poz. 69 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

- norma Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr N-SEP-004:2002 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

### 33. Uwagi końcowe

1. Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z RD Kępno - pracę należy wykonać w technice PPN.
2. Wyznaczenie trasy projektowanego kabla przed rozpoczęciem prac zlecić uprawnionemu geodecie.
3. Po ułożeniu kabla w ziemi a przed zasypaniem należy dokonać odbioru w dziale zarządzania eksploatacją RD Kępno, na co należy uzyskać odpowiedni protokół oraz zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej pomiar kabla i złącza kablowego.
4. Po przysypaniu kabla wykonać pomiary rezystancji izolacji kabla.
5. Dla wykonanych uziemień wykonać pomiary rezystancji uziemienia.
6. Całość prac zgłosić do odbioru technicznego w RD Kępno.
7. Wszystkie prace wykonać przestrzegając przepisów BHP, starannie, napięciowo (technika PPN) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

### 34. Zestawienia montażowe i demontażowe

#### Montaż

- Skrzynka pomiarowa KRSN-00/3R-NH2/F – 1 szt.
- Skrzynka pomiarowa KRSN-00/4R-NH2/F – 1 szt.
- Kabel NA2XY 4x240 mm<sup>2</sup> – dł. 152 m

Demontaż – nie dotyczy

MAXEL SP.J.  
Dąbrowskiego 42/21  
98-400 Wieluśków  
NIP: 9920088916 REGON: 78147149

CZESŁAW WRÓBLEWSKI  
inżynier elektryk  
Upr. do wyk. projektów i kier. bud.  
Upr. Nr 121/27, Dz. U. nr 8, poz. 46  
98-400 Wieluśków, ul. Wieluńska 22A

Kępno, dnia 4 maja 2026 r.

WR.6853.35.2026/2

## **D E C Y Z J A**

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 kwietnia 2026 r. ( data przyjęcia 13 kwietnia 2026 r.) przez **Pana Roberta Dubas prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAXEL Sp. J, ul. Jarosława Dąbrowskiego 42/21, 98-400 Wieruszów w imieniu inwestora Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu, Aleja Wolności 8, 62-800 Kalisz,**

### **Burmistrz Miasta i Gminy Kępno zezwala**

na lokalizację przyłącza kablowego w pasie drogi gminnej numer **859900P, ul. Władysława Reymonta w m. Kępno** w zakresie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym **776/1, obręb geodezyjny Miasto Kępno**, w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce 4882/4, obręb geodezyjny Miasto Kępno na następujących warunkach:

- 1) Projektowaną budowę przyłącza elektroenergetycznego kablowego należy lokalizować zgodnie z dołączoną mapą do celów projektowych.
- 2) Projektowane złącze rozdzielcze lokalizować przy granicy pomiędzy bramami wjazdowymi do nieruchomości przyległych.
- 3) Teren zielony odtworzyć do stanu pierwotnego.
- 4) Nawierzchnię gruntową pasa drogowego zniszczoną podczas wykopów należy przywrócić do właściwego stanu technicznego. Po zakończeniu prac teren należy starannie uporządkować. Grunt przy zasypaniu wykopów zagęszczać mechanicznie warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu min. 0,98.
- 5) Przejście poprzeczne w drodze gminnej wykonać w rurze osłonowej.
- 6) Wchodząc na grunt prywatny należy uzyskać zgody właścicieli gruntu.
- 7) Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kolizji projektowanego przyłącza kablowego energetycznego z istniejącymi urządzeniami lub sieciami znajdującymi się w pasie drogowym. Inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.
- 8) Koszty odtworzenia pasa drogowego związane z wykonaniem zadania ponosi Inwestor.
- 9) Utrzymanie urządzeń obcych we właściwym stanie technicznym wprowadzonych w pas drogowy, należy do ich właściciela.
- 10) Urządzenia należy umieścić w taki sposób, aby zapobiec powstaniu kolizji sytuacyjno - wysokościowej z istniejącą infrastrukturą techniczną.
- 11) Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, realizowane w obrębie infrastruktury technicznej, korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewów, przeprowadzić się w sposób najmniej szkodzący obiektom, drzewom lub krzewom.

- 12) Po zakończeniu robót grunt, istniejące urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury, czy istniejące nasadzenia pozostawić w stanie niepogorszonym, a nawierzchnię terenu odtworzyć do stanu pierwotnego.
- 13) Prace należy prowadzić pod nadzorem i w porozumieniu z Wydziałem Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy Kępno.
- 14) Gmina Kępno zastrzega sobie prawo przebudowy nawierzchni drogi – pasa drogowego bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przebudowy wbudowanej infrastruktury.
- 15) Po wykonaniu przedmiotowej inwestycji, Inwestor zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę.
- 16) Decyzja obowiązuje na okres 2 lat i traci swą ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków.

### UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. . Dz. U. z 2025 r. poz. 889.) lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

W niniejszej sprawie zachodzą przesłanki uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizację przyłącza kablowego w pasie drogi gminnej numer **859900P, ul. Władysława Reymonta w m. Kępno** w zakresie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym **776/1, obręb geodezyjny Miasto Kępno**, w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce 4882/4, obręb geodezyjny Miasto Kępno.

Uzgodniona lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą warunków określonych w niniejszej decyzji.

**Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.**

### POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 39 ust. 3a przywołanej ustawy o drogach publicznych inwestor „przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:
  - a) **uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;**
  - b) **uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urządzenia;**
  - c) **uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia”.**
2. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kępno w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127 a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2025 r. poz. 1691.)

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

*Z up. BURMISTRZA*

Andrzej  
Wojciech  
Małys

Elektronicznie  
podpisany  
przez Andrzej  
Wojciech Małys  
Data:  
2026.05.04  
12:12:07  
+02'00'

#### *Klauzula informacyjna*

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm.) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie jest Burmistrz Miasta i Gminy Kępno z siedzibą w Kępnie, przy ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

2) Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie jest Pani Zofia Siubiak. Dane kontaktowe : tel. 62 590 94 17, e-mail : zofia.siubiak@um.kepno.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z realizacją zadań oraz do podjęcia niezbędnych działań w celu załatwienia sprawy.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż jest to konieczne, zgodnie z przepisami prawa.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

#### **Otrzymują:**

1) **MAXEL Sp. J. ul. Jarosława Dąbrowskiego 42/21, 98-400 Wieruszów ( e-doręczeniem).**

2) a/a.

#### **Załącznik:**

1) Mapa do celów projektowych z zaznaczonym przebiegiem przyłącza elektroenergetycznego kablowego.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154), załącznik Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia, część III – Zezwolenia, ust. 44, kol. 4 – Zwolnienia, pkt 9

Sporządziła: Katarzyna Dawid, tel. 62 590 94 63, e-mail: katarzyna.dawid@um.kepno.pl