


Investor:	Energia Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80 - 557 Gdańsk		
Jednostka projektowa:	K2Z Zbigniew Zalega, ul. Stępińska 53/19, 00 - 739 Warszawa		
Nazwa:	Schemat zasilania		
Temat:	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączami kablowo pomiarowymi w msc. Żychlin ul. Żeromskiego		
Adres:	100211_4 Żychlin, 0001 Żychlin		
Umowa:	PJ03439/23	Nr OBI:	OBI/73/2302326
Nr WP/WBS:	P/23/037629/2, B/23/040259		
Nr rys.:	E-02	Skala:	Data: 05.2024
Projektant:	Paweł Kowalczyk		
Nr uprawnień:	LOD/1927/POOE/12		

Układ TT


27303765

P/23/074299 (dz. 1145/9), P=17,0kW
 $\Delta U=7,73\% < 10,00\%$




27303764

dz. 1145/3, 1145/4
P2-Rs/LZV/LZR/F

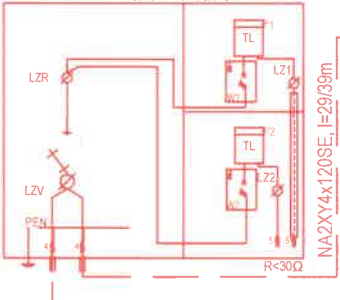


27303763

dz. 1145/10, 1145/11
P2-Rs/LZV/LZR/F

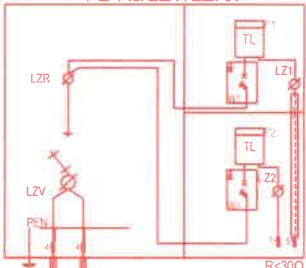


27303762

dz. 1145/5, 1145/6
KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F

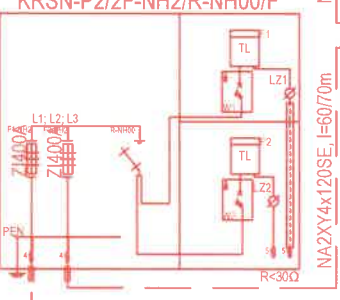


27303761

dz. 1145/12, 1145/13
P2-Rs/LZV/LZR/F

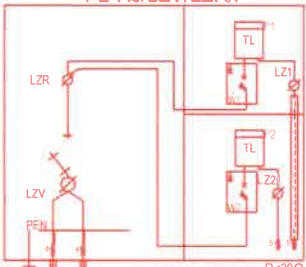



27303760

dz. 1145/7



27303759

dz. 1145/14
P/23/037629/2 (dz. 1145/15) P=16,0kW
 $I_{zw}=364,356A > I_w=249,5A$
 $\Delta U=$

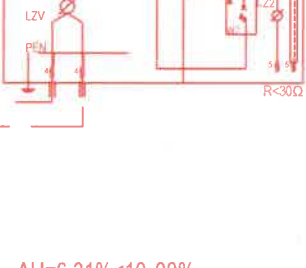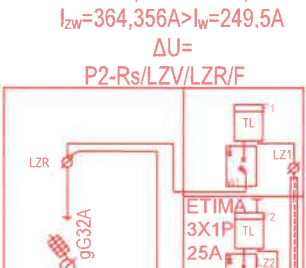

$\Delta U=6,31\% < 10,00\%$

stacja transformatorowa
Żychlin Żeromskiego [S3-01300]
transformator 400kVA
obwód 01: NH-1/gG160A, $U_n=500V$

