

3PROJEKTY Norbert Kundera
ul. Królewiecka 21, 78-500 Drawsko Pom.
tel. 575 838 340, NIP: 674-100-62-81, REGON 331102247

Projekt Wykonawczy

egz. nr **1**

PB NR: ZN/997/5252MZI/2026/2600165/1
AJ 01249/26

ZADANIE
INWESTYCYJNE OBI/52/2600165

OBIEKT: PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE nn

TEMAT: PRZYŁĄCZENIE PRZYCZEPY REKREACYJNEJ.

LOKALIZACJA: Wierzchowo dz. nr 167 obr. 0061.

TEREN
INWESTYCYJ: dz. nr 216/20, 641 obr. 0061 Wierzchowo.

INWESTOR: ENERGA – OPERATOR SA ODDZIAŁ W KOSZALINIE
ul. MORSKA 10
75-950 KOSZALIN.

PROJEKTANT: inż. Norbert Kundera
ul. Królewiecka 21
78-500 Drawsko Pom.
ZAP/0088/POOE/06

inż. Norbert Kundera
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
ZAP/0088/POOE/06

Projekt budowlany jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Drawsko Pom., sierpień 2026r.

GK.7230.1.12.2026

ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Koszalinie
ul. Morska 10
75-950 Koszalin

Odpowiadając na wniosek z dnia 24.06.2026 r. zezwalam wnioskodawcy na zlokalizowanie w terenie działki gminnej nr ewid.: **216/20 i 641 obręb Wierzchowo, przyłącza elektroenergetycznego nn** do przyłączenia przyczepy rekreacyjnej na terenie dz. nr ewid. 167 obręb Wierzchowo, gmina Wierzchowo.

Trasę projektowanej infrastruktury przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu, stanowiącym załączniki do niniejszego pisma.

Ustala się następujące warunki umieszczenia inwestycji:

1. zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania **zezwolenia zarządcy działki na prowadzenie robót oraz zezwolenia na umieszczenie ww. infrastruktury w działce gminnej** na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wierzchowo nr 360/2023 z dnia 15 lutego 2023r. w sprawie określenia zasad zajmowania dróg wewnętrznych oraz nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Wierzchowo,
2. przejście przez nawierzchnię ww. działki w części nieutwardzonej dopuszcza się rozkopem otwartym,
3. naruszony teren działki należy przywrócić do stanu poprzedniego na **koszt inwestora**,
4. wszelkie odkształcenia terenu ww. działki, które nastąpią na skutek naruszenia konstrukcji podbudowy i nawierzchni w miejscu prowadzonych robót w ciągu 24 miesięcy od zakończenia prac będą usuwane na koszt inwestora,
5. w przypadku kolizji ww. infrastruktury z elementami terenu działki gminnej lub innymi urządzeniami znajdującymi się w działkach nr ewid.: **216/20 i 641 obręb Wierzchowo** inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,
6. roboty mogą być prowadzone po uprzednim oznakowaniu i zabezpieczeniu robót.

Ponadto informuję, że przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

1. Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Z up. WÓJTA

Paulina Ochlenicka
Insp. ds. zagospodarowania terenu
i drogownictwa

Załączniki:

1. Załącznik nr 1: mapa pogładowa -projekt zagospodarowania terenu – trasa przyłącza w skali 1:500.

Otrzymują:

1. adresat
2. aa

Zachodniopomorski Wojewódzki
Konservator Zabytków
w Szczecinie
ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 433 70 66/82, 488 18 04
ZArch.K.5183.366.2026.MJ

Koszalin, 14 lipca 2026r.

Energa - Operator S.A.
Oddział w Koszalinie
ul. Morska 10
75-950 Koszalin

Dotyczy: budowy przyłącza elektroenergetycznego nN - zasilanie przyczepy rekreacyjnej na dz. 167, kablem YAKXs4x120mm² z zabudową szafki pomiarowej typu P1-Rs/LZV/F, na działkach nr 216/20, 641, 167 obręb 0061 Wierzchowo.

W nawiązaniu do pisma z dnia 22 czerwca 2026r. (wpłynęło: 23.06.2026r.) w sprawie zaopiniowania projektowanej budowy przyłącza elektroenergetycznego nN - zasilanie przyczepy rekreacyjnej na dz. 167, kablem YAKXs4x120mm² z zabudową szafki pomiarowej typu P1-Rs/LZV/F, na działkach nr 216/20, 641, 167 obręb 0061 Wierzchowo, Zachodniopomorski Wojewódzki Conservator Zabytków w Szczecinie, działając na podstawie art. 27 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1292 ze zm.), uprzejmie informuje, iż:

- 1/ na obszarze planowanej inwestycji nie ma zarejestrowanych stanowisk archeologicznych ani stref ochrony konserwatorskiej;
- 2/ w związku z prawdopodobieństwem przypadkowego odkrycia podczas prowadzonych prac ziemnych, związanych z realizacją inwestycji, warstw kulturowych, obiektów ziemnych lub ruchomych zabytków archeologicznych, Inwestor / Wykonawca prac zobowiązany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogących je uszkodzić i niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatury w Koszalinie (zgodnie z art. 32 ust. 1 w/w Ustawy);
- 3/ nie wnosi zastrzeżeń pod względem archeol ogicznym do realizacji przedmiotowej inwestycji przy uwzględnieniu niniejszych zaaleceń;

Załącznik: projekt zagospodarowania terenu 1 egz.

Otrzymują:


1. Energa - Operator S.A., Oddział w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
adres koresp.: Pan Norbert Kundera
ul. Królewiecka 21, 78-500 Drawsko Pomorskie

2. a/a

Sprawę prowadzi: st. insp. ds. zab. archeologicznych mgr Marlena Józefowska
Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin
tel. 094 3408152 w. 21 fax 094 3411283
http://www.wkz.szczecin.pl e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl

Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKOW
Kierownik Delegatury w Koszalinie

mgr Grzegorz Plechota



LEGENDA:

SP - Proj. szafka pomiarowa typu P1-Rs/LZV/F nr Z5203627
WP nr P/26/000872 z dnia 12-01-2026r.
Rezystancja uzmiennienia szafki: $R \leq 30\Omega$

K - Proj. kabel elektroenergetyczny typu YAKXs4x120mm²,
 $L_{TRASA/KABEL} = 180m/190m$

R₁ - Proj. rura ochronna DVK110; $L_{DVK110} = 5m$.

R₂ - Proj. rura ochronna DVK110; $L_{DVK110} = 4m$.

ZKP - Istn. ZKP 221/F nr 20678-200-01

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Położenie obszaru opracowania		BIURO GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNE PAWEŁ MICHNIEWCZ UL. J.ŚWÓWACKIEGO 1B/4 78–449 BORNE SULINOWO TEL – 602 783 988 E-MAIL – geodezja@opoczta.pl NIP 6731767015 REGON 320970877 <i>(nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego)</i>
Jednostka ewidencyjna	identyfikator 320.305_2 nazwa Wierzchowo	
Obszr ewidencyjny	identyfikator 320.305_2.0061 nazwa Wierzchowo	
SKALA: 1: 500		
Układ współrzędnych: "PL-ETRF2000" strefa 6 Poziom odniesienia wysokości: "PL-EVRF2007-NH"		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej GK.6640.429.2026		Data opracowania mapy: 28.04.2026 rok
Informacje dodatkowe: 1.  zakres pomiaru. 2. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.		Nie wykonywano czynności wynikających z § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Nazwa pliku dat: GK.6640.429.2026		Nie wyklucza się istnienia w terenie również uziornia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnotowane w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
Mapę sporządził kierownik prac geodezyjnych:		
Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opart techniczny pożywiemne zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.		
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie		Starosta Drawski
Protokół weryfikacji nr		GK.6640.429.2026_19624 z dnia 14.05.2026
inż. Paweł Michniewicz upr. numer 20767		

UWAGI:

- * przystosować do plombowania
- prace wykonać w technologii PPN
- po zakończeniu robót budowlanych, należy wykonać:
 - pomiar izolacji projektowanego kabla nn
 - pomiar ciągłości żył
 - pomiar rezystancji uziemienia proj.: P1-Rs
 - pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

UKŁAD SIECI TN-C


PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
- Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
N SEP-E-001:2003
Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.
Ochrona przeciwporażeniowa.

LEGENDA:


- SP - Proj. szafka pomiarowa typu P1-Rs/LZV/F nr Z5203627
WP nr P/26/000872 z dnia 12-01-2026r.
Rezystancja uziemienia szafki: $R \leq 30 \Omega$
- K - Proj. kabel elektroenergetyczny typu YAKXs4x120mm²,
 $L_{\text{TRASA KABEL}} = 180\text{m}/190\text{m}$
- R₁ - Proj. rura ochronna DVK110; $L_{\text{DVK110}} = 5\text{m}$.
R₂ - Proj. rura ochronna DVK110; $L_{\text{DVK110}} = 4\text{m}$.
- P - Proj. uziom prętowy 4xUPBØ16/1500(BK9101)Bezpol.
- T - Proj. taśma stalowa ocynkowana ogniowo S/tZn25x4; $L_{\text{S/tZn}} = 2\text{m}$.
- U - Proj. uchwyt krzyżowy typu UKU10/40/4 (BK9014)Bezpol.
- WLZ - Wewnętrzna linia zasilająca wg odrębnego opracowania.

SP/
ul. 3 Marca
dz.nr 216/16

Z5203627



P = Proj. $R \leq 30 \Omega$

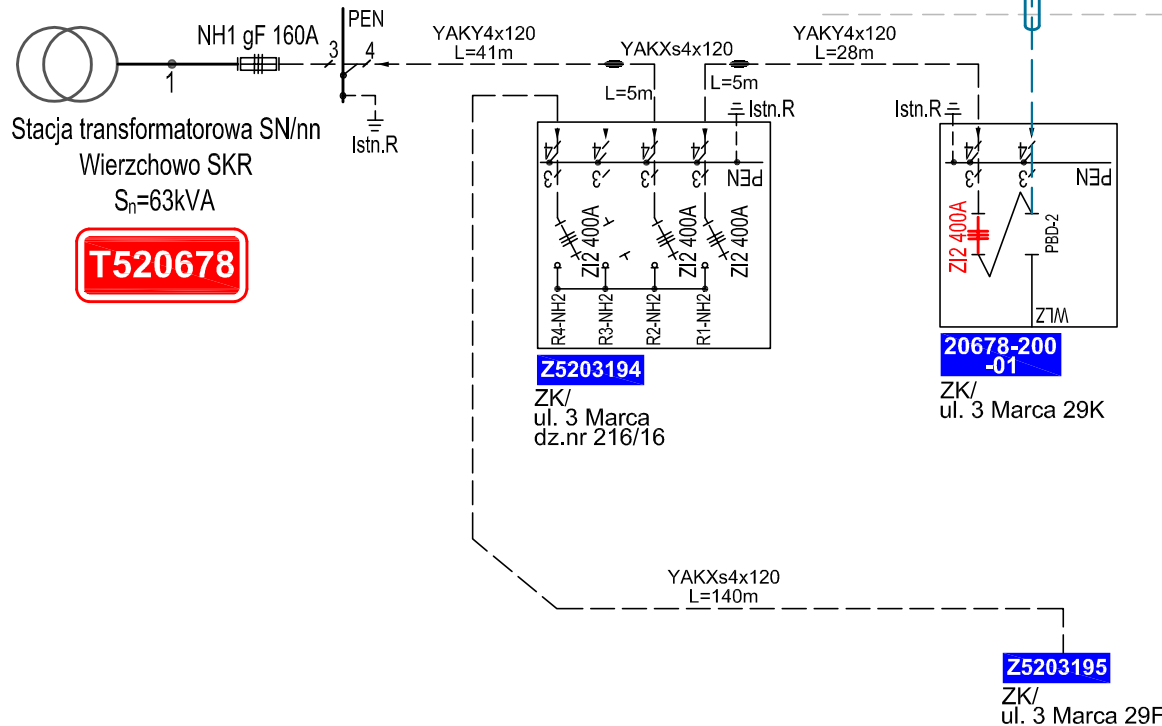

Investor:	ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10; 75-950 Koszalin		
Biuro projektowe:	3PROJEKTY Norbert Kundera ul. Królewiecka 21; 78-500 Drawsko Pom.		
Projektował:	Data:	Podpis:	
inż. Norbert Kundera Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ZAP/0088/P00E/06	czerwiec 2026r.		
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY Budowa przyłącza elektroenergetycznego nn do przyłączenia przyczepy rekreacyjnej na terenie dz. nr 167 - Wierzchowo.			Nr umowy: ZN/997/5252MZI/2026/ 2600165/1 Nr zadania inwestycyjnego: OBI/52/2600165 Nr rys.: E-02