



1x13
nadano nr złącza: Z6108670
projekt. rozdzielnica kablowa
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F
w linii ogrodzenia dz. nr 1185/1
z dostępem od strony działki


K-0196
"Piekni Hydroforma"

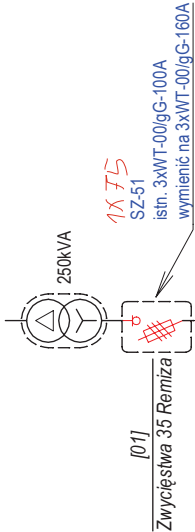

Uziemienie szyny PEN szafki pomiarowej wykonać wg standardów EOP :
- płaskownik FeZn 30x4 dl. 10m ;
- 1 uziom punktowy z prętów oc Ø16 dl. 6m ;
W mostki rezerwowe
odłączyć od listwy LZR i schować za tablicą licznikową.

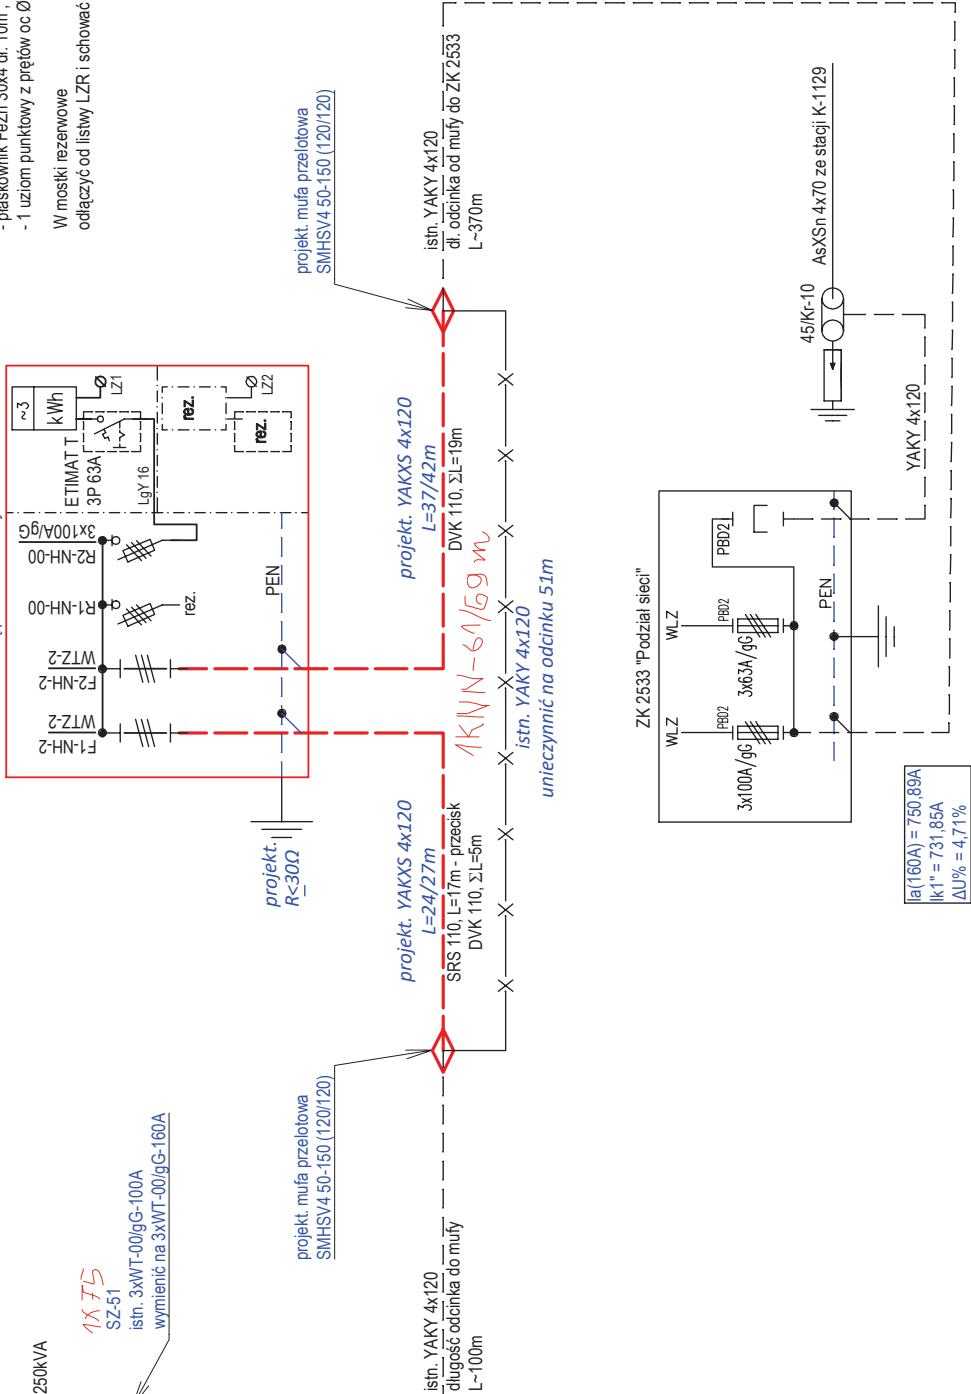

ZK 2533 "Podział sieci"

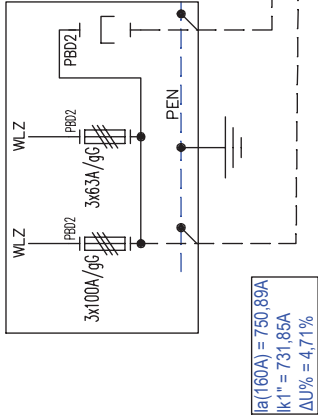

$I_a(160A) = 750,89A$
 $I_{k1} = 731,85A$
 $\Delta U\% = 4,71\%$

OBI/61/2600543, P/26/006468

ZAKŁAD USŁUGOWY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Arkadiusz Kacprzak tel. 608 201 861
OS.GRUNWALDZKIE 24/3, 11-700 MRĄGOWO e-mail: arek.44@interia.pl

SCHEMAT ZASILANIA

Nazwa rys.	Elektroenergetyczna sieć kablowa nN 0,4kV do zasilania obiektu handlowego
Obiekt	Pieckli, ul. Przemysłowa - dz. nr 89/57, 1185/1
Adres	
Inwestor	ENERGA-OPEATOR SA z siedzibą w Gdańsku
Projektant	mgr inż. Arkadiusz Kacprzak
Nr upr.	WAM/0028/POOE/07
Sprawdził	
Nr upr.	
Data	05.2026
Skala	
Nr rys.	2