

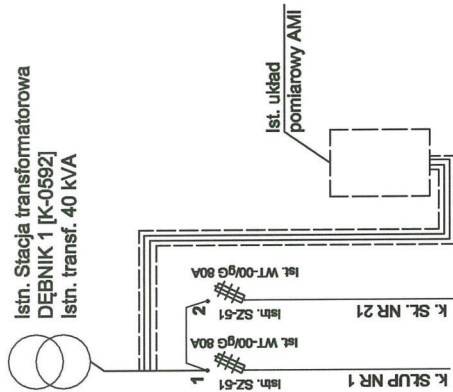


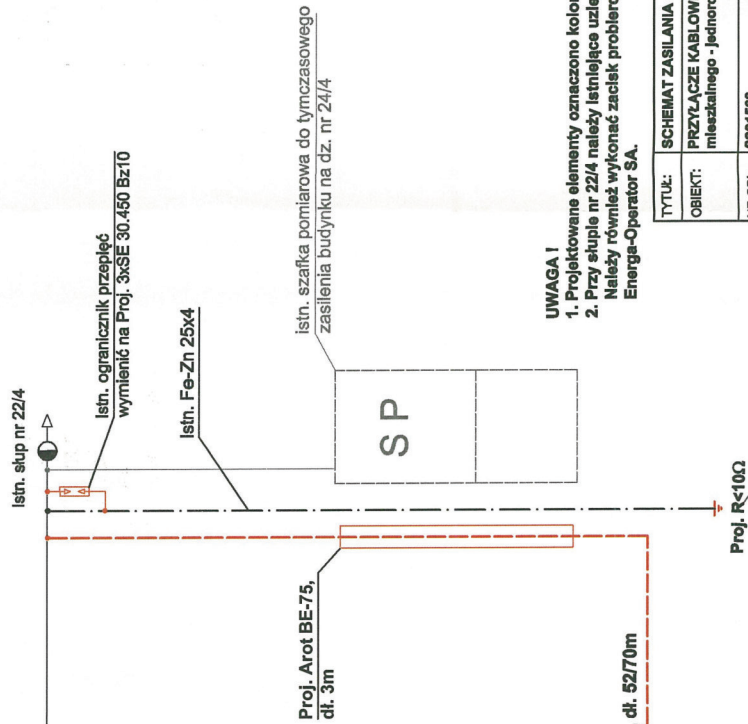

Istn. AsXSn 4x25mm², dł. 200m
Istn. AsXSn 4x50mm², dł. 100m

PROJ. P1-Rs/LZV/LZR/F,
oznaczyć Z6108695
 $I_a=243,0A$ $I_{k3}=537,4A$
 $\Delta U=0,16\% < 1\%$ - dla proj. przyłącza

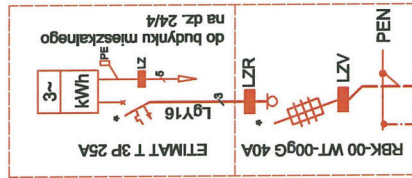

UWAGA !

1. Projektowane elementy oznaczone kolorem czerwonym.
2. Przy słupie nr 22/4 należy istniejące uzziemienie poprawić lub wykonać nowe. Należy również wykonać zaciąg problematyczny zgodnie ze standardami Energa-Operator SA.

SCHEMAT ZASILANIA		NAMER RYT.
TYTUŁ:	PRZYŁĄCZE KABLOWE nN do budynku mieszkalnego - jednorodzinne na dz. nr 24/4	E-2
NR OBI:	2801563	
ADRES:	Dębnik gm. Reszel, dz. nr 24/4, 24/2	
PROJEKTANT:	Inż. MAREK BEDNARZ upr. nr WAM/0150/POOE/15	
DATA:	WRZESIEŃ 2026	SKALA: ---