

Nazwa i adres obiektu(zamówienia) Budowa przyłącza kablowego nn 0.4kV do zasilania do budynku mieszkalnego w m. Stanowo gm. Ilawa dz. 378-2 na podst. warunków P/25/089123

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.

2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

I. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☐

NIE ☐

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń:

- czas wyłączeń:

5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐

NIE ☒

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTOREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	ILOŚĆ OSOB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

Wymagane wkłady bezpieczeństwa wykonano LWS Piława (Energa)
materiał dostarczył wykonawca

Sporządził
Pracownik MZE/MMP

ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Piotr Krawiec

Zatwierdził:

Kierownik MZE/MMP

ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Krzysztof Krawiec


Pole wyboru ☐ wypełnić znakiem X

UWAGA

- Ochrona od porażeń zapewniona poprzez samoczynne szybkie wyłączanie zasilania
- Układ sieci TN-C
- * urządzenia przystosowane do plombowania
- typ uziomu TP 1x10 wg katalogu LnNi-Ensto

Firma:		Investor:			
investor MAGDALENA KOJTKA ul. Pomorska 28, 82-308 Elbląg e-mail: investor@op.pl tel. 511 23 25 25		ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk			
Nazwa i adres inwestycji:	Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkal. Stanowo dz 378/2, 433.3214/1 obr.0034 Stanowo gm. Ilawa				
Nazwa rysa:	Schemat układu zasilania				
Projektował:	mgr inż. Krystian Brandt upr. WAM0008/PWOE/17	*odpis:			
Opracowała:	mgr inż. Magdalena Kojtką	Podpis:			
Faza:	Data:	Nr OBT	Nr warunków:	Skala:	Nr rysa:
projekt	22.06.2026	OBI/66/2600065	P/25/089123	-	E-02

istn. T-0255 "Prasneto"
istn. Sn=100kVA

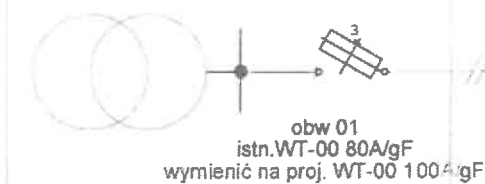

$I_{\Sigma} = 241,1A$
 $I_s = 235A$
 $\Delta U\% = 6,70\% < 10\%$

istn. słup nr 11
typu O E10,5/10

istn. słup
nr 14

istn. AsXSn 4x50mm²
L=645m

istn. AsXSn 4x50mm²
L=120m

istn. ograniczniki
przep.

istn. uziem

bud.
nr 3

Z6604046
proj. złącze kablowo-pomiarowe
typu P1-Rs/LZV/LZR/F
(dz. nr 378/2- P/25/089123)


proj. rura ochr.
DVK110 L=1m
(wykop otwarty)

proj. rura ochr.
DVK110 L=1m
(wykop otwarty)

6x proj. rura ochr.
DVK110 L=2m
(wykop otwarty)

proj. rura ochr.
SRS110 L=7m
(wykop otwarty)

$I_{\Sigma} = 240,6A$
 $I_s = 235A$
 $\Delta U\% = 6,97\% < 10\%$

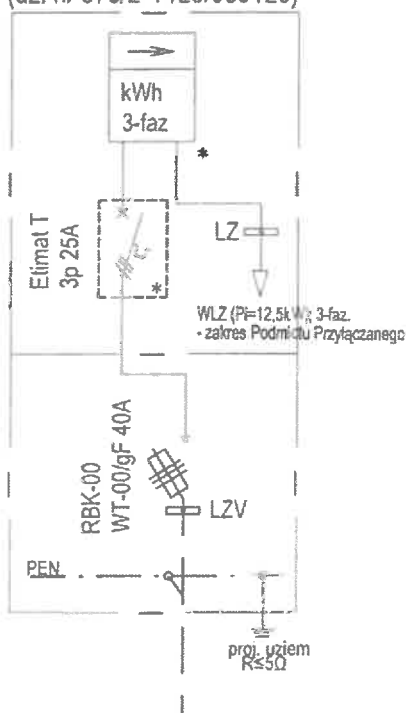

proj. przyłącze kabł. nn 0,4kV
YAKXS 4x120mm² L=258/285m