


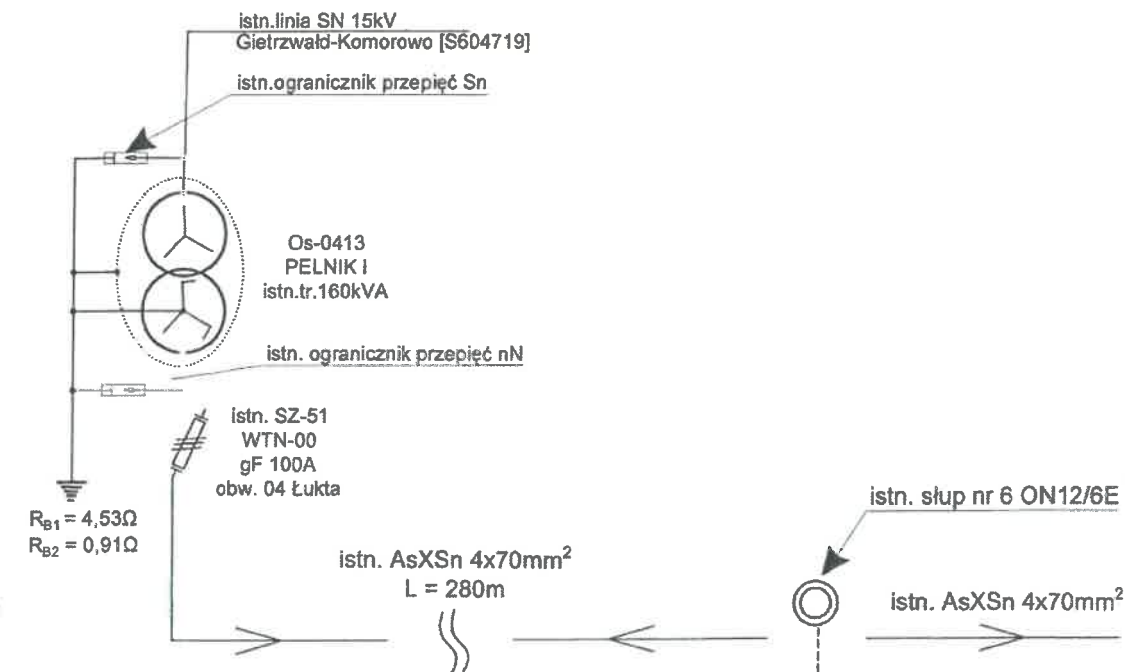

istn. NA2XY 4x70mm²
L = 60m

Z6406963

proj. S-1



KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F

Z6406964


proj. S-2

P2-Rs/LZV/LZR/F

istn. P2-Rs/LZV/LZR/F
nr Z6404339

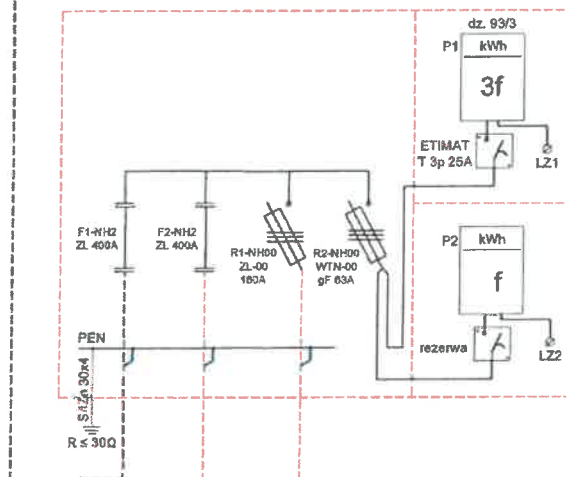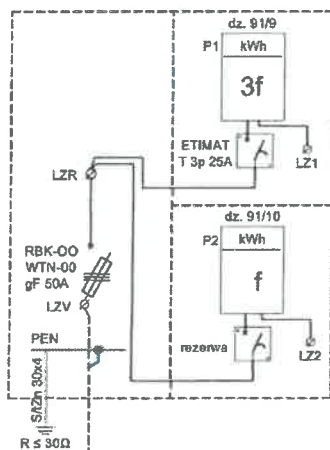

proj. NA2XY 4x120mm²
L = 114/120m

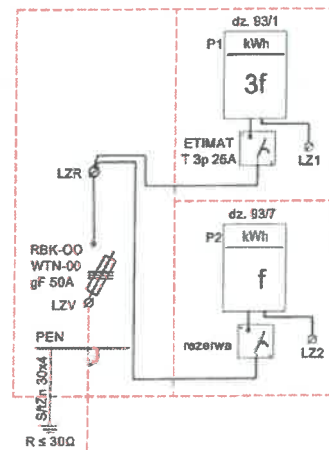

Energo-Tech Łukasz Dziekoński ul. Michała Drzymały 12 14-100 Lubalin tel. 728 656 044 e-mail: biuro@energo-tech.net.pl		
Obrót Temat	Schemat jednokrotności linii kablowej n.n. 0,4kV Pełnik dz. 53/1 gm. Łukta OB1/64/280G373	Brzoza elektryczna
Opracował:	inż. Łukasz Dziekoński upr. WAM/0211/WOE/22 w specjalności instalacyjnej	Skala b/a Rys. E-2
Projektował:	Marek Dziekoński upr. proj. WAM/0066/ZOOE/06 w specjalności instalacyjnej	Data 2025-05-06