

Numer B/26/055098

Miejscowość Gdynia

Data 14-07-2026

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Gdańsku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia poszczególnych obiektów określone są odrębnie na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych.

1. Obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy

Adres (Nr działki): Gdynia, ul. Miedziana 4A

gm. Gdynia, działka numer 0023 Pogórze-211

2. Zakres niezbędnej budowy/rozbudowy sieci:

2.1. Urządzenia WN i SN:

-

2.2. Stacja transformatorowa:

-

2.3. Urządzenia nn:

Wybudować przyłącze kablowe 0,4kV o odpowiednim przekroju ze złącza kablowego Z-4A/501 do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego (2 pomiary) przy granicy zgłaszanej działki.

2.4. Demontaże:

Zdemontować istniejące przyłącze napowietrzne.

3. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

3.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

- | | | |
|------------------------------|-----|----|
| a) Układ sieci | - | |
| b) Napięcie znamionowe sieci | 0,4 | kV |
| c) System ochrony od porażeń | - | |

3.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci | - | |
| b) Napięcie znamionowe sieci | - | kV |
| c) Prąd zwarcia doziemnego | - | A i czas wyłączenia zwarcia - s |
| d) Moc zwarcia na szynach 15 kV | - | MVA i czas wyłączenia zwarcia - s |

-

w stacji GPZ GPZ GRABÓWEK

- e) System ochrony od porażeń **uziemiać ochronne**

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracować projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, Rejon Dystrybucji w Gdyni - Dział Dokumentacji Energetycznej.;

4.2. Inne wymagania:

-


5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlanych – montażowych na podstawie niniejszych warunków budowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku




Bruhn Jarosław

OPRACOWAŁ

tel. 58 527 92 90

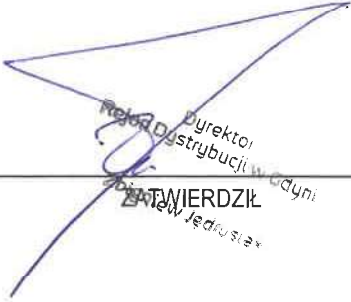
Rejon Dystrybucji w Gdyni
Dyrektor
ZATWIERDZIŁ
Jarosław Bruhn

Otrzymują:

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia

195


199

417

Kawrego Czernickiego

458/2

proj. przył. kabł. 0,4 kV
YAKXS 4x35x15 mb
proj. 25. kabł. pom. (2 pomiany)

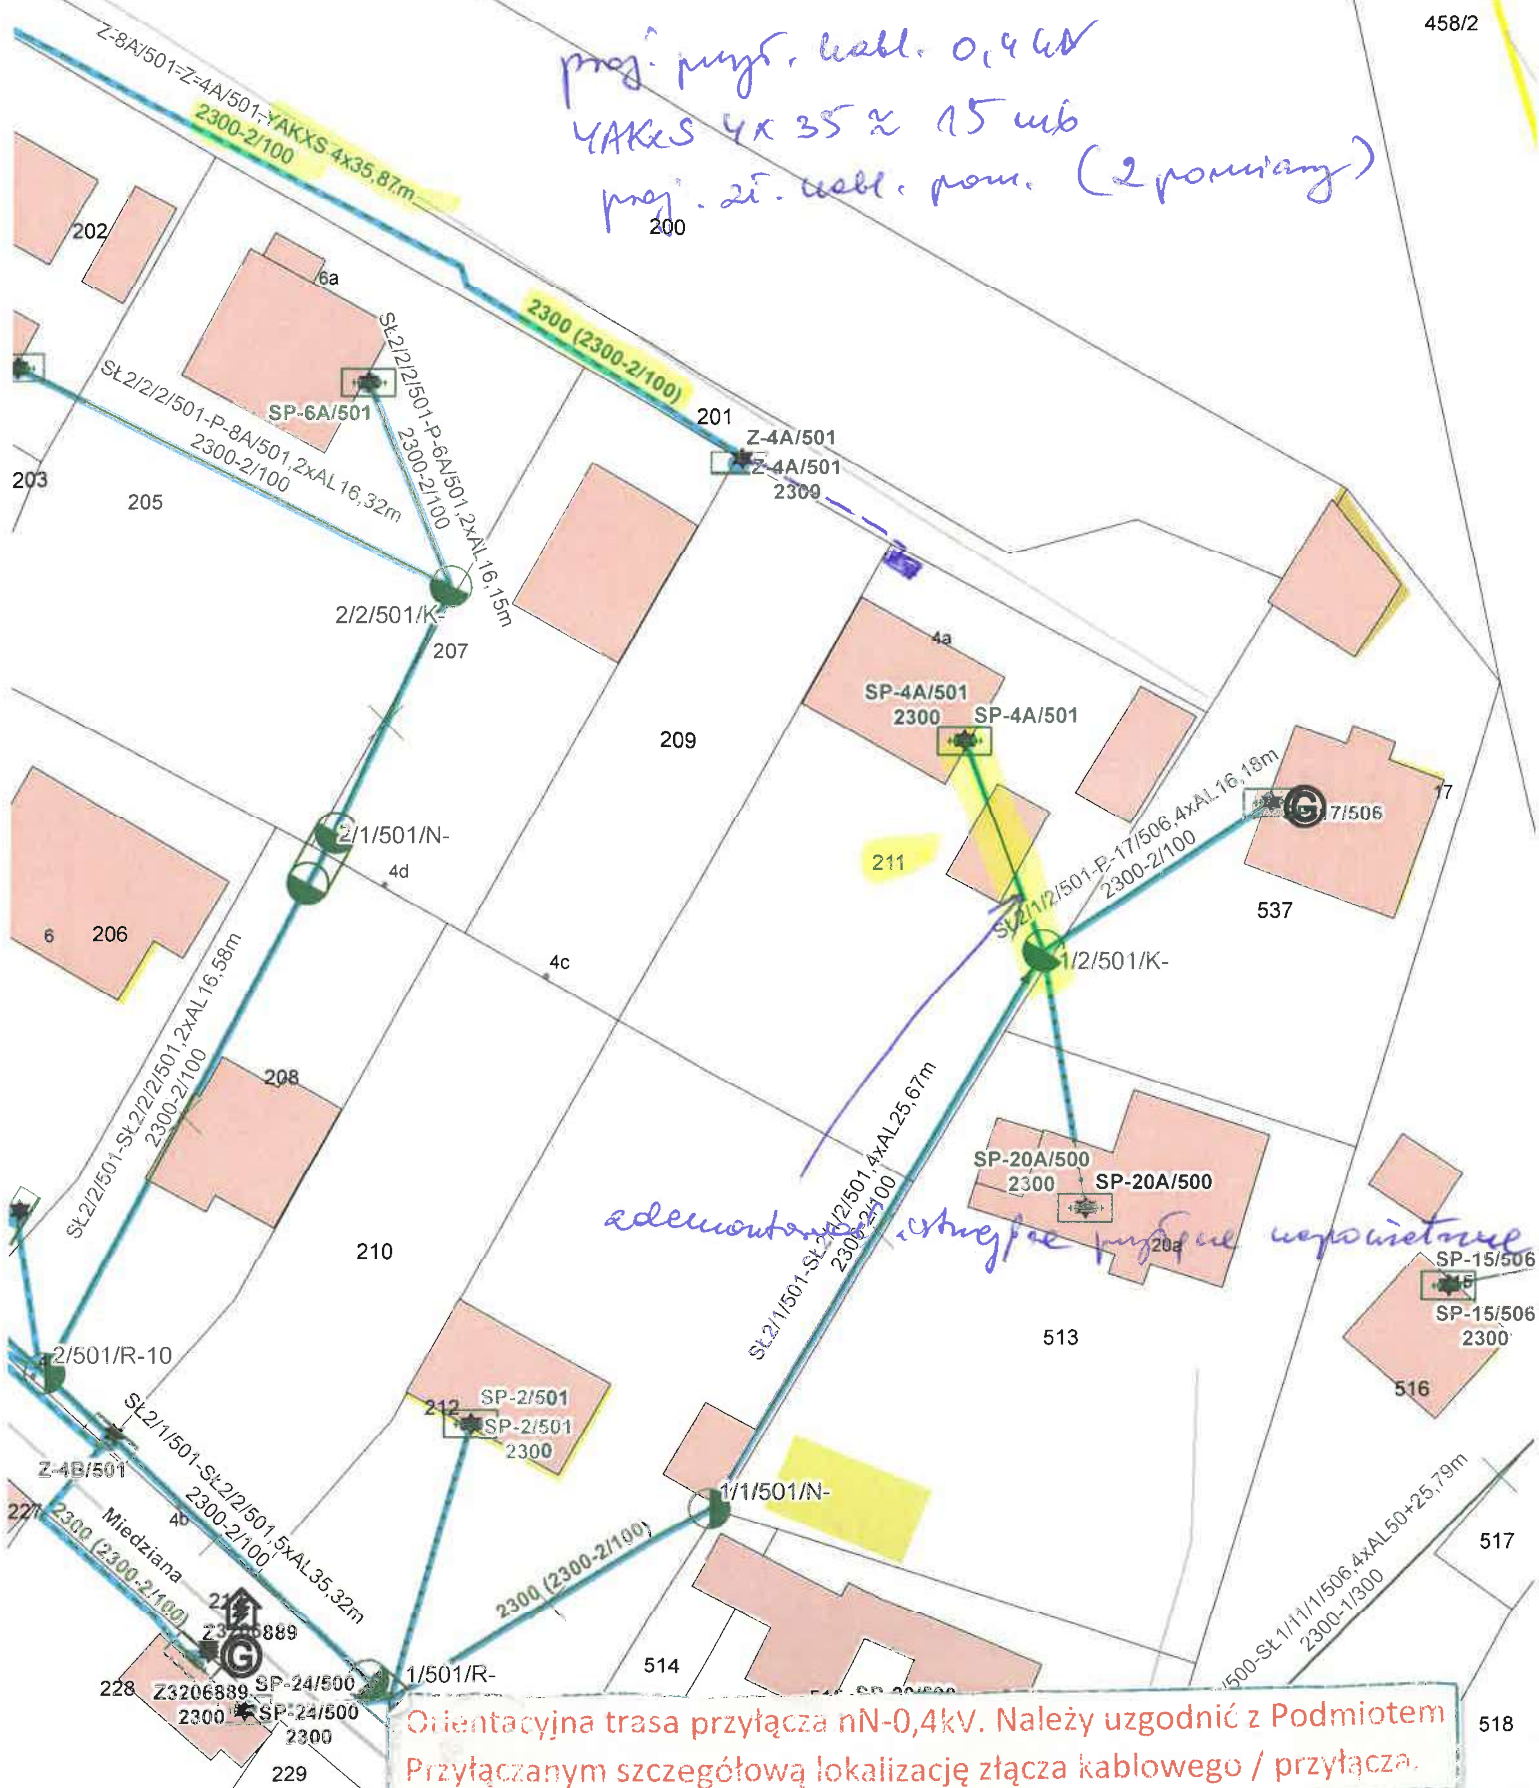

Orientacyjna trasa przyłącza nN-0,4kV. Należy uzgodnić z Podmiotem Przyłączanym szczegółową lokalizację złącza kablowego / przyłącza.