
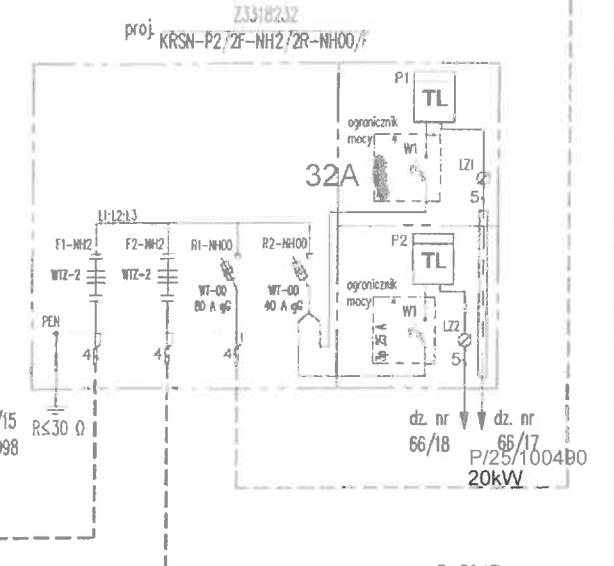
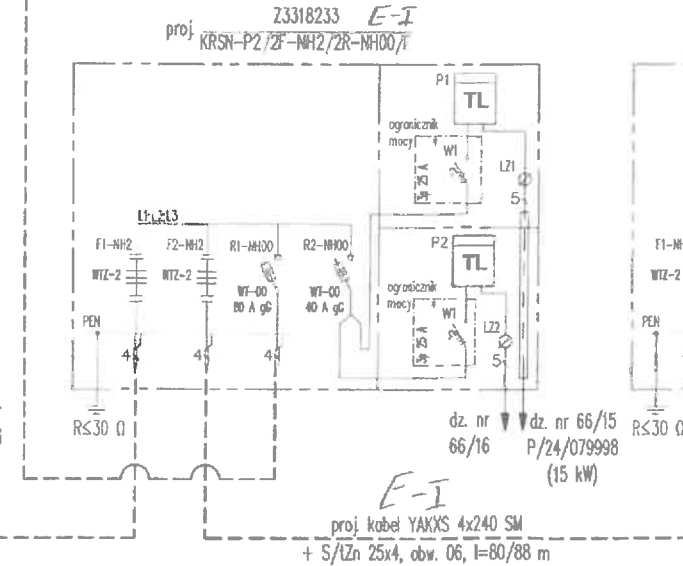
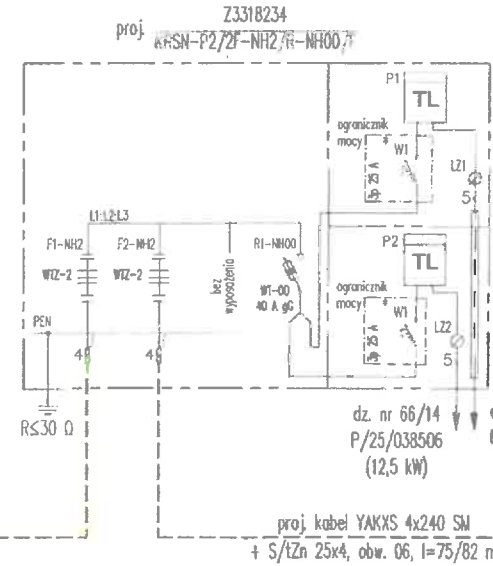
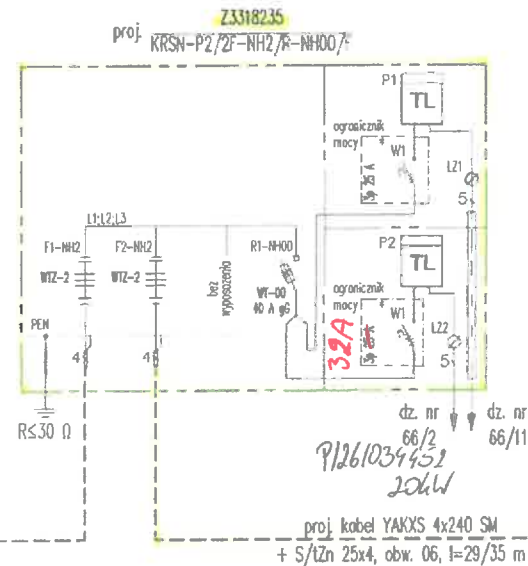
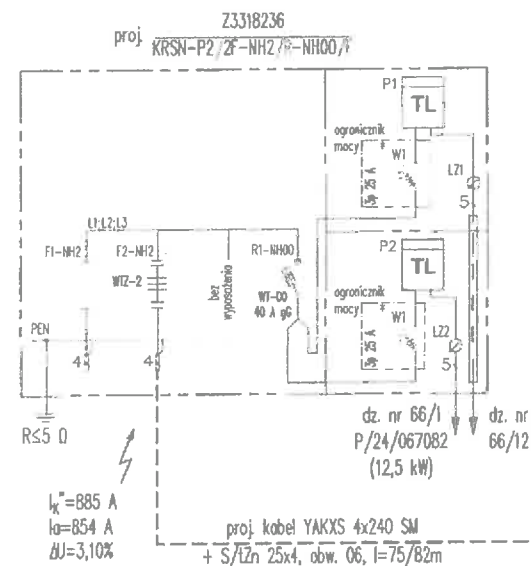
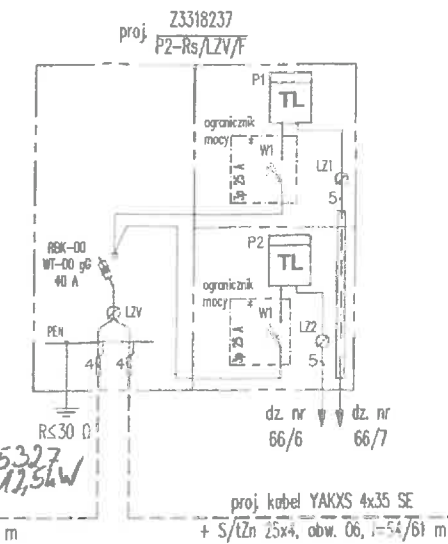
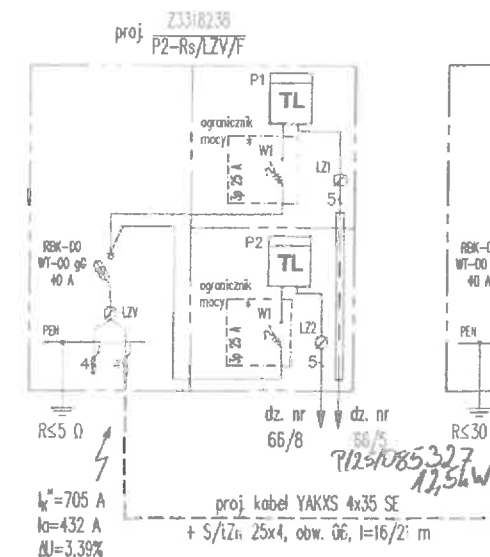
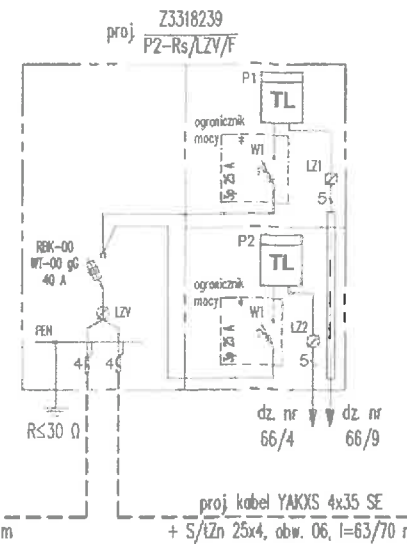


Ochrona przy dotyku pośrednim:
samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci **TN-C**

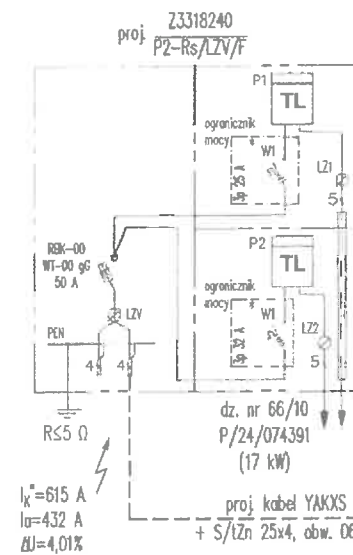

T-5947
Klonowo Dolne I
S_T=160 kVA

E-I ~~_____~~ 

NH-2
proj WT-1/gG
160 A
l_{hmax} = 160 A gG

LEGENDA
 ————— projektowane urządzenie
 ————— istniejące urządzenie

Zadanie	OBI/33/2500192, GJ00837/25		
Investor	ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk		
Adres	Gmina Przywidz (220405_2), obręb Michalin (0008), ulica Przywidzka, Lili działki nr 58, 63, 66/19, 68		
Obiekt budowlany	Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV		
 EDS Energy sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 58, 80-180 Gdańsk T: 507101532; @: biuro@edsenergyp.l Tytuł rysunku		Projektant mgr inż. Dariusz Szreder specjalność instalacyjna POM/0281/PWBE/19 Data 01.09.2025	 Skala - Nr rysunku
Schemat jednokreskowy nn 0,4 kV		E-2	