



Numer P/26/073255

Miejscowość Kołobrzeg

Data 23-09-2026

EOP/WP/5/2026/09/213139

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: zespół budynków rekreacji indywidualnej oraz centrum obsługi ruchu turystycznego kamperów 2
Adres (Nr działki): Grzybowo, ul. Jachtowa
gm. Kołobrzeg, działka numer 31/34
2. Grupa przyłączeniowa: grupa V
3. Moc przyłączeniowa: 39.5 kW
4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ Kołobrzeg VI DP [5010]
Linia 15 kV GPZ VI Dywizji Piechoty - Grzybowo-Dźwirzyno [502]
Stacja SN/nn Grzybowo Kapitańska [T550745]
Obwód nn []
Obiekt Stacja SN/nn [SN] Grzybowo Kapitańska [T550745]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączanej;
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
 - 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
Nie dotyczy.
 - 7.1.2. Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
 - 7.1.3. Urządzenia nn:
Dla zasilania obiektów nr 1 i 2 należy przy lub w granicy dz. nr 31/34 (jak najbliższe będzie to możliwe przy granicy z dz. nr 30/54) oraz drogi (ul. Żeglarska, dz. nr 31/33) należy zabudować rozdzielnicę kablową typu KRSN-P2/2F-NH/R-NH00/F. Projektowaną rozdzielnicę KRSN-P2 należy zasilć kablem o przekroju wg. obliczeń z wolnego pola rozdzielnicy 0,4kV stacji transformatorowej nr T550745 Grzybowo Kapitańska zlokalizowanej na dz. nr 30/41 lub przypadku realizacji zasilania dla dz. nr 31/32 z projektowanej rozdzielnicy KRSN-00. Realizację niniejszych warunków przyłączenia powiązać z WP dla obiektu nr 1.
 - 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
Nie dotyczy.
 - 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy.
 - 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy.
 - 7.1.7. Demontaże:
Nie dotyczy.
 - 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
Odbiorca własnym kosztem i staraniem wybuduje linię zalicznikową od nowej rozdzielnicy kablowej do obiektu przyłączanego kablem o przekroju żył wg obliczeń.
Prace związane z wykonaniem linii oraz przygotowaniem instalacji odbiorczej do przyłączenia należy powierzyć osobie posiadającej ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym.
Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej", które należy złożyć wraz z kserokopią ważnych świadectw kwalifikacyjnych osoby wykonującej i potwierdzającej przedmiotowe prace. Dokumenty te należy przedłożyć w Dziale Przyłączeń RD w Kołobrzegu w celu otrzymania "Oświadczenia o wykonaniu przyłączenia", niezbędnego do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.
UWAGA!

W przypadku podpisania umowy i realizacji przyłącza tylko dla jednego obiektu przy rozliczeniu końcowym do opłaty za przyłączenie określonej w umowie zostanie doliczona dodatkowo opłata za nadwyżkę długości przyłącza powyżej 200m zgodnie z obowiązującą Taryfą.

8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:

tgφ QI: 0.4

tgφ QIV: 0

9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:

wolnostojące złącze kablowo-pomiarowe

9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:

wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciovego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 63A, zainstalowane w kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

9.3. Sposób pomiaru: **bezpośredni**

9.4. Rodzaj mierzonej energii: **Energia elektryczna czynna pobrana, Moc maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe**

9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.

b) Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj układu pomiarowego: 3-fazowy.;

10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a)	Układ sieci	TN-C	
b)	Napięcie znamionowe sieci	0,4	kV
c)	Maksymalny prąd zwarciovowy w sieci	26	kA
	Rzeczywistą wartość prądu zwarciovowego oblicza projektant.		
d)	System ochrony od porażeń	Samoczynne wyłączenie zasilania	

10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a)	Sposób pracy punktu neutralnego sieci	-	
b)	Napięcie znamionowe sieci	-	kV
c)	Prąd zwarcia doziemnego	-	A
d)	Czas wyłączenia zwarcia doziemnego	-	s
e)	Moc zwarciovowa na szynach 15 kV	-	MVA
f)	Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego	-	s
	w stacji 110/15 kV GPZ GPZ Kołobrzeg VI DP		
	Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciovowej.		
g)	System ochrony od porażeń	uziemia ochronne	

10.3. Inne:

-

11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci	Napięcie znam. [kV]	Moc znam. [kW]	Prąd rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:

12.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Na powyższy zakres należy opracować projekt budowlano-wykonawczy.

12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:

Nie dotyczy.

12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:

UWAGA!

W przypadku podpisania umowy i realizacji przyłącza tylko dla jednego obiektu przy rozliczeniu końcowym do opłaty za przyłączenie określonej w umowie zostanie doliczona dodatkowo opłata za nadwyżkę długości przyłącza powyżej 200m zgodnie z obowiązującą Taryfą.

12.4. Inne wymagania:

Realizacja niniejszych warunków przyłączenia wymaga uzyskania przez Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie zgód

wszystkich właścicieli gruntów na ułożenie linii kablowej 0,4kV w zakresie określonym w niniejszych warunkach przyłączenia. W przypadku nie spełnienia w/w wymogów Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji niniejszych warunków przyłączenia.

13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. **Warunki przyłączenia są ważne 1 rok od dnia ich doręczenia.**
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.
18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:
 - po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,
 - po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Inżynier
Działu Przyłączeń
Rejon Dystrybucji Kołobrzeg
Dawid Wiśniewski
Wiśniewski Dawid

OPRACOWAŁ
tel. 801 404 404

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji w Kołobrzegu
Grzegorz Smicrowiński

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kołobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kołobrzeg

Numer B/26/076176

Miejscowość Kołobrzeg

Data 28-09-2026

EOP/WP/5/2026/09/213155

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia poszczególnych obiektów określone są odrębnie na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych.

1. Obiekt:

Nazwa: **budynek apartamentowy**Adres (Nr działki): **Grzybowo, ul. Jachtowa****gm. Kołobrzeg, działka numer 31/32**

2. Zakres niezbędnej budowy/rozbudowy sieci:

2.1. Urządzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

2.2. Stacja transformatorowa:

Istniejący transformator o mocy 400kVA zabudowany w stacji kontenerowej typu MRw-b2pp 20/630-3 nr T550745 "Grzybowo Kapitańska" należy wymienić na jednostkę o mocy 630kVA. Stację oraz układ AMI należy przystosować do nowej mocy transformatora.

2.3. Urządzenia nn:

Dokonać połączenia (dowiązania) kablem o przekroju wg. obliczeń projektowanej rozdzielnicy kablowej typu KRSN-00/4R-NH00/F dla dz. nr 31/ 32 z istniejącym złączem kablowo-pomiarowym typu ZK-2b/R/P-2 zlokalizowanym przy granicy dz. nr 30/15 (ul. Żeglarska 34). Realizację niniejszych warunków budowy sieci powiązać z warunkami przyłączenia nr P/26/073206.

2.4. Demontaże:

Nie dotyczy.

3. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

3.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

- | | | | | |
|----|---------------------------|-----|----|--|
| a) | Układ sieci | - | | |
| b) | Napięcie znamionowe sieci | 0,4 | kV | |
| c) | System ochrony od porażeń | - | | |

3.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

- | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|-----|-------------------------------|
| a) | Sposób pracy punktu neutralnego sieci | - | | |
| b) | Napięcie znamionowe sieci | - | kV | |
| c) | Prąd zwarcia doziemnego | - | A | i czas wyłączenia zwarcia - s |
| d) | Moc zwarcia na szynach 15 kV | - | MVA | i czas wyłączenia zwarcia - s |

-

w stacji GPZ GPZ Kołobrzeg VI DP
uziemiające ochronne

e) System ochrony od porażeń

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Na powyższy zakres należy opracować projekt budowlano-wykonawczy.

4.2. Inne wymagania:

Nie dotyczy.

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlanych – montażowych na podstawie niniejszych warunków budowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Koszalinie

Działu Przyłączeń
Rejon Dystrybucji Kołobrzeg

Wiśniewski Dawidowski

OPRACOWAŁ

tel. 801 404 404

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji w Kołobrzegu

Grzegorz Smorowski

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kołobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kołobrzeg



Numer P/26/073242

Miejscowość Kołobrzeg

Data 23-09-2026

EOP/WP/5/2026/09/213136

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie


1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: zespół budynków rekreacji indywidualnej oraz centrum obsługi ruchu turystycznego kamperów 1
Adres (Nr działki): Grzybowo, ul. Jachtowa
gm. Kołobrzeg, działka numer 31/34
2. Grupa przyłączeniowa: grupa V
3. Moc przyłączeniowa: 39.5 kW
4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ Kołobrzeg VI DP [5010]
Linia 15 kV GPZ VI Dywizji Piechoty - Grzybowo-Dźwirzyno [502]
Stacja SN/nn Grzybowo Kapitańska [T550745]
Obwód nn []
Obiekt Stacja SN/nn [SN] Grzybowo Kapitańska [T550745]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączanej;
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
 - 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
Nie dotyczy.
 - 7.1.2. Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
 - 7.1.3. Urządzenia nn:
Dla zasilania obiektów nr 1 i 2 należy przy lub w granicy dz. nr 31/34 (jak najbliższe będzie to możliwe przy granicy z dz. nr 30/54) oraz drogi (ul. Żeglarska, dz. nr 31/33) należy zbudować rozdzielnicę kablową typu KRSN-P2/2F-NH/R-NH00/F. Projektowaną rozdzielnicę KRSN-P2 należy zasilć kablem o przekroju wg. obliczeń z wolnego pola rozdzielnicy 0,4kV stacji transformatorowej nr T550745 Grzybowo Kapitańska zlokalizowanej na dz. nr 30/41 lub przypadku realizacji zasilania dla dz. nr 31/32 z projektowanej rozdzielnicy KRSN-00. Realizację niniejszych warunków przyłączenia powiązać z WP dla obiektu nr 2.
 - 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
Nie dotyczy.
 - 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy.
 - 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy.
 - 7.1.7. Demontaże:
Nie dotyczy.
 - 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
Odbiorca własnym kosztem i staraniem wybuduje linię zalicznikową od nowej rozdzielnicy kablowej do obiektu przyłączanego kablem o przekroju żył wg obliczeń.
Prace związane z wykonaniem linii oraz przygotowaniem instalacji odbiorczej do przyłączenia należy powierzyć osobie posiadającej ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym.
Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej", które należy złożyć wraz z kserokopią ważnych świadectw kwalifikacyjnych osoby wykonującej i potwierdzającej przedmiotowe prace. Dokumenty te należy przedłożyć w Dziale Przyłączeń RD w Kołobrzegu w celu otrzymania "Oświadczenia o wykonaniu przyłączenia", niezbędnego do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.
UWAGA!

W przypadku podpisania umowy i realizacji przyłącza tylko dla jednego obiektu przy rozliczeniu końcowym do opłaty za przyłączenie określonej w umowie zostanie doliczona dodatkowo opłata za nadwyżkę długości przyłącza powyżej 200m zgodnie z obowiązującą Taryfą.

8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
 tgφ QI: 0.4
 tgφ QIV: 0
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
- 9.1. Miejsce zainstalowania:
wolnostojące złącze kablowo-pomiarowe
- 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:
wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciovego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 63A, zainstalowane w kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej
- 9.3. Sposób pomiaru: **bezpośredni**
- 9.4. Rodzaj mierzonej energii: **Energia elektryczna czynna pobrana, Moc maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe**
- 9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;
- 9.6. Wymagania dodatkowe:
- Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.
 - Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.
 - Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.
 - Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
 - inne:
- Rodzaj układu pomiarowego: 3-fazowy.;**
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
- 10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:
- Układ sieci TN-C
 - Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV
 - Maksymalny prąd zwarciov w sieci 26 kA
 - Rzeczywistą wartość prądu zwarciovego oblicza projektant.
 - System ochrony od porażeń Samoczynne wyłączenie zasilania
- 10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:
- Sposób pracy punktu neutralnego sieci -
 - Napięcie znamionowe sieci - kV
 - Prąd zwarcia doziemnego - A
 - Czas wyłączenia zwarcia doziemnego - s
 - Moc zwarciov na szynach 15 kV - MVA
 - Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego - s
- w stacji 110/15 kV GPZ GPZ Kołobrzeg VI DP
- Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciov.
- g) System ochrony od porażeń uziemienie ochronne
- 10.3. Inne:
-
11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
- | Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci | Napięcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prąd rozruchu [A] |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | |
12. Inne ustalenia:
- 12.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Na powyższy zakres należy opracować projekt budowlano-wykonawczy.
- 12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:
Nie dotyczy.
- 12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:
UWAGA!
W przypadku podpisania umowy i realizacji przyłącza tylko dla jednego obiektu przy rozliczeniu końcowym do opłaty za przyłączenie określonej w umowie zostanie doliczona dodatkowo opłata za nadwyżkę długości przyłącza powyżej 200m zgodnie z obowiązującą Taryfą.
- 12.4. Inne wymagania:
 Realizacja niniejszych warunków przyłączenia wymaga uzyskania przez Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie zgód

wszystkich właścicieli gruntów na ułożenie linii kablowej 0,4kV w zakresie określonym w niniejszych warunkach przyłączenia. W przypadku nie spełnienia w/w wymogów Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji niniejszych warunków przyłączenia.

13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. **Warunki przyłączenia są ważne 1 rok od dnia ich doręczenia.**
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.
18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:
 - po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,
 - po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Inżynier
Działu Przyłączeń
Rejon Dystrybucji Kołobrzeg

Wiśniewski Dawid
OPRACOWAŁ
tel. 801 404 404

Director
Rejonu Dystrybucji w Kołobrzegu

Grzegorz Smolcowski

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kołobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kołobrzeg



Numer P/26/073206

Miejscowość Kołobrzeg

Data 28-09-2026

EOP/WP/5/2026/09/213155

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: **budynek apartamentowy**
Adres (Nr działki): **Grzybowo, ul. Jachtowa**
gm. Kołobrzeg, działka numer 31/32
2. Grupa przyłączeniowa: **grupa IV**
3. Moc przyłączeniowa: **112 kW**
W tym:
rozdzielnica kablowa KRSN 112 kW
4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ Kołobrzeg VI DP [5010]
Linia 15 kV GPZ VI Dywizji Piechoty - Grzybowo-Dźwirzyno [502]
Stacja SN/nn Grzybowo Kapitańska [T550745]
Obwód nn []
Obiekt Stacja SN/nn [SN] Grzybowo Kapitańska [T550745]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączonej;
6. Rodzaj przyłącza: **kablowe**
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
 - 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
Nie dotyczy.
 - 7.1.2. Stacja transformatorowa:
Wymiana transformatora w stacji nr T550745 "Grzybowo Kapitańska" zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/26/076176.
 - 7.1.3. Urządzenia nn:
Dla zasilania budynku należy przy lub w granicy dz. nr 31/32 oraz drogi (ul. Żeglarska, dz. nr 30/12 i/lub 31/33) należy zbudować rozdzielnicę kablową typu KRSN-00/4R-NH00/F. Projektowaną rozdzielnicę KRSN-00 należy zasilć kablem o przekroju wg. obliczeń z wolnego pola rozdzielnicy 0,4kV stacji transformatorowej nr T550745 "Grzybowo Kapitańska" zlokalizowanej na dz. nr 30/41 lub przypadku realizacji zasilania dla dz. nr 31/34 z projektowanej rozdzielnicy KRSN-P2. Realizację niniejszych warunków przyłączenia powiązać z warunkami budowy sieci nr B/26/076176.
 - 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
Nie dotyczy.
 - 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy.
 - 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy.
 - 7.1.7. Demontaże:
Nie dotyczy.
 - 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
Na klatce schodowej lub korytarzu przedmiotowego budynku lub w innym pomieszczeniu dostępnym dla służb Energa-Operator S.A. Wnioskodawca własnym kosztem i staraniem przygotowuje kompleks szafek/tablic pomiarowo-rozdzielczych przystosowanych do zabudowy układów pomiarowych oraz zabezpieczeń przedlicznikowych. Zasilanie obiektu wykonać kablem o przekroju wg. obliczeń od miejsca rozgraniczenia własności stron do układów pomiarowych włącznie. W celu identyfikacji szafki/tablice oraz miejsca pomiarowe oznaczyć odpowiednio numerami lokali. Tablice pomiarowe wyposażyć w wkładki patentowe w systemie Master-Key zgodnie z standardami Energa-Operator S.A. Uwaga! - Informacja dla Wnioskodawcy:
 1. Wymagany projekt wewnętrznej linii zasilającej oraz układów pomiarowych należy przedłożyć do uzgodnienia przez Wydział Usług Technicznej Obsługi Odbiorców Koszalin pod kątem przygotowania miejsc do montażu układów

2. Prace wykonane na podstawie punktu 7.2 podlegają zgłoszeniu do sprawdzenia przez Wydział Usług TOO Koszalin pod kątem przygotowania miejsc do montażu układów pomiarowych przed złożeniem "Oświadczenia o Gotowości Instalacji Przyłączanej". Pozytywny odbiór prac potwierdzony jest protokołem ze sprawdzenia instalacji.

4. Po otrzymaniu "Oświadczenia o wykonaniu przyłączenia" Inwestor umieści na właściwych tablicach licznikowych nowo utworzone numery PPE w celu jednoznacznej identyfikacji układu pomiarowego z właściwym lokalem.

6. Warunkiem i podstawą załączenia napięcia wewnętrznej linii zasilającej budynek jest:

B) Dopiętnienie formalności opisanych wyżej w punktach 1 - 5.

tgφ QIV:	0
----------	---

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

9.5. Przystosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z systemem zdalnego odczytu liczników ENERGIA-OPERATOR SA.

a) Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.

b) Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPEATOR SA

e) Zaleca się zgrupowanie układów pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu pomieszczeniach dostępnych dla służb Operatora.

f) W celu zapewnienia możliwości instalacji systemu zdalnego odczytu układów pomiarowych należy

- W miejscach grupowania liczników lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzieć miejsce do zainstalowania koncentratorów.
- Od liczników do koncentratorów oraz od koncentratorów do tablicy głównej, złącza kablowego oraz anten systemu zdalnego odczytu należy ułożyć dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodów komunikacyjnych łączących układy pomiarowe z układem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a)	Układ sieci	TN-C
----	-------------	------

b)	Napięcie znamionowe sieci	0,4	kV
----	---------------------------	-----	----

c)	Maksymalny prąd zwarciovv w sieci	26	kA
----	-----------------------------------	----	----

Rzeczywistą wartość prądu zwarciovego oblicza projektant.

d)	System ochrony od porażeń	Samoczynne wyłączenie zasilania
----	---------------------------	---------------------------------

10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci

b)	Napięcie znamionowe sieci	-	kV
----	---------------------------	---	----

c)	Prąd zwarcia doziemnego	-	A
----	-------------------------	---	---

d)	Czas wyłączenia zwarcia doziemnego	-	s
----	------------------------------------	---	---

e)	Moc zwarciowa na szynach 15 kV	-	MVA
----	--------------------------------	---	-----

f)	Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego	-	s
----	---------------------------------------	---	---

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ Kołobrzeg VI DP

Rzeczywista wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g) System ochrony od porażeń uziemienie ochronne

10.3. Inne:

-
-

11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci	Napięcie znam. [kV]	Moc znam. [kW]	Prąd rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:

12.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Na powyższy zakres należy opracować projekt budowlano-wykonawczy.

12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:

Nie dotyczy.

12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:

Nie dotyczy.

12.4. Inne wymagania:

Realizacja niniejszych warunków przyłączenia wymaga uzyskania przez Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie zgód wszystkich właścicieli gruntów na ułożenie linii kablowej 0,4kV w zakresie określonym w niniejszych warunkach przyłączenia.

W przypadku nie spełnienia w/w wymogów Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji niniejszych warunków przyłączenia.

13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie

16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.

17. **Warunki przyłączenia są ważne 1 rok od dnia ich doręczenia.**

Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.

18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:

- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Inżynier

Działu Przyłączeń
Rejon Dystrybucji Kołobrzeg

Dawid Wisniewski
Wisniewski Dawid

OPRACOWAŁ

tel. 801 404 404

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji w Kołobrzegu

Grzegorz Sierociński

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kołobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kołobrzeg

Numer P/26/073206	Miejscowość Kołobrzeg	Data 28-09-2026
-------------------	-----------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

ZALĄCZNIK nr 1

Zestawienie mocy przyłączeniowych i zabezpieczeń przedlicznikowych w lokalach.


1. Przyłączany obiekt:

Nazwa: **budynek apartamentowy**

Adres (Nr działki): **Grzybowo , ul. Jachtowa
gm. Kołobrzeg, działka numer 31/32**

Numer budynku	Miejsce dostarczenia	Typ odbioru	Ilość	Rodzaj instalacji	Wielkość zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia	Moc przyłączeniowa dla lokalu	Miejsce zainstalowania pomiaru	Rodzaj pomiaru	Funkcje pomiarowe licznika
		-	Szt.	-	A		kW			
	rozdzielnica kablowa KRSN	administracja	1	3 fazy	63	wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy	33	wewnątrz budynku w miejscu ogólnodostępnym	bezpośredni	Energia elektryczna czynna pobrana, Moc maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe
	rozdzielnica kablowa KRSN	lokale mieszkalne	29	3 fazy	25	wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy	12.5	wewnątrz budynku w miejscu ogólnodostępnym	bezpośredni	Energia elektryczna czynna pobrana, Moc maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe

5532500.00

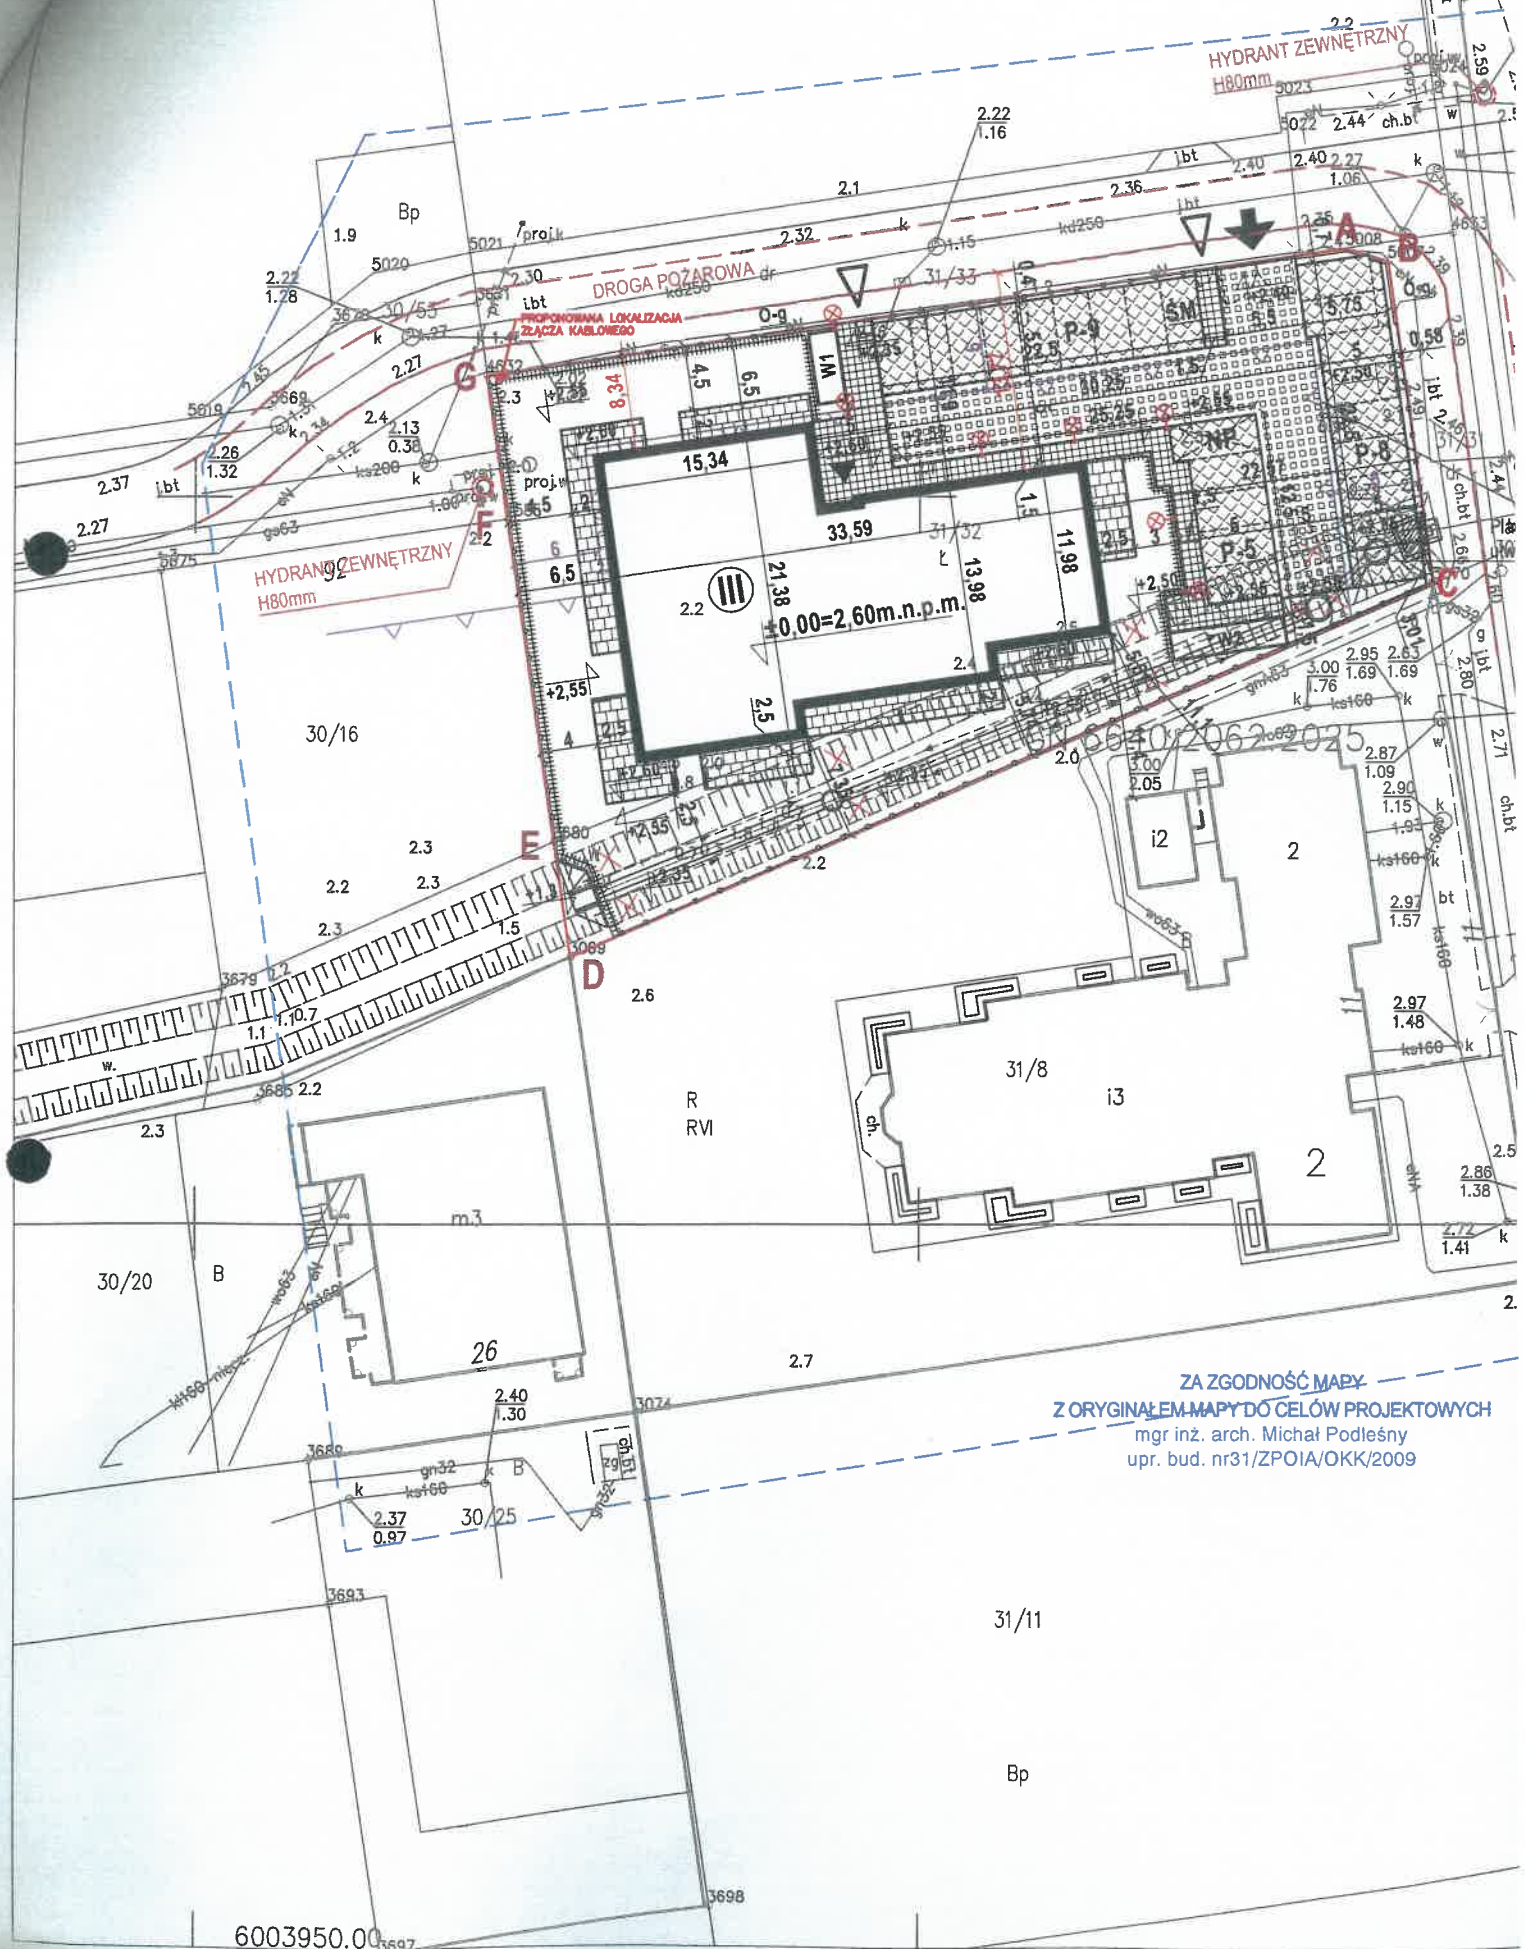

ZA ZGODNOŚĆ MAPY
Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
mgr inż. arch. Michał Podleśny
upr. bud. nr31/ZPOIA/OKK/2009

