

TOM I
STRONA TYTUŁOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR		ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130			
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		Sieć kablowa nn 0,4kV do budynku gospodarczego w m. Bogatyńskie dz. nr 16/16 gm. Orneta obr. 0003 Bogatyńskie			
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		m. Bogatyńskie dz. nr 16/16; 418; 51/2 gm. Orneta obr. 0003 Bogatyńskie XXVI – Sieć elektroenergetyczna			
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE		Nazwa jednostki ewidencyjnej: Orneta Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 280905_5.0003 Bogatyńskie Numery działek ewidencyjnych: 280905_5.0003.16/16; 280905_5.0003.418; 280905_5.0003.51/2			
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANÝCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
Projektant	mgr. inż. Marcin Górski	Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr ewid. WAM/0013/PWOE/10	Branża elektryczna	05.2026	
Nr Identyfikacji Umowa		OBI/22/2502186 OJ04050/25			



Starosta Lidzbarski

11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37
tel. 89 767 7900 fax 89 767 7903

BiA.6743.312.2026

Lidzbark Warmiński, dn. 8.10.2026 r.

Z a ś w i a d c z e n i e

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2026.524 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dokonanego w dniu 3.09.2026 r. przez pełnomocnika w imieniu:

Energa Operator S.A., 80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130

zaświadcza się,

iż brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, dla zamierzenia: "sieć kablowa nn 0,4kV do budynku gospodarczego w msc. Bogatyńskie, gmina: Orneta, obręb: BOGATYŃSKIE na działkach: 51/2, 418 i 16/16 (Id działek: 280905_5.0003.51/2; 280905_5.0003.418; 280905_5.0003.16/16)".

Inwestor uprawniony jest do rozpoczęcia robót budowlanych.

Z up. STAROSTY

Karol Łasiński
WICESTAROSTA

/dokument podpisano elektronicznie/

Karol
Łasiński

Digitally signed
by Karol Łasiński
Date: 2026.10.09
07:39:46 +02'00'

Otrzymują:

1. Pełnomocnik - Marcin Górski, 82-300 Elbląg, ul. Freta 26/ 27, w imieniu: Energa Operator S.A., 80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130

na adres: AE:PL-96931-34692-IVGRS-17

(w załączeniu projekt zagospodarowania terenu w wersji elektronicznie sporządzony przez: mgr inż. Marcin Górski
data opracowania: maj 2026 r.)

Do wiadomości:

1. Burmistrz Ornety, Pl. Wolności 26, 11-130 Orneta
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lidzbarku Warmińskim (w załączeniu 1 egz. zgłoszenia + projektu budowlany w wersji elektronicznej)
3. a/a

Pouczenie:

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane j.w.

1. w przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
2. istotne odstępianie od projektu budowlanego złożonego ze zgłoszeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla całego zamierzenia budowlanego albo dokonaniu ponownego zgłoszenia
3. inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest dokonanie zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-4, lub dokonanie zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d oraz zapewnić objęcie kierownictwa budowy oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności w przypadkach określonych w art. 42, oraz zarejestrować dziennik budowy -art. 45;
4. obiekt budowlany którego budowa została objęta zgłoszeniem podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po jego wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej jego położenie na gruncie w przypadkach określonych w art. 43.
5. zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy Prawo budowlane przed rozpoczęciem robót budowlanych zapewnić sporządzenie projektu technicznego, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3b
6. roboty budowlane wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanym opracowanym przez: mgr inż. Marcin Górski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych- Nr upr. WAM/0013/PWOE/10; Numer ewidencyjny przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego: WAM/IE/0150/10, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia (art. 18 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych: Administratorem danych osobowych jest Starosta Lidzbarski z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbarsk Warmiński, tel. 089 767 7900, www.powiatlidzbarski.pl

Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbarsk Warmiński, e-mail: iod@powiatlidzbarski.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 82b ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w celu przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych.

Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą być przekazywane stronom postępowania, jednostce przechowującej kopię bazy danych.

Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym upłynął okres istnienia obiektu budowlanego.

Prawo dostępu do danych osobowych: Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia gdy nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane albo przewiduje to przepis prawa oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Znak sprawy: **GKK-ZUDP.6630.9.2026**

LIDZBARK WARMIŃSKI , 2026-02-24

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej zakończonej w dniu **2026-02-20**

Wnioskodawca: Biuro Projektów VOLT Marcin Górski, Paweł Danilczuk
82-300 Elbląg
Freta 26/27

Inwestor: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku
80-577 Gdańsk
ul. Marynarki Polskiej 130

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Przewodniczący: - Beata Cechowska- Inspektor w PODGiK w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
055	3	418	ORNETA -gm.	Bogatyńskie
055	3	51/2	ORNETA -gm.	Bogatyńskie
055	3	16/16	ORNETA -gm.	Bogatyńskie

Opis przedmiotu narady:

1 sieć elektroenergetyczna

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie	Kamil Wojtkielewicz 2026-02-16 14:36:23	brak uwag
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	Andrzej Lisowski 2026-02-16 14:47:16	brak uwag
3	Veolia Północ Sp. z o.o.	Kamil Wiczek 2026-02-16 06:53:53	brak uwag
5	Orange Polska S.A.		*brak uczestnictwa w naradzie

6	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Sp. z o.o w Ornece		*brak uczestnictwa w naradzie
8	Urząd Miejski w Ornece		*brak uczestnictwa w naradzie
12	Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Ooddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Elblągu	Piotr Atlas 2026-02-18 08:01:40	Nie uzgodniono z uwagi na brak uzgodnienia etapowego z Energa Operator SA.
18	Województwo Warmińsko-Mazurskie Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii w Olsztynie	Jarosław Broździak 2026-02-19 14:51:25	Na obszarze objętym uzgadnianą inwestycją GKK-ZUDP.6630.9.2026 projektowana sieć elektroenergetyczna kablowa lokalizowana jest w zbliżeniu oraz krzyżuje się z czynnym rurociągiem światłowodowym Regionalnej Sieci Szerokopasmowej (RSS). Właścicielem rurociągu RSS jest Województwo Warmińsko – Mazurskie. Przedłożony projekt „Sieć kablowa do bud. gospodarczego w m. Bogatyńskie” uzgadnia się z zachowaniem następujących warunków technicznych dotyczących zabezpieczenia infrastruktury RSS: 1) Infrastrukturę RSS oznaczoną na mapach „ts” stanowi rurociąg HDPE 4x40/3,7 (czarne rury z wyróżnikami: czerwony, niebieski, zielony i biały) wraz z ułożoną bezpośrednio na rurociągu taśmą lokalizacyjno-pomiarowo-ostrzegawczą oraz ułożoną w połowie wykopu pomarańczową taśmą ostrzegawczą. 2) Do robót na przedmiotowym odcinku można przystąpić po wcześniejszym poinformowaniu z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem na piśmie na adres zarządzającego siecią: Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii (WMCNT) ul. Głównego 14, 10-448 Olsztyn lub mailowo na adres: uzgodnienia.rss@warmia.mazury.pl - podając w tytule miejsce prac z informacją w opisie o zakresie robót. 3) Wskazane w dokumentacji projektowej linie są czynne i jest uruchomiona na nich transmisja. 4) Podczas prowadzenia prac: • należy ustalić szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie, na podstawie map sytuacyjno-wysokościowych, zawierających inwentaryzację geodezyjną linii światłowodowej oraz wykonania wykopów kontrolnych. Tak ustalony przebieg linii światłowodowej należy trwale i widocznie oznaczyć w terenie na cały czas prowadzenia prac budowlanych; • wszelkie prace ziemne w zbliżeniu do rurociągu RSS (odległość poniżej 1,0 metra) należy prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem najwyższej ostrożności pod nadzorem służb technicznych WMCNT; • W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY Z SIECIĄ RSS, RUROCIĄG ŚWIATŁOWODOWY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ODKOPAĆ W CELU JEDNOZNACZNEJ LOKALIZACJI POŁOŻENIA. Prace wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem najwyższej ostrożności, pod nadzorem służb WMCNT; • rozpoczęcie prac związanych z przeciskiem w miejscu zbliżenia do infrastruktury światłowodowej

			RSS jest dopuszczalne wyłącznie po jednoznacznym ustaleniu rzeczywistej głębokości oraz przebiegu rurociągu światłowodowego; • komory przeciskowe w bezpośrednim zbliżeniu do rurociągu RSS należy wykopać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem służb WMCNT; • odkryte urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, osiadaniem ziemi a po zakończeniu prac pozostawić w ziemi w stanie nienaruszonym. Koszty związane z zabezpieczeniem RSS ponosi inwestor; • należy zachować normatywne odległości projektowanych sieci uzbrojenia terenu do istniejącego rurociągu RSS oraz jego zabezpieczenie na skrzyżowaniach i zbliżeniach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26.05.2023 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.2023.1040 ze zm.) oraz z zachowaniem technologii budowy określonej w normie ZN-96 TPSA-004; • przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla rurociągu RSS. Koszty związane z regulacją głębokości rurociągu RSS ponosi Inwestor; • prace prowadzić w sposób wykluczający przerwanie taśmy lokalizacyjno-pomiarowo-ostrzegawczej. W przypadku uszkodzenia taśmy z metalową wkładką należy bezwzględnie dokonać jej naprawy (połączenia); • prowadzone roboty budowlane nie mogą zakłócać pracy sieci RSS; • w przypadku uszkodzenia infrastruktury RSS Wykonawca musi natychmiast powiadomić o tym fakcie służby WMCNT wymienione w pkt.2. 5) Nadzór przedstawicieli Właściciela sieci szerokopasmowej jest płatny. O ustanowienie nadzoru należy każdorazowo wystąpić pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zlecając pisemnie pełnienie nadzoru na uzgodnionych wcześniej warunkach. Koszt nadzoru nad pracami wynosi 500 zł netto za 1,5h nadzoru. Każda następna godzina nadzoru 100zł netto. W czasie ustanawiania nadzoru należy wskazać dane strony, która zostanie obciążona po zakończeniu prac. 6) Wszelkie koszty związane z należytyym zabezpieczeniem infrastruktury RSS na czas budowy ponosi Inwestor i Wykonawca robót. 7) Inwestor i Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia i powstania awarii sieci RSS oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z usunięciem awarii mających związek z prowadzonymi pracami, zarówno w trakcie ich trwania jak i powstałych na ich skutek w przyszłości. 8) Z treścią uzgodnienia należy zapoznać wszystkie osoby fizycznie prowadzące prace w terenie w miejscu, którego ono dotyczy. 9) Podczas realizacji inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać niniejszych warunków i uzgodnień. Nieprzestrzeganie ich będzie skutkowało powiadomieniem właściwych organów nadzoru budowlanego i wstrzymaniem prac. 10) Zakończenie zadania inwestycyjnego należy zgłosić mailowo na adres: uzgodnienia.rss@warmia.mazury.pl podając w tytule miejsce prac z informacją w opisie o zakresie robót. 11) Z uwagi na zmiany dotyczące cyfrowych zasobów geodezyjnych nie wyklucza się możliwości występowania odstępstw między odwzorowaniem przebiegu linii RSS na mapie zasadniczej i jej ułożeniem w terenie.
--	--	--	---

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

* Na podstawie art. 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2020 poz.2052), który mówi, że nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3.

Uczestnicy narady zostali zapoznani z treścią protokołu z narady koordynacyjnej.

Decyzja nr 2/UZG/2025

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 1691), art. 39 ust. 1 pkt 1, ust. 1a, ust. 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r., poz. 889), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz.1264), po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Daniluk, ul Freta 26/27, 82-300 Elbląg, reprezentowanego przez Pana Marcina Górskiego, działającego w imieniu Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren działki nr 418, obręb nr Bogatyńskie z inwestycją – budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV zasilającą w energię elektryczną działkę nr 16/16, obręb nr 3 Bogatyńskie

zezwalam

na lokalizację projektowanej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na dz. nr 418, obręb nr 3 Bogatyńskie, stanowiącą pas drogowy drogi gminnej publicznej nr 115008N (dr. wojew. (Drwęczno) – Bogatyńskie), zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu (mapa z dnia 18.11.2025 r.), przy zachowaniu warunków:

1. Projektowaną sieć elektroenergetyczną zlokalizować na głębokości nie mniejszej, niż 1,10 m.
2. Projektowaną sieć elektroenergetyczną należy umieścić w rurze osłonowej na całej długości przejścia poprzecznego i podłużnego przez działkę nr 418, obręb nr 3 Bogatyńskie.
3. Zarządca Drogi nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym i ewentualne ich uszkodzenia podczas prowadzenia robót. Wszelkie uzgodnienia z tym związane należy dokonać z ich właścicielami.
4. Utrzymanie i konserwacja umieszczonych urządzeń, będzie należeć do właściciela tych urządzeń.
5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu umieszczonego w pasie drogowym, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
6. Warunki zawarte w niniejszym uzgodnieniu obowiązują na okres 2 lat i tracą swą ważność w przypadku nie dotrzymania ich przez Wnioskodawcę.

Uzasadnienie

Biura Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Daniluk, ul Freta 26/27, 82-300 Elbląg, reprezentowane przez Pana Marcina Górskiego, działającego w imieniu Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w dniu 24.11.2025 (data wpływu wniosku), wystąpiło z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren działek nr 418, obręb nr 3 Bogatyńskie z inwestycją – budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV zasilającą w energię elektryczną działkę nr 16/16, obręb nr 3 Bogatyńskie. Działka nr 418, obręb nr 3 Bogatyńskie stanowi pas drogowy drogi gminnej publicznej nr 115008N.

Zarządcą dróg gminnych położonych na terenie Gminy Orneta jest Burmistrz Ornety.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z wyjątkiem ust. 3¹, lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej (art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych).

Jednakże właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałyby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi. Wskazane w art. 39, ust. 1a ustawy urządzenia to: infrastruktura telekomunikacyjna w rozumieniu ustawy z 12 lipca 2024 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. 2024 r. poz. 1221 ze zm.) oraz urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu energii elektrycznej, w tym punktów ładowania stanowiących część infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją a także do innych czynności związanych z eksploatacją tej infrastruktury i tych urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają. Do tych urządzeń należy wnioskowana sieć telekomunikacyjna. Przy rozpatrzeniu wniosku nie zachodzą ww. przesłanki do odmowy wydania zezwolenia.

Tym samym zezwolono na lokalizację projektowanej linii telekomunikacyjnej na dz. nr 418, obręb nr 3 Bogatyńskie, przy zachowaniu warunków niniejszego zezwolenia wydanego na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych.

Pouczenie

1. Niniejsza decyzja nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robót i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Przed przystąpieniem do robót budowlanych na nieruchomości, na które wydano zezwolenie, Inwestor zobowiązany jest do:
 - 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy albo wykonywania robót budowlanych,
 - 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urządzenia,
 - 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub zezwolenia na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
2. Niniejsza decyzja nie zwalnia inwestora od uzyskania innych zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami.
3. Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Ornety, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

z up. **BURMISTRZA**


Daniel Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Egz. 2:

Otrzymuje:

1. Adresat
2. aa.

proj. P2-Rs/LZV/LZR/F
dz. nr 16/16

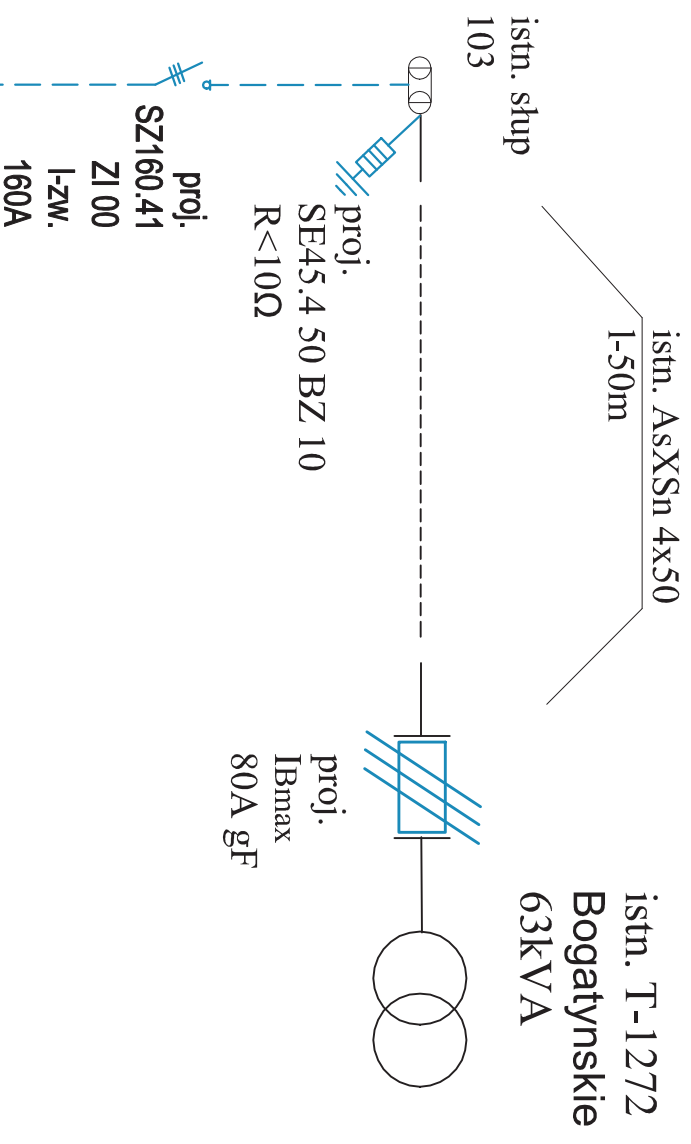


* przystosowane do plombowania


Bureau Projektów VOLT s.c. Marcin Dąbka, Paweł Dąbca ul. Płk. Dąbka 50/1/3, 62-800 ELBLĄG tel. 513 076 009, 506 961 101		
Temat	Stac kablowa m 0,4kV do bud. gospodarczego w m. Bogdyńskie gm. Orneta dz. nr 16/76	PBW 5,206 Skala ---
Adres	m. Bogdyńskie gm. Orneta dz. nr 16/76, 418 51/2 obr. 0003 Bogdyńskie	
Inwestor	ENERGA OPERATOR S.A.	
Nazwa rysunku	Schemat zasilania Sieć elektroenergetyczna m 0,4kV	
Projektant	mgr inż Marcin Górski upr. WAM/0013/PWOE/10	OB/122/2502186 nr rys. 2

Profil przecisku

→
kierunek
przecisku

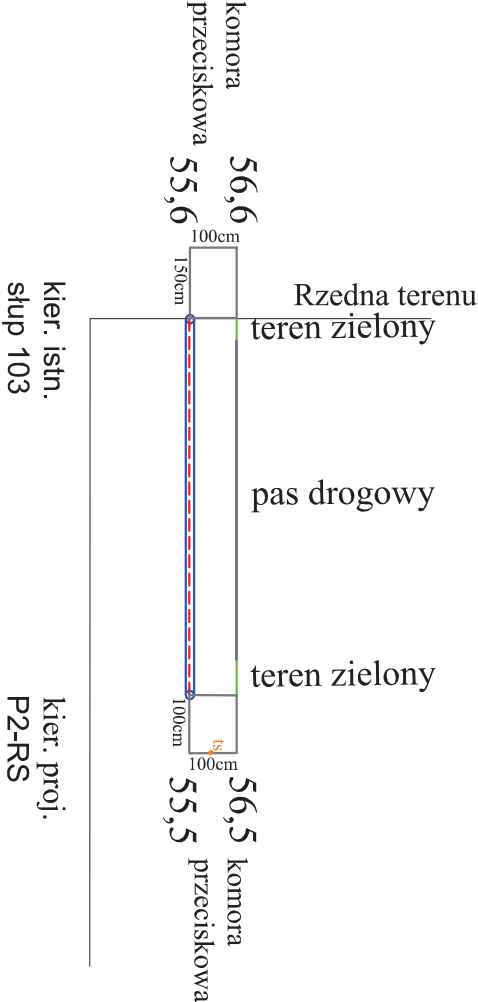

Plan zagospodarowania

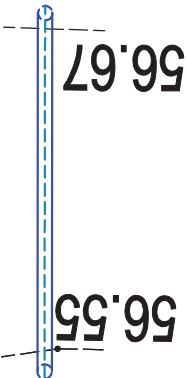

- Uwagi:
1. Rzedne istniejacego uzbrojenia terenu zostaly ustalone na podstawie rzednych ujawnionych na mapie do celow projektowych, przed wykonaniem przecisku nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu potwierdzenia glębokości ułożenia sieci. W przypadku natrafienia na nie na innej glębokości niż podano, profil przecisku nalezy skorygowac.
 2. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci uzbrojenia podziemnego w terenie nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej przed ich zakopaniem.

Biurowo Projektów VOLT S.C. ul. Pk. Dobro 85/1/8, 82-300 ELBLAG tel. 513 076 009, 506 961 101			
Tenot	Site kadłowe m 0,4kV do bud. gospodarczego w m. Bogatynia gm. Orneta dz. nr 16/16	PBW 5.2026 Skala 1:500 ELEKTRYCZNA	
Adres	m. Bogatynia gm. Orneta dz. nr 16/16, 418 51/2 obr. 0003 Bogatynia		
Investor	ENERGA OPERATOR S.A.		
Nazwa rysunku	Profil przecisku Sieć elektroenergetyczna m 0,4kV	OB/22/2502186	
Projektant	mgr inż. Marcin Górski upr. WAM/0013/PWCE/10	nr rys. 3	