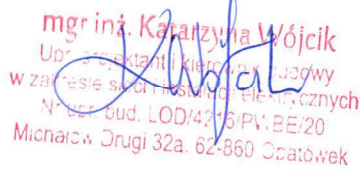


Tom I – Projekt Wykonawczy

Temat:	Budowa linii kablowej nN dla zasilenia domu mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Turkowice na dz. nr 54/13, gm. Turek
Działki inwestycji:	Jednostka ewid. 302708_2 Gmina Turek obręb nr 0018 Turkowice dz. nr 54/15, 54/13
Adres inwestycji:	Turkowice, 62-700 Turek
Inwestor:	Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk
Kategoria obiektu:	XXVI
Branża:	Elektryczna
Nr warunków przyłączenia	P/25/085096 z dn. 05.11.2025 r., OBI/46/2503637
Nr umowy	KW07513/25 z dn. 02.12.2025 r., KR02060/25

Niżej podpisani oświadczają, że niniejsza dokumentacja jest zgodna z umową i obowiązującymi przepisami.

BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	mgr inż. Katarzyna Wójcik upr. nr LOD/4216/PWBE/20 spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	 mgr inż. Katarzyna Wójcik Uprawnienia i kierownictwo budowy w zakresie sieci i instalacji elektrycznych Nr upr. bud. LOD/4216/PWBE/20 Michałów Drugi 32a. 62-860 Opatówek
	ASYSTENCI PROJEKTANTA	
	mgr inż. Błażej Pacholczyk	 mgr inż. Błażej Pacholczyk ELMONT s.c., tel. 692 351 925 mail: b.pacholczyk@elmontsc.pl

ORYGINAŁ
Sierpień 2026

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW W POZNANIU
WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTEKÓW
DELEGATURA W KONINIE
62-510 KONIN, AL. 1 MAJA 7, POKOJE 308-314

Konin, 2026-08-05 r.

WUOZ-KO.5161.95.2026.NL

POZWOLENIE NR 238/2026/C
na prowadzenie badań archeologicznych

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 92 ust. 3–6, art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 7 pkt 4, art. 22 ust. 2 i 4, art. 36 ust. 1 pkt 5 oraz art. 37 e ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 z późniejszymi zmianami), § 18 ust. 1, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 81), jak również na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691),

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

po rozpatrzeniu wniosku Energa-Operator S.A. Gdańsk, działającej przez pełnomocnika Panią Darię Parużak ELMONT s.c. Michałów Drugi (pełnomocnictwo nr 175/2026 z dnia 27.04.2026 r.), z dnia 16.06.2026 r., wpłynął w dniu 16.06.2026 r., uzupełnionego załącznikiem przesyłanym pismem z dnia 22.07.2026 r., wpłynęło w dniu 22.07.2026 r., w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w związku z inwestycją polegającą na budowie linii kablowej nN dla zasilenia domu w miejscowości Turkowice, która to inwestycja planowana jest do realizacji na działkach geodezyjnych nr 54/15 i 54/13 obręb Turkowice, Gmina Turek, powiat turecki, województwo wielkopolskie,

zlokalizowanych w strefie prawnej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego nr 7, ob. AZP 61-43/13, ujętego w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków,

POZWALA

Energa-Operator S.A. Gdańsk

na prowadzenie badań archeologicznych w związku z inwestycją polegającą na budowie linii kablowej nN dla zasilenia domu w miejscowości Turkowice, która to inwestycja planowana jest do realizacji na działkach geodezyjnych nr 54/15 i 54/13 obręb Turkowice, Gmina Turek, powiat turecki, województwo wielkopolskie,

zlokalizowanych w strefie prawnej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego nr 7, ob. AZP 61-43/13, ujętego w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Współrzędne geodezyjne badań archeologicznych:

w1. X = 5762200.02 Y = 6535318.50

w2. X = 5762201.85 Y = 6535318.42

w3. X = 5762202.19 Y = 6535319.04

Termin ważności pozwolenia: do 31.12.2028 r.

Warunki szczegółowe:

1. Zakres i sposób prowadzenia badań archeologicznych określone zostały w stanowiącym integralną część tego pozwolenia programie badań archeologicznych opracowanym przez Pana Eryka Schellnera zam. Konin oraz określone zostały w standardach badań archeologicznych wskazanych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

2. Ustanawia się obowiązek kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37 e Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

3. Przekazanie Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków winno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań, a w toku badań na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 1:

- a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 2;
- b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37 e cytowanej wyżej ustawy;
- c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 2, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań.

4. Ponadto określa się warunki polegające na obowiązku:

a) niezwłocznego zawiadomienia Kierownika Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych;

b) niezwłocznego zawiadomienia Kierownika Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu o przerwach w prowadzeniu badań archeologicznych mogących mieć wpływ na realizację programu badań archeologicznych;

c) prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej do przekazania Kierownikowi Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zakończenia badań (wykonanej zgodnie z załącznikiem II do cytowanego wyżej Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), składającej się z następujących elementów:

1. karty zabytku archeologicznego zawierającej:

a) określenie miejsca usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy miejscowości, gminy, powiatu i województwa, numeru obszaru w wojewódzkiej ewidencji zabytków, numeru zabytku na tym obszarze, numeru stanowiska w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych z dokładnością do jednej setnej sekundy wraz z danymi georeferencyjnymi, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na morską mapę nawigacyjną,

b) opis fizjograficzny,

c) określenie powierzchni przeprowadzonych badań archeologicznych,

d) wykaz faz zasiedlenia z podaniem liczby obiektów oraz zabytków datujących te fazy,

e) nazwisko kierownika badań archeologicznych, termin ich przeprowadzenia;

2) karty jednostek stratygraficznych zawierającej:

a) określenie miejsca usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy miejscowości, gminy, powiatu i województwa, numeru obszaru w wojewódzkiej ewidencji zabytków, numeru zabytku na tym obszarze, numeru stanowiska w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na morską mapę nawigacyjną,

b) numer jednostki stratygraficznej i jej lokalizacji w systemie podziału przestrzeni badawczej,

u1

- c) określenie funkcji jednostki stratygraficznej,
 - d) wstępne datowanie jednostki stratygraficznej,
 - e) zasięg jednostki stratygraficznej,
 - f) opis jednostki stratygraficznej,
 - g) opis eksploracji jednostki stratygraficznej,
 - h) relację stratygraficzną;
 - 3) rejestru odkrytych zabytków;
 - 4) rejestru warstw;
 - 5) inwentarza:
 - a) zabytków wydzielonych,
 - b) zabytków masowych,
 - c) próbek,
 - d) dokumentacji rysunkowej,
 - e) dokumentacji fotograficznej;
 - 6) dokumentacji graficznej;
 - 7) dokumentacji fotograficznej;
 - 8) sprawozdania z badań;
 - 9) opracowania wyników badań;
 - 10) mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10 000 z zaznaczonym jego hipotetycznym zasięgiem, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, planu batymetrycznego;
 - 11) graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytków i warstw kulturowych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii;
 - 12) planu warstwiczowego zabytku z naniesioną siatką arową nawiązującą do osnowy geodezyjnej i planem wykopów;
 - 13) bibliografii oraz informacji o miejscu przechowywania dokumentacji wcześniej przeprowadzonych badań, jeżeli badania takie zostały przeprowadzone.
2. Dokumentacja badań archeologicznych zawiera imię, nazwisko i adres osoby lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, która sporządziła dokumentację, oraz imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres właściciela lub posiadacza zabytku, a także o ile jest to możliwe – imię i nazwisko autora zabytku.
- d) prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich Kierownikowi Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w terminie 3 lat od dnia zakończenia badań;
 - e) sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych i przekazania tego sprawozdania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od ich zakończenia.

UZASADNIENIE

Do Kierownika Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu wpłynął platformą e-doręczenia w dniu 16.06.2026 r. wniosek z dnia 09.06.2026 r., nadesłany przez Energa-Operator S.A. Gdańsk, działającej przez pełnomocnika Panią Darię Parużak ELMONT s.c. Michałów Drugi (pełnomocnictwo nr 175/2026 z dnia 27.04.2026 r.), w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w związku z inwestycją polegającą na budowie linii kablowej nN dla zasilenia domu w miejscowości Turkowice, która to inwestycja planowana jest do realizacji na działkach geodezyjnych nr 54/15 i 54/13 obręb Turkowice, Gmina Turek, powiat turecki, województwo wielkopolskie.

W dniu 14.07.2026 r. Kierownik Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu pismem WUOZ-KO.5161.95.2026.NL wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków do wniosku. W dniu 22.07.2026 do organu ochrony platformą e-doręczenia wpłynął brakujący załącznik przesłany pismem z dnia 22.07.2026 r. W związku z powyższym możliwe stało się rozpatrzenie wniosku.

Przeprowadzenie badań archeologicznych na przedmiotowym obszarze jest uzasadnione ze względu na lokalizację wyżej wymienionej inwestycji w strefie prawnej ochrony konserwatorskiej

stanowiska archeologicznego nr 7, ob. AZP 61-43/13, ujętego w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Stanowisko to zostało odkryte w trakcie badań prowadzonych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski i zewidencjonowane jako pozostałości osadnictwa ludności kultury przeworskiej.

Wszelkie roboty ziemne prowadzą do bezpowrotnego zniszczenia lub przekształcenia stanowiska archeologicznego. W związku z tym w przypadku podejmowania inwestycji związanych z pracami ziemnymi należy je prowadzić od początku w obecności archeologa. Tylko on stwierdza występowanie obiektów archeologicznych oraz podejmuje właściwe działania w celu ich zadokumentowania.

Występowanie na terenie inwestycji zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego nakazuje szczególną ochronę nawarstwień kulturowych istniejących w jego obrębie. Wyniki badań często stanowią jedyną dokumentację następujących po sobie epizodów osadniczych na tym terenie. Pozwalają skorygować, uszczegółowić i potwierdzić posiadane już dane. Pozyskany w trakcie badań materiał ruchomy umożliwia uzupełnienie danych o kulturze materialnej mieszkańców.

Prowadzenie robót ziemnych na terenie stanowiska archeologicznego wymaga zapewnienia badań archeologicznych i uzyskania na te badania – zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Po przeanalizowaniu treści wniosku wnioskodawcy oraz przedłożonego wraz z tym wnioskiem programu badań archeologicznych, które mają być przeprowadzone w związku z inwestycją polegającą na budowie linii kablowej nN dla zasilenia domu w miejscowości Turkowice, która to inwestycja planowana jest do realizacji na działkach geodezyjnych nr 54/15 i 54/13 obręb Turkowice, Gmina Turek, powiat turecki, województwo wielkopolskie, stwierdzono, że zrealizowanie badań archeologicznych we wskazanym zakresie jest niezbędne dla właściwej ochrony konserwatorskiej dziedzictwa archeologicznego, a sposób przeprowadzenia tych badań, określony w programie, o którym mowa w rozstrzygnięciu aktualnie wydawanej decyzji, jest właściwy ze stanowiska konserwatorskiego. Zachodzą zatem przesłanki merytoryczne do wydania pozwolenia zgodnie z wnioskiem wnioskodawcy.

Pozwolenie niniejsze obwarowano również warunkami, wynikającymi z treści § 18 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków – wskazano mianowicie, że badaniami archeologicznymi musi kierować, lub samodzielnie je wykonywać, osoba posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 37 e Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgłoszenia takiej osoby dokonuje się nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań. W przypadku zmiany osoby, o której mowa powyżej, należy przekazać Kierownikowi Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań, a w toku badań na 14 dni przed dokonaniem zmiany:

- a) imię, nazwisko i adres osoby kierującej lub samodzielnie wykonującej badania archeologiczne,
- b) dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37 e Ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami,
- c) oświadczenie osoby, o której wyżej mowa, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań.

Mając na uwadze co przytoczono oraz w oparciu o art. 7 pkt 4 i art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIA

Pouczenie, co do prawa odwołania

1. Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia (art. 127 § 1 i § 2 oraz 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

u3

2. Zgodnie z art. 127 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Pozostałe pouczenia

1. Kto prowadzi badania archeologiczne niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł (art. 107d ust. 2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

2. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte w drodze decyzji na podstawie art. 47 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli w trakcie wykonywanych badań archeologicznych określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Zawiadomienia przekazuje się pisemnie, za pomocą faksu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1513): nr faksu – 63 244 71 26, 63 244 71 83, adres e-mail - konin.archeologia@poznan.wuoz.gov.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dalsze informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie WWW pod adresem: <http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0>

Załącznik nr 1-2: mapy z zaznaczonym miejscem prowadzenia badań archeologicznych

Natalia Lipowczyk

starszy specjalista do spraw ochrony zabytków
archeologicznych
2026-08-05

Wniesiono opłatę skarbową w wysokości 99,00 zł
st. spec. ds. archeologii Natalia Lipowczyk

Otrzymują:

1. Energa-Operator S.A. Gdańsk
- pełnomocnik Pani Daria Parużak ELMONT s.c. Michałów Drugi
2. Pani Agnieszka Jaśkiewicz zam. Turkowice
3. Pan Mariusz Jaśkiewicz zam. Turkowice
4. Pani Ewa Walczak zam. Turkowice
5. Pan Wojciech Walczak zam. Turkowice
6. Pan Mariusz Fret zam. Kawęczyn
7. Pani Joanna Sowińska-Janeczek zam. Turek
8. Pani Patrycja Nowakowska zam. Lipicze
9. Pan Dorian Nowakowski zam. Lipicze
10. aa NL

Natalia Lipowczyk

2026.08.05 07:37:24
Signer:

CN=Natalia Lipowczyk

C=PL

2.5.4.11=Wojewódzki Urząd

2.5.4.4=Lipowczyk

Public Key:


RSA/2048 bits

Sprawę prowadzi: Natalia Lipowczyk, starszy specjalista do spraw ochrony zabytków archeologicznych, Delegatura w Koninie
adres mailowy: nlipowczyk@poznan.wuoz.gov.pl

45



Załącznik nr 2: mapy z zaznaczonym miejscem prowadzenia badań archeologicznych

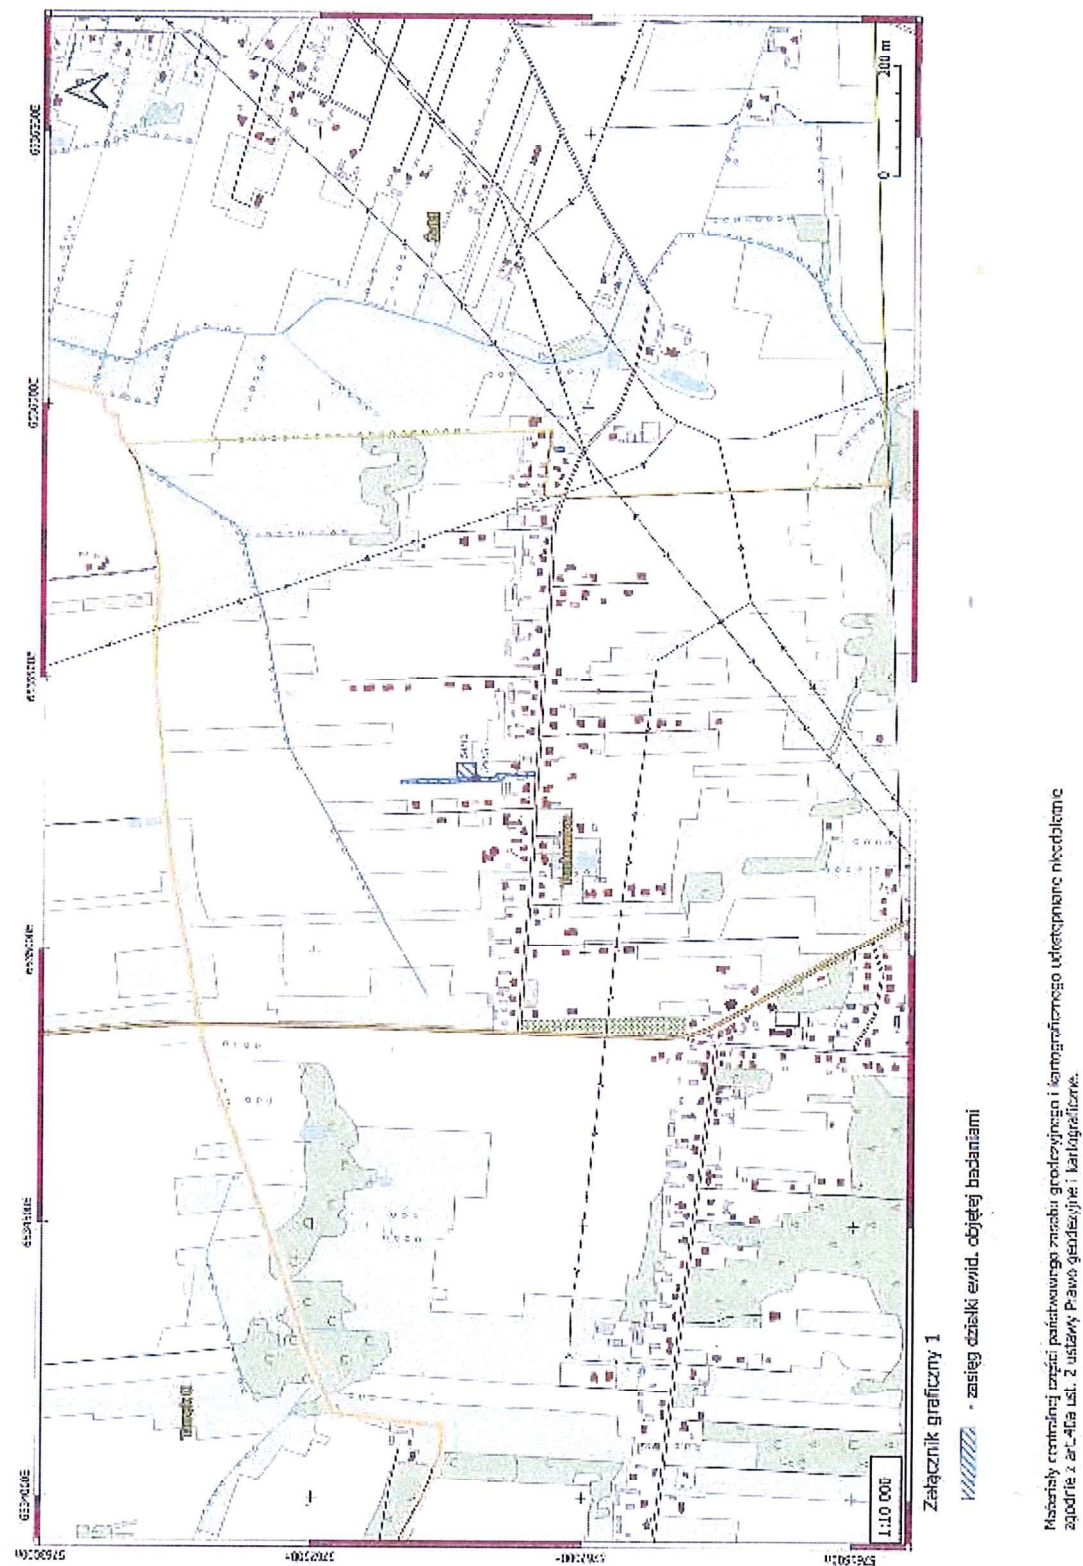

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE

W1 553318.59
W2 562201.85
W3 562221.18

553325.90
562225.90

553325.90
562225.90

Projektowana linia kablowa typu
2x(Na2XY (YAKXS) 4x120mm², L = 30m)


Istniejąca kablowa rozdzielnica sztabowa
nr Z4610C74

Istniejący kabel YAKXS 4x120mm²,
stacja transformatorowa T460117, obw. 04
odcinek relacji Z4610C74 - ZK 4500


Projektowana szafka pomiarowa
P2-RsLZVII/LZRIF na dz. nr 54/13
WP P/25/08/096 z dnia 05.11.2025 r., R ≤ 30 Ω

Z4610403/04

Projektowane muły kablowe 2x SMH4 25-150;
Istniejący kabel nN typu YAKXS 4x120mm należy
odkopać, przedłużyć i projektowanymi odcinkami kabla
2xNA2XY (YAKXS) 4x120mm² i doprowadzić do
projektowanej szafki pomiarowej typu P2-RsLZVII/LZRIF
na dz. nr 54/13 za pomocą projektowanych muł
kablowych

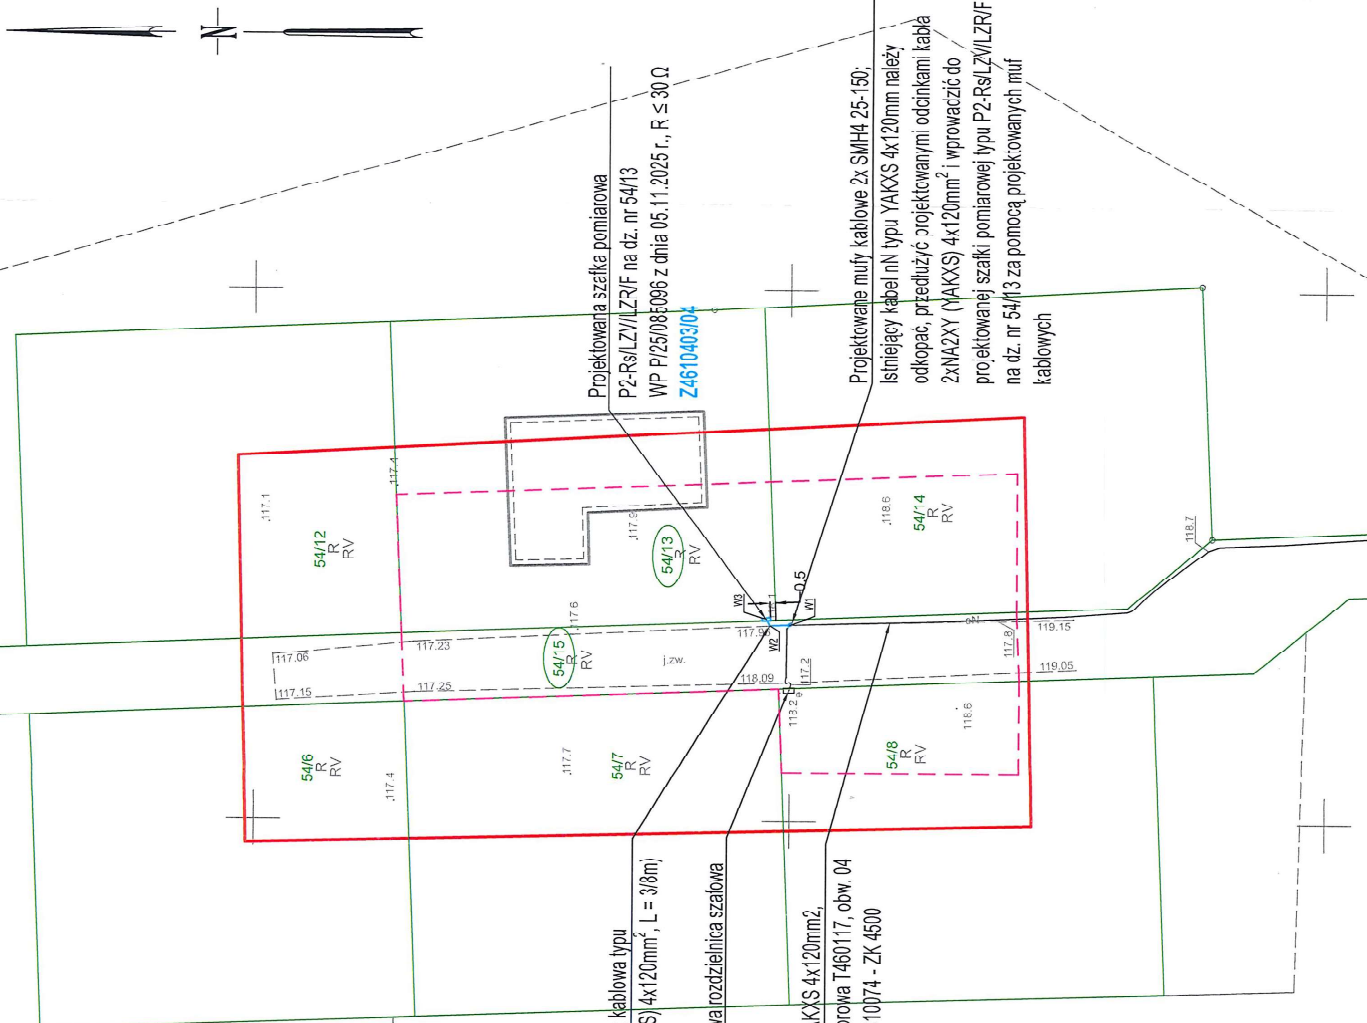

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala	1:500
Położenie obszaru opracowania	Turkowice
Nazwa gminy	Turek
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego	302703_20018 Turkowice
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych	Geodezja Pruchnik Sp. z o.o.
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GEDŚ.660.75.2026
imię i nazwisko kierownika prac geodezyjnych	Tomasz Pruchnik
Numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	20982
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich	2000/18
Układu wysokości	PL-EVRF2007-NH
Określenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Data opracowania mapy	30.03.2026 r.
Imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę	Tomasz Pruchnik
Geodezja Pruchnik Sp. z o.o. ul. Bolesława Pruskiego 9 62-800 Kilez tel. 62 766 36 74, tel. 62 59 44 55 NP 618214939	 TOMASZ PRUCHNIK poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultatem jest niniejszy projekt. Wynik ten jest zgodny z danymi i informacjami, na których opiera się niniejszy projekt. Wynik ten jest zgodny z danymi i informacjami, na których opiera się niniejszy projekt.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone co inwentaryzacji.

Podpis kierownika prac geodezyjnych	Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych
	GEDŚ.660.75.2026
Opis służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Turecki
Wykonawca prac geodezyjnych	Geodezja Pruchnik Sp. z o.o.
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki powyższej weryfikacji	Podpis weryfikacji nr 1 z dnia 08.04.2026 r.
Imię i nazwisko, podpis oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Tomasz Pruchnik, Nr uprawnień 20982

ELMONT

ELMONT S.p.A.
Michałów Długa 32A, 62-806 Opole
tel.: +48 62 761 93 33

Projekt zagospodarowanie terenu

50

TEMAT: Budowa linii kablowej nN dla zasilania domu mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Turkowice na dz. nr 54/13, g.m. Turek

STADIUM	PROJEKT BUDOWY	PODSY	UWAGA
PROJEKANT	mgr inż. Katarzyna Wójcik	OPR.	OPR. 2025/09/17
ASISTENCI	mgr inż. Katarzyna Wójcik	WP	WP 2025/09/17
	mgr inż. Katarzyna Wójcik	ST	ST 08/08/2025
	mgr inż. Katarzyna Wójcik	INW	INW 08/08/2025


ADRES	Michałów Długa 32A, 62-806 Opole	NR BS	1:500
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	SKALA	1:500

Zaświadczam za zgodność wydruku z oryginałem mapy, do projektowych
mgr inż. Katarzyna Wójcik
Upr. projekt. 2025/09/17
w załączeniu znajdują się:
Nr ur. bud. 150-42-674-EE-20
Michałów Długa 32A, 62-806 Opole

LEGENDA
Projektowana linia kablowa
2x(Na2XY (YAKXS) 4x120 SE 0,31kV) L = 30 m
Granicznie


Istniejąca kablowa rozdzielnicę szafową typu
KRSN-P2/2F-NH2/1R-NH00/F na dziale nr 54/8

nr ZK4610074

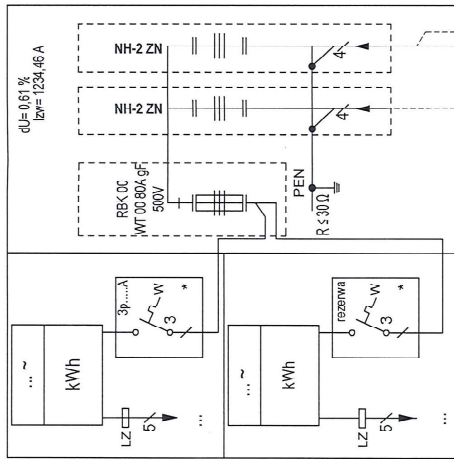


Stacja T4 50117

Turkowice



Projektowana szafka pomiarowa typu P2-RsLZVLZR/F na dz. nr 54/13
WP P/25/0505096 z dn. 05.11.2025 r.

nr Z4610403/04

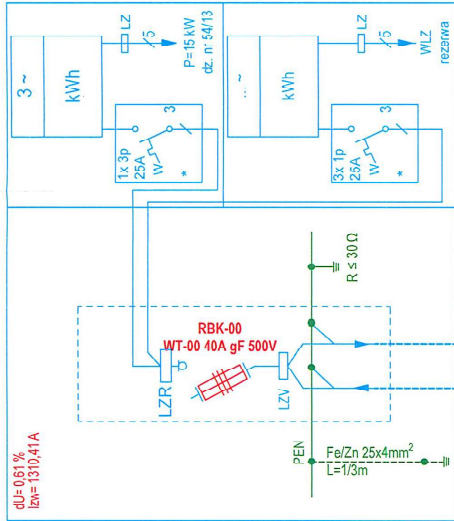

YAKXS 4x120
- 200 m -

YAKY 4x120
- 95 m -

ZK 403
- 20 m -

YAKY 4x120
- 20 m -

Z461009
- 85 m -

YAKY 4x120
- 85 m -

ZK 458
- 80 m -

YAKXS 4x120
- 80 m -

ZK 472
- 84 m -


YAKXS 4x120
- 84 m -

Z46111
- 84 m -

dU=0,94 %
Izw=884,00 A

Istniejąca kablowa rozdzielnicę szafową typu
KRSN-P2/2F-NH2/1R-NH00/F na dziale nr 54/8

nr ZK4610074

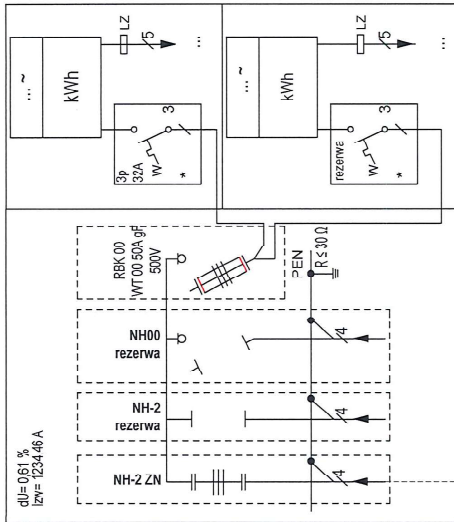

YAKXS 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -

YAKY 4x20
- 12 m -