

PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:	Zasilanie w energię elektryczną domu jednorodzinnego na działce nr 125/29 w miejscowości Olszówka, gm. Przykona
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej poprzez budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z budową szafki pomiarowej nn-0,4kV
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU:	Miejscowość: Olszówka, gm. Przykona Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:	Jednostka ewidencyjna: 302706_2 Gmina Przykona Numer i nazwa obrębu: 0015 Olszówka Numery działek ewidencyjnych: 125/29, 125/40
INWESTOR:	ENERGA–OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
ZLECENIE:	KW03290/26
OBI:	46/2601578
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:	P/26/029228
DATA OPRACOWANIA:	Wrzesień 2026
TOM:	I / III

PROJEKTANT:	mgr inż. Bartosz Michalski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.: WKP/0208/POOE/18; nr wpisu do CROPUB: 4027/18/U/C	mgr inż. Bartosz Michalski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.: WKP/0208/POOE/18
-------------	--	---

LEGENDA:

- Projektowana linia kablowa nn-0,4kV NAXXY 4x120 SE 0,6/1 kV, L = 27 / 33 m
- Projektowana wolnostojąca szafka pomiarowa P2-Re/LZVLZRIF nr Z4610686/04 współpracująca z projektowanym uzłosem z taśmami i prętów stalowych ocynkowanych o R ≤ 30 Q
- Projektowane rury oślonowe DVK 110 układane w wykopie otwartym

UWAGI:

- Na skrzyżowaniu z pasem drogowym projektowany kabel prowadzić w nurze osłony DVK 110 układanej metodą przekopu półowikowego na głębokości 1 m.
- W pozostałych miejscach kabel prowadzić w nurach osłonowych DVK 110 układanych w wykopie otwartym na głębokości 0,7 m.
- Końce rur osłonowych zabezpieczyć za pomocą diawnic czopowych typu EK 186/110 WR.
- Na końcach kabla pozostawić zapasy o długości 1 m.

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE:


Lp.	X	Y
1.	5760859.9832	6540282.2151
2.	5760860.2461	6540298.1423
3.	5760867.6274	6540287.9614
4.	5760867.9499	6540297.6534
5.	5760867.9428	6540297.3535
6.	5760867.9622	6540298.1532

UWAGA: Za brak na mapie urządzeń podziemnych nie podanych inwentaryzacji wykonawca bę trasy nie odpowiada.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat. techniczny zawierał wszystkie prace geodezyjne w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GEOŚ.6640.1263.2026
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Turecki
Wykonawca prac geodezyjnych	GEO-MAP
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik powyższej weryfikacji	Nr 1 dn. 14.07.2026r.
Linie i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych sterownika prac	mgr inż. Krystian Krawczyk GEODETA UPRAWNIONY nr upr. 22230

Dokument podpisany
przez Krystian Piotr
Krawczyk
Krystian Krawczyk
Data: 2026.07.14
10:24:42 CEST
NR UPR. 22230

PRACOWNIA PROJEKTOWA OMEGA BARTOSZ MICHAŁSKI	Prezentuję Projektanta Osiaga Bartosz Michałski 63-400 Wrocław ul. Leśna 4 NIP: 632-264-22-57 REGON: 302-778-800 e-mail: pracownia.omega@gmail.com		Załącznik: KW03290/26
	Projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie sieci / instalacji elektrycznych		P/26/029228
Załącznik: Zasilanie w energię elektryczną domu jednorodzinnego na działce nr 125/29 w miejscowości Olszówka, gm. Przykona Nazwa zamawiającego budowlanego: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej poprzez budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z budową szafki pomiarowej nn-0,4kV	Stosunek / zawiód: 60223 / 4		Skala: 1:500
	Data: 09.2026		Nr rys.: E-01
Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu	mgr inż. Bartosz Michałski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.: WNP/0206/POE/16, nr wpisu do GROPUB: 40271/6/UC		

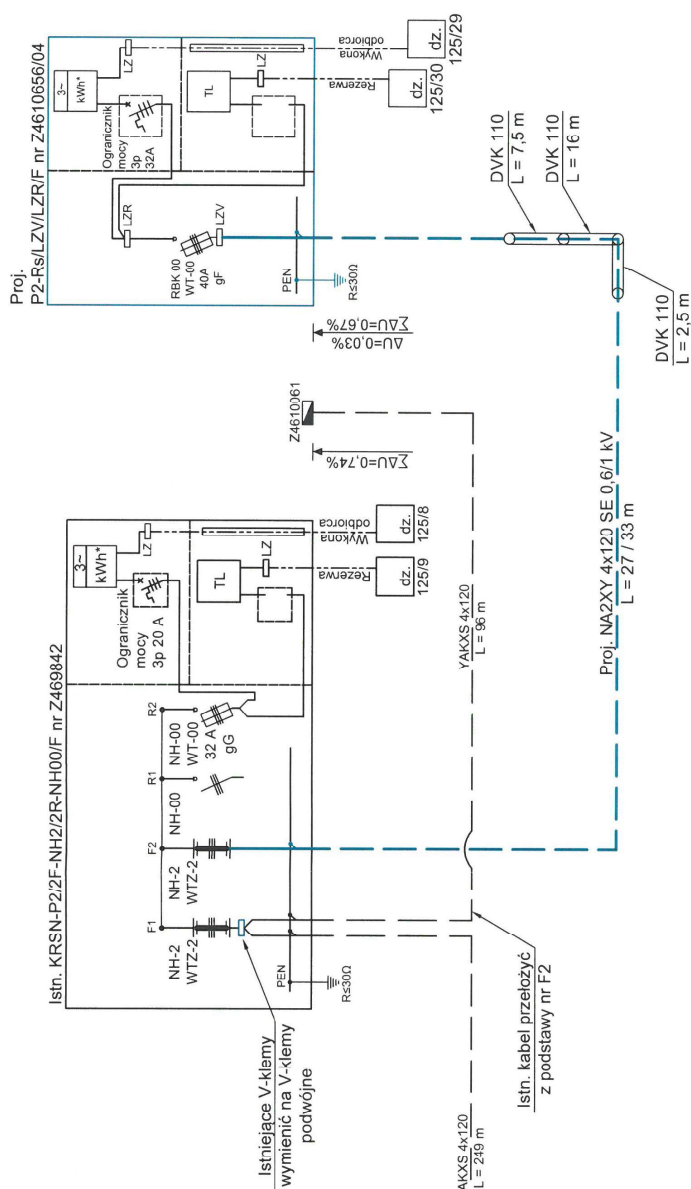

1. Dla szafki pomiarowej przewidziano uziom z taśmy i prętów stalowych ocynkowanych o $R \leq 30 \Omega$.
2. Liczniki energii elektrycznej, zabezpieczenia przedlicznikowe oraz inne elementy instalacji przedlicznikowej znajdujące się w szafkach pomiarowych, w części dostępnej dla odbiorców należy zapobiegać.

 PRACOWNIA PROJEKTOWA OMEGA BARTOSZ MICHALSKI	Zasłanie: Pracownia Projektowa Omega Bartosz Michalski 63-400 Wyrzysko Wielkie ul. Leśna 4 tel. 693-598-340 e-mail: pracownia.omegas@gmail.com Projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie sieci instalacji elektrycznych	KW203290/26 63-400 Wyrzysko Wielkie ul. Leśna 4 Numery warunków: P/26/02092228 OBII 46/2601578	Stwierdzenie i oświadczenie: 60223 / 4 Skala: Data: 09.2026 -	Nr typ: E-02
	Zasłanie: Zasilanie w energię elektryczną domu jednorodzinnego na działce nr 125/29 w miejscowości Olszówka, gm. Przykono Nazwa zamierzenia budowlanego: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej poprzez budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn-0.4kV wraz z budową szafki pomiarowej nn-0.4kV	mgr inż. Bartosz Michalski Pracownia budowlana do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		