

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr OBI/64/2503800

- 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): Budowa linii kablowej nN 0,4kV
Ostróda, ul. Aleja Lipowa, dz. nr 53/18, 49/14, 740; obr. 1

I. Dotyczy tylko robót na nN:

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.

2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐

SPNS ☐

b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐

SPNS ☐

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☐

NIE ☐

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń:

- czas wyłączeń:

5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐

NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

Sporządził
Pracownik MZE:

Technik
ds. Planowania Usług Sieciowych
Leszek Nejman

Zatwierdził:
Kierownik MZE

Kierownik Działu
Zarządzania Eksploatacją

Dariusz Sygura

Pole wyboru ☐ wypełnić znakiem X

Zestawienie przyłączanych podmiotów do zgłoszenia nr OBI/64/2503800

Lp	Podmiot	Adres	Telefon	Nr umowy	Data podpisania	Nr warunków	Data określenia	Grupa przył.	Charakter odb.	Działka	Moc [kW]	Zab [A]	Typ zab.	Typ ukt. pom.
1				P/25/081214	05-12-2025	P/25/081214	22-10-2025	IV	budynek mieszkalny - wielorodzinny	0001-740	20	16	wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarcowego (ogranicznik mocy)	
2				P/25/081214	05-12-2025	P/25/081214	22-10-2025	IV	budynek mieszkalny - wielorodzinny	0001-740	84.5	25	wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarcowego (ogranicznik mocy)	
3				P/25/081214	05-12-2025	P/25/081214	22-10-2025	IV	budynek mieszkalny - wielorodzinny	0001-740	73.5	25	wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarcowego (ogranicznik mocy)	
4				P/25/081214	05-12-2025	P/25/081214	22-10-2025	IV	budynek mieszkalny - wielorodzinny	0001-740	20	32	wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarcowego (ogranicznik mocy)	

BURMISTRZ
MIASTA OSTRÓDA

Ostróda, dnia 29.04.2026 r.

GK.7230.4.15.2026

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1, 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpoznaniu wniosku z dnia 07.04.2026 r. (data wpływu: 10.04.2026 r.) skorygowany w dniu 24.04.2026 r. i w dniu 28.04.2026 r. firmy Energa - Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn działającej przez pełnomocnika Pana Jarosława Pankowskiego reprezentującego firmę Zakład Usług Elektrycznych „ELEKTROINSTAL” s.c., 14-260 Lubawa, ul. Jagiellońska 9/3 w sprawie wydania zgody na lokalizację linii kablowej nN 0,4kV w pasie drogowym ul. Aleja Lipowa dz. ew. nr 49/14, obr. 1, m. Ostróda w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej „budynku wielorodzinnego” na działce ew. nr 740, obr. 1, m. Ostróda

zezwalam

1. Wnioskodawcy na lokalizację linii kablowej nN 0,4kV w pasie drogowym ul. Aleja Lipowa dz. ew. nr 49/14, obr. 1, m. Ostróda w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej „budynku wielorodzinnego” na działce ew. nr 740, obr. 1, m. Ostróda pod następującymi warunkami:

- a) lokalizacja linii kablowej nN 0,4 kV zgodna z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do decyzji;
 - b) linię kablową nN 0,4 kV wykonać zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do decyzji oraz zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;
 - c) prace wykonywać pod nadzorem dendrologicznym oraz z zachowaniem przepisów zawartych w art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2026 r., poz. 13). W przypadku odsłonięcia korzeni drzew natychmiast obsypać ziemią i zabezpieczyć przed wysuszeniem. Prace wykonywać odcinkowo.
 - d) w miejscu wykonywania robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest do przejęcia udzielonej gwarancji przez firmę realizującą zadanie, pn.: „Przebudowa nawierzchni Alei Lipowej w Ostródzie.” do dnia 01.07.2030 r.;
 - e) zabezpieczenie i usunięcie wszelkich kolizji w gestii Inwestora;
 - f) roboty budowlane wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami
 - g) przed uzyskaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego wykonawca przedstawi zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 - h) po zakończeniu robót, wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pierwotnego i wykonać wskaźniki zagęszczenia gruntu,
2. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy albo wykonywania robót budowlanych

należy uzyskiwać w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524).

3. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzgodnić z zarządcą drogi, projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany obiektu lub urządzenia.

4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, inwestor zobowiązany jest wystąpić do Burmistrza Miasta Ostróda z wnioskiem o zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt 3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889), inwestor będzie ponosił opłaty każdego roku za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego.

6. Zajmujący pas drogowy zobowiązany jest wystąpić do Urzędu Miejskiego w Ostródzie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego z dnia 1 czerwca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

UZASADNIENIE

W dniu 10.04.2026 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek firmy Energa - Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn działającej przez pełnomocnika Pana Jarosława Pankowskiego reprezentującego firmę Zakład Usług Elektrycznych „ELEKTROINSTAL” s.c., 14-260 Lubawa, ul. Jagiellońska 9/3 w sprawie wydania zgody na lokalizację linii kablowej nN 0,4kV w pasie drogowym ul. Aleja Lipowa dz. ew. nr 49/14, obr. 1, m. Ostróda w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej „budynku wielorodzinnego” na działce ew. nr 740, obr. 1, m. Ostróda. Strona uzupełniła wniosek w dniu 24.04.2026 r. i w dniu 28.04.2026 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889) zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Jednakże art. 39 ust. 3 ww. ustawy stanowi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z wyjątkiem ust. 3¹, lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie nie jest wymagane w przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 7, lub w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7a lub w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Z up. Burmistrza

Beata Janowiak
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za moim pośrednictwem.

Zgodnie z art. 127a § 1 oraz § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r. poz. 1691) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Wydanie zezwolenia zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt. 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 poz. 1154 ze zm.).


Otrzymują:




1. ENERGA – OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
pełnomocnik:
Jarosław Pankowski
Zakład Usług Elektrycznych
„Elektroinstal” s.c.
ul. Jagiellońska 9/3
14-260 Lubawa
(wraz z klauzulą informacyjną RODO)
2. aa.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) dalej RODO informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24.; tel. 89 642 94 00, e-mail: um@um.ostroda.pl
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: Jacek Pietrzyk tel. 89 642 94 30.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1, lit. C RODO);
 - wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1, lit. e RODO);
 - realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1, lit. b RODO);
 - w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1, lit. a RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- 4) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta.
- 5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, jak również innych przepisów prawa oraz

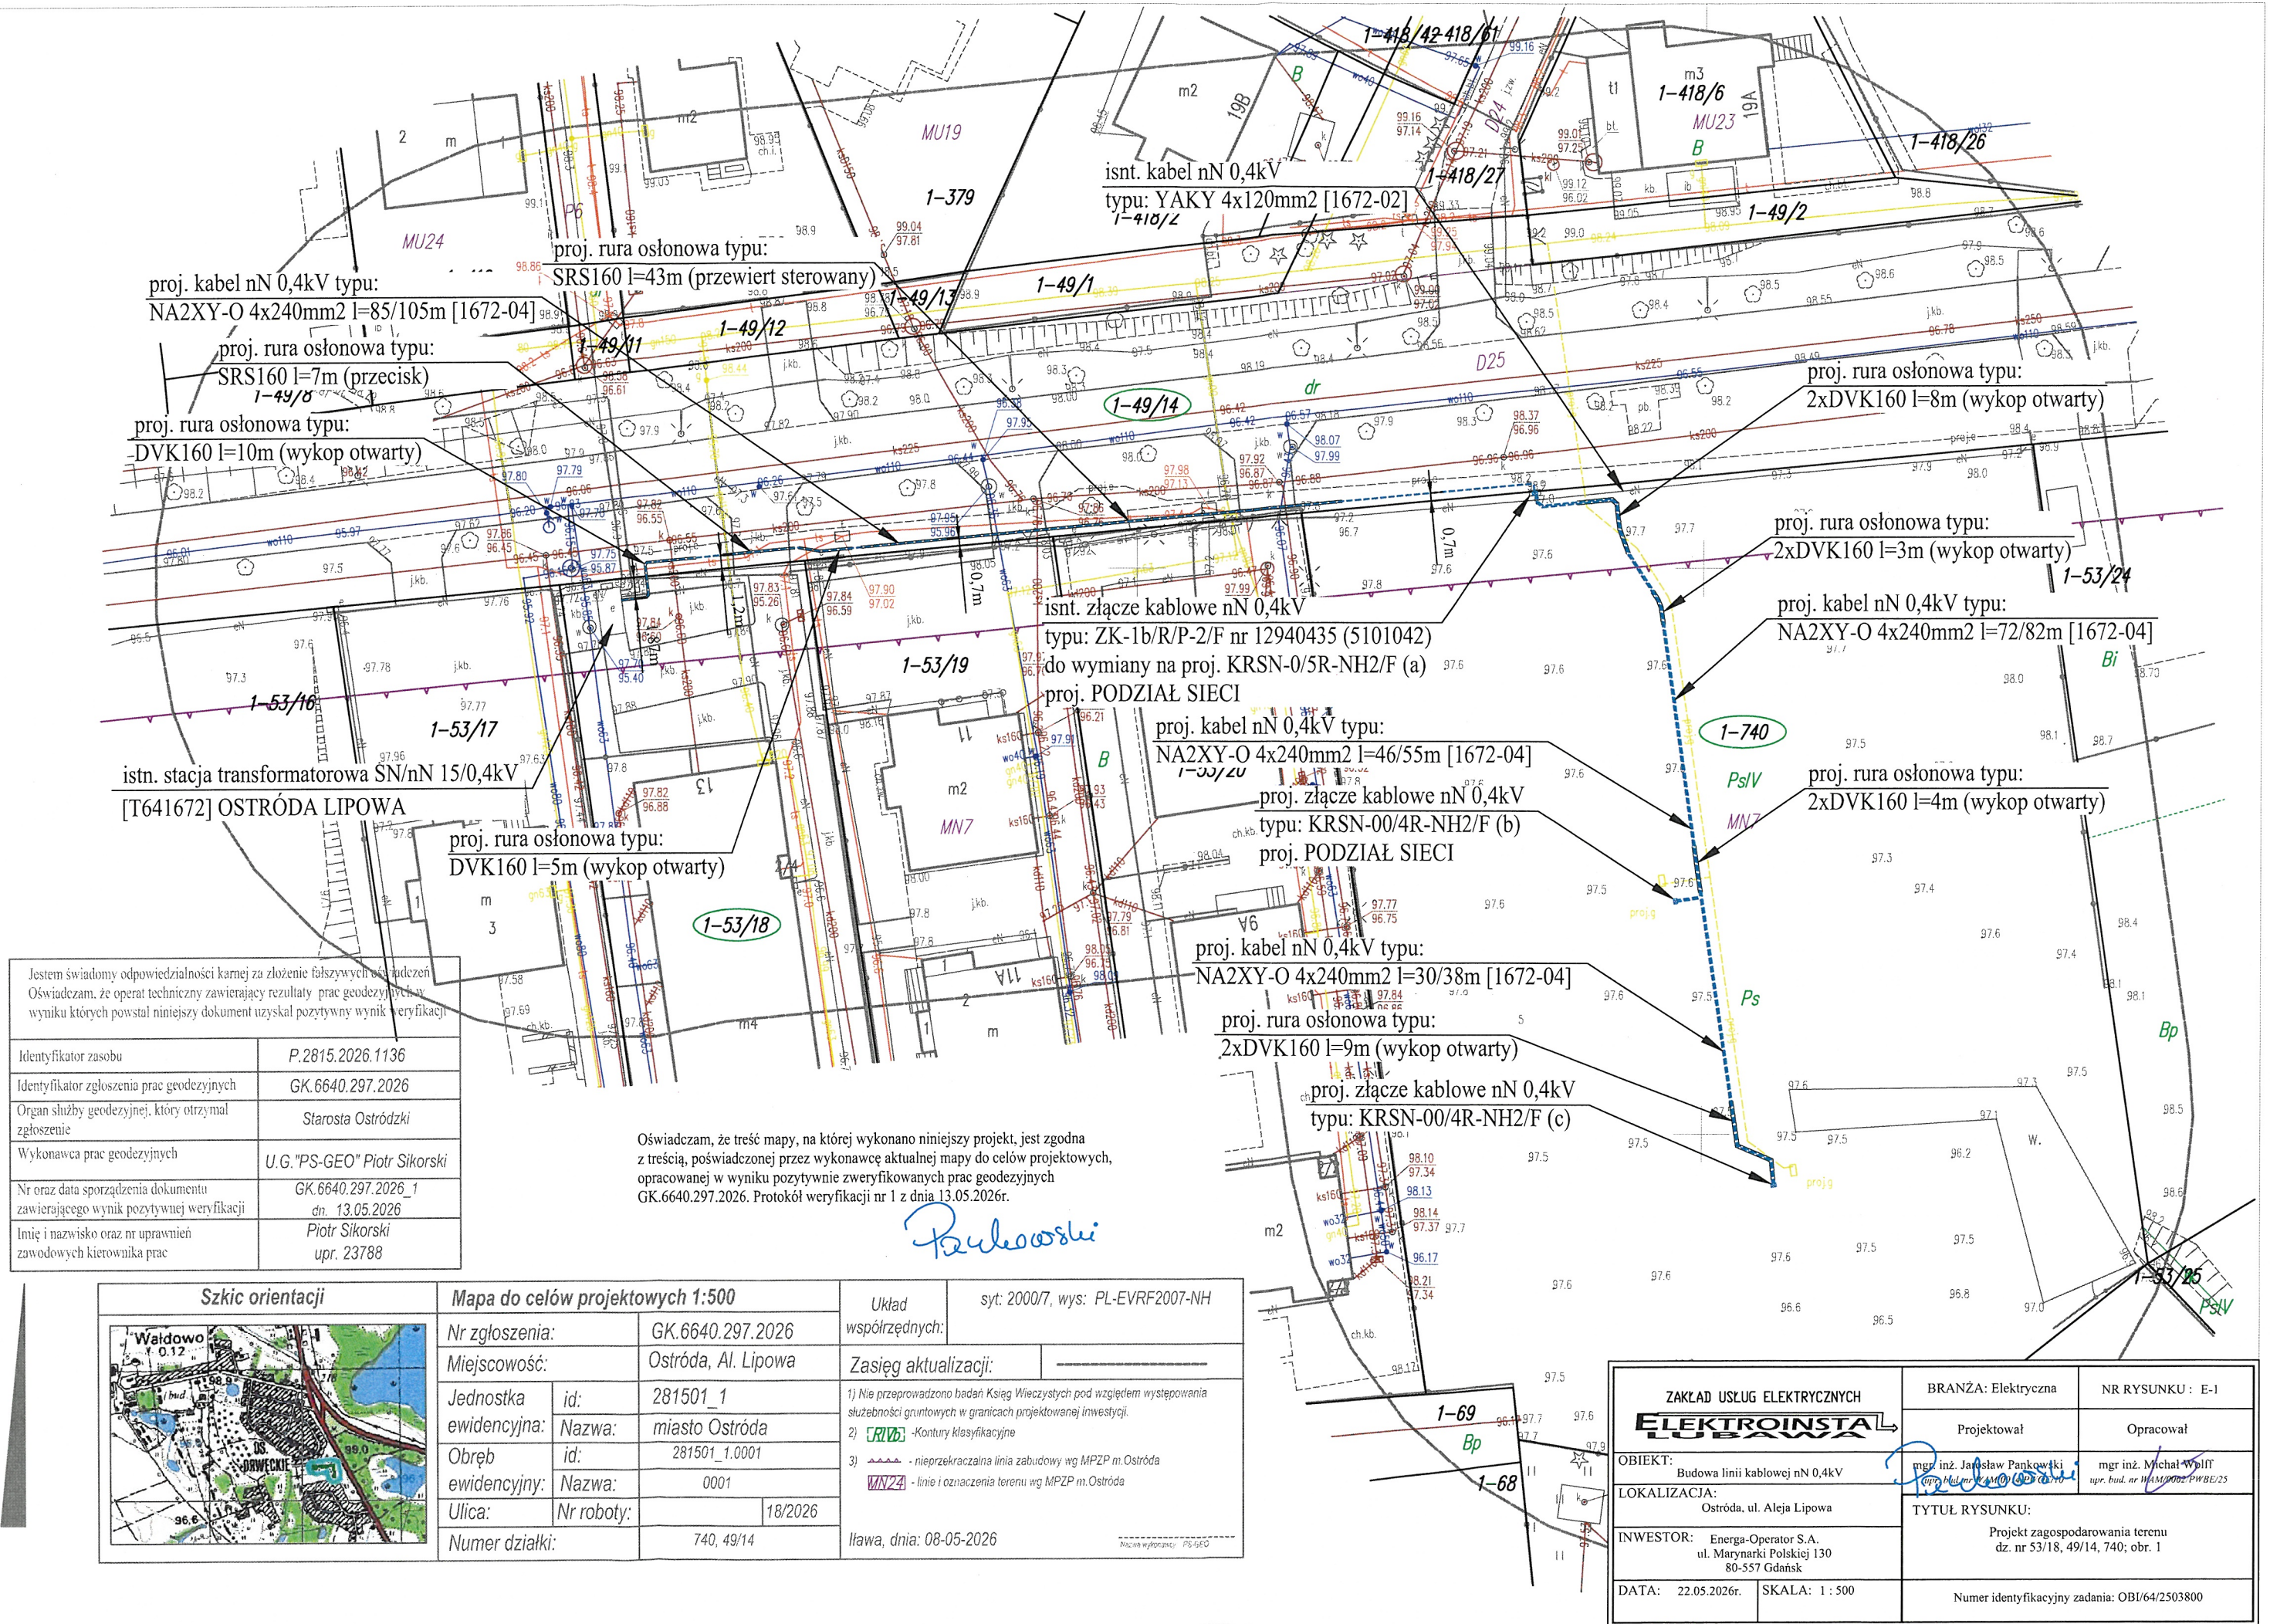

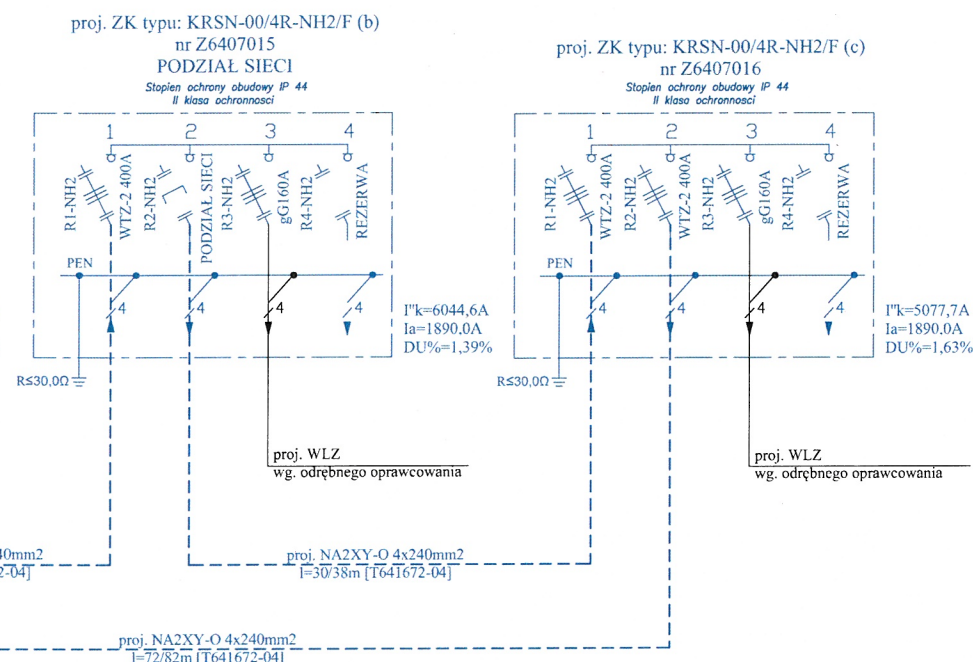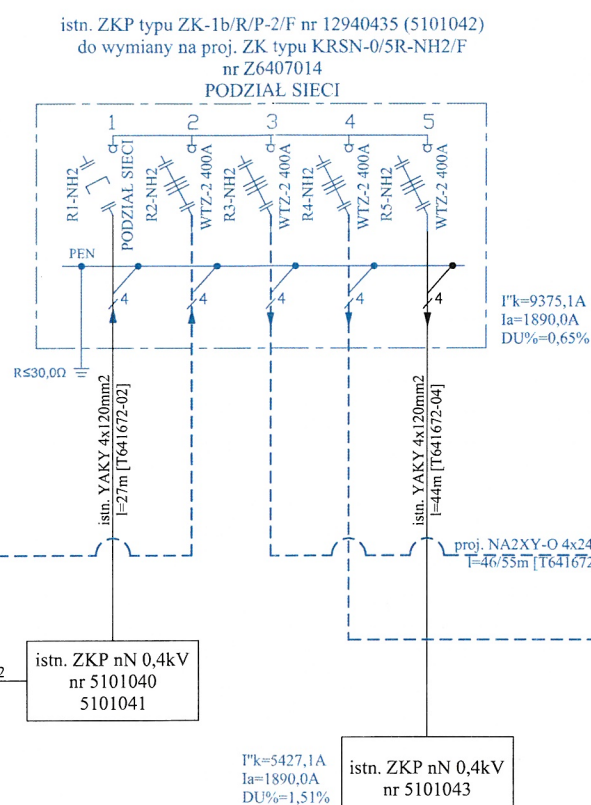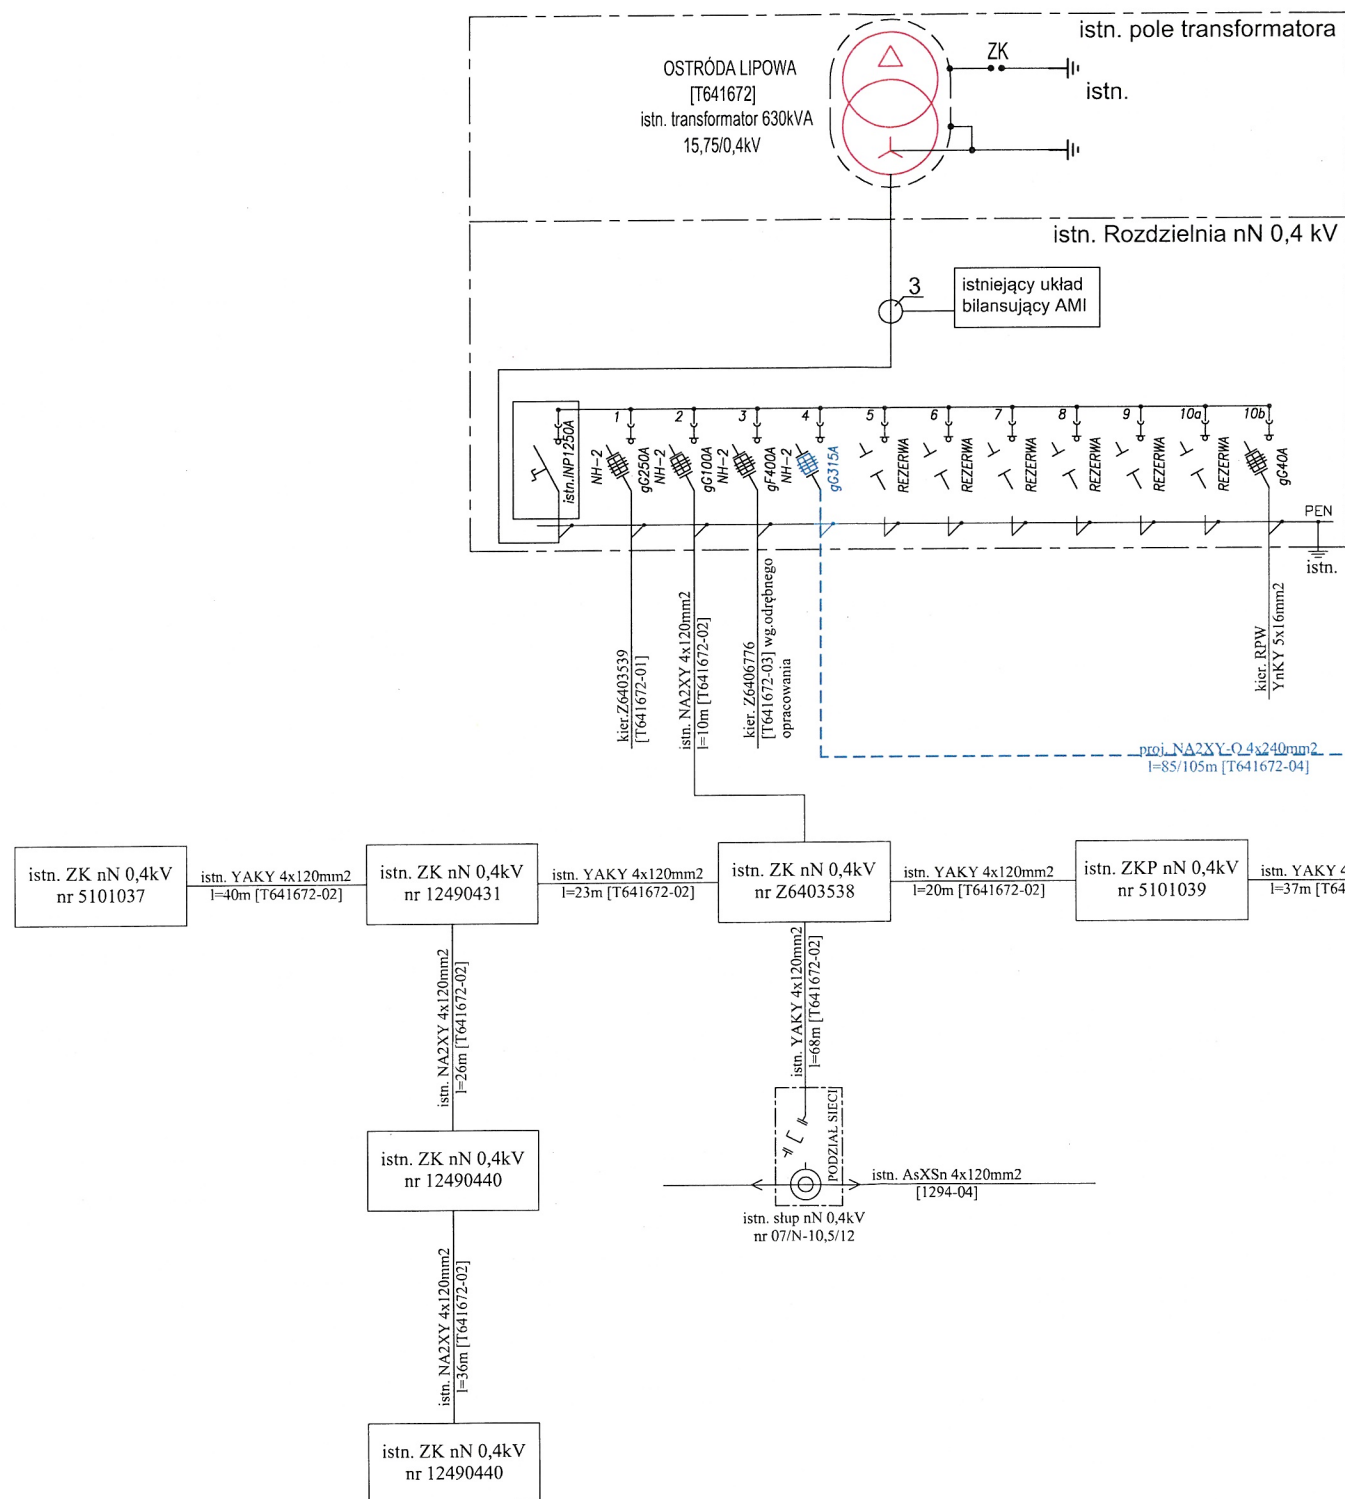

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH ELEKTROINSTA	BRANŻA: Elektryczna	NR RYSUNKU : E-2
	Projektował	Opracował
OBIEKT: Budowa linii kablowej nN 0,4kV	mgr inż. Jarosław Pankowski mgr inż. Michał Wolff	mgr inż. Michał Wolff
LOKALIZACJA: Ostróda, ul. Aleja Lipowa	TYTUŁ RYSUNKU: Schemat ideowy	
INWESTOR: Energia-Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk	Numer identyfikacyjny zadania: OBI/64/2503800	
DATA: 22.05.2026r.	SKALA: b/s	