




Nowe Gizewo Droga "S-0535"
istn. stacja transf.

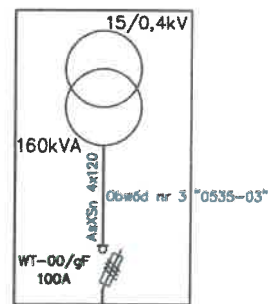


PROJ. ZŁĄCZE Z...6.507533
TYP P2-Rs/LZV/LZR/F

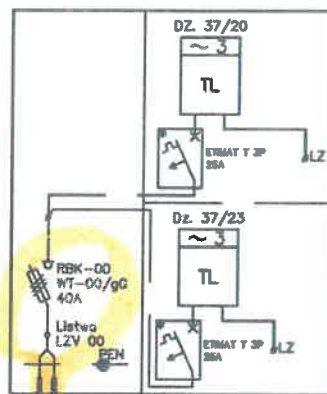

PROJ. ZŁĄCZE Z...6.507534
TYP P3-Rs/LZV/LZR/F

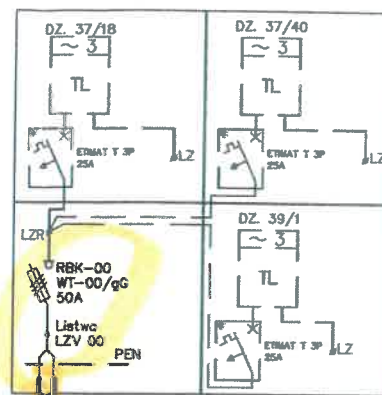

PROJ. ZŁĄCZE Z...6.507535
TYP P2-Rs/LZV/LZR/F

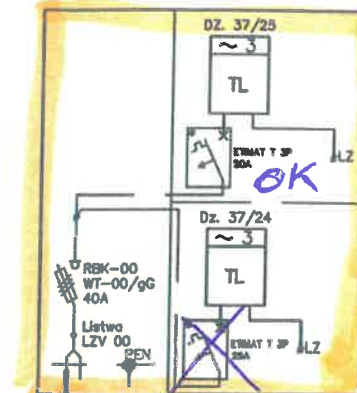

PROJ. LINIA KABLOWA nn 0,4kV
PROJ. KABEL NA2XY 4x120mm²SE, L=31/41m

PROJ. LINIA KABLOWA KABLOWA nn 0,4kV
PROJ. KABEL NA2XY 4x120mm²SE, L=39/50m

PROJ. LINIA KABLOWA nn 0,4kV
PROJ. KABEL NA2XY 4x120mm²SE, L=59/69m

Istn. Złqcze typu
P2-Rs/LZV/LZR/F
Nr Z6502064

Istn. Złqcze
Nr Z6501357



Istn. Złqcze



Istn. Złqcze



Istn. YAKXS 4x120mm²
Istn. YAKXS 4x120mm² II

Istn. YAKXS 4x120mm²

Istn. YAKXS 4x120mm²
Istn. YAKXS 4x120mm² II

Istn. YAKXS 4x120mm²


Istn. YAKXS 4x120mm²
Istn. YAKXS 4x120mm² II

Istn. YAKXS 4x120mm²

Istn. YAKXS 4x120mm²

Proj. Wymiana
PROJ. ROZDZIELNICA SZAFOWA
Z...6.507531

TYP KRSN-00/4R-NH2/2R-NH00/F

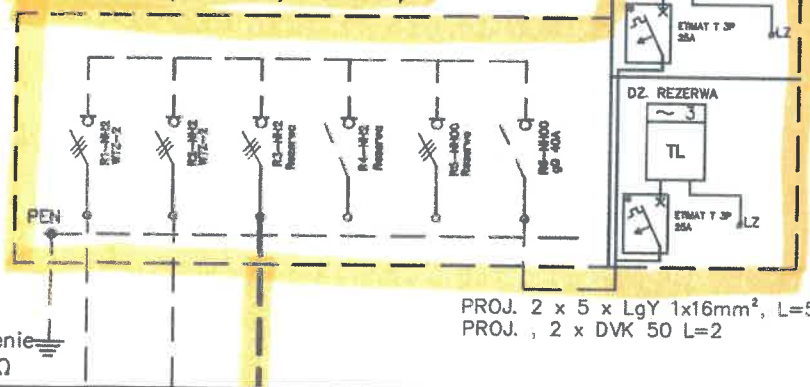


Proj. uzimienie
R<30Ω

PROJ. 2 x 5 x LgY 1x16mm², L=5
PROJ. 2 x DVK 50 L=2

Istn. YAKY 4x120mm²

Istn. Złqcze
Nr Z6501358

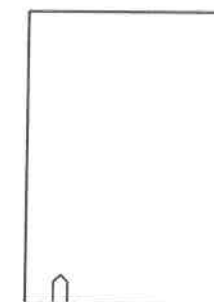

Istn. YAKY 4x120mm²

Układ połączeń sieci: TN-C

mgr inż. Paweł Pawłowski
upr. bud. nr. PCN/0173/PWB/23
do projektowania i kierowania
budowlanymi bez wyłączeń, w tym
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Jednostka projektowa: ELMYK SP. Z O.O. UL. MICHAŁA KAJKI 10-12; 10-547 OLSZTYN www.elmyk.pl NIP: 739-399-78-37		Nazwa i adres zamawiającego: ENERGA - OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn NIP 583-000-11-90 REGON 190275904-00068			
Nr umowy: ZN/4164/6565MZI/2025/2501967/1		Lokalizacja: Nowe Gizewo, dz. nr 237/19 Gmina Szczytno, powiat Szczeciński, województwo warmińskie - mazurskie, Obręb Nowe Gizewo		Obiekt: Budowa linii kablowej nn 0,4kV w miejscowości Nowe Gizewo	
Imię i nazwisko		Specjalność		Nr uprawnień budowlanych	
Projektant: mgr inż. Paweł Pawłowski		instalacyjna		POM/0173/PWBE/23	
Tytuł rysunku:		Stadium		Data	
Schemat jednokreskowy		Koncepcja		10.2024	
		Format		Podpis	
		A3		[Signature]	
		Skala rys.		Nr rys.	
				E-02	

URZĄD GMINY SZCZYTNO
REFERAT ROZWIĄZAŃ TERENOWYCH
GOSPODARSTWA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA
12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3
tel. 86 323 24 03

Pełnomocnik:
ELMYK sp. z o.o.
ul. Michała Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

Inwestor:
ENERGA – OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

Nasz znak: **RR-SB.7230.3.1.2026**

*dotyczy: uzgodnienie lokalizacji linii kablowej nN 0,4kV w drodze wewnętrznej działka nr 37/11
obręb geodezyjny Nowe Gizewo, gm. Szczytno.*

Wójt Gminy Szczytno, działając w imieniu Gminy Szczytno, w odpowiedzi na wniosek z dnia 02.01.2026 r. Pana Pawła Pawłowskiego prowadzącego działalność pod firmą ELMYK sp. z o.o., adres: ul. Michała Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn, posiadającego pełnomocnictwo z dnia 07.10.2025 r. spółki Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, NIP 583-000-11-90, informuje, że:

wyraża zgodę

na lokalizację linii kablowej nN 0,4kV w drodze wewnętrznej działka nr 37/11 w miejscowości Nowe Gizewo, obręb Nowe Gizewo, gm. Szczytno.

1. Lokalizacja linii kablowej nN 0,4kV musi być zgodna z § 97 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518) oraz warunkami technicznymi przyłączenia.
2. Projekt linii kablowej nN 0,4kV musi sporządzić projektant posiadający uprawnienia do projektowania sieci i instalacji elektroenergetycznych.
3. W celu uzyskania zezwolenia na wejście z robotami w drogę wewnętrzną inwestor zobowiązany jest do zwrócenia się do Urzędu Gminy Szczytno na 30 dni przed zamiarem przystąpienia do wykonania robót z wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na zajęcie drogi wewnętrznej.
4. Na podstawie złożonego wniosku sporządzona zostanie umowa, w której określone zostaną warunki prowadzenia robót w działce gminnej, termin wykonania robót oraz określona zostanie technologia przywrócenia działki do stanu poprzedniej używalności po wykonanych robotach. Stroną umowy jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora może występować osoba lub podmiot przez niego upoważniony (pełnomocnictwo). W umowie określone zostaną również stawki opłat za zajęcie drogi wewnętrznej.
5. Właściciel linii kablowej nN 0,4kV na etapie wykonawstwa na 60 dni przed zamiarem

rozpoczęcia robót zobowiązany jest również do zawarcia porozumienia w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego w drodze wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 37/11 obręb geodezyjny Nowe Gizewo gm. Szczytno.

6. Roboty przy budowie linii kablowej nN 0,4kV oraz oznakowanie należy wykonywać zgodnie z prawem budowlanym i normami branżowymi.

7. Projektowany kabel energetyczny należy ułożyć w całości w rurze ochronnej maksymalnie 0,5m od granicy drogi wewnętrznej działka nr 37/11 obręb Nowe Gizewo gm. Szczytno.

8. Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w drodze wewnętrznej oraz na umieszczenie w drodze wewnętrznej urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego, o które właściciel sieci kablowej powinien wystąpić do zarządcy drogi.

9. Integralną częścią niniejszego zezwolenia/uzgodnienia będą w/w umowy/porozumienia stanowiące uzupełnienie uzgodnienia. W przypadku nie zawarcia umów/porozumienia przez inwestora/właściciela linii kablowej przed przystąpieniem do realizacji zadania niniejsze zezwolenie wygasa.

10. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi będą tego wymagały to przełożenie urządzenia nastąpi na koszt właściciela sieci.

Warunki podane powyżej ważne są przez okres trzech lat. Nieprzestrzeganie w/w warunków spowoduje nieważność niniejszego uzgodnienia.

Zapoznałem się z treścią informacji o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Urząd Gminy Szczytno, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego uzgodnienia.

wojta
GMINA SZCZYTNO
Marek Godlewski
KIEROWNIK REFERATU
ROZWOJU LOKALNEGO, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Adresat.

2. aa.

Załączniki:

1. Mapa z zaznaczonym przebiegiem projektowanej inwestycji.

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r, poz. 1691) zaświadcza się, że po rozpatrzeniu zgłoszenia złożonego w dniu 20.07.2026 r., przez inwestora t.j. Energa-Operator S.A., z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, dot. budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych, na terenie działek o nr ewidencyjnych 37/19, 37/11, 37/17, położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Gizewo, gm. Szczytno, nie wniesiono sprzeciwu.

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, zgodnie z terminem określonym w zgłoszeniu. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł (tabela część II ust. 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Otrzymują:

- 1. Pełnomocnik inwestora: p. Paweł Pawłowski**
ul. M. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn.
- 2. a/a.**



Z up. STAROSTY
Marta Nowicka
NACZELNIK
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA