

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH



Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej (KERG)	Gg.6641.2855.2025
Województwo	warmińsko - mazurskie
Powiat	szczytnieński
Jednostka ewidencyjna (gmina)	281706_2 / Szczytno
Obszar ewidencyjny	281706_2.0017 / Olszyny
Działka ewidencyjna	114, 132/13, 132/19
Skala mapy	1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich / strefa wysokości
Numer godła	2000 / 7
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	Amsterdam 2007
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów	7.203.21.20.2.2
Stokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	7.203.22.16.1.1
Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu zgodnie z MPZP lub decyzją o warunkach zabudowy	nie badano KW w zakresie służebności gruntowych
Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z MPZP lub decyzją o warunkach zabudowy	Brak
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	Brak
Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	Brak
Organ służby geodezyjnej i kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie:	Starosta Szczytnieński
Wykonawca prac geodezyjnych:	GEO-MAR inż. Mariusz Wierchołowski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Nr Gg.6641.2855.2025_1 z dn. 06.11.2025 r. P.2817.2025.2636
Nr zasobu	Mariusz Wierchołowski nr uprawnień 18251
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	Mariusz Wierchołowski nr uprawnień 18251
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia	GEO-MAR
	inż. Mariusz Wierchołowski nr uprawnień 18251, zakres 1 12-100 Szczytno, ul. Kościuski 1 lok. 10 tel. 606 265 061, tel. 694 797 040 NIP 745-115-75-00, REGON 310816720
03.11.2025 r.	Pieczętka firmowa
Data oraz imię i nazwisko, nr uprawnień i podpis geodety uprawnionego,	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Mariusz Zbigniew Wierchołowski
Data: 2025.11.12 11:14:59 CET

Proj. w oddzielnym opracowaniu
kier. Z6506993
NA2XY 4 x 120 mm²


proj. 2x mufa 120/120 mm²
i miejsce przecięcia kabla

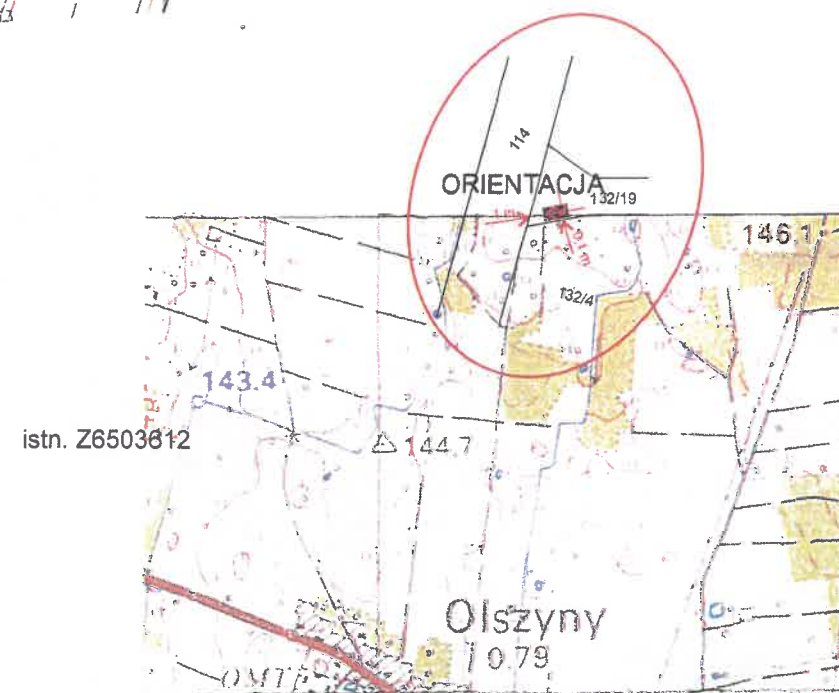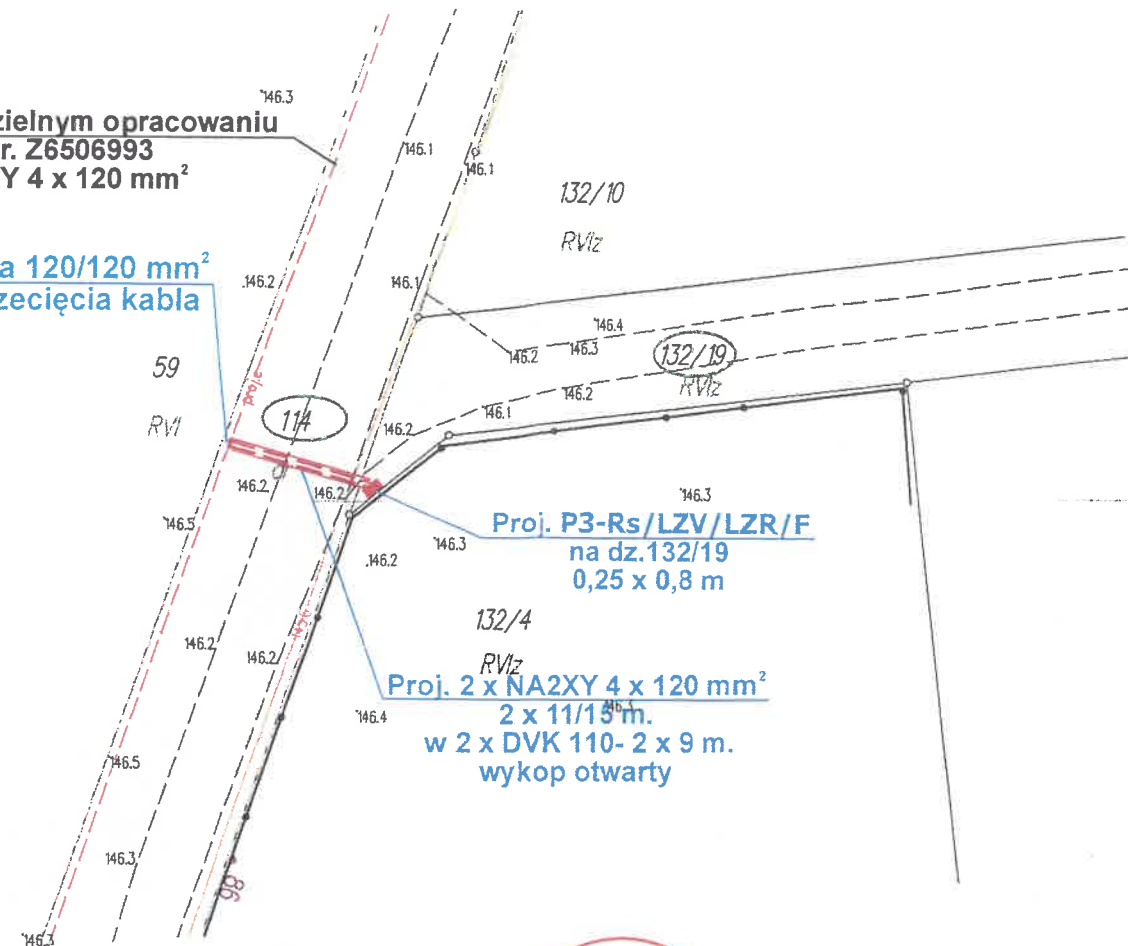

Stadium:	Opracowanie Techniczne	ZN/5032/6565MZI/2025/2502633
TEMAT:	Projekt budowlany zasilania budynku jednorodzinnego na dz. 132/15 w msc. Olszyny gm Szczytno plan przyłącza energetycznego	Nr rys. E-1
OBI:	2502633	SKALA 1:500
Projektant:	techn. Adam Szczepaniak	DATA 10.2025
Sprawdził:	Uprawnienia: 143/92/OL, 99/93/OL	DATA

powierzchnia kabla w drodze powiatowej nr 114 - 2x10 m = 1,1 m²

st. Olszyny Przelotowa S-0582
tr. 160 kVA

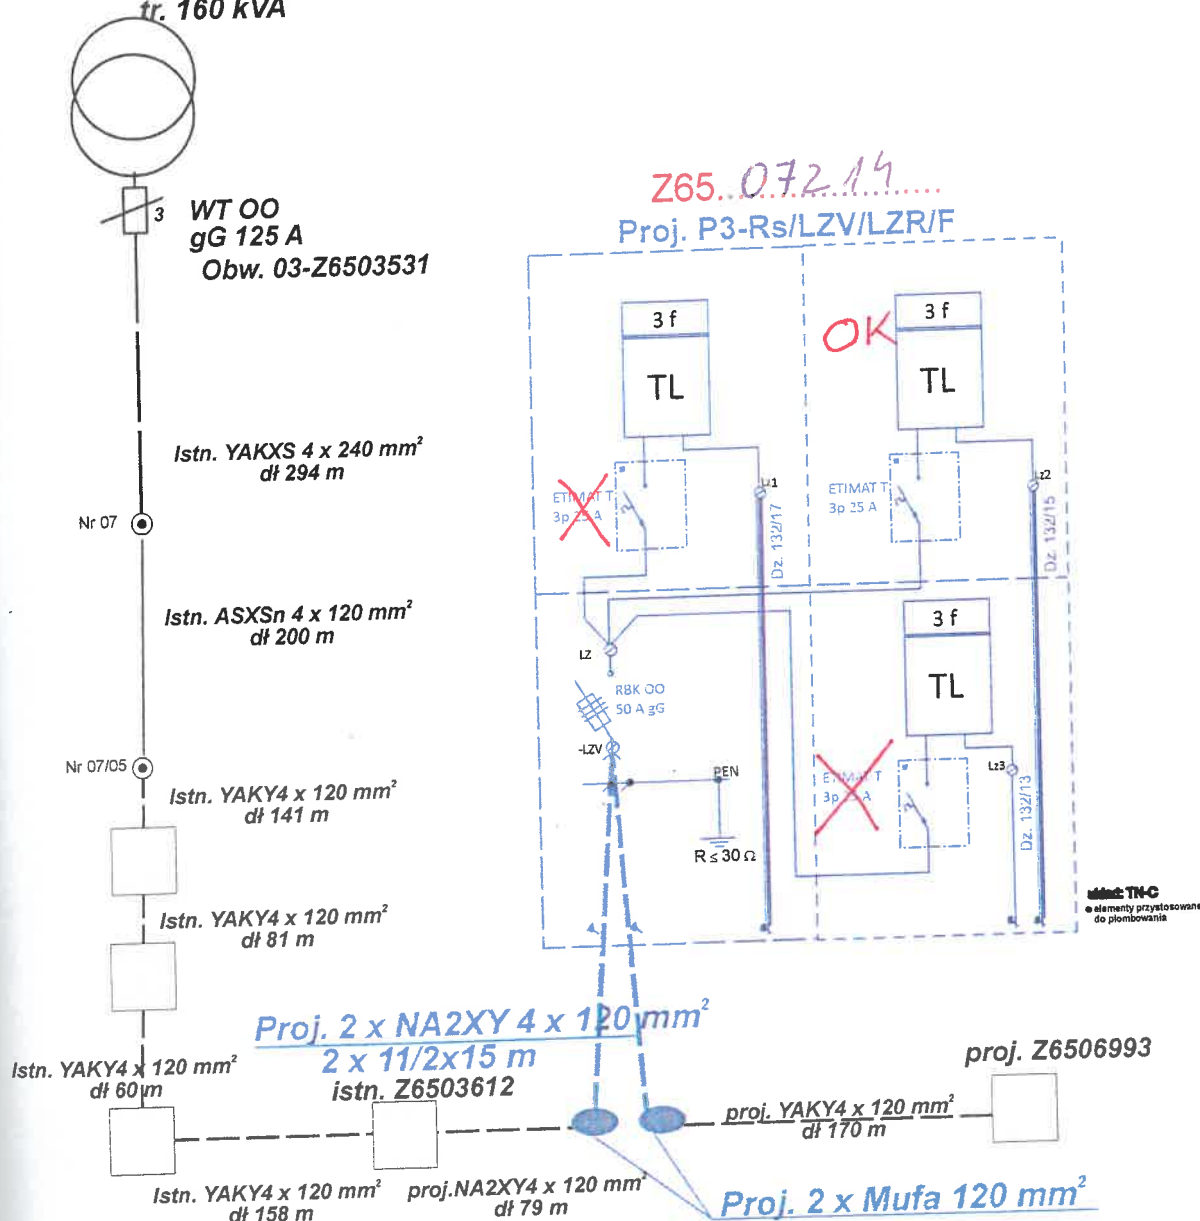

kład: TN-C
elementy przystosowane do plombowania.

EL-DARK Danuta Szczepaniak 12-100 Szczycno ul. Wyszyńskiego 23, Tel. 602590541			
Stadium:	Opracowanie Techniczne	ZN/5032/6565MZI/ 2025/2502633	
TEMAT	Projekt budowlany zasilania budynku jednorodzinnego na dz. 132/15 w msc. Olszyny gm Szczycno schemat	Nr rys.	E-2
OB 2502633		SKALA	b/s
Projektant: techn. Adam Szczepaniak	Uprawnienia: 143/92/OL, 99/93/OL	DATA	10.2025
Sprawdził:		DATA	

1. Dotyczy tylko robót na nn: Nazwa i adres obiektu (zamówienia):
Przylączy kablowe - Olszyny dz. 132/15

Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.

2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:
ENERGA ☐

b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA ☐

- Ilość moc.....
- Ilość moc.....
- Ilość moc.....

ENERGA ☐

- Ilość moc.....
- Ilość moc.....
- Ilość moc.....

PPN 0,4kV

- I. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:
WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:
TAK ☐

NIE ☐

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

- Ilość moc.....
- Ilość moc.....
- Ilość moc.....
- Ilość moc.....
- Ilość moc.....

ENERGA ☐

- Ilość moc.....
- Ilość moc.....
- Ilość moc.....
- Ilość moc.....
- Ilość moc.....

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- Ilość wyłączeń:
- czas wyłączeń:

5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.
TAK ☐ NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

Sporządził
Pracownik MZE:

Specjalista
ds. Rozliczeń i Sprawozdawczości

Michał Mężykowski

Zatwierdził:
Kierownik MZE

Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją

Krzysztof Wódwicz

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r., poz. 889) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 572) oraz z upoważnienia Zarządu Powiatu w Szczytnie nr 54/XVI/2025 z dnia 24 lipca 2025 r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.10.2025 r. (data wpływu), złożonego przez Pana Adama Szczepaniak, reprezentującego firmę EL-DARK Danuta Szczepaniak, ul. Wyszyńskiego 23, 12-100 Szczytno, działającego w imieniu ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w sprawie uzgodnienia lokalizacji 2 x przyłącza kablowego energetycznego 0,4 kV, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1673N relacji dr. nr 1502N (Jerutki) – Olszyny – Gawrzyjałki, obręb geodezyjny Olszyny, gmina Szczytno

Zezwalam

na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1673N (działka nr 114) urządzenia obcego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. 2 x przyłącza kablowego energetycznego o powierzchni 1,10 m² do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 132/15, obręb geodezyjny Olszyny, gmina Szczytno, z zachowaniem niżej podanych warunków:

1. Dopuszcza się lokalizację projektowanych przyłączy kablowych energetycznych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1673N w miejscu wskazanym na załączniku mapowym.
2. Włączenie do projektowanej sieci energetycznej oraz przejście poprzeczne (w rurach osłonowych) pod drogą powiatową zezwalam wykonać metodą wykopu otwartego, bez wstrzymywania ruchu drogowego, na szerokość minimalną, niezbędną do wykonania robót.
3. Projektowane złącze kablowo – pomiarowe zlokalizować poza pasem drogowym, na działce nr 132/19.
4. Po wykonaniu robót należy odbudować naruszony pas drogowy z uwzględnieniem warunku, iż grunt w miejscach wykopu należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia $I_s=0.98$.
5. W przypadku kolizji ww. przyłącza kablowego z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego inwestor ww. urządzenia na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianego przyłącza elektroenergetycznego.
6. Zobowiązuje się właścicieli umieszczonych w pasie drogowym urządzeń do odpowiedzialności cywilnej za ich stan.
7. W celu uzyskania decyzji administracyjnej na wejście z robotami w pas drogowy Inwestor lub Wykonawca, działający z upoważnienia Inwestora winien zwrócić się z wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem robót wraz z wnioskiem na zajęcie pasa w celu umieszczenia urządzeń obcych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
8. **Do wniosku należy dołączyć zatwierdzony przez Starostę Szczycieńskiego projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót.**

9. Za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w nim urządzenia obcego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zostanie pobrana opłata zgodnie z ustawą o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2025 r., poz. 889).
10. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowę, ani nie stanowi zezwolenia na wejście z robotami na teren pasa drogowego.

Uzasadnienie

Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem strony. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, lokalizowanie lub umieszczanie urządzeń obcych, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego jest zabronione. Jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, wprowadził zakaz umieszczania w nim ww. urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

W uznaniu organu wydającego decyzję w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1673N urządzeń tj. 2 x przyłącza kablowego energetycznego. Lokalizacja nie powinna wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania ww. warunków.

Termin ważności decyzji wynosi trzy lata od daty wydania.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec urzędu. Z dniem doręczenia do Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. ZARZĄDU POWIATU
mgr inż. Kamil Mróz
DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie

Otrzymują:

1. Pełnomocnik:
Pan Adam Szczepaniak
ul. K. S. Wyszyńskiego 23
12-100 Szczytno
2. a/a