


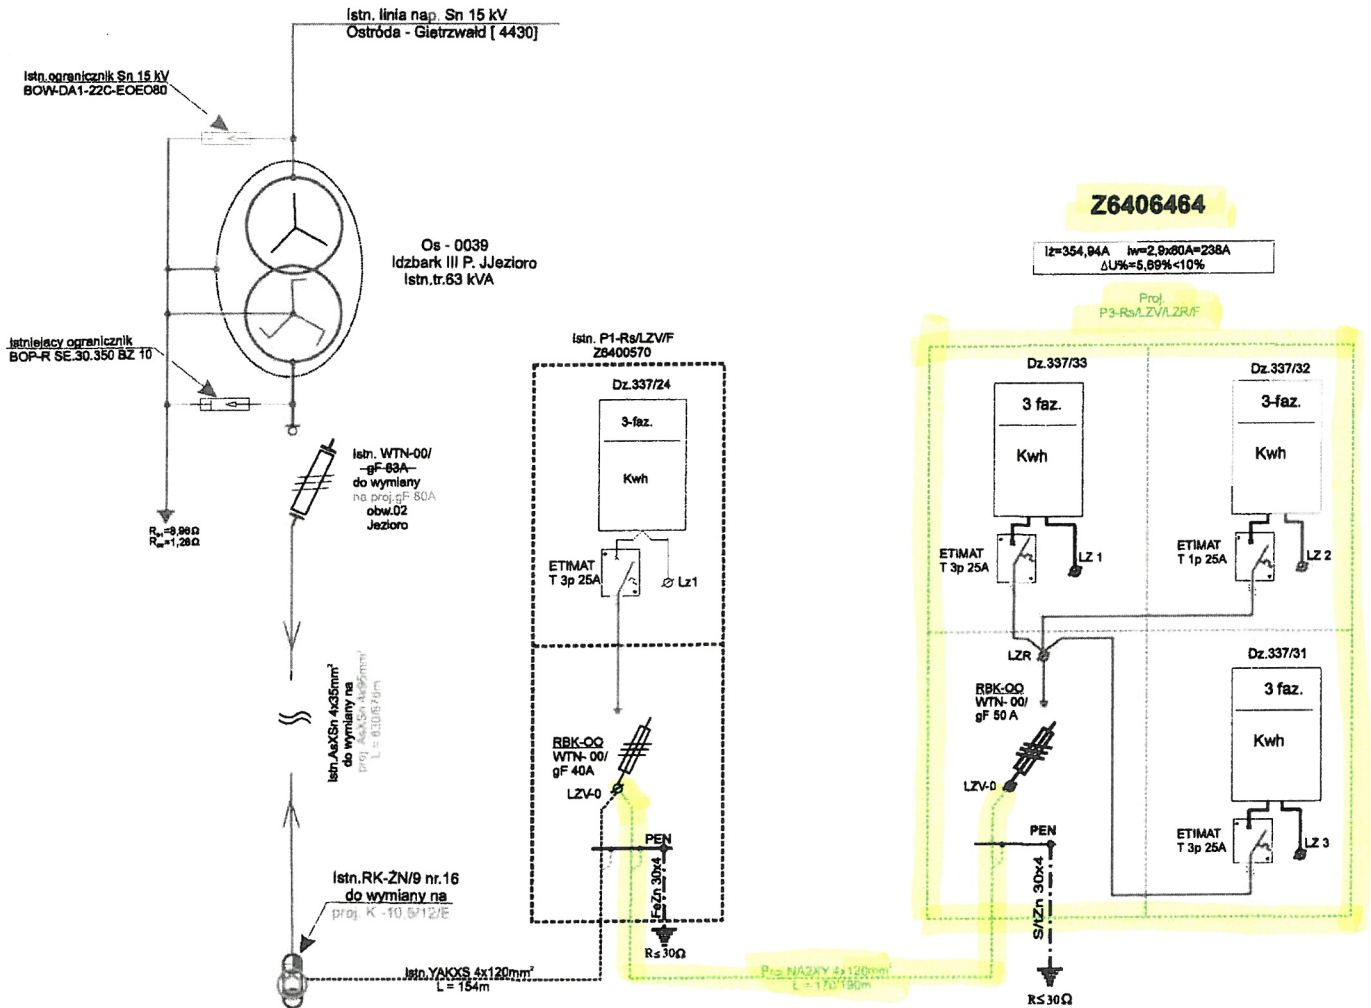

- Etap I - Budowa linii kablowej 0,4 kV NA2XY 4x120mm² L=190m
wraz ze ztyperem P3-Rs/LZV/LZR/F.

13.10.2026r.

Technik wiodący
ds. Przygotowania Inwestycji
Tomasz Grohls

Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Marek Dziekoński Lubajny 62 14-100 Ostróda tel. 602 105 937 e-mail: marek.dziekonski@vp.pl		IEUO
Objekt: Temat:	Schemat przebudowy istn. sieci nap.n.n.0,4kV budowy sieci kablowej n.n.0,4kV Idzbark dz.337/31 gm. Ostróda OBI/64/2501211	Elektryczna Skala: b/s
Opracował:	inż. Łukasz Dziekoński upr. WAM/0211/WOE/09 w specjalności instalacyjnej	Rys. E-1
Sprawdził:	Marek Dziekoński upr.proj. WAM/0060/ZOOE/09 w specjalności instalacyjnej	Data 2025-07-11