


[T-0345] TARGOWISKO DOLNE I

S=250kVA

$S=250\text{kVA}$

Obwód nN

IC-75 Inst

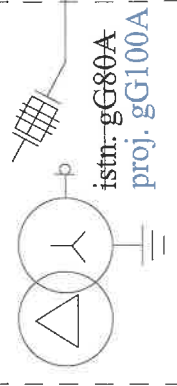

istn. AsXSn 4x70mm2 l=290m

[0345-02]

isnt. slup nN 0,4kV
nr 07/K-E10,5/12


 $I''_k = 4168,9 \text{ A}$ $I_a=551,0A$
$$\text{DU}\% = 2,79\%$$

proj. złącze kablowo-pomiarowe nN 0,4kV
typu: P1-Rs/LZV/LZR/F

Z6604052

Stopień ochrony obudowy IP 44
II klasa ochronności

DZ. NR 277/2

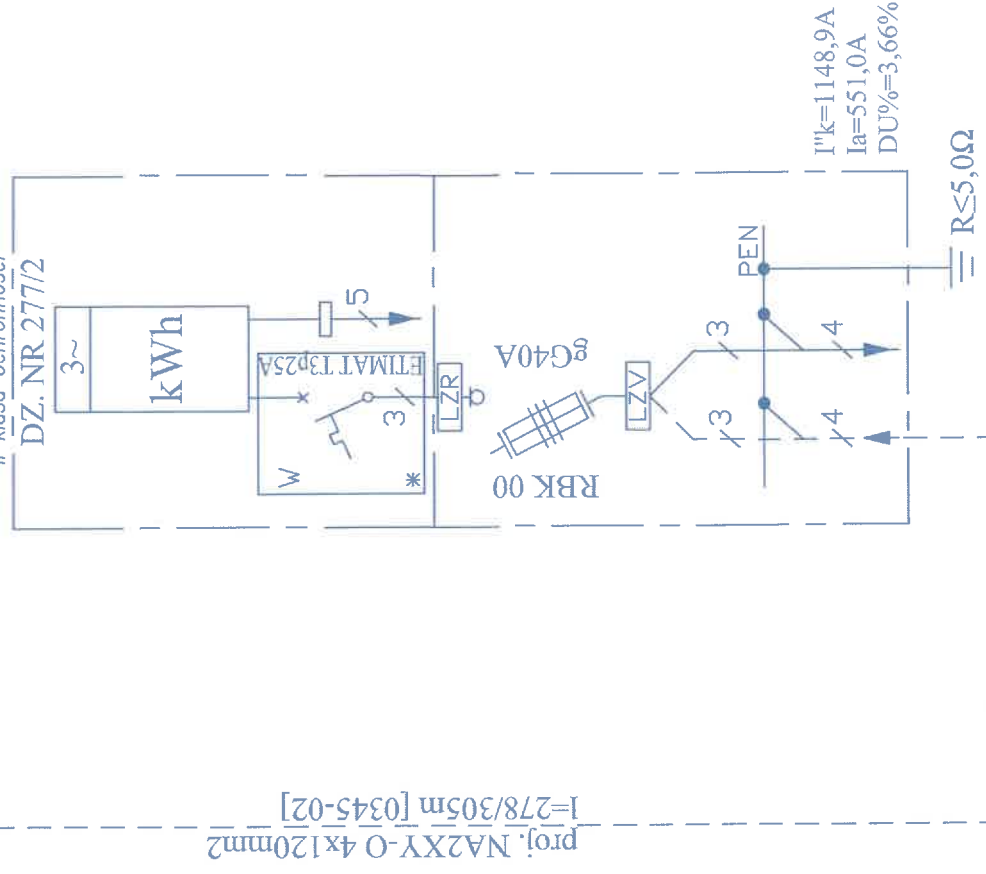

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH 		BRANŻA: Elektryczna	NR RYSUNKU : E-2
OBJEKT: Budowa przyłącza kablowego nN 0.4kV		Projektował	Opracował
LOKALIZACJA: Targowisko Dolne, gm. Lubawa		mgr inż. Jacek Pawłowski (opp. 444/00/42/000001)	mgr inż. Michał Włóff (opp. bud. nr 124/0002/PH/265)
INWESTOR: Energia-Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk		TYTUŁ RYSUNKU: Schemat ideowy	
DATA: 11.06.2026r.		Numer identyfikacyjny zadania: OBI/66/2600507	
SKALA: b/s			