



$I_{kr} = 1280,6A$
 $I_s = 375A$
 $\Delta U\% = 1,23\% < 10\%$

Z6407139
 proj. złącze kablowo-pomiarowe
 typu P3-RSLZ/LZ/RIF
 na działce nr 99/19

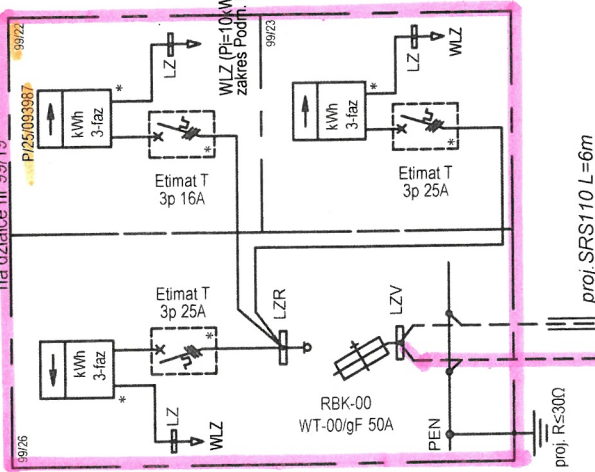


$I_{kr} = 1043,4A$
 $I_s = 375A$
 $\Delta U\% = 1,48\% < 10\%$

Z6407140
 proj. złącze kablowo-pomiarowe
 typu P2-Rs/LZV/LZ/RIF
 na działce nr 99/19

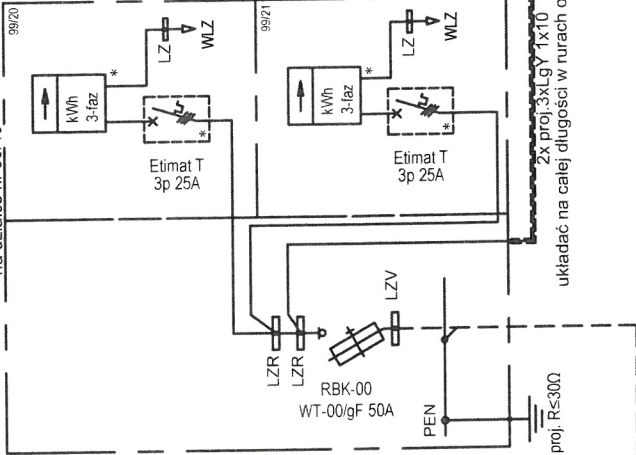


Z6407141
 proj. złącze pomiarowe typu P2F
 na działce nr 99/19

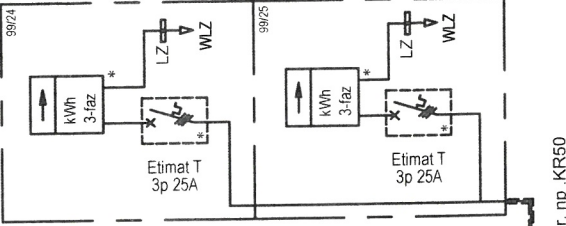

proj. linia kabl. nn 0,4kV
 YAKXS 4x120mm² L=114/134m

istn. Os-0190 "Wilnowo"

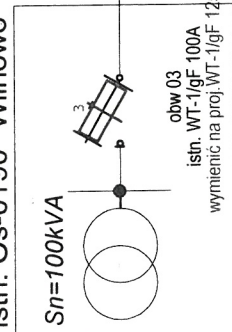

proj. ograniczniki przep.
 SE 30.450Bz-10
 proj. uziem R≤10Ω

AsXSn 4x70mm²
 L=55m
 istn. stup 01

AsXSn 4x70mm²
 L=265m
 istn. stup 07

$I_{kr} = 662,0A$
 $I_s = 375A$
 $\Delta U\% = 3,22\% < 10\%$

układać na całej długości w rurach ochr. np. KR50

Firma:	investen MAGDALENA KOJTKA ul. Pomorska 28, 82-300 Elbląg e-mail: investen@op.pl; tel. 511 23 25 25		Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk	
Nazwa i adres inwestycji:	Elektroenergetyczna sieć kablowa nn 0,4kV do zasilania budynku gospodarczego .			
Nazwa rys.:	Schemat układu zasilania			
Projektował:	mgr inż. Krystian Brandt upr. WAM0008/PWOE/17		Podpis: 	
Opracował:	mgr inż. Magdalena Kojtko		Podpis: 	
Faza:	projekt	Nr OBI:	Nr rys.:	E-02
		Data:	Skala:	-
		10.08.2026	Nr warunk.:	P25/093987

- zakres mac do wyłączenia (ETAP I)

25.09.2020

Techn. Wiodący
 ds. Przyłączeń
 Sebastian Pose