


istn. stacja transformatorowa SN/nN
MIERKI OSIEDLE DOMKÓW [T641620]

160kVA


istn. rozdzielnica stacyjna
TSTS8-7-ARS910-400-ARS2V

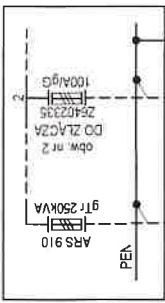

istn. 2x 4x NA2XY 1x95mm²
dł. 18 m


istn. YAKXS 4x120mm²
dł. 651 m

istn. złącze
Z6402343



istn. YAKXS 4x120mm²
dł. 283 m


istn. złącze
Z6402351



istn. YAKXS 4x120mm²
dł. 155 m


istn. NA2XY 4x120mm²
dł. 72 m

istn. złącze
Z6403169

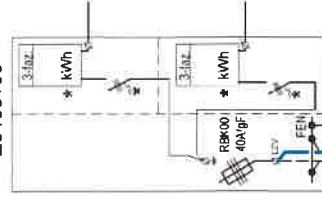

Z6406386
proj. złącze
P3-Rs/LZV/LZR/F


10/10-rezerwa

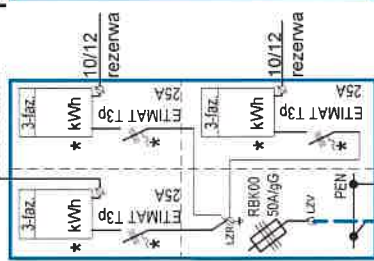

Iw=200A
Izw=205A
 $\Delta U\% = 9,7\%$


Z6406384
proj. złącze
P2-Rs/LZV/LZR/F

10/7-rezerwa

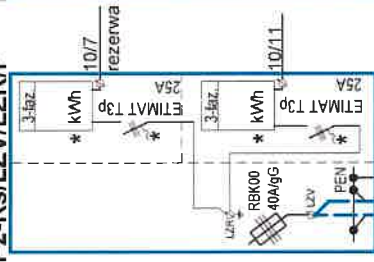

Z6406386
proj. złącze
P2-Rs/LZV/LZR/F

10/6-rezerwa

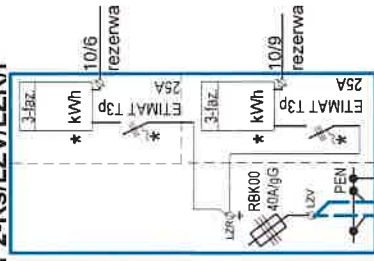

OBI2402618

A+A PROJEKT

10-501 Olsztyn, ul. Kościuszki 13/406

UWAGI:

- * - element przystosowany do plombowania.
- Wiz i kable zalicznikowe - wg oddzielnych opracowań.
- Połączenia PEN z uziołami - płaskownik FeZn 30x4.
- Układ sieci - TN-C.

obiekt adres	Sieć kablowa nN do zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych na dz nr 10/ w m. Mierki, gm. Olsztynek	data: 02 2025
temat rysunku	Schemat zasilania	skala b/s
projektował	mgr inż. Andrzej Łaszuk	Nr rysunku E-2