


Doraźne 2026

GPZ Nowy Dwór - Sokółki

Wym. rozł. nr 5-538, 5-770, 5-482

Wym. słupa nr. 78/40/63/34

1. GPZ Nowy Dwór—Sokółki rozł. 5-538

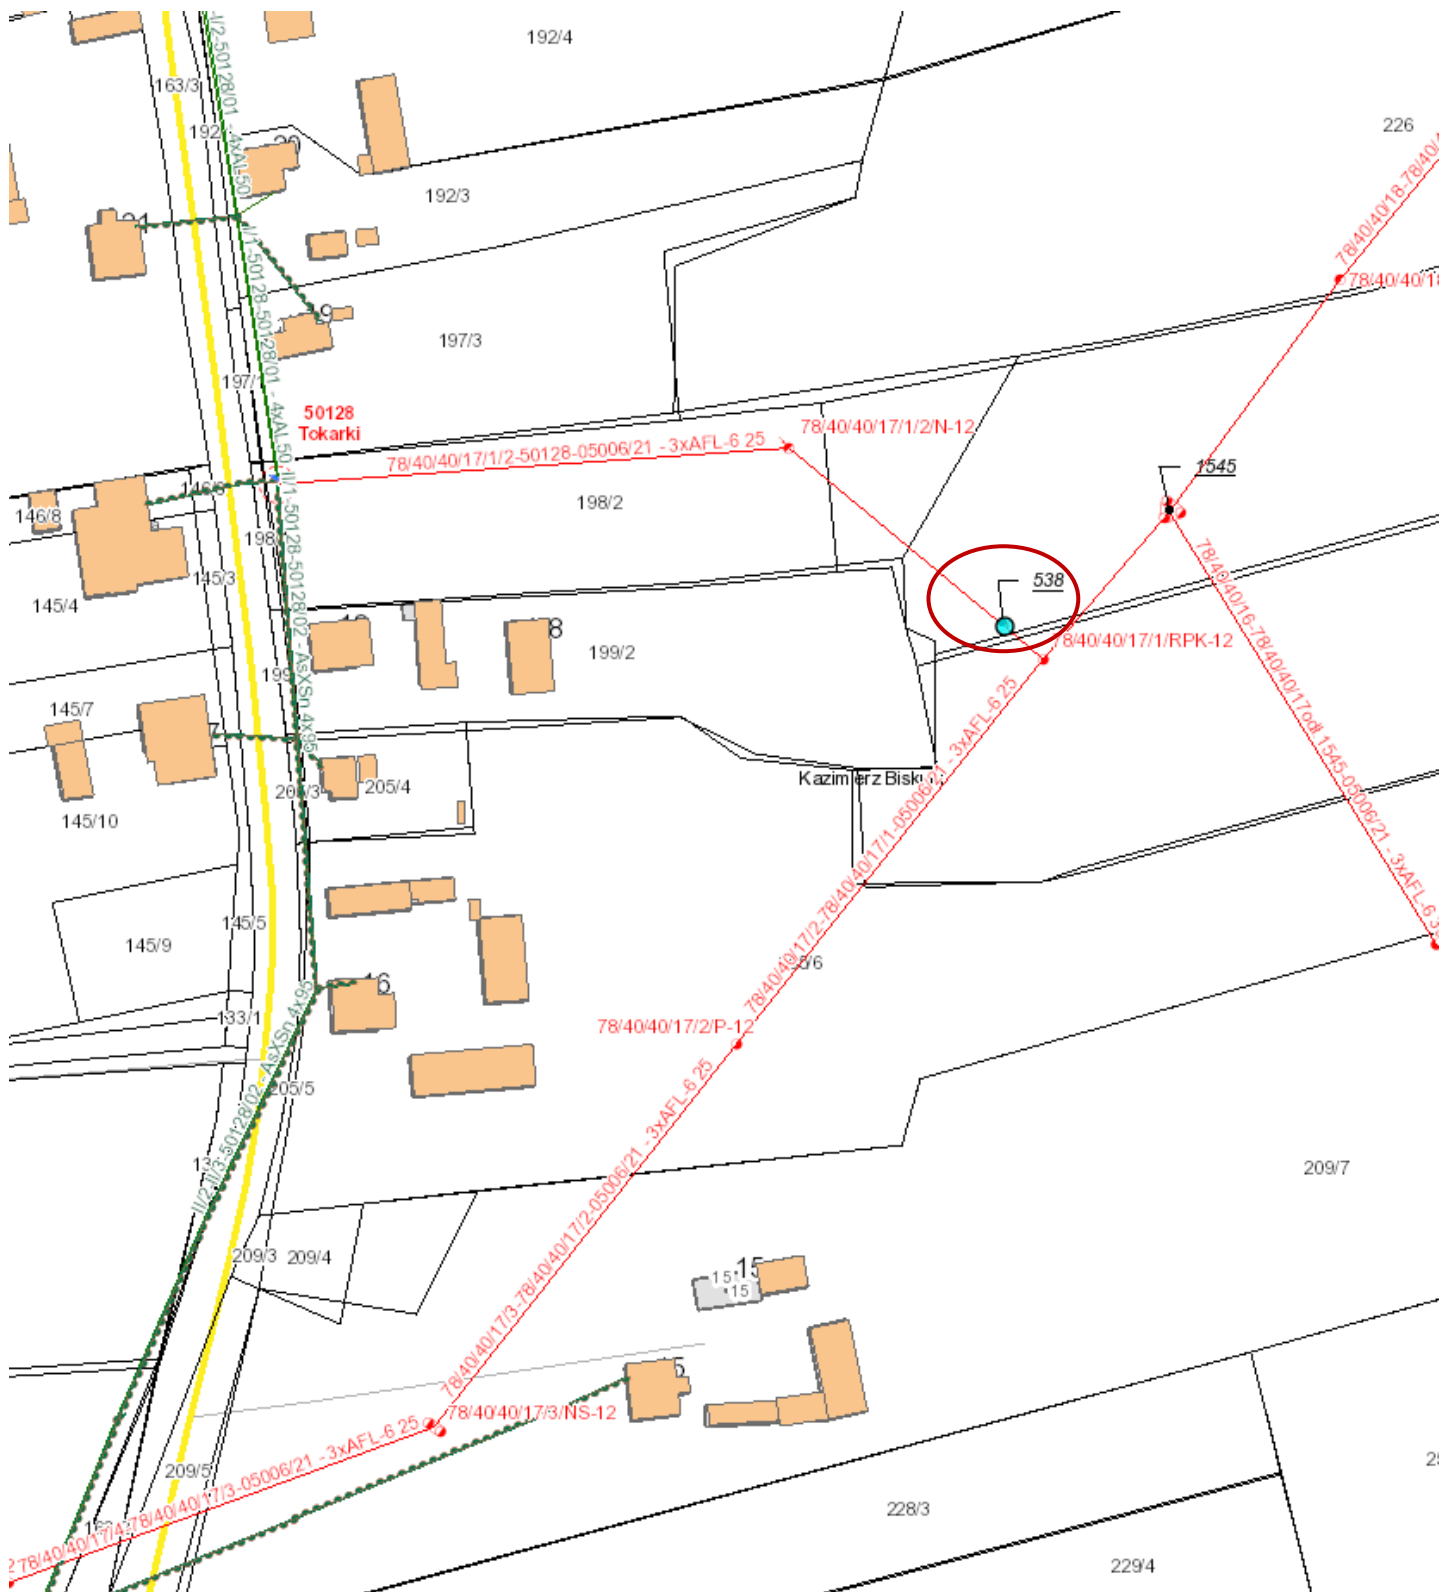

- wymiana rozłącznika 450538 na RUN,
- wymiana słupa nr 78/40/40/17/ 1/1 na O/E-13,5/17,5
- uziemienie =5,7 Ω , pomiar napięcia rażenia Utp 86V


1. GPZ Nowy Dwór—Sokółki rozł. 5-538



1. GPZ Nowy Dwór—Sokółki rozł. 5-538



2. GPZ Nowy Dwór—Sokółki rozł. 5-770

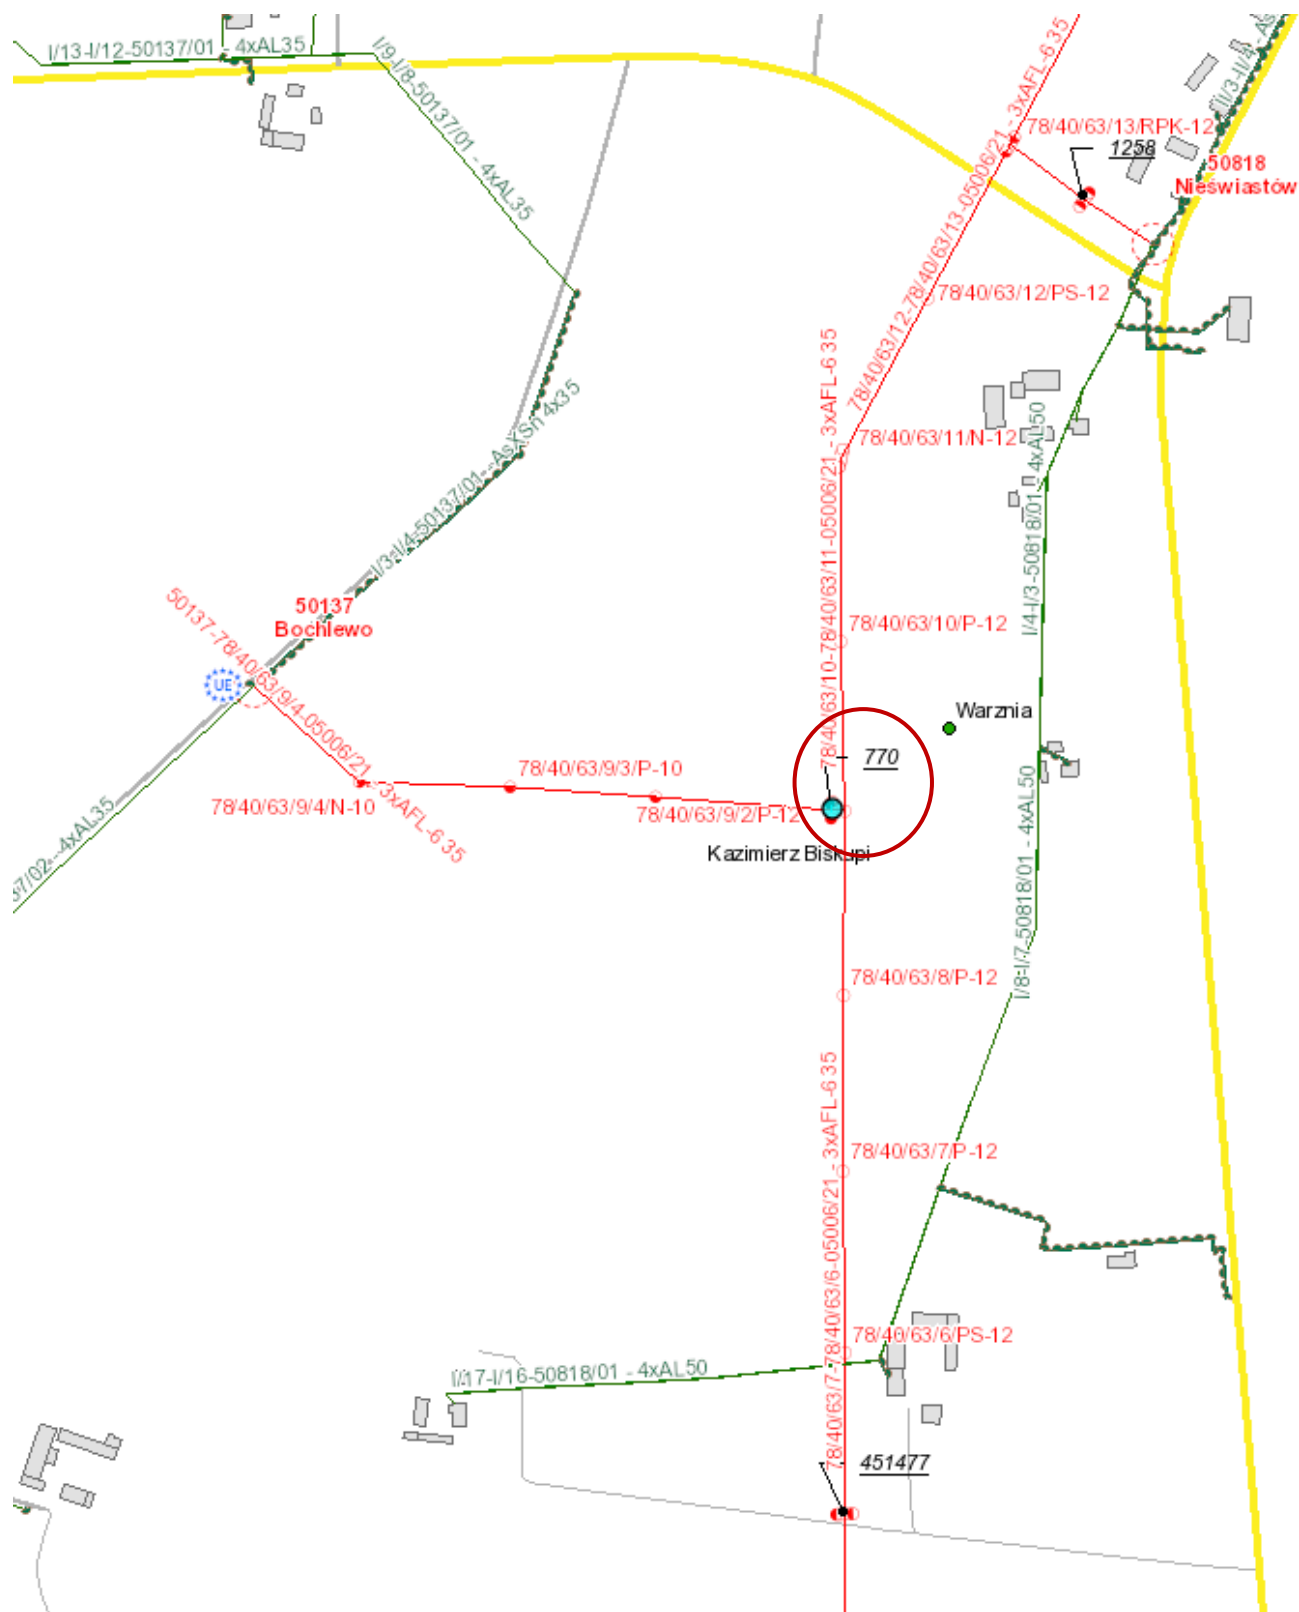

- wymiana rozłącznika 450770 na RUN,
- wymiana słupa nr 78/40/63/9/1 na O/E-13,5/17,5
- uziemiaenie =5,7 Ω , pomiar napięcia rażenia Utp 86V


2. GPZ Nowy Dwór—Sokółki rozł. 5-770



2. GPZ Nowy Dwór—Sokółki rozł. 5-770



3. GPZ Nowy Dwór—Sokółki rozł. 5-482

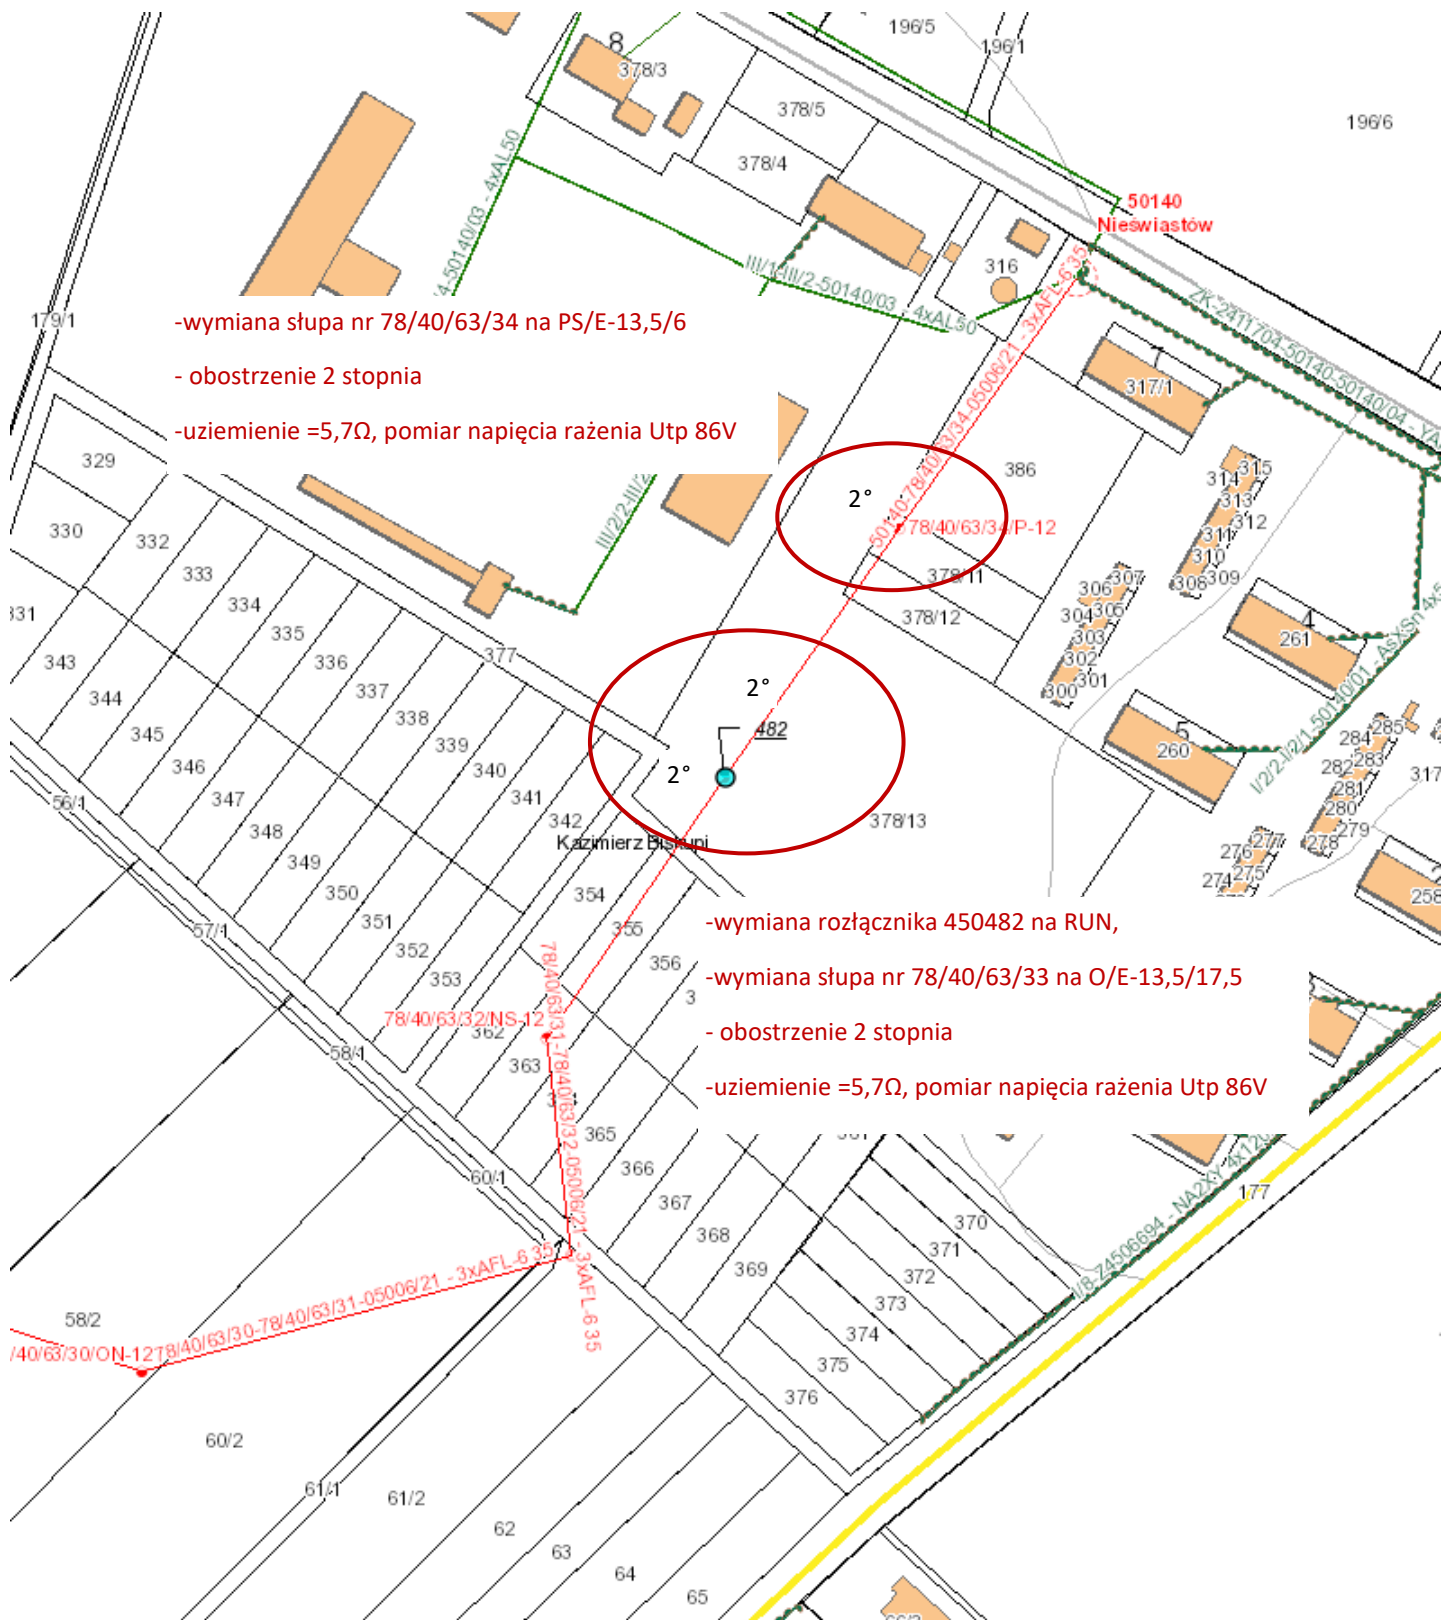

3. GPZ Nowy Dwór—Sokółki rozł. 5-482



3. GPZ Nowy Dwór—Sokółki rozł. 5-482



3. GPZ Nowy Dwór—Sokółki słup. 78/40/63/34

