


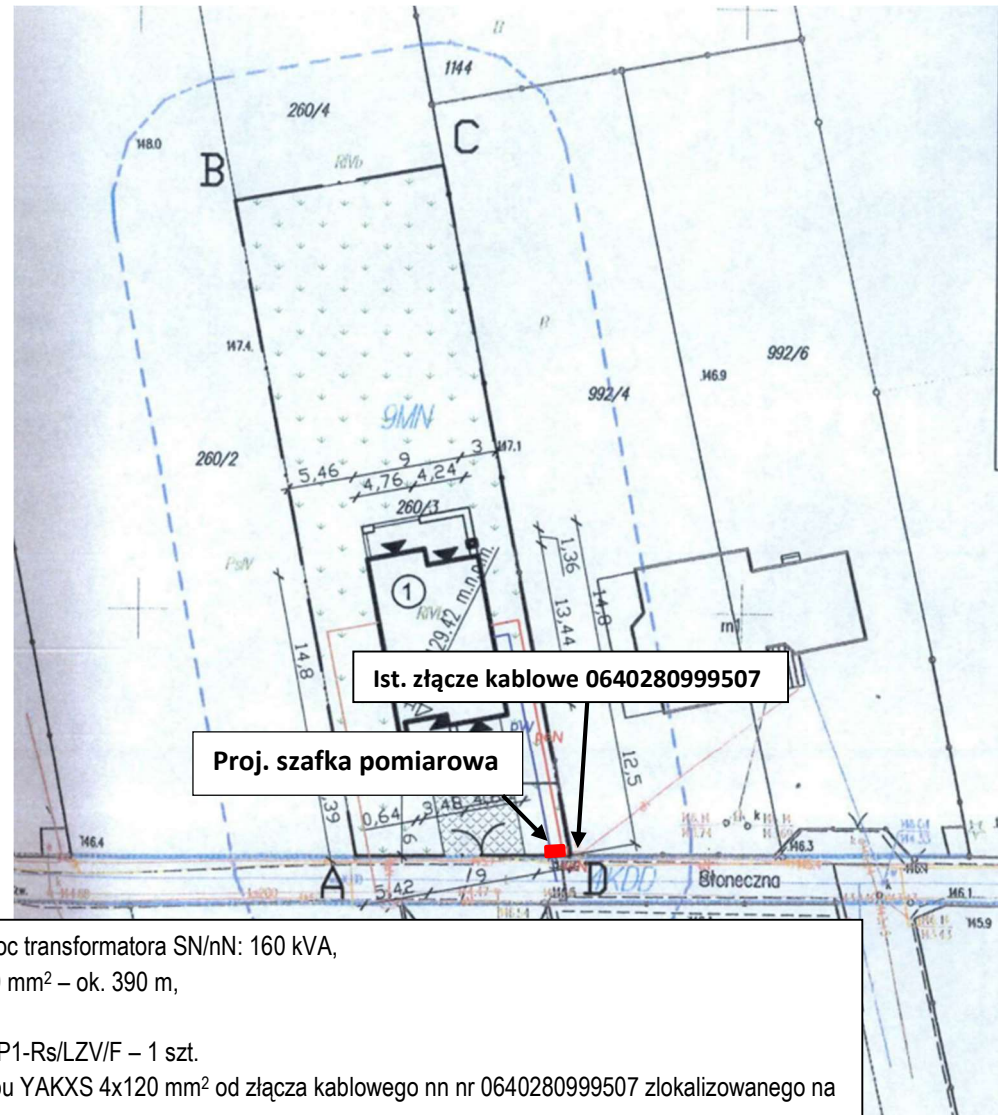

Stacja nr S6-00999 Zielona IV, typ stacji: STSa 20/250, moc transformatora SN/nN: 160 kVA,

Ist. obwód nn: AsXSn 4x95mm² – ok. 35 m, YAKXS 4x120 mm² – ok. 390 m,

Zakres prac:

- na działce nr 260/3 wybudować szafkę pomiarową typu: P1-Rs/LZV/F – 1 szt.
- zasilanie wykonać poprzez wycofanie istniejący kabel typu YAKXS 4x120 mm² od złącza kablowego nn nr 0640280999507 zlokalizowanego na dz. nr 992/4
- pomiędzy ist. ZK oraz projektowaną szafką pomiarową należy wybudować przyłącze kablowe min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm² – dł. ok 5m,
- w w/w złączu w rozłączniku skrzynkowym zabudować wkładki topikowe typu 3 x WT-00/gG 32A.
- uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP

UWAGA! Uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP (realizacja budowy przyłącza w trybie art. 29a).

WP: P/26/047285- 12,5kW, Zielona, gm. Kuczbork-Osada, Nr działki: 260/3,

Załącznik graficzny opracował: Tomasz Klimczak

