
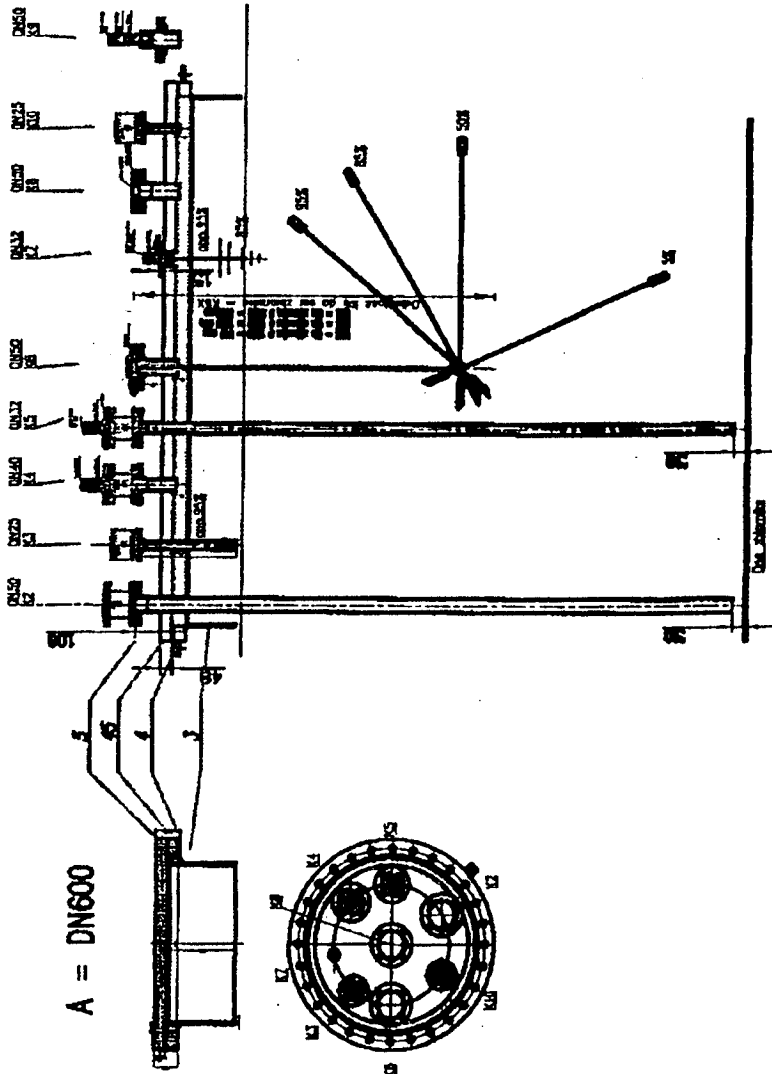


Nr.			DN		PN		Ruro		Materiał	
Kod			(mm)		(mm)		dł. z g. (mm)		Wzrost A=DN600	
K1			1		50		40		biała/żółta	
K2			1		50		40		biała/żółta	
K3			1		25		40		biała/żółta	
K4			1		40		40		biała/żółta	
K5			1		32		40		biała/żółta	
K6			1		50		40		biała/żółta	
K7			1		32		40		biała/żółta	
K8			1		50		40		biała/żółta	
K9			2		50		40		biała/żółta	
K10			1		25		40		biała/żółta	

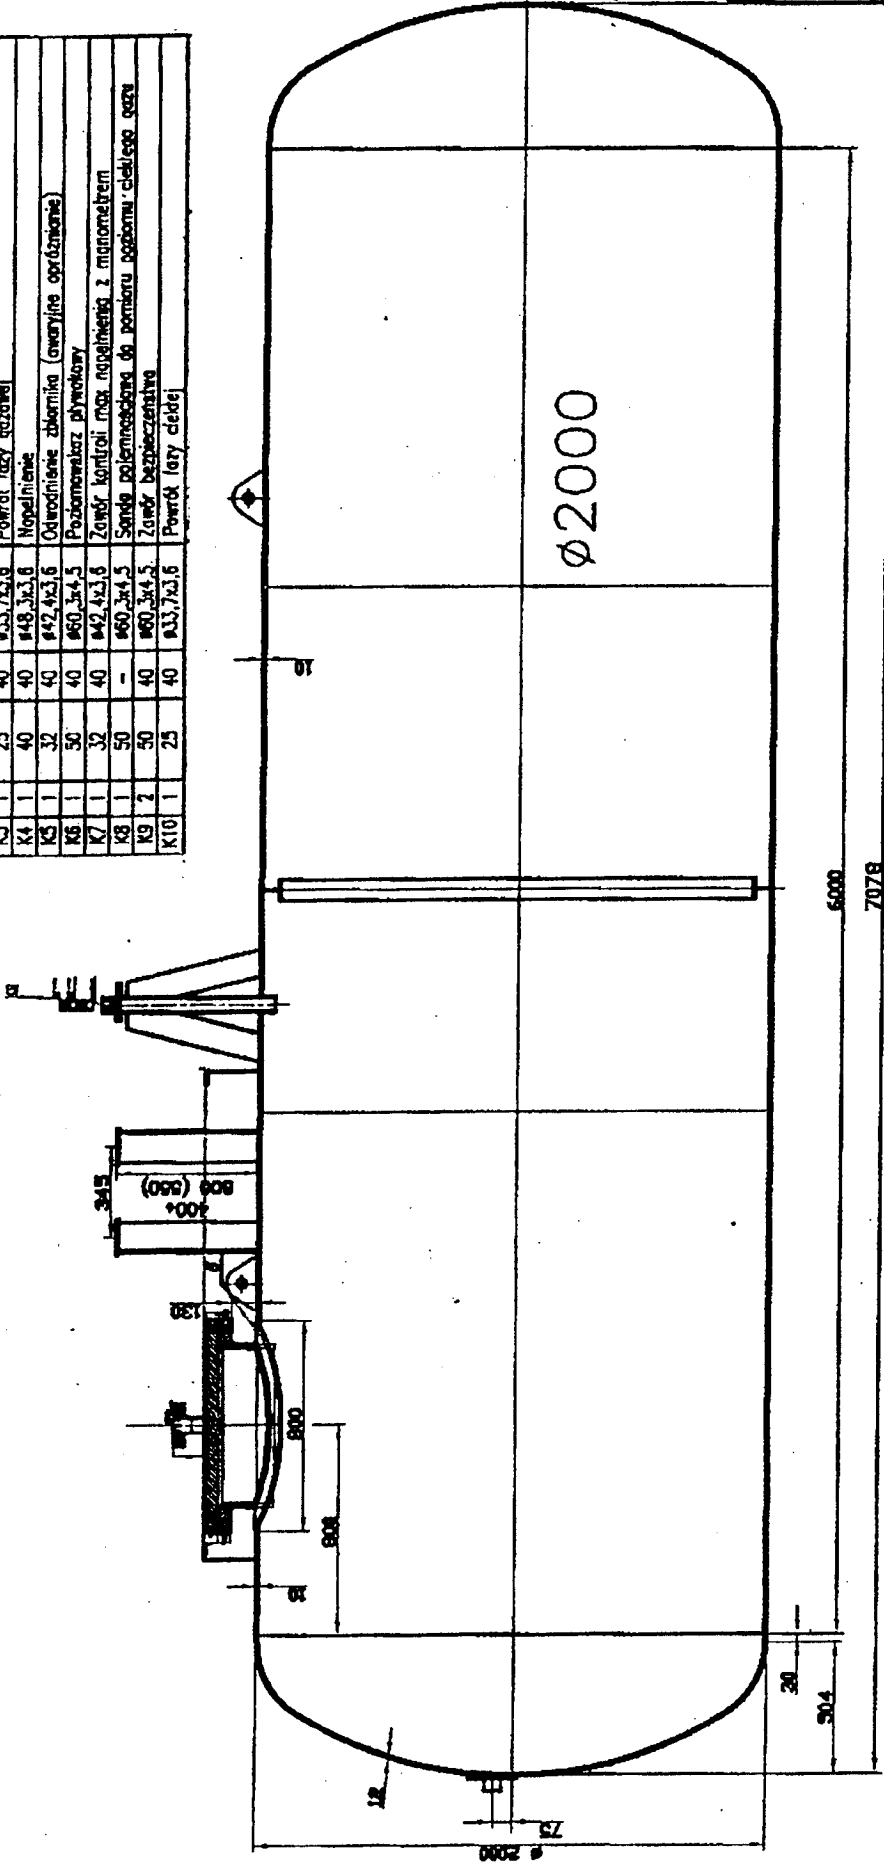

1 DANE TECHNICZNE									
Przebieg	Szybkość obrotowa [rpm]		Moc [kW]		Ciężar własny [kg]		Ciężar całkowity [kg]		Maksymalna temperatura [°C]
	Maksymalna		Maksymalna		Maksymalna		Maksymalna		
-	100		100		200		200		100
-	100		100		200		200		100
2 PRZEPISY / SPECYFIKACJE TECHNICZNE									
3 DANE DOKŁADNE TECHNICZNE SPRAWDZENIA									
4 DANE DOKŁADNE TECHNICZNE SPRAWDZENIA									
5 DANE DOKŁADNE TECHNICZNE SPRAWDZENIA									
6 DANE DOKŁADNE TECHNICZNE SPRAWDZENIA									

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA PROJEKT ARCHITEKCI SP. Z O.O.
40-083 Katowice, ul. Żobrska 14/11,
t: 666 831 811, e: biuro@nova-projekt.pl
www.nova-projekt.pl

Budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG z wiatą dystrybutorową wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami

Wierchowiska Drugie, trasa S17
Inwestycja: dz.nr. 42/3, 43/3, 43/4
Jednostka ewidencyjna: 061703_5;
Obręb 0035 Wierchowiska Drugie

rysunek: **Gabaryty zbiornika LPG o poj. V=20 m3.**

branża: **Paliwowa** faza: **Projekt budowlany**

zespół: **imię i nazwisko** nr upr. podpis

projektant: **mgr inż. Bogdan Ogórski** L9146/95

skala: data: **luty 2026** nr rys.: **P12**