


Specyfikacja dla odmierzacza 4-produktowego

4 produkty, 40 l/min, wersja ssąca lub STP, z odzyskiem oparów oraz preselekcją

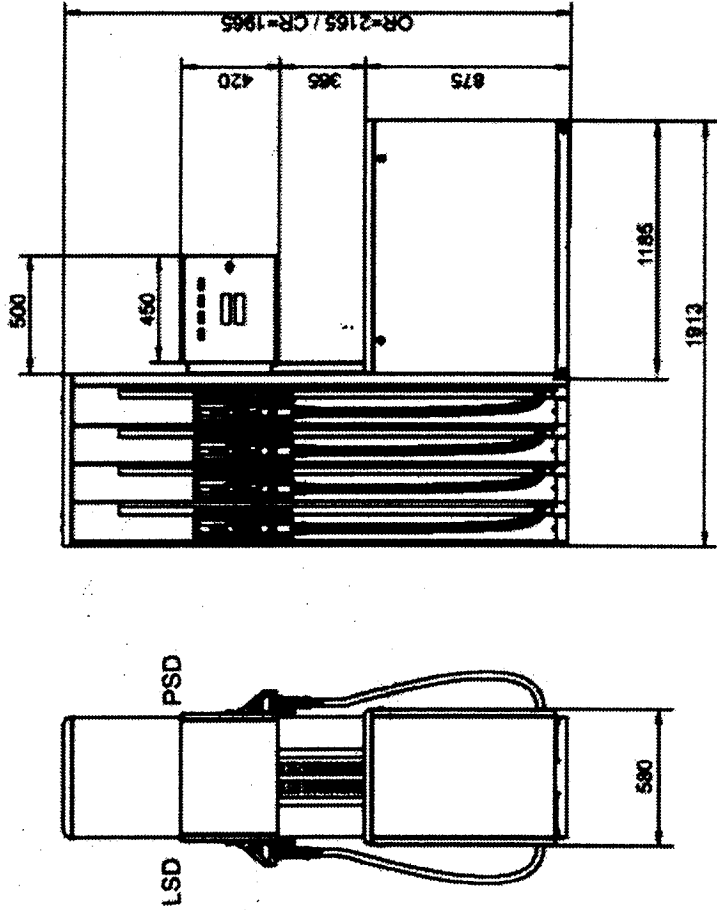

Dystrybutor SK700-2 OR


Konfiguracja modułu i maks. prąd znamionowy

Pompa ssąca

Zasilanie silnika, max.prąd
Wersja 1-fazowa, 230V = 12,5 A
Wersja 3-fazowa, 230V = 10,5 A
Wersja 3-fazowa, 400V = 6,0 A
Zasilanie elektroniki, max.prąd
Wszystkie wersje = 3,0 A

Pompa zanurzeniowa STP


Odzysk oparów, max.prąd
Silnik 3-fazowy = 1,0 A
Silnik 1-fazowy = 3,0 A
Zasilanie elektroniki, max.prąd
Wszystkie wersje = 3,0 A

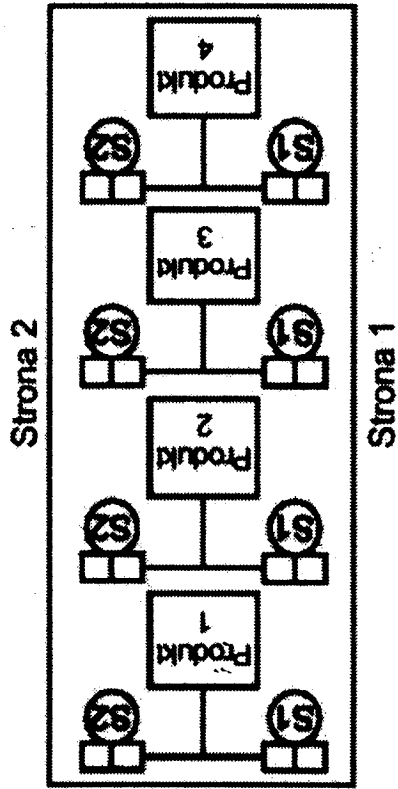

LSD lub Strona 1

Szczegóły podstawy

Right Side of Dispenser (RHS)

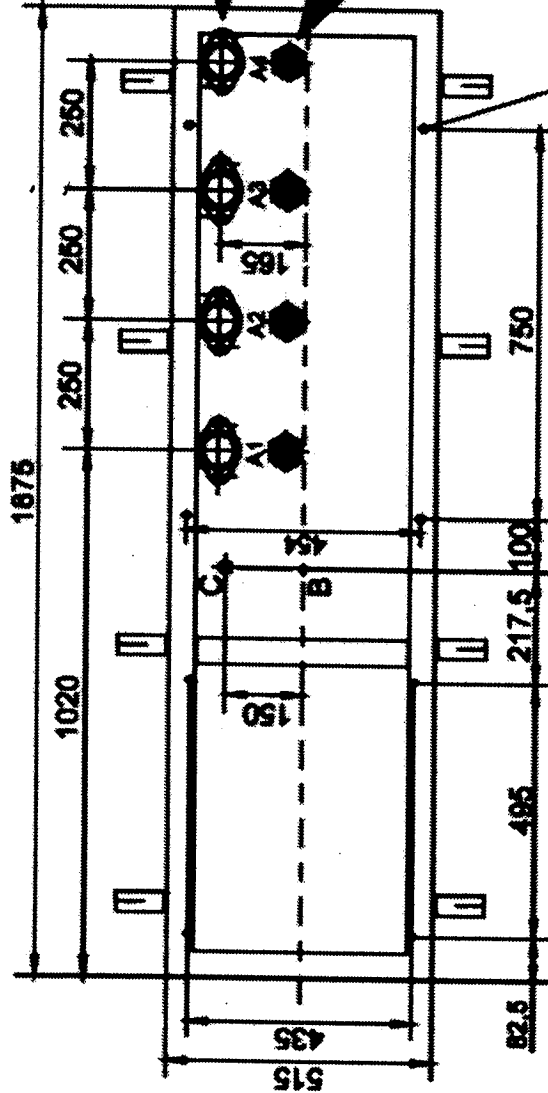

Gwint wewnętrzny M10

Zaleca się aby instalacja odzysku oparów była wykonywana tam, gdzie może być wymagana w przyszłości

Lewa strona dystrybutora (LSD)

NOVA	NOVA PROJEKT ARCHITEKCI sp. z o.o. 40-083 Kątowice, ul. Zabrska 14/11, t: 666 831 811; E: biuro@nova- projekt.pl
P R O J E K T	www.nova-projekt.pl;
nazwa i adres inwestycji:	Budowa stacji paliw płynnych i gazu lpg z wielą dystrybutorową wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami
Wierchowska Drogie, trasa S17	dz.nr: 42/3, 43/3, 43/4
Jednostka ewidencyjna: 061703_5;	Obręb 0035 Wierchowska Drogie
rysunek:	Gabaryty i osprzęt dystrybutora - MPD 4/8 SK 700
branża:	Paliwowa
zespół:	Imię i nazwisko
projektant:	mgr inż. Bogdan Ogłński
skala:	data: luty 2026
nr rys.:	P06