


Specyfikacja dla odmierzacza 1-produktowego HS


1 produkt szybko wydajny (High Speed), 120 l/min, wersja ssąca lub STP

Szczegóły podstawy

Prawa strona dystrybutora (PSD)

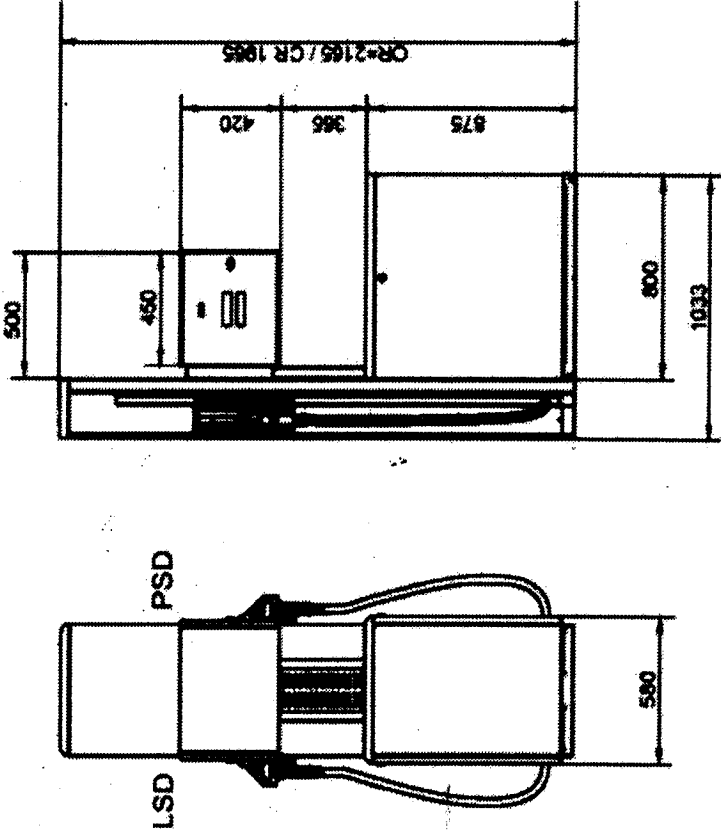

Opis symboli:
A - Produkt 1
B - Przebieg kablowe

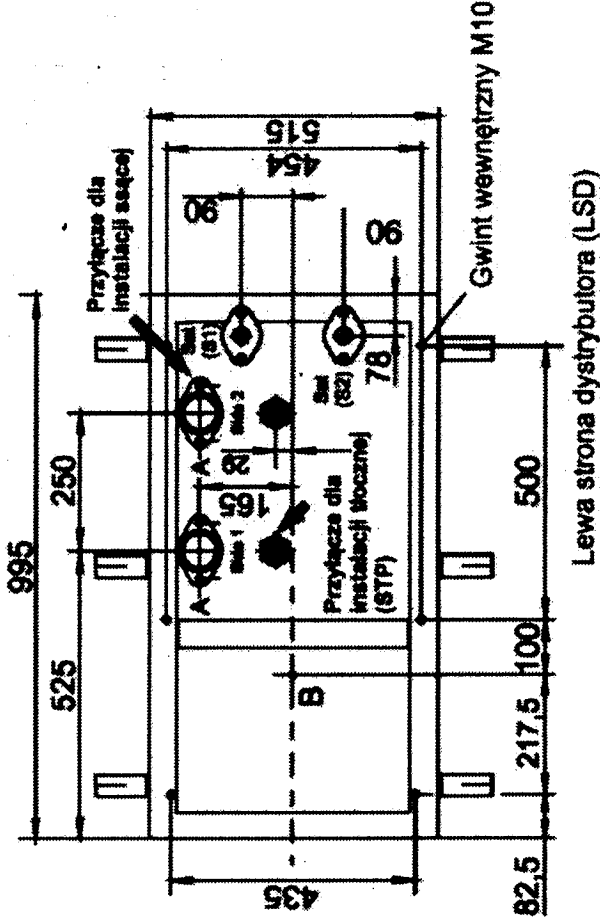

Konfiguracja modułu i maks. prąd znamionowy

Pompa ssąca

Zasilanie silnika, max prąd

Wersja 1-fazowa, 230V = Nie wys.


Wersja 3-fazowa, 230V = 14,0 A

Wersja 3-fazowa, 400V = 8,0 A


Zasilanie elektroniki, max. prąd

Wszystkie wersje = 3,0 A

Strona 2

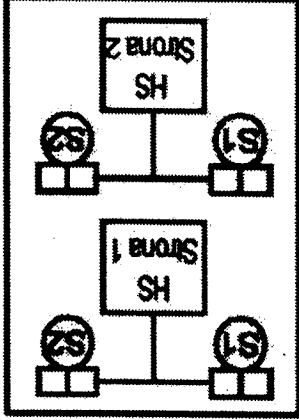

Strona 1

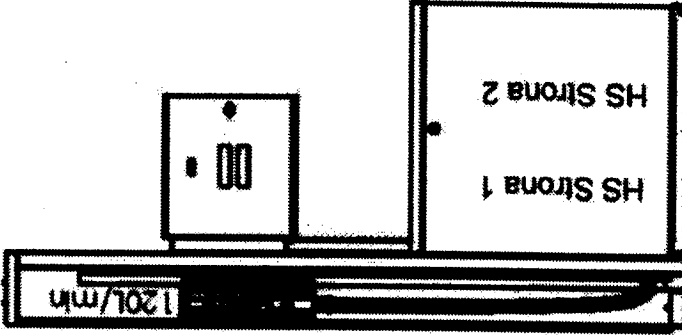

LSD lub Strona 1

NOVA PROJEKT ARCHITEKCI sp. z o.o.
40-083 Katowice, ul. Zabriska 14/11,
t: 666 831 811; e: biuro@nova-
projekt.pl
P R O J E K T www.nova-projekt.pl;

Budowa stacji paliw płynnych i gazu lpg z wiatą dystrybutorową wraz z
infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami,
instalacjami, zbiornikami i pylonami

Wierchowska Drogę, trasa S17
dz.nr. 42/3, 43/3, 43/4
Jednostka ewidencyjna: 061703_5;
Obręb 0035 Wierchowska Drogę

Gabaryty i osprzet dystrybutora
SK 700 ON TIR 120/120.

branża:	Paliwowa	faza:	Projekt budowlany
zespół:	Inię i nazwisko	nr upr.	podpis
projektant:	mgr inż. Bogdan Ogliński	L9146/95	
skala:	data: luty 2026	nr rys:	P07