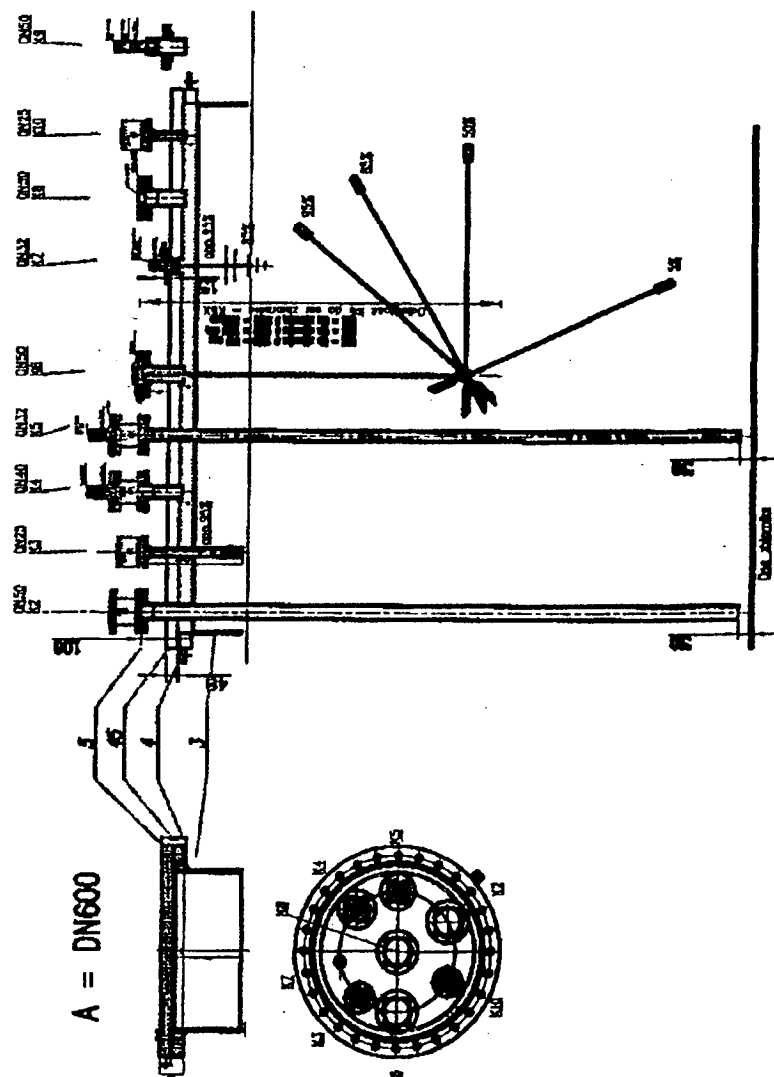
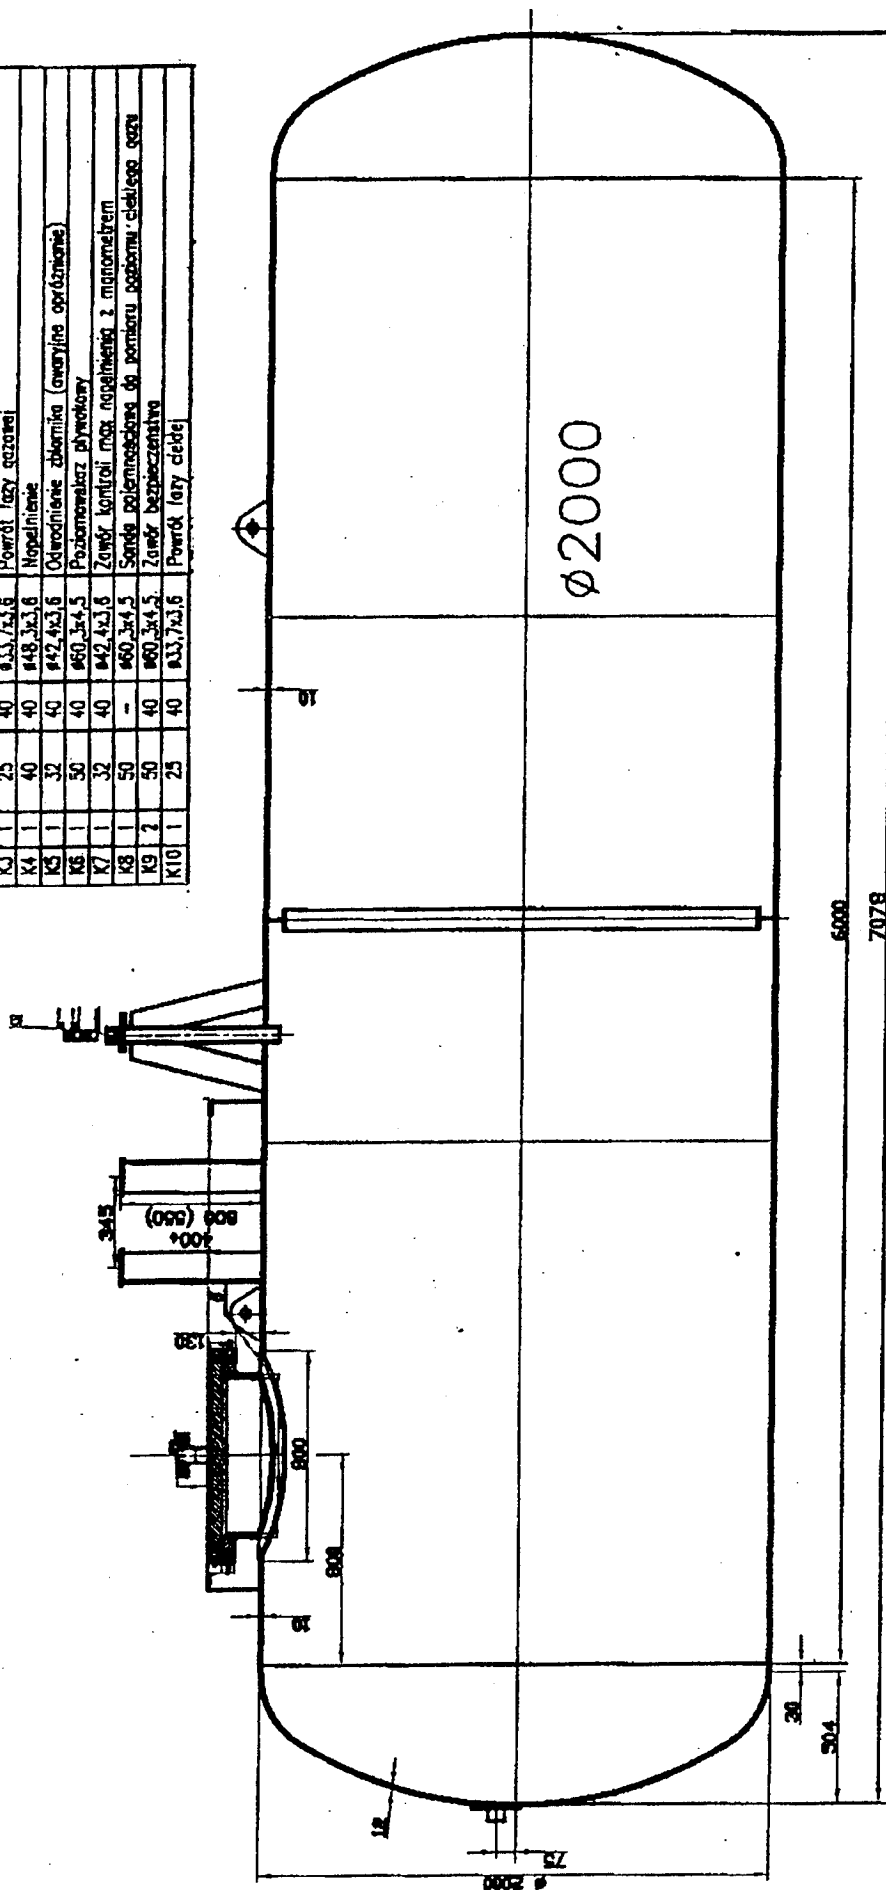


Nr.	Indek.	DN (mm)	PN (bar)	Ruro dz x g (mm)	Herzog
K1	1	500/500	-	biała/żółta	Właz A=DN600.
K2	1	50	40	ø60,3x4,5	Podst. łaty cięte
K3	1	25	40	ø33,7x3,6	Powłoki żółte
K4	1	40	40	ø48,3x3,6	Napelnienie
K5	1	32	40	ø42,4x2,6	Ogrzewanie zbiornika (warstwa ochronna)
K6	1	50	40	ø60,3x4,5	Pozamontażowy płyny
K7	1	32	40	ø42,4x2,6	Zwęż. kontrolny
K8	1	50	-	ø60,3x4,5	Sonda pomiarowa z miniatrem
K9	2	50	40	ø60,3x4,5	Zawór bezpieczeństwa
K10	1	25	40	ø33,7x3,6	Powłoki cięte

[illegible]

N O V A
P R O J E K T
NOVA PROJEKT ARCHITEKCI sp. z o.o.
40-083 Katowice, ul. Zabrska 14/11,
t: 666 831 811; E: biuro@nova-projekt.pl
www.nova-projekt.pl

Budowa stacji paliw płynnych i gazu lpg z wiatą dystrybutorową wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami

adres inwestycji: Bystrzejowice, trasa S17
dz.nr: 250/4, 251, 321/1, 164/6
Jednostka ewidencyjna: 061703_5;
Obręb 0006 Bystrzejowice A Ukaz

rysunek: Gabaryty zbiornika LPG o poj. V=20 m3.

branża:	Paliwowa	faza:	Projekt budowlany
---------	----------	-------	-------------------

zespół:	Imię i nazwisko	nr upr.	podpis
---------	-----------------	---------	--------

skala:	data: luty 2026	nr rys.: P12
--------	-----------------	---------------------