



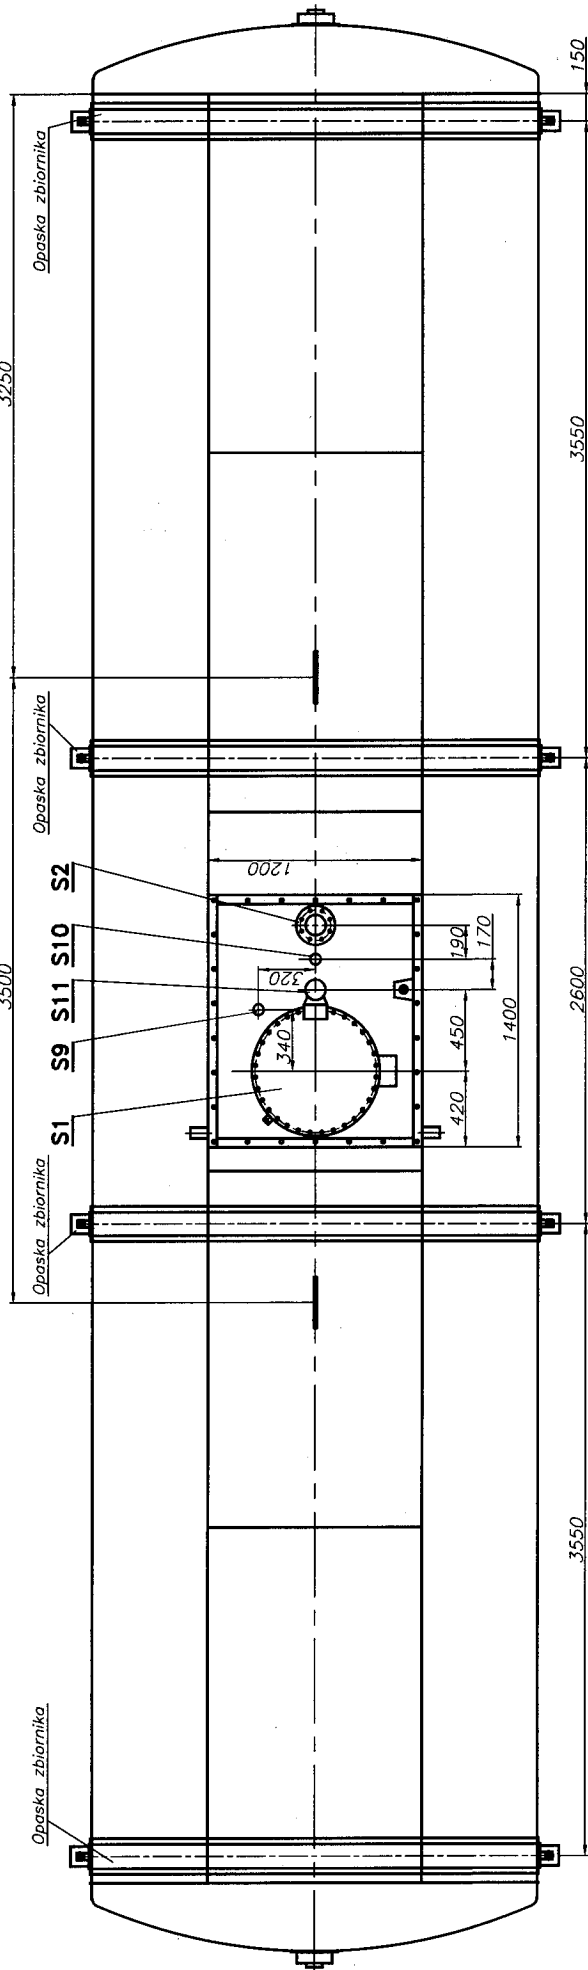

~7530

Dane techniczne			
Zbiornik	Norma	EN 12285-1	
	Klasa	A	
	Medium	ON i Pb	
	Średnica	2500	
	Cisnienie pracy	Bezciśnieniowy -20 / +50 °C	
Spawanie	Temperatura pracy	wg EN 13160	
	System detekcji	Najazdowy	
	Układ	0,7	
	Współczynnik złącz spawanych	B	
	Poziom złącz doczołowych	C	
Szczelność płaszczu	Plan badań złącz spawanych	wg EN 12285	
	Wewnętrzno-ciśnienie badań	0,3 bar	
	Zewnętrzno-ciśnienie badań	0,3 bar	
	Stopień czystości	SA 2,5	
	Powłoka	Endoprene	
Powłoka zewnętrzna	Grobość	-	
	RAL	-	
	Powłoka	olejowany	
	Trwałość	-	
	Tabela materiałowa		
gr.	Nazwa	Materiał	Norma
6	Płaszcz wew.	S235JR	EN 10025
6	Dermica wew.	S235JR	EN 10025
6	Szyja wazu	S235JR	EN 10025
12	Kołnierz wazu	S235JR	EN 10025
12 lub 7	Pokrywa wazu	S235JR	EN 10025
18	Hak	S235JR	EN 10025
4	Płaszczzew.	S235JR	EN 10025
5	Dermicazew.	S235JR	EN 10025
-	Rura	P235TR1	EN10217
-	Kołnierz typ 01/A	S235JR	EN 1029
Tabela króćców			
Nr	Nazwa	Wypożalenie	
S1	Właz rewizyjny	Pokrywa z króćcami	
S2	Króćciec zalewowy	Zawór antyprzepieniowy + zawór hydrauliczny	
S9	System detekcji suchy - rura 2" z gwintem G2"	Zasłepka PE	
S10	Rura pomiaru ręcznego	Camlock A+DC 2"	
S11	Rura pomiaru automatycznego	Camlock A+DC 4" z dławikiem	



Bystrzejowice, trasa S17
dz.nr: 250/4, 251, 321/1, 164/6
jednostka ewidencyjna: 061703_5;
Obręb 0006 Bystrzejowice A Ukaz

Gabarytv i osprzet zbiornika V=50m3 1K.

branża:	Paliwowa	faza:	Projekt budowlany
zespół:	linię i nazwisko	nr upr.	podpis 
projektant:	mgr inż. Bogdan Ogliński		
skala:	data: luty 2026		nr rys.: P04