

Numer B/26/055288

Miejscowość Kępno

Data 15-07-2026

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Kaliszu

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia poszczególnych obiektów określone są odrębnie na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych.

1. Obiekt:

Nazwa: zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej

Adres (Nr działki): Chojęcín-Parcele, ul. Bukowa

gm. Bralin, działka numer 679/9, 679/10

2. Zakres niezbędnej budowy/rozbudowy sieci:

2.1. Urządzenia WN i SN:

- nie dotyczy;

2.2. Stacja transformatorowa:

- wykonać wymiany istn. stacji transformatorowej nr 30446 typu STS 20/100 na proj. słupową stację transformatorowa 20/630;
- dostosować jednostkę transformatora do zwiększonego poboru mocy (minimum 160 kVA);

2.3. Urządzenia nn:

- nie dotyczy

2.4. Demontaże:

Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu Rejonu Dystrybucji w Kępnie;

3. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

3.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Układ sieci

-

b) Napięcie znamionowe sieci

0,4

kV

c) System ochrony od porażeń

-

3.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci

- kompensowany

b) Napięcie znamionowe sieci

- 15kV

c) Prąd zwarcia doziemnego

- Prąd pojemnościowy I_c przed skompensowaniem:

Sekcja 1- 106,1A ; Sekcja 2- 113,8A

Prąd wymuszania składowej czynnej AWSCz – 20A

Czas wyłączenia zwarcia doziemnego: 5s;

Moc zwarciaowa na szynach 15kV: S1-211,5MVA, S2-213,5MVA;

Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego: 0,1 s;

w stacji GPZ Kępno

uziemiaćie ochronne

d) System ochrony od porażeń

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa,

b) Koncepcję rozwiązania technicznego uzgodnić w Dziale Dokumentacji Energetycznej Rejonu Dystrybucji w Kępnie,

c) Dokumentacja projektowa urządzeń zasilających w zakresie objętym warunkami podlega sprawdzeniu przed przystąpieniem do realizacji,

4.2. Inne wymagania:

- nie dotyczy;

5. Rozpoczęćie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków budowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Kaliszu

Siwik Karol
OPRACOWAŁ


Kierownik Działu Przyłączeń

ZATWIERDZIŁ

Karol Siwik

Otrzymują:

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kępnie
ul. Młyńska 10, 63-600 Kępno

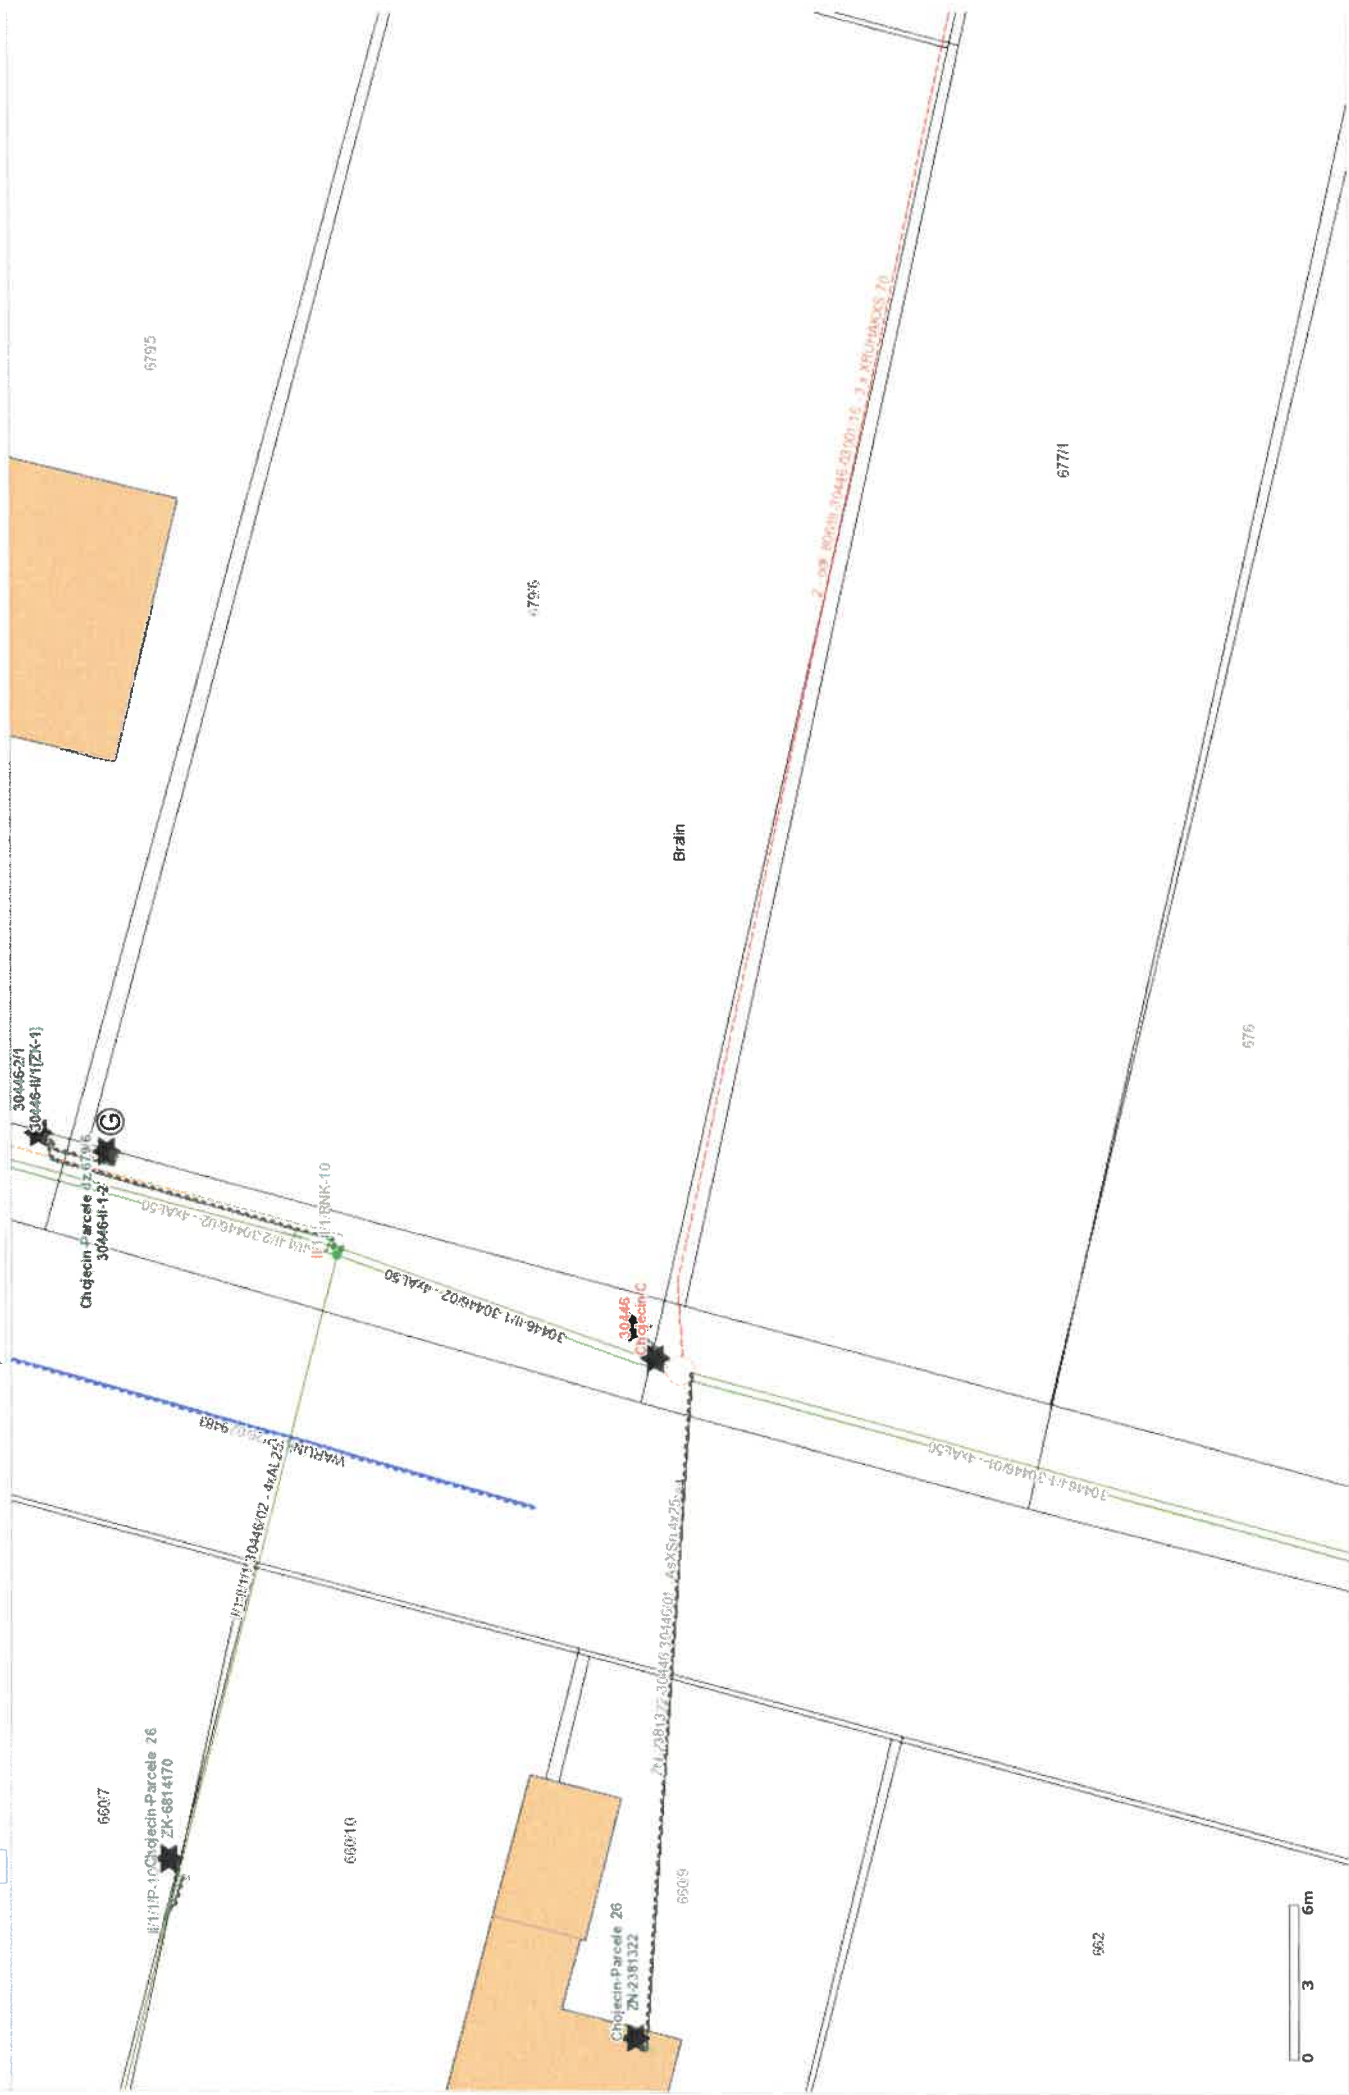

Chojęcin-Parcela 26
ZK-6814170Chojęcin-Parcela 26
ZK-2381322

Atrybut Menu wersja: 2510.0.0 (2503.0.0.7309)

☒ Stacja SN/nN [SN] ☐ Statystyka Atrybuty systemowe Adres

★ {30446} {Chojęcin C} {D}

Podtyp obiektu

Rejon	Stacja SN/nN	Źródło danych	Statystyka	Atrybuty systemowe	Adres
Numer stacji SN/nN	30446		Stacja SN/nN [SN]		
Nazwa stacji	Chojęcin C		Kęпно		
Wykonanie	Słupowa		30446		
Typ stacji	STS 20/100		Chojęcin C		
Rodzaj stacji	Stacja SN/nN		Słupowa		
Przyst. do montażu licznika bilans.	Licznik		STS 20/100		
Lokalizacja	Wieżka		Stacja SN/nN		
Właściciel	EOP		Licznik		
Rok budowy	1976		Wieżka		
Rok modernizacji			EOP		
Napięcie górne [kV]	15		1976		
Napięcie dolne [kV]	0,4				
Typ rozdzielnic SN					
Typ rozdzielnic nN					
Rodzaj rozdzielnic nN	Inne				
Budynek / Typ żerdzi	Brak				
Rodzaj sterowania					
Automatyka stacji	TAK				
Czy jest schemat?	...				

☒ Zamknij

Lp.	Numer stacji SN/nN	Data oględzin	Numer MPK źródła	SZAFKA_TXT	Data ostatniej modyfik...	Numer inwentarzowy aut...
1	30446				2020-03-30 08:09:27.0	

03.04.2019 11:19:55

6.0377

Chojęcin-Parcela 26
ZK-4813470

Chojęcin-Parcela 26
ZK-4813470

03.04.2019

6.0377

0 5 10m

6.0377

Atrybut Menu wersja: 2510.0.0 (2503.0.0.7309)

Stacja SN/nN [SN]

★ {30446} {Chojęcin C} {D}

I

Adres

Atrybuty systemowe

Statystyka

Stacja SN/nN [SN]

Podtyp obiektu

Rejon

Numer stacji SN/nN

Nazwa stacji

Wykonanie

Typ stacji

Rodzaj stacji

Przyst. do montażu licznika

bilans.

Lokalizacja

Właściciel

Rok budowy

Rok modernizacji

Napięcie górne [kV]

Napięcie dolne [kV]

Typ rozdzielnic SN

Typ rozdzielnic nN

Rodzaj rozdzielnic nN

Budynek / Typ żerdzi

Rodzaj sterowania

Automatyka stacji

Czy jest schemat?

x Zamknij

Rok produkcji
rozdziel...

Numer odbioru

'_ROZDZ_TXT

MOC_TRAN

RB_FSC_TXT

TYP_ZERDZ_TXT

CIAG_LIN_1

100

Stacja SN/nN [SN]

Inne

SN3-03001/1