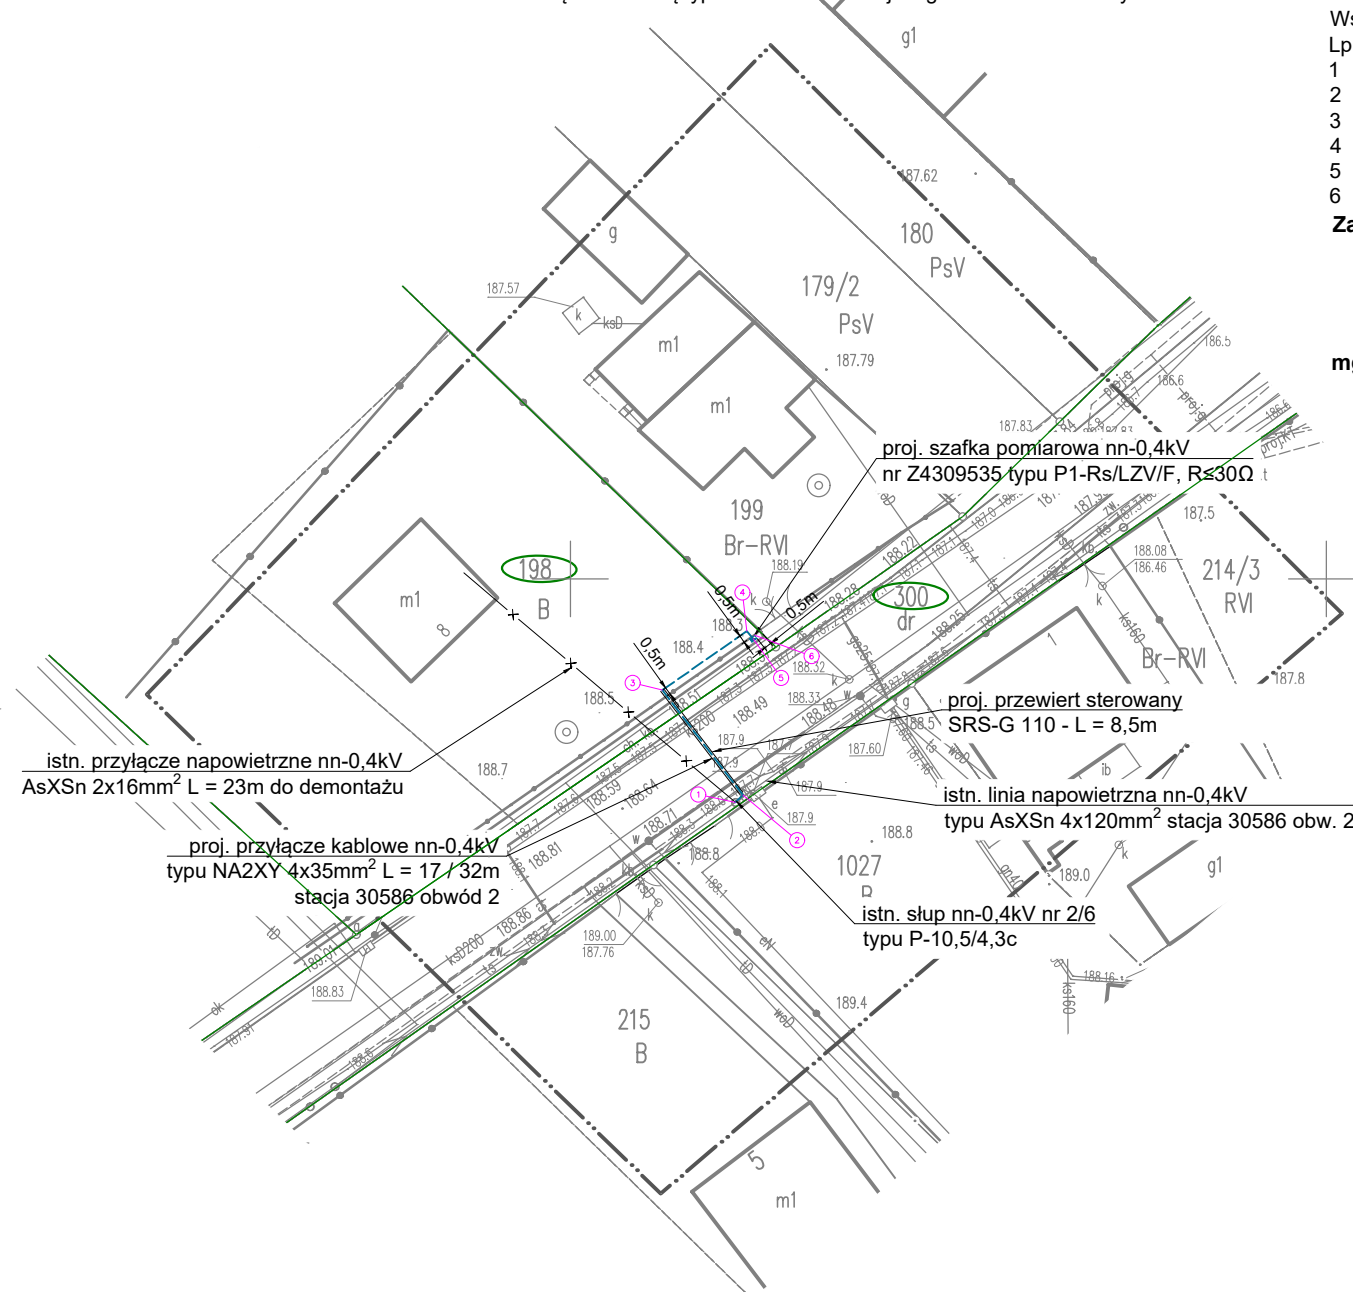


- Projektowane przyłącze kablowe nn-0,4KV NA2XY 4x35mm² L = 17 / 32m
- Projektowana wolnostojąca szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F nr Z4309535 współpracująca z projektowanym uziomem z taśmy i prętów stalowych ocynkowanych R≤30Ω
- Projektowany kabel w rurze osłonowej
- Istniejący słup nn-0,4kV

1. Stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych, decyzjach i opinii Narady Koordynacyjnej.
2. Projektowany kabel układać zgodnie z N SEP-E 004, oraz Standardami Energa Operator SA
3. Projektowaną szafkę pomiarową uziemić za pomocą uziomu, $R \leq 30\Omega$
4. Na końcach kabla pozostawić zapasy o długości 1m
5. **Uwaga gaz w miejscu przekroczenia gazociągu wykonać przekop próbny.**
6. Pod drogą asfaltową kabel układać metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej SRS-G 110. Planowany przebieg przewiertu przedstawiono na rysunku nr E-03. Rzeczywiste posadowienie istniejących urządzeń podziemnych ustalić na podstawie przekopów próbnych / sprawdzenia głębokości studzienek przy współudziale gestorów istniejącej infrastruktury.
7. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejącej infrastruktury stosować się do uwag w opisie technicznym.
8. W przypadku uszkodzenia nawierzchni drogi, ubytki naprawić pod nadzorem zarządcy drogi.
9. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejących kabli telekomunikacyjnych na istniejące kable ułożyć rurę osłonową dwudzielną typu A 110PS na całej długości zbliżenia / skrzyżowania.

Lp	X	Y
1	5676285.21	6498960.92
2	5676285.71	6498961.41
3	5676292.64	6498956.09
4	5676296.54	6498961.68
5	5676296.04	6498962.10
6	5676296.26	6498962.20

mgr inż. ~~Bartosz Michalski~~


$$\begin{array}{r} 5676250.00 \\ + 6499000.00 \\ \hline \end{array}$$

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		ODGK.6640.2299.2025 ks rob. 276/2025
Województwo		wielkopolskie
Powiat		kępiński
Gmina		Baranów
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator nazwa	300801_2 Baranów
Obręb ewidencyjny	Identyfikator nazwa	0006 Mroczeń
Nr działki		wg zakresu
Skala mapy		1:500
Godło mapy		6.151.20.20.3.2
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	„2000” - 18
	Układu wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji		_____
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie sprawdzano
Data opracowania mapy		16.01.2026r.


nazwa/ imię i nazwisko wykonawcy

podpis osoby reprezentującej wykonawcę

imię i nazwisko geodety uprawnionego,
który opracował mapę


.....14345.....
nr uprawnień i podpis geodety

Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne Dembny Krzysztof ul.21-go Stycznia 21 63-500 Ostrzeszów
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	ODGK.6640.2299.2025
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 29.01.2026r.
Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny, który uzyskał pozytywną weryfikację. <u>USŁUGI GEODEZYJNE</u> <i>Krzysztof Dembny</i> 63-500 Ostrzeszów 21 stycznia nr 21 tel. 605 080 074 EGON 250482400 NIP 514-000-53-50	
(podpis geodety uprawnionego)	


	PRACOWNIA PROJEKTOWA MEGA BARTOSZ MICHALSKI		Pracownia Projektowa Omega Bartzosz Michalski 63-400 Wysocko Wielkie ul. Leśna 4 NIP: 622-264-22-97 REGON: 302-778-800 e-mail: pracownia.omega@gmail.com tel.: 693-598-940 <i>Projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie sieci i instalacji elektrycznych</i>		Zlecenie: KW06954/25	
					Numer warunków: P/25/074788	
					OBI: 43/2503306	
	Zadanie: Zasilanie w energię elektryczną Mrocu jednorodzinnego na działce nr 198 w miejscowości Dromuż ul. Truskawkowa 8 gm. Baranów				Stacja / obwód: 30586 / 2	
Nazwa zamierzenia budowlanego:			Data:		Skala:	
Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn-0,4kV			03.2026		1:500	
Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu			Nr rys.:		E-01	
Projektant: mgr inż. Bartosz Michalski						
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.: WKP/0208/POOE/18; nr wpisu do CROPUB: 4027/18/U/C						
Opracował: mgr inż. Łukasz Fengler			39			



- UWAGI:**
1. Dla szafki pomiarowej przewidziano uziom z taśmy i prętów stalowych ocynkowanych o $R \leq 30 \Omega$.
 2. Liczniki energii elektrycznej, zabezpieczenia przedlicznikowe oraz inne elementy instalacji przedlicznikowej znajdujące się w szafkach pomiarowych, w części dostępnej dla odbiorców należy zaplombować.
 3. Istniejące wkładki bezpiecznikowe WT-1 gF 100A w stacji transformatorowej 30586 wymienić na proj. WT-1 gF 125A

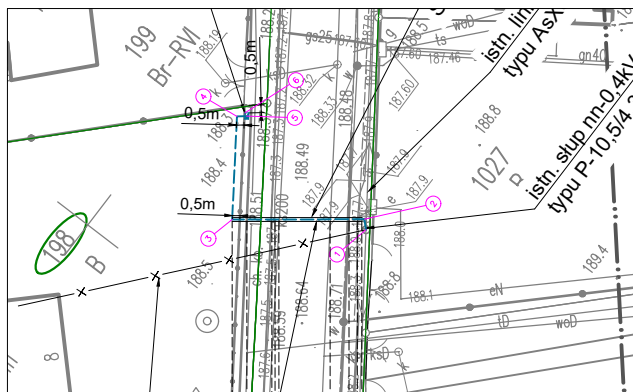

proj. kabel nn
metodą przewiertu sterowanego
rura SRS-G 110



Poziom porównawczy 185,00

Rzędna terenu	188,50	188,50
Rodzaj / rzędna istn. infrastruktury	gd200 - 187,4 ksD200 wod110	t - 187,9
Rzędna proj. infrastruktury Góra / dół rury	186,93 186,82	

UWAGA

Zawarte na rysunku wymiary oraz lokalizację istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej są sporządzone poglądowo na podstawie mapy do celów projektowych. **Rzeczywiste posadowienie istniejących urządzeń podziemnych ustalić na podstawie przekopów próbnych / sprawdzenia głębokości studzienek przy współudziale gestorów istniejącej infrastruktury. Od strony słupa nn-0,4kV istniejącą krawędź wykopu zabezpieczyć przed obsunięciem.**

Stosować się do uwag zawartych w protokole z Narady Koordynacyjnej

PRACOWNIA PROJEKTOWA  BARTOSZ MICHALSKI		Pracownia Projektowa Omega Bartosz Michalski 63-400 Wysocko Wielkie ul. Leśna 4 NIP: 622-264-22-97 REGON: 302-778-800 e-mail: pracownia.omega@gmail.com tel.: 693-598-940 Projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie sieci i instalacji elektrycznych		Zlecenie: KW06954/25	
				Numer warunków: P/25/074788	
				OBI: 43/2503306	
Zadanie: Zasilanie w energię elektryczną domu jednorodzinnego na działce nr 198 w miejscowości Mroczeń ul. Truskawkowa 8 gm. Baranów				Stacja / obwód: 30586 / 2	
Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn-0,4kV		Data: 03.2026		Skala: 1:500 / 1:100	
Rysunek: Profil przewiertu pod drogą				Nr rys.: E-03	
Projektant: mgr inż. Bartosz Michalski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.: WKP/0208/POOE/18; nr wpisu do CROPUB: 4027/18/U/C					
Opracował: mgr inż. Łukasz Fengler				41 	

Schemat stacji transformatorowej

Typ: STS 20/250

Nr: 30586

Miejscowość: Mroczeń

