


UWAGA !
Nie realizujemy wymiany TR i mostu kablowego na stacji S1-00274.
Powyższy zakres zostanie zrealizowany zleceniem OBMBS/71/26721




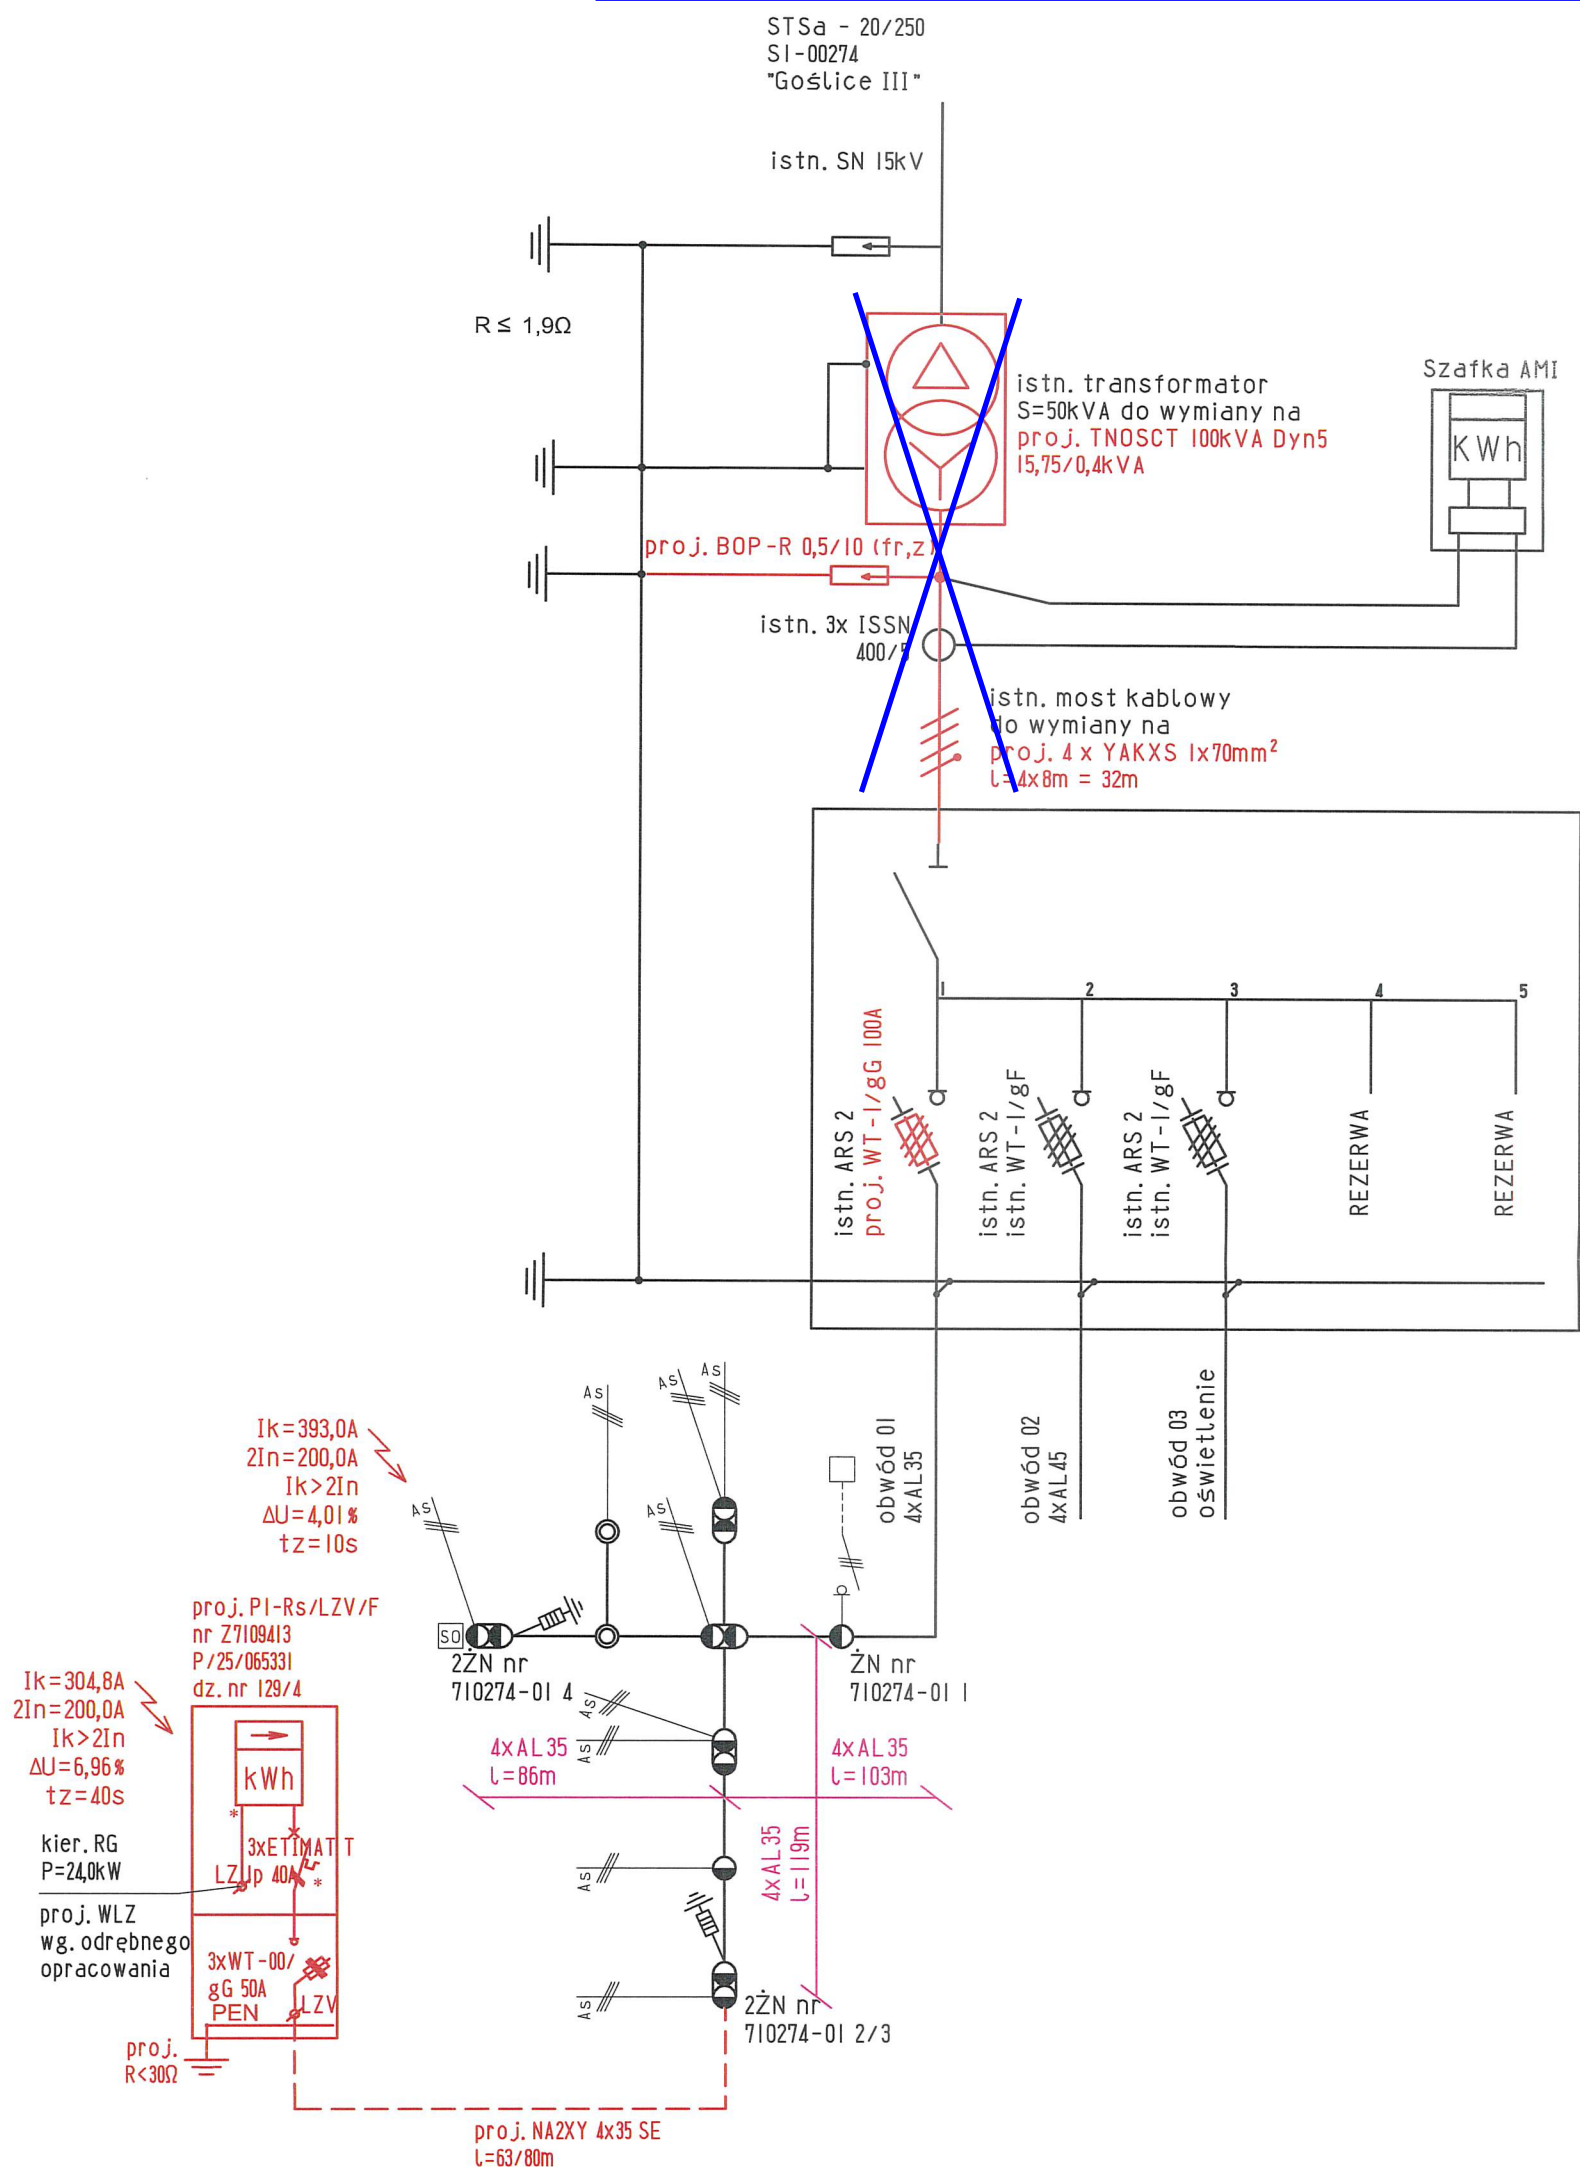


układ sieci TN-C

A AUDIEN

AUDIEN Sp. z o.o.
ul. Leborska 3B, 80-386 Gdańsk
T: 791 379 929 @:biuro@audien.pl

Temat	Budowa przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4kV wraz ze złączeniem kablowo-pomiarowym do zasilania domu Jednorodzinnego na działce nr 129/4 w miejscowości Goślice, gmina Bielsk	
Adres	Goślice, obr. 001 Goślice, dz. nr 127, 129/4, 131, gmina Bielsk, powiat ptocki	PJ00276/26 OBI/71/2600022 P/25/065331
Inwestor	Energa - Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk	wrzesień 2026
Nazwa rysunku	Schemat Jednokreskowy	Elektryczna
Projektant	mgr inż. Mirella Krezymon upr. WAM/0059/PBE/25	oryginalny A3 formar arkusza
Asystent	mgr inż. Kamil Cholewiński	nr rysunku E-02

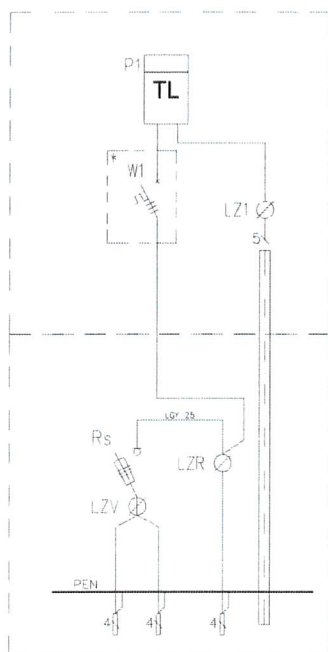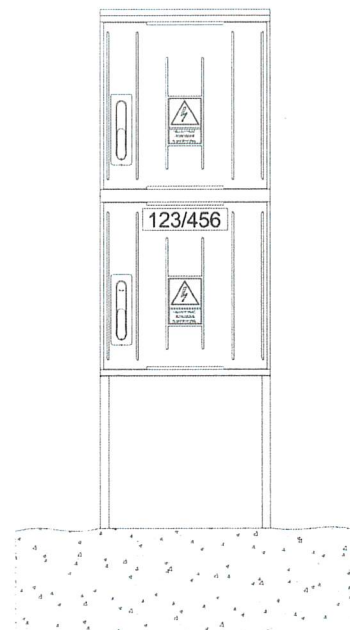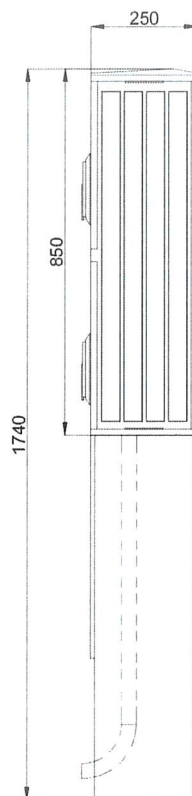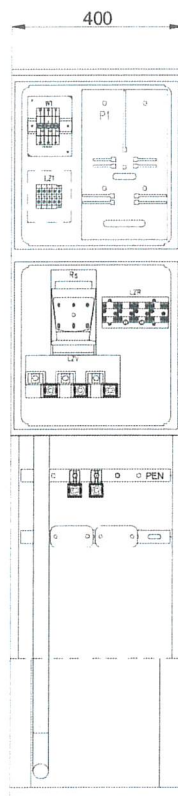

Specyfikacja materiałowa

Oznaczenie na schemacie	Wypozowanie (szt.)					
	Rozłącznik skrzynkowy 160A	Szyna ochronno-neutralna	Zacisk typu V	Listwa rozgałęźna 2x240mm ²	Listwa rozgałęźna 35/16mm ²	Zestaw układu pomiarowego **
Oznaczenie możliwych wariantów wyposażenia	Rs	PEN		LZV	LZR	
P1-Rs/F	1	-	-	-	-	1
P1-Rs/LZR/F	1	-	-	-	1	1
P1-Rs/LZV/F	1	1	2	1	-	1
P1-Rs/LZV/LZR/F	1	1	2	1	1	1



AUDIEN Sp. z o.o.
ul. Lebowska 3B, 80-386 Gdańsk
T: 791 379 929 @:biuro@audien.pl

Uwag

*
**

Temat	Budowa przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4kV wraz ze złączeniem kablowo-pomiarowym do zasilania domu jednorodzinnego na działce nr 129/4 w miejscowości Goślice, gmina Bielsk	
Adres	Goślice, obr. 0011 Goślice, dz. nr 127, 129/4, 131, gmina Bielsk, powiat płocki	PJ00276/26 OBI/71/2600022 P/25/065331
Inwestor	Energa - Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk	wrzesień 2026
Nazwa rysunku	Widok złącza	Elektryczna
Projektant	mgr inż. Mirella Krezymon upr. WAM/0059/PBE/25	oryginalny A4 formar arkusza
Asystent	mgr inż. Kamil Chołewiński	nr rysunku E-03.2

Nadano następujące numery projektowanym urządzeniom elektroenergetycznym:

- Projektowane złącze dz. 129/4: **Z7109413**
- Istniejący słup 710274-01 2/3