

8. Uzgodnienia branżowe – nie dotyczy

9. Decyzje administracyjne – nie dotyczy

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna – nie dotyczy

11. Stan istniejący

Działka nr 198/8 w miejscowości Kobyla Góra gm. Kobyla Góra nie posiada zasilania w energię elektryczną.

12. Rozbiórki – nie dotyczy

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) – nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa SN/nn – nie dotyczy

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa) – nie dotyczy

16. Oświetlenie uliczne – nie dotyczy

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) – nie dotyczy

18. Przyłącze nn – kablowe

Z istniejącego słupa linii napowietrznej niskiego napięcia typu ŻN-7 zasilanego obwodem nr III/4/1 stacji 30569, pobudować należy przyłącze kablowe nN typu NA2XY (YAKXS) 4x120mm² i zakończyć w projektowanej szafce pomiarowej typu P1-Rs/LZV/F.

Projektowaną szafką pomiarową zlokalizować zgodnie z rysunkiem nr 1. Przewód ochronno-neutralny PEN w projektowanej szafce pomiarowej uziemić, a rezystancja uziemienia nie może przekraczać 30Ω. Trasa przyłącza kablowego nN została przedstawiona na planie sytuacyjnym rys. nr 1.

Kabel układać na 10cm podsypce piasku w wykopie o gł. 0,8m. Po ułożeniu ponownie przykryć go 10cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego, gr. 25 cm (bez kamieni i gruzu). Na warstwę gruntu ułożyć folię koloru niebieskiego. Po ułożeniu kabla w wykopie należy zawiadomić Pracownię Geodezyjną w celu wykonania inwentaryzacji oraz RD w Kępnie dla odbioru kabla przed zasypaniem. Kabel należy zaopatrzyć na całej długości w opaski informacyjne rozmieszczone w odległościach nie przekraczających 10m, które winny zawierać następujące dane: typ i przekrój kabla, rok ułożenia, znak użytkownika, skąd i dokąd przebiega. Oznaczenia kabli na słupach oraz w ziemi wykonać zgodnie ze standardami technicznymi oznakowania i numeracji obiektów energetycznych które są stosowane w ENERGA-OPERATOR SA.

19. Ochrona przebieciowa linii SN – nie dotyczy

20. Ochrona przeciwpzebieciowa stacji transformatorowej SN/nn – nie dotyczy

21. Ochrona przeciwpzebieciowa linii nn - nie dotyczy

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN – nie dotyczy

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn – nie dotyczy

24. Ochrona przeciwporażeniowa

Podstawową ochronę przeciwporażeniową stanowi izolacja robocza kabla i urządzeń. Jako ochronę przy uszkodzeniu projektuję samoczynne wyłączania zasilania z zastosowaniem bezpieczników oraz system uziemień przewodu PEN sieci. Istniejąca sieć wykonana jest w układzie TNC.

DANE:

Przyjęta moc na jedno przyłącze istn.: 7,0kW

Moc przyłączeniowa podmiotu przyłączanego: 12,5kW

Wartość wkładki zabezpieczającej obwód w st.: 100A


Stacja transformatorowa nr: 30569

Obwód: 3

Transformator o mocy: 250kVA

GRAF SIECI ZASILAJĄCEJ:

30569

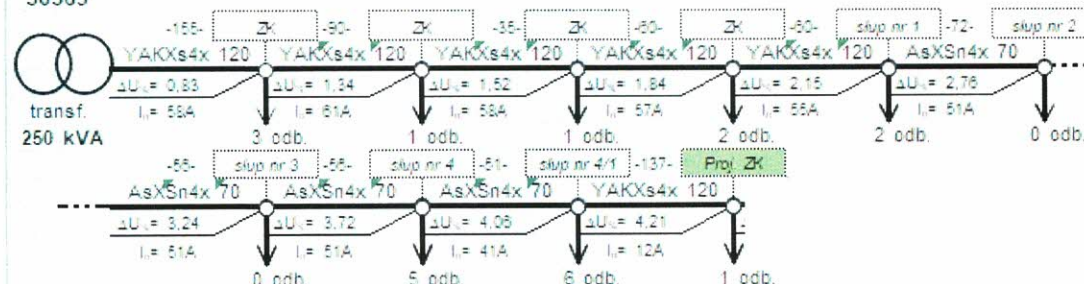

Spadek napięcia na końcu obwodu mniejszy od dopuszczalnego 10%

Spadek napięcia w projektowanym złączu mniejszy od dopuszczalnego 10%

PĘTLA ZWARCIA

	$R[\Omega]$	$X[\Omega]$
transformator	0,01180	0,02620
linia zasilająca	0,47145	0,12352
razem	0,48325	0,14972

Impedancja pętli zwarcia $Z = (R^2 + X^2)^{1/2} = 0,5059$

Prąd zwarciovowy $I_z = (0,8 \cdot 230) / Z = 363,7A$

Prąd wyłaczalny $I_w = k \cdot I_{BN} = 290,0A$

gdzie:

$I_{BN} = 100A$

$k = 2,9$

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla zwarcia na końcu obwodu jest spełniony! $t < 5s$

26. Opinia geotechniczna – nie dotyczy

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – nie dotyczy

28. Kolizje / skrzyżowania – nie dotyczy

29. Ingerencja w zielenią wysoką – nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska – nie dotyczy

31. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyłącza kablowego 0,4V wraz z szafą pomiarową do zasilania budynku mieszkalnego dz. nr 198/8 w Kobyla Góra gm. Kobyla Góra.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Istniejący teren planowanej inwestycji to działka prywatna. Na trasie projektowanego przyłącza występuje sieć energetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu będzie stanowiło budowę przyłącza kablowego 0,4 kV wraz z szafką pomiarową.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania

Na działce zainstalowana będzie szafka pomiarowa powierzchni ok. 0,2 m² i wysokości ok. 1 m.

5. Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków

Teren na którym projektowane jest przyłącze kablowe nie jest objęty ochroną konserwatorską.

6. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej

Teren na którym projektowane jest przyłącze kablowe nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

7. Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Realizacja planowanej budowy przyłącza kablowego spowoduje zmian w ukształtowaniu terenu i przemieszczaniu gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wód, gleby oraz pogorszenia warunków krajobrazowych środowiska naturalnego i warunków klimatycznych oraz nie będzie mieć negatywnego wpływu na środowisko. Działki przez które przechodzi planowana inwestycja nie wchodzi w skład ustanowionych terenów parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów lub innych form ochrony środowiska.

Kobyła Góra 20 lutego 2026 r.

DG.6853.14.2026.WR.2

Decyzja
w sprawie lokalizacji w pasie drogowym urządzeń
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 889) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 roku poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku, dotyczącego lokalizacji projektowanej budowy energetycznego przyłącza kablowego nn. w pasie drogowym drogi gminnej nr 843564P, kabla typu NA2XY 4x120 mm², złożonego przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, reprezentowaną przez Henryka Stradomskiego

zezwalam

wnioskodawcy na lokalizację projektowanej budowy energetycznego przyłącza kablowego nn. w pasie drogowym drogi gminnej nr 843564P (działka nr 198/12) przewodu typu NA2XY 4x120 mm² o długości 137,00 m, w miejscowości Kobyła Góra, obręb Kobyła Góra, metodą rozkopu otwartego, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- 1) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia,
- 2) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

W przypadku planowania robót z zajęciem części jezdni należy wykonać i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

UZASADNIENIE

Projektowana budowa energetycznego przyłącza kablowego nn. w pasie drogowym drogi gminnej nr 843564P (działka nr 198/12), przewodu typu NA2XY 4x120 mm² ma na celu zaopatrzenie w energię elektryczną właściciela działki nr 198/8 położonej w miejscowości Kobyła Góra, obręb Kobyła Góra z zachowaniem odpowiednich parametrów technicznych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 roku poz. 1691), odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości żądania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, za pośrednictwem Wójta Gminy Kobyła Góra, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
Góra, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

Wnioskodawca,
a/a.



WÓJT
W. Berski
mgr Wiesław Berski

Sporządził:
Robert Wiśniewski