

8. Uzgodnienia branżowe – nie dotyczy

9. Decyzje administracyjne – nie dotyczy

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna – nie dotyczy

11. Stan istniejący

Działka nr 419/3 w miejscowości Myjomice gm. Kępno nie posiada zasilania w energię elektryczną.

12. Rozbiórki – nie dotyczy

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) – nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa SN/nn – nie dotyczy

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa) – nie dotyczy

16. Oświetlenie uliczne – nie dotyczy

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) – nie dotyczy

18. Przyłącze nn – kablowe

Istniejący słup linii napowietrznej niskiego napięcia nr 30228/II/8 typu ŻN-13 zasilany obwodem nr 02 stacji 30228 wymienić na E12/12, następnie pobudować należy przyłącze kablowe nN typu NA2XY (YAKXS) 4x120mm² i zakończyć w projektowanej szafce pomiarowej typu P1-Rs/LZV/F.

Projektowaną szafką pomiarową zlokalizować zgodnie z rysunkiem nr 1. Przewód ochronno-neutralny PEN w projektowanej szafce pomiarowej uziemić, a rezystancja uziemienia nie może przekraczać 30Ω. Trasa przyłącza kablowego nN została przedstawiona na planie sytuacyjnym rys. nr 1.

Kabel układać na 10cm podsypce piasku w wykopie o gł. 0,8m. Po ułożeniu ponownie przykryć go 10cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego, gr. 25 cm (bez kamieni i gruzu). Na warstwę gruntu ułożyć folię koloru niebieskiego. Po ułożeniu kabla w wykopie należy zawiadomić Pracownię Geodezyjną w celu wykonania inwentaryzacji oraz RD w Kępnie dla odbioru kabla przed zasypaniem. Kabel należy zaopatrzyć na całej długości w opaski informacyjne rozmieszczone w odległościach nie przekraczających 10m, które winny zawierać następujące dane: typ i przekrój kabla, rok ułożenia, znak użytkownika, skąd i dokąd przebiega. Oznaczenia kabli na słupach oraz w ziemi wykonać zgodnie ze standardami technicznymi oznakowania i numeracji obiektów energetycznych które są stosowane w ENERGA-OPERATOR SA.

19. Ochrona przepięciowa linii SN – nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn – nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn - nie dotyczy

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN – nie dotyczy

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn – nie dotyczy

24. Ochrona przeciwporażeniowa

Podstawową ochronę przeciwporażeniową stanowi izolacja robocza kabla i urządzeń. Jako ochronę przy uszkodzeniu projektuję samoczynne wyłączania zasilania z zastosowaniem bezpieczników oraz system uziemień przewodu PEN sieci. Istniejąca sieć wykonana jest w układzie TNC.

7,0kW

14,0kW

80A


30228

Obwód: **2**

100kVA


GRAF SIECI ZASILAJĄCEJ:

30228

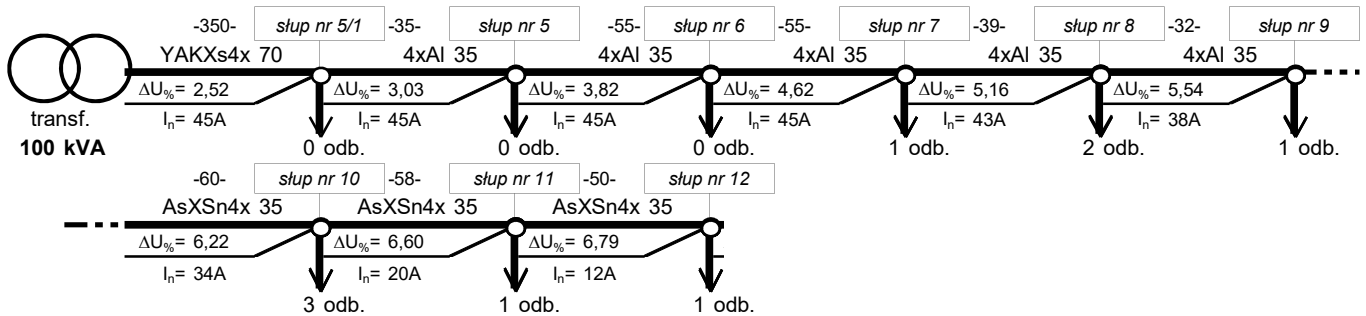

Spadek napięcia na końcu obwodu mniejszy od dopuszczalnego 10%

30228

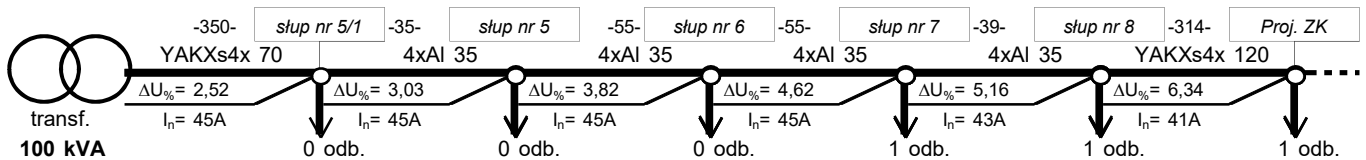

Spadek napięcia w projektowanym złączu mniejszy od dopuszczalnego 10%

PĘTLA ZWARCIA

	P[Ω]	X[Ω]
transformator	0,03520	0,06270
linia zasilająca	0,94879	0,15618
razem	0,98399	0,21888

Impedancja pętli zwarcia $Z = (R^2 + X^2)^{1/2} = 1,0080$

Prąd zwarciaowy $I_z = (0,8 \cdot 230) / Z = 182,5 \text{ A}$ Prąd wyłączalny $I_w = k \cdot I_{BN} = 232,0A$

gdzie:

$$I_{BN} = 80A$$
 $k = 2,9$

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla zwarcia na końcu obwodu nie jest spełniony!

DANE:

Przyjęta moc na jedno przyłącze istn.:

7,0kW

Moc przyłączeniowa podmiotu przyłączanego:

14,0kW



Wartość wkładki zabezpieczającej obwód w st.:

80A

Stacja transformatorowa nr:

30228Obwód: **2**

Transformator o mocy:

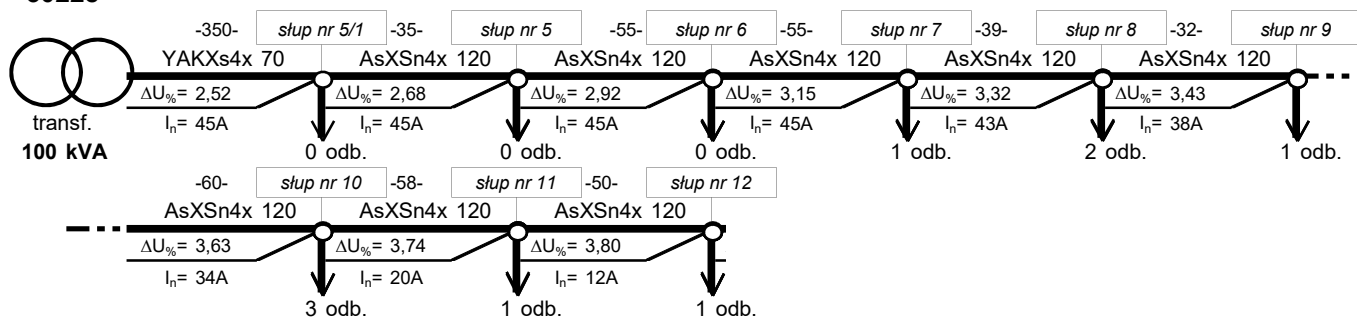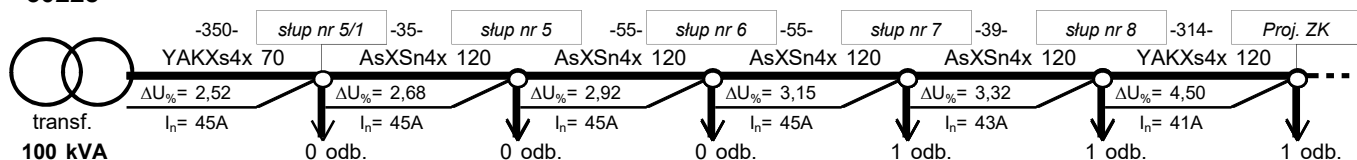100kVA**GRAF SIECI ZASILAJĄCEJ:****30228****Spadek napięcia na końcu obwodu mniejszy od dopuszczalnego 10%****30228****Spadek napięcia w projektowanym złączu mniejszy od dopuszczalnego 10%****PĘTLA ZWARCIA**

	P[Ω]	X[Ω]
transformator	0,03520	0,06270
linia zasilająca	0,48842	0,11744
razem	0,52362	0,18014

Impedancja pętli zwarcia $Z = (R^2 + X^2)^{1/2} = 0,5537$ Prąd zwarciový $I_z = (0,8 \cdot 230) / Z = 332,3A$ Prąd wyłaczalny $I_w = k \cdot I_{BN} = 232,0A$

gdzie:

 $I_{BN} = 80A$ $k = 2,9$ **Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla zwarcia na końcu obwodu jest spełniony! $t < 5s$**

26. Opinia geotechniczna – nie dotyczy

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – nie dotyczy

28. Kolizje / skrzyżowania – nie dotyczy

29. Ingerencja w zielenią wysoką – nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska – nie dotyczy

31. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyłącza kablowego 0,4V wraz z szafą pomiarową do zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej dz. nr 419/3 w Myjomice gm. Kępno.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Istniejący teren planowanej inwestycji to działka prywatna. Na trasie projektowanego przyłącza występuje sieć energetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu będzie stanowiło budowę przyłącza kablowego 0,4 kV wraz z szafką pomiarową.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania

Na działce zainstalowana będzie szafka pomiarowa powierzchni ok. 0,2 m² i wysokości ok. 1 m.

5. Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków

Teren na którym projektowane jest przyłącze kablowe nie jest objęty ochroną konserwatorską.

6. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej

Teren na którym projektowane jest przyłącze kablowe nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

7. Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Realizacja planowanej budowy przyłącza kablowego spowoduje zmian w ukształtowaniu terenu i przemieszczaniu gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wód, gleby oraz pogorszenia warunków krajobrazowych środowiska naturalnego i warunków klimatycznych oraz nie będzie mieć negatywnego wpływu na środowisko. Działki przez które przechodzi planowana inwestycja nie wchodzi w skład ustanowionych terenów parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów lub innych form ochrony środowiska.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KĘPNIE
z siedzibą w Słupi p/Kępnem
Słupia p/Kępnem, ul. Katowicka 8
63-604 Baranów

Słupia p/Kępnem, dnia 17.03.2026 r.

STA.446.20.2026.BD

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3 i ust. 5 i art.40 ust.1 i 2 pkt. 2 i 3 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / Dz. U. z 2024 r. poz.320 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego / tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm. / oraz uchwały Nr 1.V.2014 z dnia 05.12.2014 roku, Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p/Kępnem do załatwienia w imieniu Zarządu Powiatu wszelkich spraw z zakresu obowiązków zarządcy drogi wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.03.2026 r. /doręzonego w dniu 09.03.2026 /
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE HENRYK STRADOMSKI
63-500 Ostrzeszów ,Os. Zamkowe 23C/7 w imieniu i na rzecz Inwestora tj. Energa-Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Kaliszu Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz w sprawie budowy przyłącza kablowego nN – 0,4 kV w pasie drogi powiatowej nr 5599 P w miejscowości Myjomice /działka nr 496/2 /

z e z w a l a m

na budowę przyłącza kablowego nN – 0,4 kV w pasie drogi powiatowej nr 5599 P w miejscowości Myjomice /działka nr 496/2/ zgodnie z przebiegiem naniesionym na przedłożonym załączniku graficznym – kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500

Przed przystąpieniem do budowy przyłącza kablowego nN – 0,4 kV w pasie drogi powiatowej nr 5599 P w miejscowości Myjomice /działka nr 496/2 / należy uzyskać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p/Kępnem ul. Katowicka 8 , Słupia p/Kępnem, 63-604 Baranów decyzję na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 5599 P w m. Myjomice a stosownie do art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz.320 z późn. zm./ załączając oświadczenie o zgłoszeniu prowadzonych robót do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej lub zastosowaniu trybu wynikającego z art. 29a ww. ustawy Prawo Budowlane. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzupełnić o **zatwierdzony projekt organizacji ruchu** lub informację o sposobie zabezpieczenia prowadzonych robót.

1.Jednocześnie Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie zgodnie z § 2 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego / Dz.U. Nr 140, poz. 1481/ określi warunki przywrócenie pasa drogowego, a w szczególności zasady usuwania usterek i wad technicznych powstałych w ciągu 24 miesięcy licząc od daty odbioru pasa drogowego w odniesieniu do – budowy przyłącza kablowego nN – 0,4 kV w pasie drogi powiatowej nr 5599 P w miejscowości Myjomice /działka nr 496/2 / Zajmujący pas drogowy obowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu w rejonie prowadzonych robót oraz przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności zgodnie a art.40 ust.15 wspomnianej ustawy o drogach publicznych. Materiały odpadowe powstałe w wyniku wykonywania w/w robót zostaną zagospodarowane

przez Inwestora, z zachowaniem postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach / Dz.U.Nr 62, poz. 628 ze zm./.

2. Decyzja za zajęcie pasa drogowego – określająca cel zajęcia pasa drogowego, powierzchnię zajmowanego pasa, okres zajęcia pasa drogowego, wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i opłatę roczną za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi – budowy przyłącza kablowego nN – 0,4 kV w pasie drogi powiatowej nr 5599 P w miejscowości Myjomice /działka nr 496/2 /- wydana zostanie w PZD w Kępnie zgodnie z art.40 ust.2 pkt 1 i 2, ust. 3,4 i 5 w/w ustawy o drogach publicznych. Zakończenie robót określonych w/w decyzji administracyjnej, należy zgłosić w PZD w Kępnie z siedzibą w Słupi p/Kępnem ul. Katowicka 8 – celem dokonania odbioru.

3. Realizacja i koszty budowy związane z wykonaniem powyższej inwestycji- w tym usunięcie powstałych kolizji w trakcie prowadzonych robót – należą do inwestora. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzonych robót, wypadków lub kolizji skutki ponosić będzie, umieszczający uzgodnione powyżej urządzenie infrastruktury technicznej.

W przypadku remontu lub przebudowy drogi wymagającej przełożenia sieci zlokalizowanej w pasie drogowym koszty ponosi właściciel urządzenia – zgodnie z art.39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych

Sposób odbudowy pasa drogowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 09.03.2026 r. /doręzonego w dniu 09.03.2026 r. / **PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE HENRYK STRADOMSKI 63-500 Ostrzeszów ,Os. Zamkowe 23C/7 w imieniu i na rzecz Inwestora tj. Energa-Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Kaliszu Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz** wystąpił w sprawie budowy przyłącza kablowego nN – 0,4 kV w pasie drogi powiatowej nr 5599 P w miejscowości Myjomice /działka nr 496/2 /.

Do w/w wniosku została dołączona kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną proponowaną lokalizacją budowy przyłącza kablowego nN – 0,4 kV w pasie drogi powiatowej nr 5599 P w miejscowości Myjomice /działka nr 496/2 /. Zgodnie z art.39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / tekst jednolity: Dz.U z 2024 r poz. 320/ w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, z zastrzeżeniem ust.7, wydanym w drodze stosownej decyzji administracyjnej. Jednakże właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie urządzeń i infrastruktury, o której mowa w ust.1a wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałyby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

W rozpatrywanej sprawie nie zachodzą przesłanki określone w art.39 ust.3 ustawy o drogach publicznych uzasadniające odmowę wydania zezwolenia na budowę przyłącza kablowego nN – 0,4 kV w pasie drogi powiatowej nr 5599 P w miejscowości Myjomice /działka nr 496/2 / a tym samym zarządca drogi powiatowej zezwala na umieszczenie zgodnie z załączoną kopią mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 .

Wydane przez zarządcę drogi zezwolenie – w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie określonych przepisów ustawy o drogach publicznych – na lokalizację w pasie drogowym w/w urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia inwestora, zgodnie z art.32 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz.2351 ze zm./.

Decyzja niniejsza wywołuje skutki prawne pod warunkiem zgłoszenia prowadzonych robót do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej lub zastosowania trybu wynikającego z art.29a ww. ustawy Prawo Budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z cz. III p.44 kolumna IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 /.

*Z up. Zarządu Powiatu Kępińskiego
Maciej Hojeński*

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie

Załączniki::

- Załącznik nr 1 - Informacja o sposobie odbudowy pasa drogowego
- Załącznik nr 2- Mapa

Otrzymują:

1. PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
HENRYK STRADOMSKI
63-500 Ostrzeszów ,Os. Zamkowe 23C/7

2. a/a / odp.l.dz. 934 ZPO/

Z up. Zarządu Powiatu Kępińskiego
Maciej Hojeński
DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie