




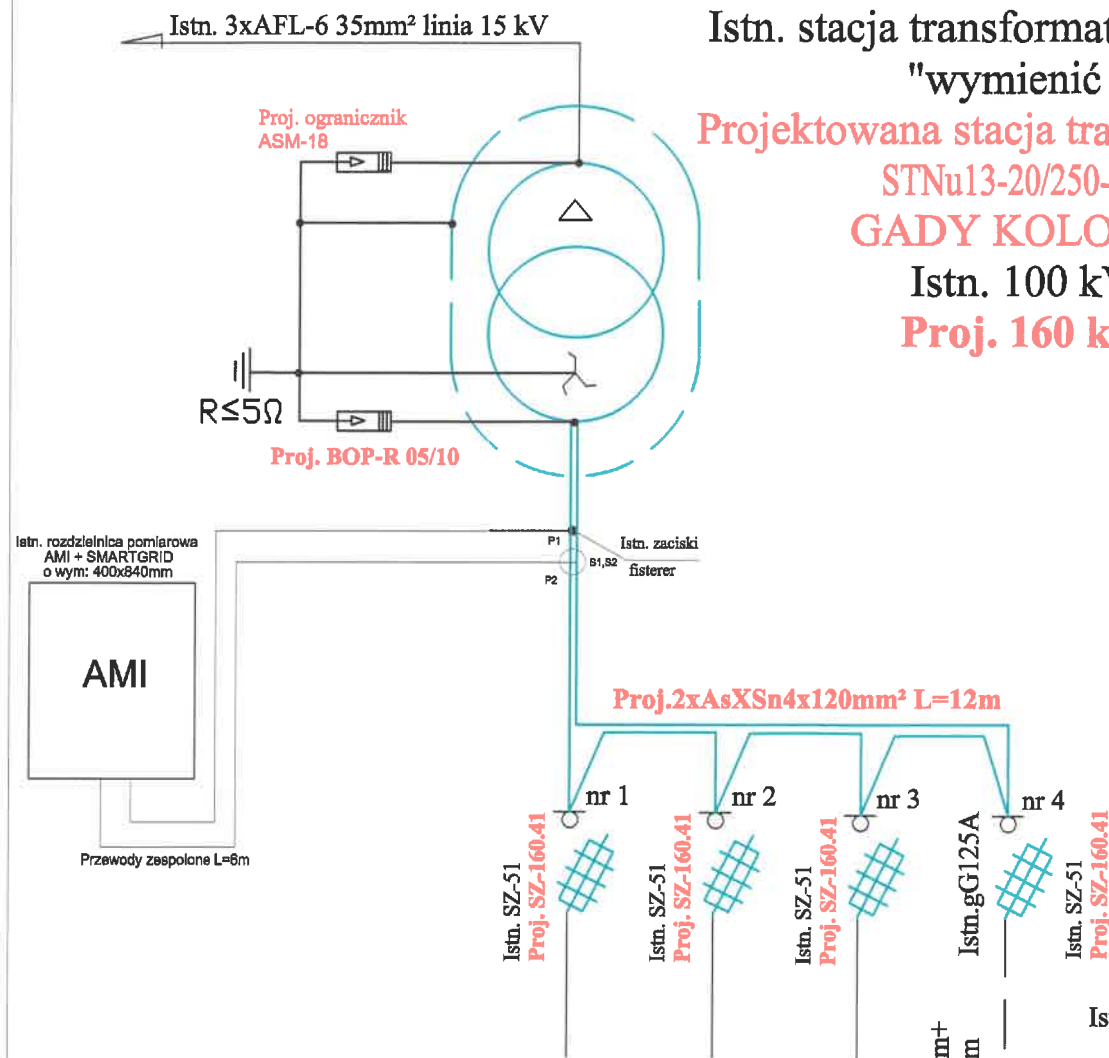


Istn. stacja transformatorowa O-0844
"wymienić na"
Projektowana stacja transformatorowa
STNu13-20/250-I/Sw
GADY KOLONIA 4
Istn. 100 kVA
Proj. 160 kVA

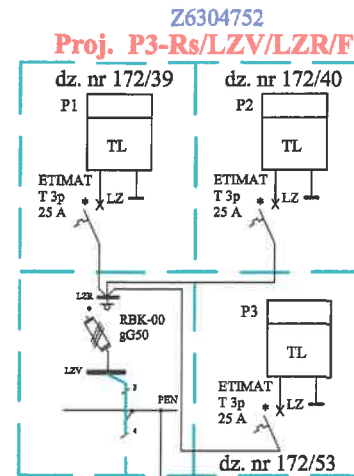


Proj. NA2XY4x120mm²
L=65/71m

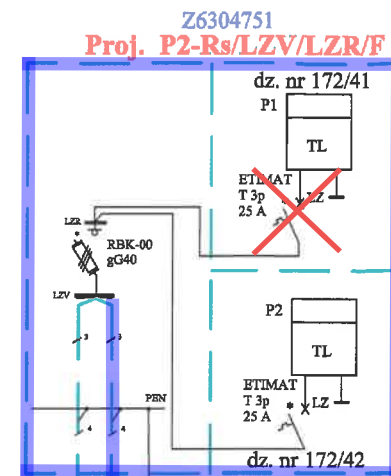



Proj. NA2XY4x120mm²
L=85/91m

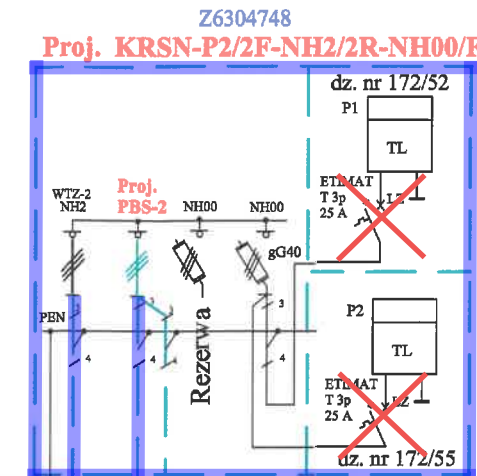


Proj. NA2XY4x120mm²
L=113/123m

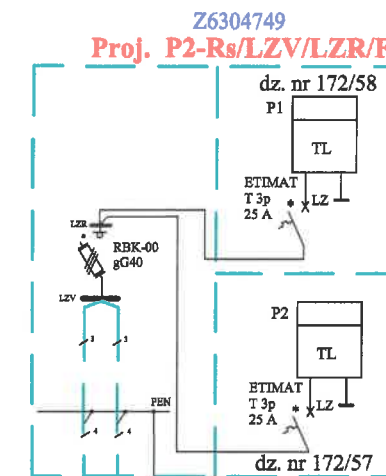


Proj. NA2XY4x120mm²
L=45/51m

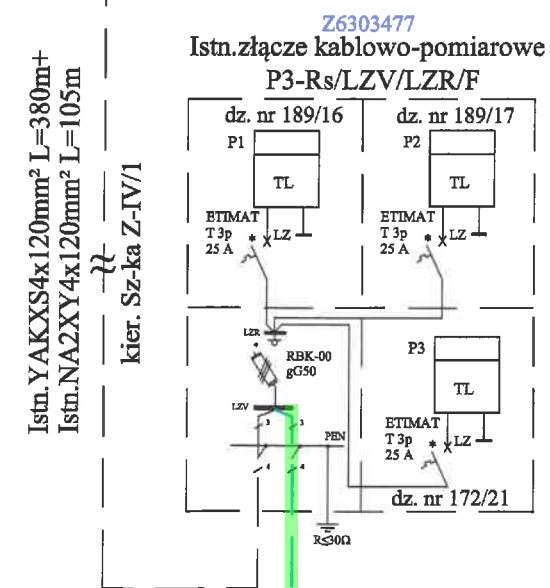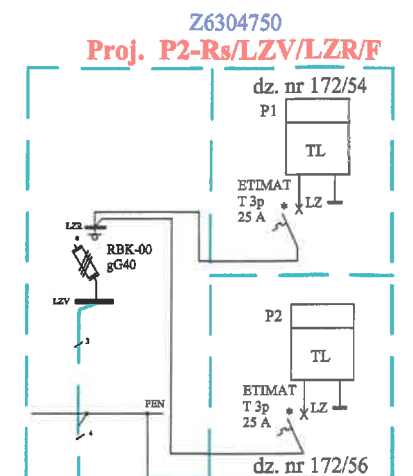


Proj. NA2XY4x120mm²
L=293/322m

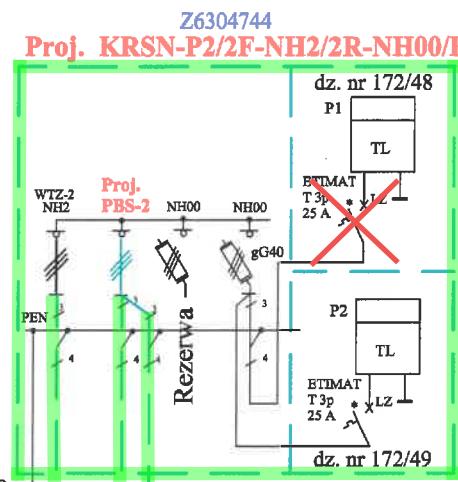


Proj. NA2XY4x120mm²
L=35/41m

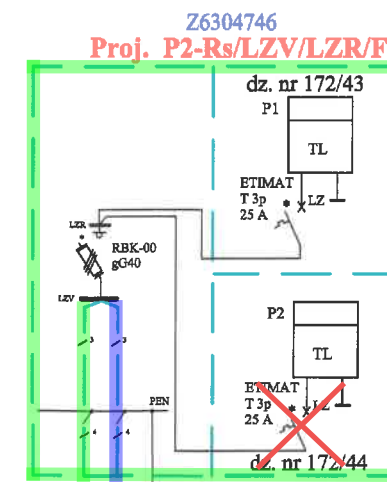

Proj. NA2XY4x120mm²
L=61/67m

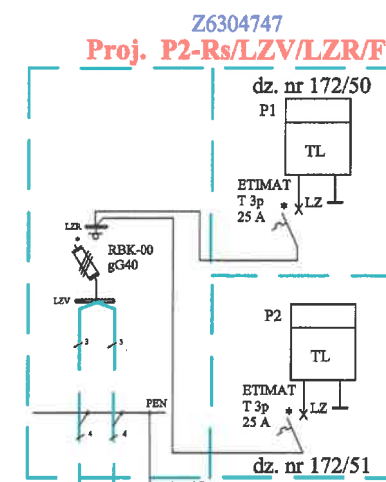

Proj. NA2XY4x120mm²
L=73/79m

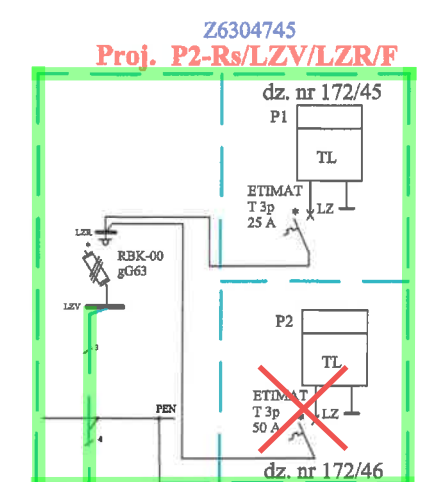

Proj. NA2XY4x120mm²
L=98/108m

~~ETIMAT T 3p 25 A~~ Części licznikowe nie wyposażać w ograniczki mocy. Przewody zasilające ograniczniki zdemontować spod listwy rozgałęźnej LZR i je zabezpieczyć.

1-3 etap realizacji
4 etap realizacji

Tytuł opracowania Projekt zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w m. Gady, dz. nr 172/..., gm. Dywity		EL-VIK Projekt sp. z o.o. 11-041 Elzbyn, Ul. Żurawia 24c/1	
Tytuł rysunku Schemat ideowy zasilania		OBI/63/2200465	Rys. nr E-2
Imię i nazwisko Projektował: mgr inż. Tomasz Dąbrowski	Nr uprawnień WAM/0147/POB/13	Data 09.2023	Podpis
Opracował: inż. Piotr Stefaniak		09.2023	