


LEGENDA – WYKOŃCZENIA ŚCIAN
SZCZEGÓŁY I PRÓBKİ KOLORÓW WG OPISU


- PL-1 PŁYTKI PARADYZ: INTERIO BEIGE GRES REKT. MAT.
FUGA 2MM W KOLORZE PŁYTEK, PEŁNA WYSOKOŚĆ ŚCIANY
WYM. 29,8 x 59,8 x 0,8 [cm]
- PL-2 COKÓŁ ZLICOWANY Z PŁYTKĄ ŚCIENNĄ WYKONANY
Z CIĘTEJ WZDŁUŻ PŁYTKI PARADYZ INTERO GRAFIT GRES REKT.
29,8x59,8 CM, FUGA 2 MM W KOLORZE PŁYTEK (GRAFIT).

LEGENDA – WYPOSAŻENIE SANITARNE


- 1 Leżanka wg wytycznych Inwestora
- 2 Podnośnik wg wytycznych dostawcy
Winnicare Polska Sp. z o.o. podnośnik LUNA® X5
- 3 Muszla ustępowa wisząca, długość min. 70 cm,
deska pełna (bez przerwy z przodu), wysokość montażu: 45
cm (pomiar do wierzchu deski), montaż na stelażu
podtynkowym np. Cersanit Etiuda
- 4 Umywalka, wysokość montażu: 80 cm do wierzchu umywalki,
przestrzeń pod umywalką: wolna od przeszkód (bez
podprzewodzący wody, półpostumentu, osłon, szafek itp.), syfon
podtynkowy, montaż na stelażu podtynkowym np. Cersanit
Etiuda 65
- 5 Porecz stała min. 80 cm przy muszli ustępowej
z uchwytem na papier toaletowy, porecz stała, mocowana do
ściany za muszlą ustępową, uchwyt na papier w części poreczy
położonej blisko frontu muszli, długość min. 80 cm,
wytrzymałość na siłę min. 1,7 kN, montaż na stelażu
podtynkowym lub ścianie gwarantującej odpowiednią nośność
np. Hewi uchwyt ścienny 85 cm
- 6 Porecz uchylna min. 80 cm przy muszli ustępowej, porecz
uchylna, mocowana do ściany za muszlą ustępową,
długość min. 80 cm, wytrzymałość na siłę min. 1,7 kN,
wysokiej jakości zawiasy, gwarantujące długą żywotność,
montaż na stelażu podtynkowym lub ścianie gwarantującej
odpowiednią nośność np. Hewi uchwyt ścienny, składany 85 cm
- 7 Porecz stała min. 60 cm przy umywalce, mocowana do ściany za
umywalką, wytrzymałość na siłę min. 1,7 kN, montaż na stelażu
podtynkowy lub w ścianie gwarantującej odpowiednią nośność
Np. Hewi uchwyt ścienny, 60 cm, Lehnen Funktion lub Concept
Pro porecz ścienna tukowa 60 cm
- 8 Porecz uchylna min. 60 cm przy umywalce, mocowana do ściany
za umywalką, wytrzymałość na siłę min. 1,7 kN, wysokiej
jakości zawiasy, gwarantujące długą żywotność, montaż na
stelażu podtynkowym lub ścianie gwarantującej odpowiednią
nośność Np. Hewi uchwyt ścienny, składany 60 cm
Hewi uchwyt ścienny, składany DUO 60 cm Lehnen Funktion lub
Concept Pro porecz ścienna tukowa 60 cm uchylna
- 9 Porecz stała pod prysznicem, porecz mocowana do ściany bocznej,
położonej obok muszli ustępowej, dłuższe ramię mocowane
poziomo, pionowe ramię razem z uchwytem na główkę prysznica,
poziome ramię o długości min. 80 cm, pionowe ramię na wysokości
od poziomej poreczy do min. 150 cm od posadzki, montaż na
stelażu podtynkowym lub ścianie gwarantującej odpowiednią
nośność np. Hewi porecz kątowa z uchwytem na słuchawkę 60 x
125 cm
- 10 Porecz stała pionowa pod prysznicem, porecz mocowana do
ściany, na której zamontowane jest siedzisko, dół poreczy na
wysokości maks. 80 cm, długość poreczy min. 65 cm, montaż na
stelażu podtynkowym lub ścianie gwarantującej odpowiednią
nośność np. Hewi uchwyt ścienny prosty, 90 cm
- 11 Szczotka do muszli ustępowej, pojemnik szczotki zamontowany
do ściany np. Merida
- 12 Lustro przy umywalce, dolna kraweź na wysokości maks. 90 cm,
górna kraweź na wysokości min. 190 cm, np. Merida
- 13 Bateria umywalkowa, bateria z długą dźwignią do obsługi
tokiowej lub uruchamiana na fotokomórkę,
wylewka 20-30 cm od przedniej krawędzi umywalki,
sterowanie nie dalej niż 30 cm od przedniej krawędzi umywalki
- 14 Syfon umywalkowy, podtynkowy Np. Geberit, Viega
- 15 Pojemnik na ręczniki/suszarka, Urządzenie możliwe do obsługi
jedną ręką, Dół urządzenia na wysokości do 100 cm Np. Merida
- 16 Dozownik mydła, możliwy do obsługi jedną ręką, dół urządzenia
na wysokości do 100 cm, np. Merida
- 17 Siedzisko prysznicowe, wymiary min. 45 x 45 cm, wysokość
montażu 45-48 cm, wytrzymałość na siłę min. 1,7 kN, siedzisko
z otworami lub o profilu umożliwiający odprowadzenie wody,
krawędzi siedziska zaokrąglone (brak ostrych krawędzi),
montaż na stelażu podtynkowym, siedzisko najlepiej z bocznymi
poreczami np. Hewi Seria 802 LifeSystem
- 18 Bateria prysznicowa, bateria z termostatem, montaż na
wysokości 90-110 cm, długość węża do główki prysznica min.
120 cm, regulacja wysokości główki prysznica w zakresie min.
80-180 cm, główka prysznica możliwa do zdjęcia z uchwytu np.
Grohe
- 19 Odptyw prysznicowy np. Grohe
- 20 Zastonka prysznicowa, obciążona dolna kraweź zastonki,
uchwyty mocujące wypinające się w przypadku użyciu dużej siły
(uniemożliwiające powieszenie się na zastonce) np. Hewi zastona
prysznicowa
- 21 Kosz z pokrywą Np. Merida
- 22 Włacznik systemu przyzywowego, dwa przyciski umieszczone na
wysokości 0-40 i 80-110 cm, funkcja przycisku oznaczona
graficznie, włacznik lub symbole na właczniku w kolorze
czerwonym
- 23 Przycisk anulowania alarmu, niezależny od właczników,
wysokość montażu 80-110 cm, funkcja przycisku oznaczona
graficznie
- 24 Haczyk
- 25 Parawan mocowany do ściany, na kółkach np. parawan
medyczny mocowany do ściany, Numer katalogowy:
SM-TMBY-PH1, Kod producenta: PH1-07-5-ST-PC-K6.3
- 26 Złączka do węża + odptyw
- 27 Bateria prysznicowa natynkowa ze słuchawką typu bidetta na
uchwycie ściennym np. Grohe
- 28 Płytką przyciskowa do spłukiwania dwudzielnego, z
zabezpieczeniem, ze stali nierdzewnej GEBERIT SIGMA20, pokrywa
płytki spłukującej zamontowana w sposób utrudniający jej
demontaż przez osoby postronne.

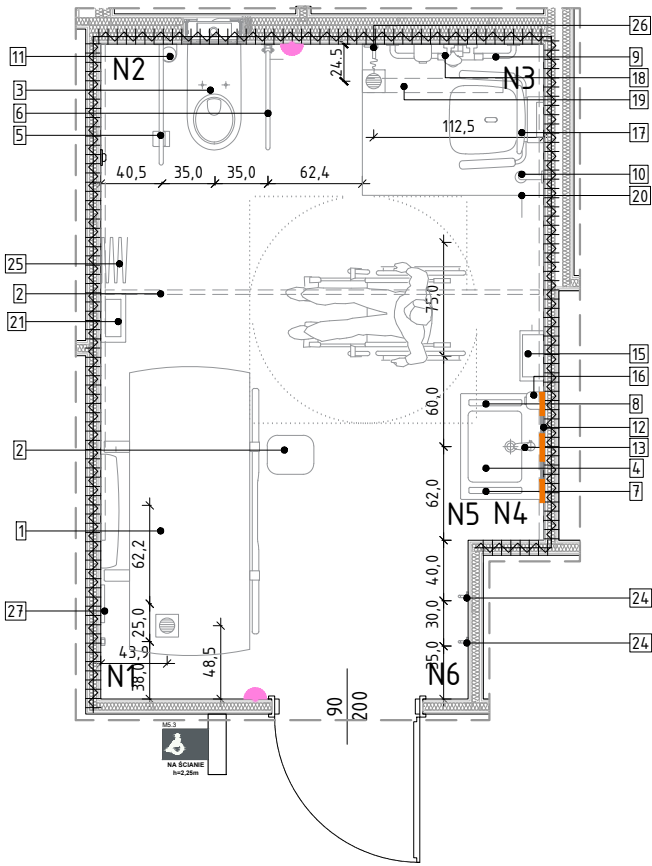


WIDOK N1-N2

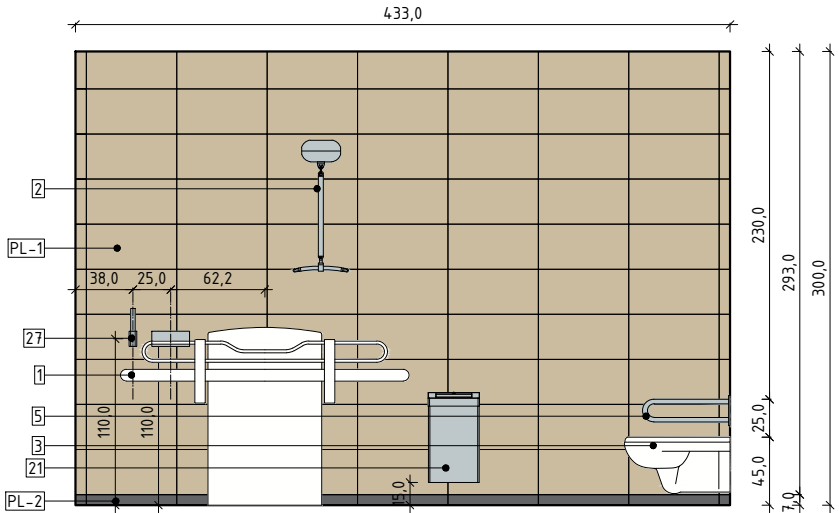


WIDOK N2-N3

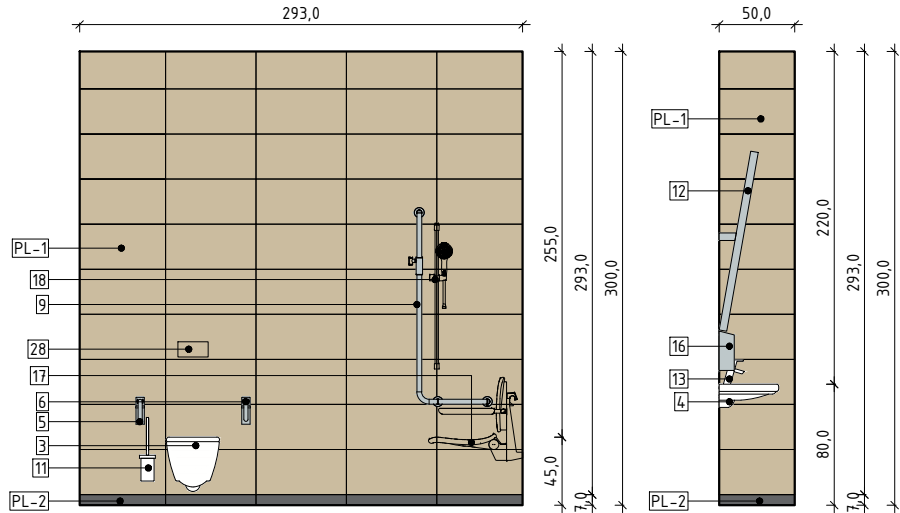


WIDOK N4-N5

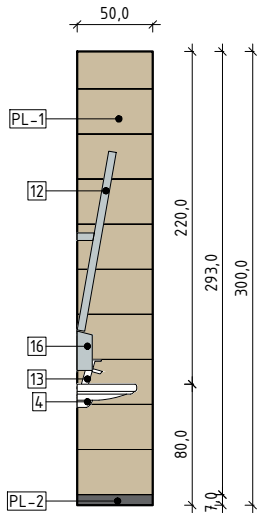


WIDOK N3-N4

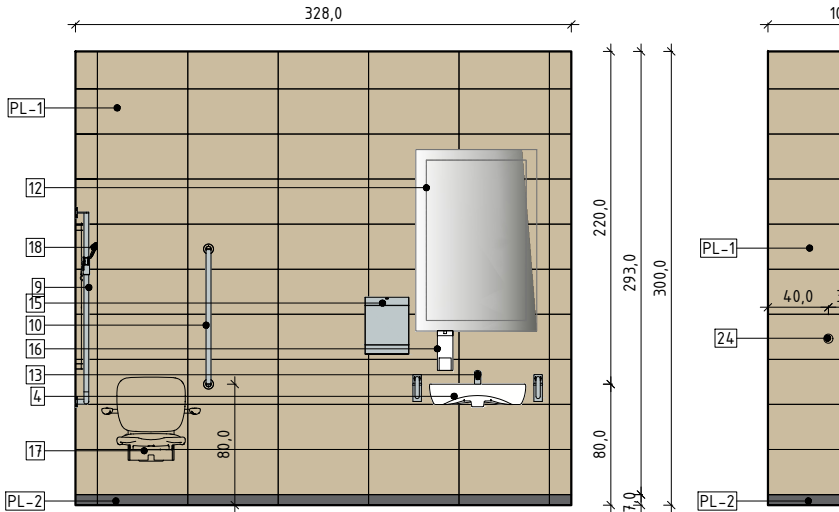

WIDOK N5-N6

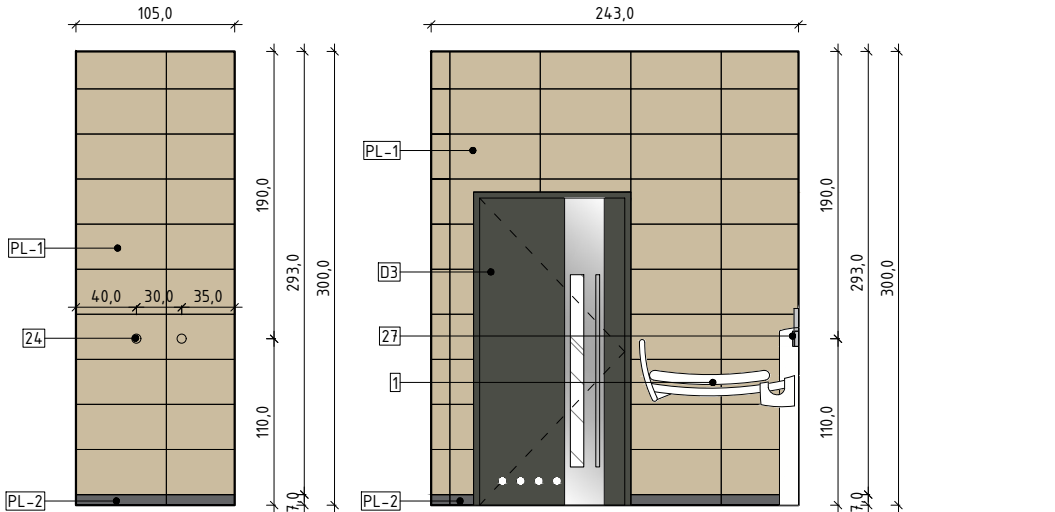

WIDOK N6-N1

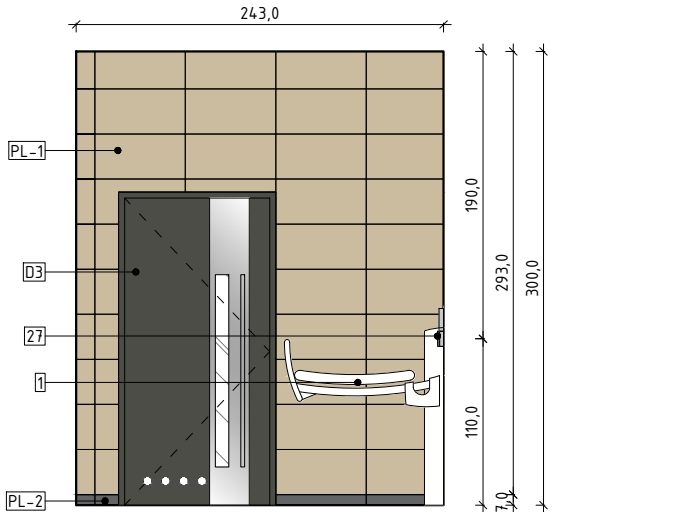

UWAGI

- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [CM]
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMİ BRANŻOWYMI NALEŻY WYJAŚNIAĆ I UZGADNIAĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
- DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ JEST NADRZĘDNA WZGLĘDEM OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB NIEZGODNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW W PLANACH CZY OPISACH NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA ARCHITEKTURY NA PIŚMIE Z PROŚBĄ O WYJAŚNIENIE Z ZACHOWANIEM PRZEWIDZIANYCH PROCEDUR.
- ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH).
- WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMOGI STANDARDU INWESTORA, A TAKŻE ODPOWIEDAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP (MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESYTY I APROBATY).
- SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU WG BRANŻOWYCH PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH.
- WSZELKIE PRZEBICIA I PRZEJŚCIA INSTALACJI POMIĘDZY WYDZIELONYMI STREFAMI POŻAROWYMI MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIE PPOŻ. WG WYTYCZNYCH P.POŻ.;
- BUDYNEK, JEGO WYPOSAŻENIE, ORGANIZACJA PRACY I STOSOWANE PROCEDURY POWINNY BYĆ ZGODNE Z NASTĘPUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI:
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE,
-ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ W SPRAWIE NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ I NATĘŻEŃ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY;
- WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAŻENIA, MONTAŻU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJĘTE ZAKRESEM PROJEKTU WYKONYWANEGO PRZEZ GENERALNEGO PROJEKTANTA WYMAGAJĄ UZGODNIENIA PRZEZ WSKAZANYCH PRZEZ NIEGO PROJEKTANTÓW L
- UB JEDNOSTKI PROJEKTOWE- BRANŻOWE. W PRZECIWNYM RAZIE PROJEKTANT GENERALNY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH SKUTKI I DZIAŁANIA.
- WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ WG PROJEKTU WNĘTRZ I PROJEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH
- PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO KONTROLI PRAC NA WSZYSTKICH ETAPACH.
- ZAKAZ SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW PALNYCH NA DRODZE EWAKUACYJNEJ. W PRZYPADKU SKŁADOWANIA W ANEKSACH MATERIAŁÓW PALNYCH NALEŻY ZAMKNAĆ JE DRZWIAMI (WYDZIELIĆ JE JAKO OSOBNIE POMIESZCZENIA)
- POMIESZCZENIU TOALET DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMONTOWAĆ WZMOCNIENIA POD UMOCOWANIE UCHWYTÓW.
- W POMIESZCZENIACH SANITARIATÓW W ŚCIANACH SYSTEMOWYCH G-K ZAMONTOWAĆ STELAŻE GEBERIT POD UMYWALKI, PISUARY, MUSZLE.
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZAMONTOWAĆ PŁYTY WODOODPORNE.
- SZCZEGÓŁY STUDZIENIEK KABLOWYCH I RUR KABLOWYCH WG PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.
- SZCZEGÓŁY INSTALACJI ODGROMOWEJ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO.
- PRZEPUSTY INSTALACYJNE W POSADZKACH I W ŚCIANACH WG OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.
- WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE WNĘTRZ ZGODNIE ZE STANDARDEM ORLEN.



NOVA PROJEKT ARCHITEKCI SP. Z O.O.
40-083 Katowice, ul. Zabrska 14/11,
T: 666 831 811; E: biuro@nova-projekt.pl
www.nova-projekt.pl;

nazwa i adres inwestycji:	Budowa stacji paliw płynnych i gazu lpg z wiatą naddysybutorową, wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami		
	Wierchowiska Drugie, trasa S17 nr: 42/3, 43/3, 43/4, 23/1, 44/7 jednostka ewidencyjna: 061703_5; Obreb 0035 Wierchowiska Drugie		
rysunek:	Rzut komfortki		
branża:	Architektura	faza:	Projekt techniczny
zespół:	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
projektant:	mgr inż. arch. Tomasz Korek	682/01	
sprawdzający:	mgr inż. arch. Jacek Dohn	684/01	
opracował:	mgr inż. arch. Monika Masarczyk		
skala:	1:50	data:	08.2026
nr rys.:	PT 12		