


Ważne! Części licznikowe nie wyposażać w ograniczki mocy.
Przewody zasilające ograniczniki zdemontować
spod listwy rozgałęźnej LZR i je zabezpieczyć.



mgr inż. Paweł Pawłowski
upr. i
Dopuszczalność
współpracy
Instytutu Elektroenergetyki
i Energetyki

Różnowo Osiedle 8 O-1521
istn. stacja transf.

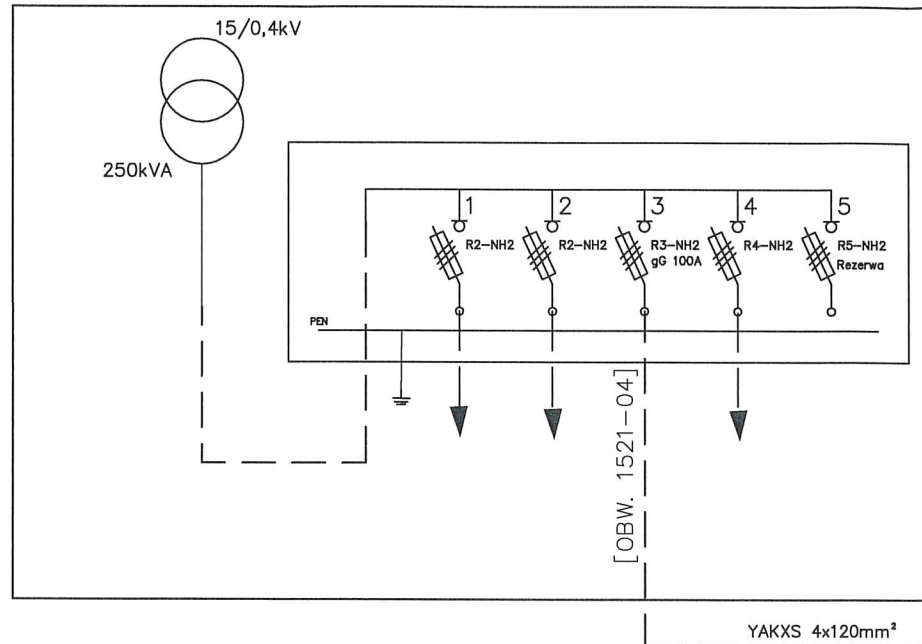

Projektowe złącze kablowo-pomiarowe Nr Z6307655
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F

ISTN Z6306093
TYP P3-Rs/LZV/LZR/F

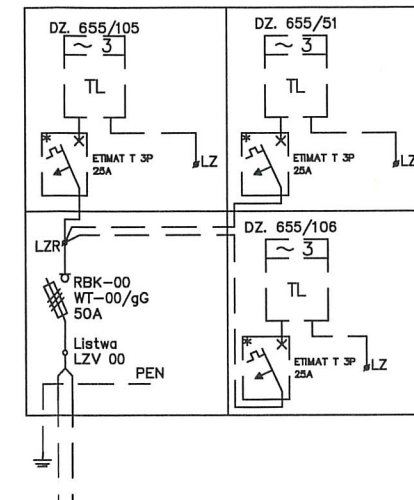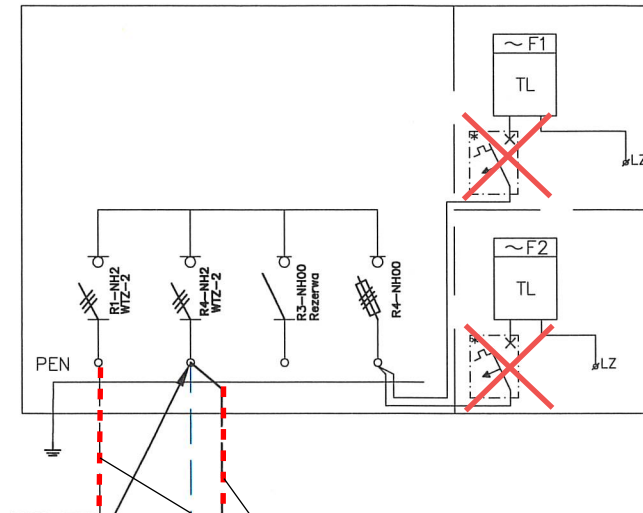


V-klemmy wymiwnić na podówjne
Proj. NH2-V2

proj. 2 x NA2XY 4x240mm²
l=2 x 2/5 mb

PROJ. ZŁĄCZE Z.6307571
TYP P2-Rs/LZV/2LZR/F

PROJ. ZŁĄCZE Z.6307572
TYP P2/F

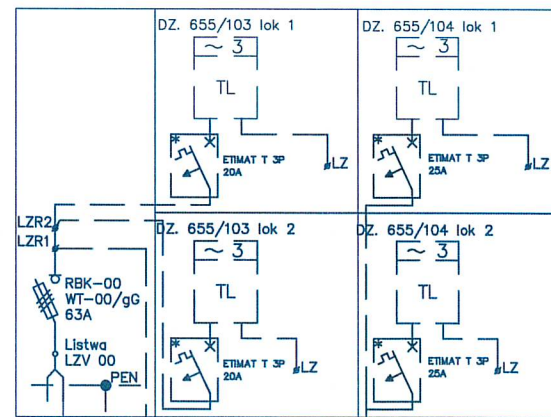

PROJ. 2 x N2XY 5x10mm², L=5mb
PROJ. 2 x DVK 50 L=2mb

NA2XY 4x120mm²
L= 16m/23m

Układ połączeń sieci: TN-C

Jednostka projektowa: ELMYK SP. Z O.O. UL. MICHAŁA KAJKI 10-12; 10-547 OLSZTYN www.elmyk.pl NIP: 739-399-78-37		Nazwa i adres zamawiającego: ENERGA - OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn NIP 583-000-11-90 REGON 190275904-00068	
Nr umowy: ZN/281/6363MZI/2026/2503839/1		OBI/63/2503839	
Objekt: Budowa kablowego przyłącza elektroenergetycznego nN 0,4kV w miejscowości Różnowo dz. nr. 655/104		Lokalizacja: Różnowo, dz. nr 655/103 Gmina Dywity, powiat Olsztyński, województwo warmińsko - mazurskie, Obręb Różnowo	
Imię i nazwisko		Specjalność	
Projektant: mgr inż. Paweł Pawłowski		instalacyjna	
Tytuł rysunku:		Stadium	
Schemat jednokreskowy		PB	
		Format	
		A3	
		Skala rys.	
		-	
		Nr rys.	
		E-02	