


SKUP NR 13
S-0445' OBW. 04



GRANICZNIK
PRZEPŁYŃ
: 30.350 B/10
 $R \leq 10 \Omega$

PROJ. YAKS $4 \times 35 \text{ mm}^2$
DŁ. 10 m.

PROJ. SZAFKA
P3-R5

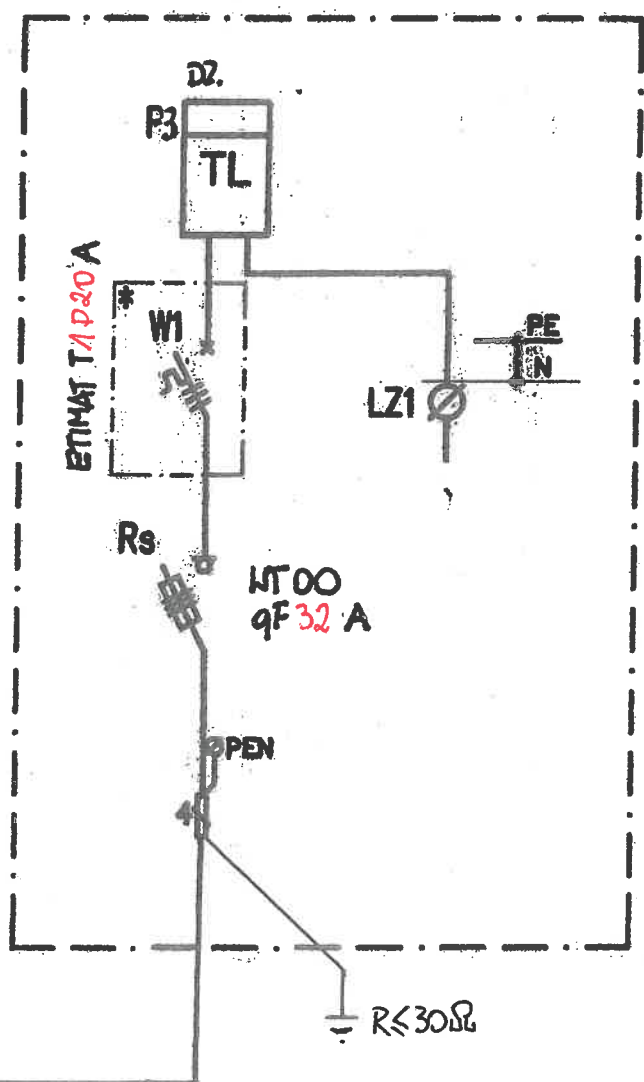

KABEL NA SKUPIE WŁOŻYĆ.

W RURZE ŚV 50

Warchały dz. 4 v 96

Technik
ds. nadzoru inwestycji

Robert Nowicki

081/6512602179

0017- 19

0017- 529

0017- 17

0017- 3081/3

2KP
na słupie

0017- 119/2
11/P-9
AsXSn 4x50 0445-02106

0017- 120

04450213

0017- 121

0017- 122

YAKY 4x16 0445-02158

0017- 123

04450209

12/P-9

AsXSn 4x50 0445-04102

0017- 124

04450210

YAKY 4x25 0445-0202/01

0017- 125

04450211

0017- 96

13/K-9

YAKY 4x16 0445-02161

04450212

0017- 126

04450408

0017- 127

YAKY 4x16 0445-0401

0017- 128

0445040

0017- 137

0017- 129

YAKY 4x35 0445-0401/01