


Z6506978
P2-Rs/LZV/LZR/F

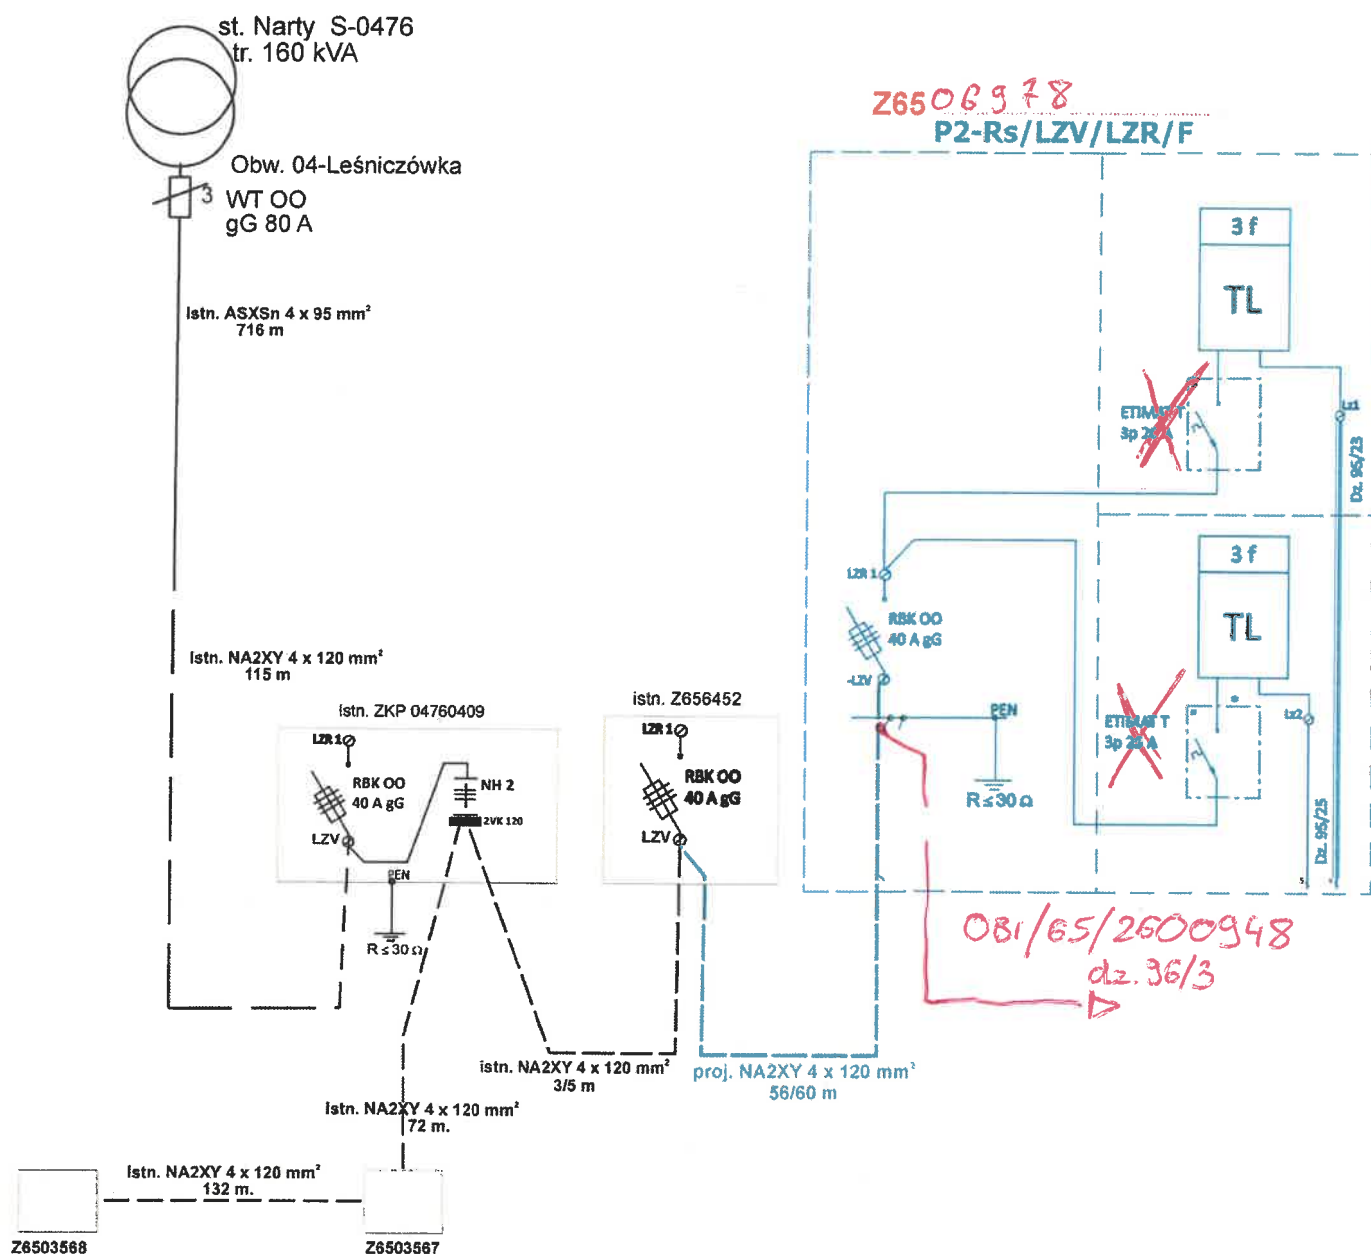


układ: TN-C

*elementy przystosowane
do plombowania

 EL-DARK Danuta Szczepaniak 12-100 Szczytno ul. Wyszyńskiego 23, Tel. 602590541		
Stadium:	Opracowanie Techniczne	ZN/3406/6565MZI/ 2025/2501256
TEMAT	Projekt budowlany zasilania budynku rekreacyjnego na dz. 95/23 w msc. Narty gm. Jedwabno	Nr rys. E-2
OB1 2501256	schemat	SKALA b/s
Projektant: techn. Adam Szczepaniak	Uprawnienia: 143/92/OL, 99/93/OL	DATA 07.2025
Sprawdził:		DATA

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH			
Oznaczenie kancelijne zbliżenie pracy geodezyjnej (KERG)		G.6841.1772.2025	
Wzrost		wzrost - mazujskie	
Odniesienie ewidencyjne (gmina)		281703 21 Jedwabno	
Odniesienie ewidencyjne (identyfikator / nazwa)		281703 20010 Narty	
Dzielnica ewidencyjna		1001	
Skala mapy		1:500	
Nazwa układu współrzędnych		Amsterdamski 2007	
Wysokość		7.202.19.06.4.2	
Numer gniazda		200017	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		nie badano KW w zakresie	
Służebność gruntu mająca wpływ na zagospodarowanie		służebność gruntowych	
Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu zgodnie z MPZP lub decyzją o warunkach zabudowy		Brak	
Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z MPZP lub decyzją o warunkach zabudowy		Brak	
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujętym w bazie danych ewidencyjnych budynków		Brak	
Granica, której przebieg nie został określony w tymże przepisach rozdziału 6 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne lub § 30.31			
Oznaczenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków			
Oświadczam, że oparte techniczne zawiązanie projektu geodezyjnego, w wyniku którego powstał niniejszy dokument, uzyskało pozytywne wyniki weryfikacji.			
Organ służby geodezyjnej / kartograficznej, który otrzymał zlecenie:		Starosta Szczeciński	
Wzrost geodezyjnych:		GEO-MAR inż. Mariusz Wierzbowski	
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki geodezyjne weryfikacji:		Nr G.6841.1772.2025_1 z dn. 01.08.2025 r.	
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych:		Mariusz Wierzbowski nr uprawnień 18251	
Jestem świadomo odpowiedzialny karą za złożenie fałszywego oświadczenia		GEO-MAR inż. Mariusz Wierzbowski nr uprawnień 18251, adres: ul. Wierzbowski 18251, tel. 517 517 517, e-mail: 517@geo-mar.pl	
Data: 2025.08.04		Pieczeć firmowa	

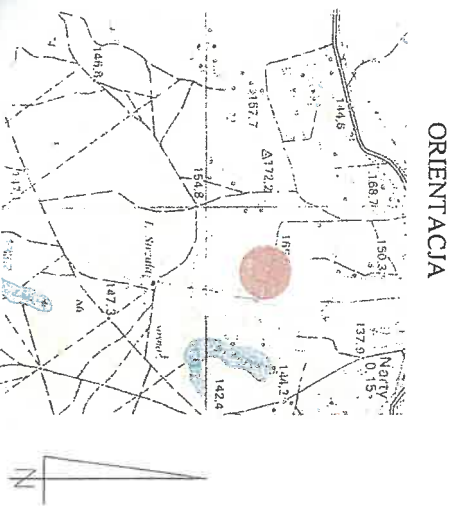

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): Narty dz. 95/23

Nr OBI: 2501256

I. Dotyczy tylko robót na nN:

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐ SPNS ☐

b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

PPN 0,4kV

II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐ SPNS ☐

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☐ NIE ☐

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń:

- czas wyłączeń:

5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐ NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	IŁOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

Sporządził
Pracownik MZE

7.07.2025

Specjalista
ds. Rozliczeń i Sprawozdawczości

Mirosław Mężykowski

Zatwierdził:
Kierownik MZE



Inżynier Wiodący
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Artur Kowtner

Pole wyboru ☐ wypełnić znakiem X

Z65.076.31
P2-Rs/LZV/2LZR/F

Z65.076.32
P2/F

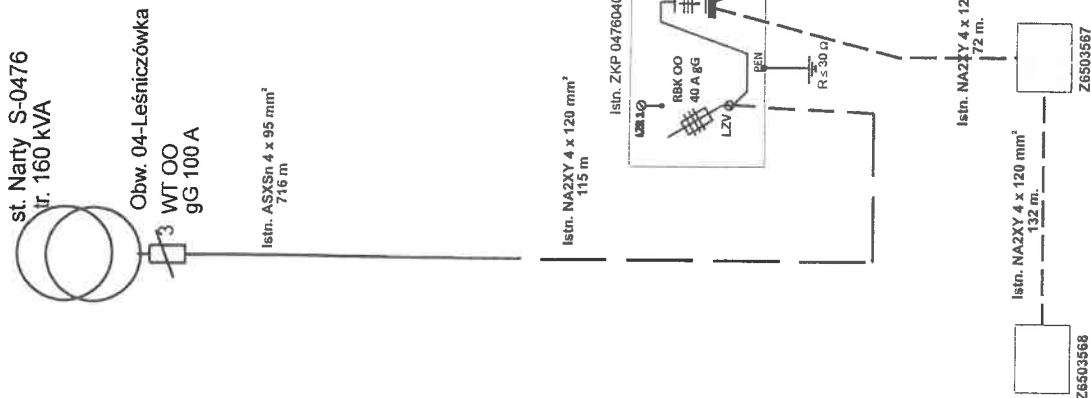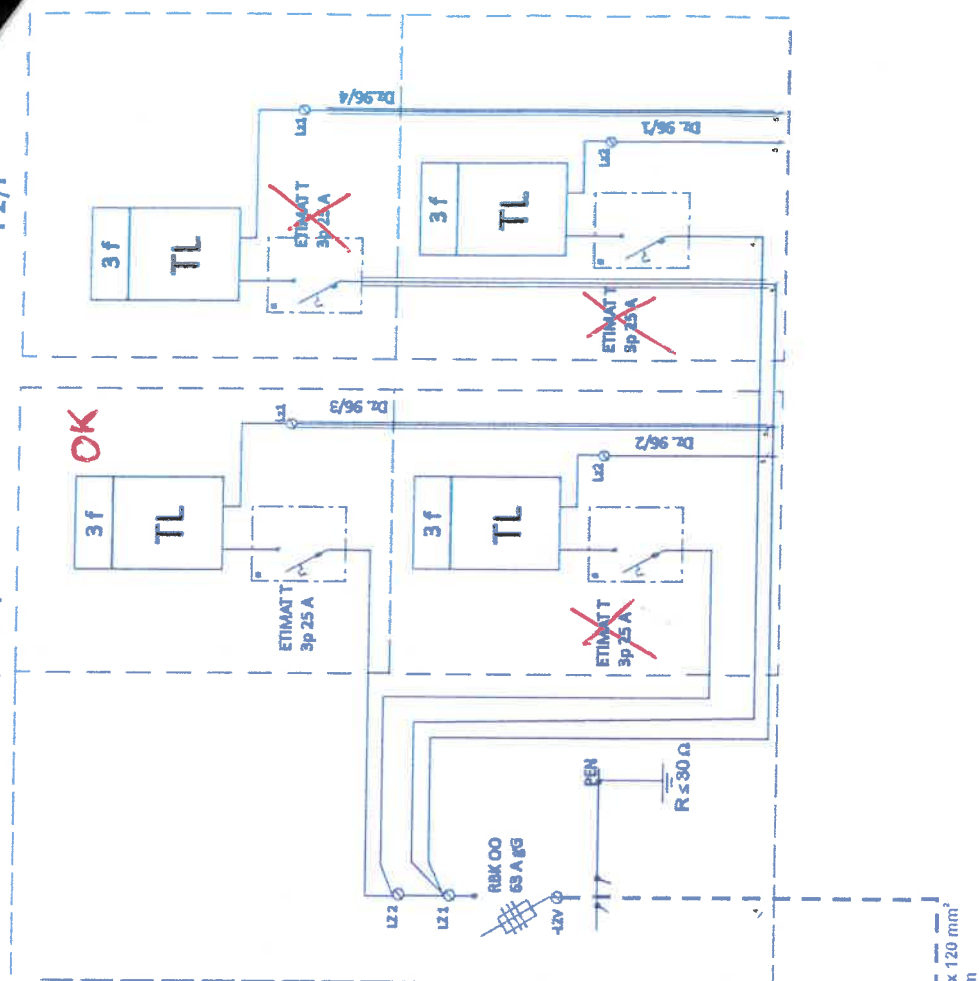

EL-DARK Danuta Szczepaniak
12-100 Szczepno ul. Wyszyńskiego 23, Tel. 602590541

Stadium:

TEMAT

OBI

2600948

Projektant:

techn. Adam Szczepaniak

Sprawił:

Opracowanie Techniczne

Projekt budowlany zasilania budynku rekreacyjnego
na dz. 96/3 w msc. Narty gm. Jedwabno
schemat

Uprawnienia:

143/92/OL, 99/93/OL

ZN/2772/6565MZI/

2026/2600948

Nr rys. E-2

SKALA b/s

DATA 07.2026

DATA

EL-DARK

12-100 Sz

Stadium: Oprac

TEMAT

OB

2600948

Projektant: techn. Adam Szczepaniak

Sprawdził:

Projekt budowlany na dz. 96/3 w plan prz

Proj. NA2XY 4 x 120 mm²
90/95 m.
cała trasa w DVK 110-90 m.

102/12

102/13

102/14

96/4

96/7

96/3

96/6

95/15

95/23

95/25

Proj. w oddzielnym zadaniu 95/23
nr 26506978

Proj. B2-Bs/LZV/2LZR/F+P2/F
na dz. 108/5
0,25 x 1,3 m

m1
306m1

MAPA D

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia prac

Województwo

Powiat

Jednostka ewidencyjna (gmina)

Obręb ewidencyjny

Działka ewidencyjna

Skala mapy

Nazwa układu współrzędnych

prostopok
wysoko

Orientacja

Skala 1:25000

A topographic map of a mountainous region. A red dot is placed on a ridge. The map shows contour lines, a road, and several peaks labeled with elevations. A red dot is placed on a ridge. The map includes labels for 'Narty 0.15', '168.7', '150.3', '137.9', '144.2', '142', '154.8', '147.3', '139.2', and '146.3'. A road is labeled 'L. Sica'.

Dokument podpisany przez Marcin Zbigniew
Wierchołowski
Data: 2026.07.22 08:22:50 EST

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej (KERG)	Gg.6641.1591.2026
Województwo	warmińsko - mazurskie
Powiat	szczywieński
Jednostka ewidencyjna (gmina)	Identyfikator / nazwa 281703_2 / Jedwabno
Obwód ewidencyjny	Identyfikator / nazwa 281703_2.0010 / Narty
Działka ewidencyjna	96/7
Skala mapy	1:500
Nazwa układu współrzędnych	<u>prostokątnych płaskich / strefa</u> <u>wysokości</u> 2000 / 7
Numer godła	Amsterdam 2007 7.202.19.06.4.2
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie	nie badano KW w zakresie służebności
gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	
Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu zgodnie z	
MPZP lub decyzją o warunkach zabudowy	Brak
Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z MPZP lub decyzją o	
warunkach zabudowy	Brak
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie	
danych ewidencji gruntów i budynków	Brak
Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	
Organ służby geodezyjnej i kartograficznej, który otrzymał	
zgłoszenie:	Starosta Szczywieński
Wykonawca prac geodezyjnych:	GEO-MAR inż. Mariusz Wierchołowski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik	Gg.6641.1591.2026_I
pozytywnej weryfikacji	Z dn. 21.07.2026r
Nr zasobu	P.2817.2026.1676
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika	Mariusz Wierchołowski
prac geodezyjnych	nr uprawnień 18251
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia	
GEODETA UPRAWNIONY inż. Mariusz Wierchołowski osoba uprawniona do wykonywania P.2-1008-Skrytka pocztowa 100-000 Warszawa 1 tel. 22 666 100 100 fax 22 666 100 100	
GEO-MAR inż. Mariusz Wierchołowski ul. Ściegiennego 10 01-116 Warszawa tel. 22 666 100 100 fax 22 666 100 100	
17.07.2026 r.	
Data oraz imię i nazwisko, nr uprawnień i podpis geodety uprawnionego,	Pieczątka firmowa

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): Narty dz. 96/3

Nr OBI: 2600948

I. Dotyczy tylko robót na nN:

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
 - a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐
SPNS ☐
 - b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐
ENERGA ☐

- ilość moc.....
 - ilość moc.....
 - ilość moc.....

PPN 0,4kV

II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐
SPNS ☐
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☐
NIE ☐
3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐
ENERGA ☐

- ilość moc.....
 - ilość moc.....
 - ilość moc.....
 - ilość moc.....
 - ilość moc.....

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń:
 - czas wyłączeń:

5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐
NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	IŁOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

Sporządził
Pracownik MZE:

29.06.2026
Specjalista
ds. Rozliczeń i Sprawozdawczości
Miroslaw Mężykowski

Zatwierdził:
Kierownik MZE

Wz. 2.
Inżynier Wiodący
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Artur Kowgier

Jedwabno, dnia 21.07.2026r.

Adam Szczepaniak
ul. Wyszyńskiego 23
12 – 100 Szczytno

W odpowiedzi na Pana wniosek informuję, iż **wyrażam zgodę** na lokalizację w drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Jedwabno oznaczonej numerem ewidencyjnym 100/1, położonej w obrębie geodezyjnym Narty, przyłącza kablowego nN 0,4 kV typu NA2XY 4x120 mm² w rurze osłonowej o długości całkowitej ok. 95 mb, celem zasilenia projektowanej zabudowy na działce ozn. nr ewid. 96/3, położonej w obrębie geodezyjnym Narty, w sposób przedstawiony na mapie w skali 1:500, stanowiącej załącznik do niniejszego pisma.

Teren stanowiący własność gminy Jedwabno po zrealizowaniu inwestycji, doprowadzić do stanu pierwotnego oraz poinformować upoważnionego przedstawiciela Urzędu Gminy w Jedwabnie o zakończeniu robót.

Z up. WÓJTA
Mariusz Kulas
KIEROWNIK
Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska

Załącznik:

1. Mapa sytuacyjna w skali 1: 500.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a ...

- sprawę prowadzi Mariusz Kulas tel.(89) 621-74-14