

GLUCH SZOSA [S-1508]
istn. stacja transf.

110/15kV


100kVA

Obw 1

[OBW. 1508-01" GLUCH"]

PROJ. wymina

PROJ. 80A gG



52-51
WT-1/gf
80A

AsXSn 4x120+ AsXSn 4X50
35m+349m


istn. 01
RK-10/ZN

YAKXS 4x120
190m

PROJ. przyłqce kablowe nN 0,4kV


PROJ. KABEL NA2XY 4x120mm²SE, L=117/126m

ISTN. ZŁĄCZE Z6505133
TYP P3-Rs/LZV/LZR/F

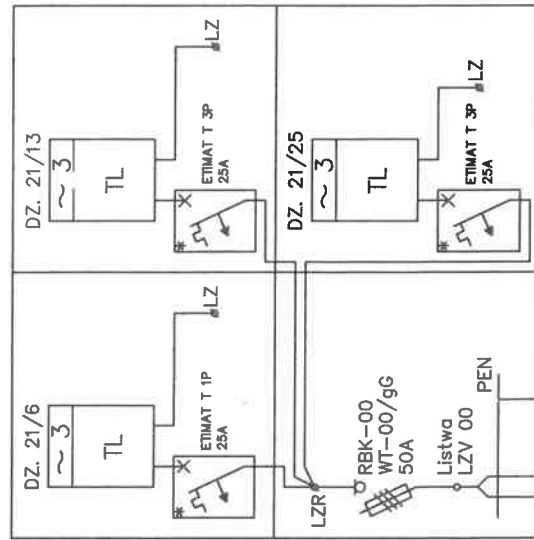

Istn.
R istn

PROJ. ZŁĄCZE Z6502633
TYP P3-Rs/LZV/LZR/F

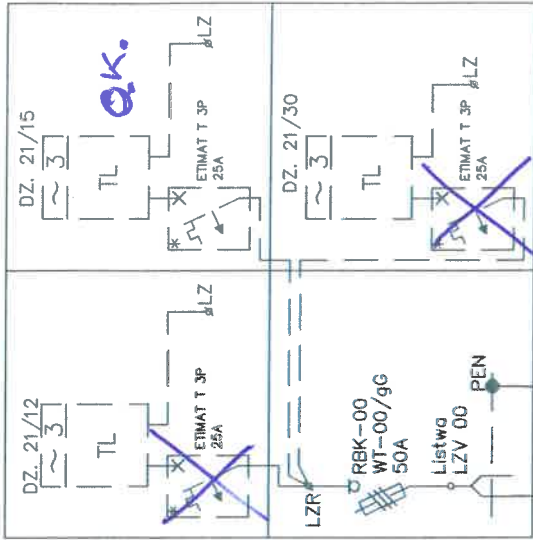

Proj. uzimienie
R<5Ω

mgr inż. Paweł Pawłowski
upr. bud. nr. POM/0173/PWB/E/23
Doposażenie i instalacja elektryczna i energetyczna
współpraca z instalacją elektryczną i energetyczną

Nazwa i adres zamawiającego:		Nazwa i adres zamawiającego:	
ELMYK SP. Z O.O. UL. MICHAŁA KAJKI 10-12; 10-547 OLSZTYN www.elmyk.pl NIP: 739-395-78-37		ENERGA - OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn NIP 583-000-11-90 REGON 190275904-00068	
Nr umowy: ZN/5697/6565MZ/2025/2503134/1		Lokalizacja: Gluch, dz. nr 21/15, 21/16 Gmina Wielbark, powiat Szczyciński, województwo warmińsko-mazurskie, Obręb Gluch	
Objekt: Budowa przyłącza kablowego nn 0,4kV w miejscowości Gluch w celu zasilania działki dz. 21/15, 21/16		Data: 06.2026	
Imię i nazwisko mgr inż. Paweł Pawłowski		Podpis: [Podpis]	
Specjalność instalacyjna		Forma: A4	
Tytuł rysunku: SCHEMAT JEDNOKRESKOWY		Nr rys. E-02	

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr OBI/65/2503134

Nazwa i adres obiektu (zamówienia):

Dotyczy tylko robót na nN: Budowa przyłącza kablowego nn 0,4kV do zasilenia dz 21/15, 21/16 miejscowości Gluch gm. Wielbark

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

PPN 0,4kV

I. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☐

NIE ☐

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń:

- czas wyłączeń:

5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐

NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

Sporządził
Pracownik MZE:

9.09.2026

Specjalista
ds. Rozliczeń i Sprawozdawczości
Mirosław Mężykowski

Zatwierdził:
Kierownik MZE

Kierownik
Biura Zarządzania Eksploatacją
Krzysztof Wódkiewicz